All. A

MODULARIO
P.C.M. - P.C. - 9

Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno
della scarsità idrica

DESTINATARI IN ALLEGATO

Oggetto: **Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.**

Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP *C73F24000200003*" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Con nota prot. 001-0000743-GEN/2025, acquisita al prot. SM_CSI-0000055-A-24/01/2025, la Società Siciliacque SpA, individuata come Soggetto attuatore dell'intervento di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, ha trasmesso il Progetto di fattibilità tecnico-economica allo scrivente Commissario, incaricato di realizzare, in via d'urgenza, gli impianti di dissalazione mobili nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela di cui all'oggetto in accordo alle previsioni del succitato decreto.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, di seguito, decreto commissariale, come modificato dal decreto Commissariale 17 gennaio 2025, n. 11, entrambi consultabili al seguente link: Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - Decreti del Commissario, lo scrivente Commissario, coerentemente con le tempistiche indicate nel suddetto decreto

INDICE

la conferenza di servizi in modalità asincrona - da svolgersi secondo le modalità indicate nel richiamato decreto commissariale - per la autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera in relazione al progetto richiamato in oggetto.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

Al fine quindi di acquisire i pareri e gli atti di assenso, autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, da parte delle diverse Amministrazioni coinvolte nel procedimento in oggetto, necessarie per l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento integrato in oggetto, si comunica quanto segue:

1. Oggetto della determinazione da assumere: **Autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera in relazione al progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).**
2. La documentazione oggetto della conferenza dei servizi e delle determinazioni di cui all'Allegato 1, le informazioni e i documenti a tal fine utili sono consultabili al seguente link: Dissalatore_Trapani_Porto_Empedocle_PFTE_CdS - OneDrive
3. La documentazione sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) da sottoporre alla consultazione del pubblico ai sensi della normativa vigente è consultabile al link di cui sopra. La consultazione del pubblico è notiziata anche sul sito istituzionale del Commissario, al seguente link: Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica - Impianti di dissalazione in Sicilia ex art. 2 DL 208/24
4. Le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni (pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati) di competenza entro il termine di 18 giorni dalla data di indizione della presente conferenza e quindi entro il giorno 11 febbraio 2025.

   Fanno eccezione le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute per le quali il suddetto termine potrà essere maggiore ma comunque non superiore a 35 giorni dalla data di indizione della presente conferenza. Pertanto, per queste ultime il termine ultimo per la relativa espressione, anche in presenza di richiesta di integrazioni di cui al successivo punto 5, è fissato per il giorno 28 febbraio 2025.
5. Entro il termine perentorio di 5 giorni, le amministrazioni convocate alla conferenza possono richiedere integrazioni documentali relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, necessarie per la formulazione delle proprie determinazioni.
6. La richiesta di integrazioni dovrà pervenire a mezzo PEC al seguente indirizzo: commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it e, per conoscenza, all'indirizzo PEC del Soggetto attuatore: siciliacque@siciliacquespa.com. Il Soggetto attuatore dovrà trasmettere le integrazioni richieste entro e non oltre i 5 giorni successivi all'indirizzo PEC di cui sopra. In tal caso le amministrazioni renderanno le loro determinazioni entro 5 giorni dalla data di ricevimento delle suddette integrazioni.

7. In caso di necessità di chiarimenti di natura tecnica su documentazione già disponibile, le Amministrazioni, viste le tempistiche di urgenza, potranno contattare direttamente il Soggetto attuatore, rivolgendosi a:

   Ing. Maurizio Sorce

   e-mail: maurizio.sorce@siciliacque.it - tel. 3348870800

Le determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche necessarie ai fini dell'assenso. In particolare, le determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato.

Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o più titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale diverso, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attività necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare per il rilascio del titolo definitivo, compatibilmente con le tempistiche di messa in esercizio dell'intervento.

Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione utile in programma del Consiglio dei ministri. In materia di dissenso, trova inoltre applicazione l'articolo 12, comma 4-bis della legge 17 maggio 2022, n. 60.

Per quanto non disciplinato nel decreto commissariale trova applicazione la Legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'approvazione del progetto costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Entro e non oltre 45 giorni dalla data di indizione della Conferenza, ovvero entro il 10 marzo 2025, questo Commissario procederà alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi verso la quale potrà essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi e nei termini ivi indicati.

Nel pieno spirito di collaborazione e attese le tempistiche di urgenza entro le quali si svolge l'intero procedimento, si chiede cortesemente alle Amministrazioni in indirizzo di fornire comunque un riscontro qualora non ci siano profili di loro competenza così come di indicare le altre Amministrazioni potenzialmente interessate per l'espressione sul progetto non incluse nell'elenco indirizzi al fine di un loro coinvolgimento.

Eventuali informazioni relative al procedimento, possono essere richiesti al seguente recapito: commissarioemergenzaidrica@governo.it.

24 gennaio 2025

Nicola DELL'ACQUA
(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)



Firmato digitalmente da
DELL'ACQUA NICOLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Allegato1 –
Elenco degli elaborati del Progetto di fattibilità tecnico-economico e documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore

ELENCO INDIRIZZI

Regione Siciliana - Presidenza della Regione
Segreteria generale
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it
Ufficio legislativo e legale
ufficio.legislativo.legale@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento della protezione civile
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia
autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it

Regione Siciliana
Assessorato dell'economia
Dipartimento delle finanze e del credito
dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Servizio 6 Demanio e Patrimonio indisponibile
demanio.finanze@regione.sicilia.it
Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it
Servizio S.01 Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito
s01.dar@regione.sicilia.it
Assessorato del territorio e dell'ambiente
Dipartimento dell'urbanistica
dipartimento.urbanistica@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento dell'ambiente
Area 2 Demanio marittimo:
-Servizio 1 Autorizzazioni e valutazioni ambientali
-Servizio 3 Aree naturali protette
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it
Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
Dipartimento dell'energia
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it
-Servizio 3 Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti energetici
servizio3.energia@regione.sicilia.it

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S.

-Servizio 8 Ufficio regionale per gli idrocarburi e la geotermica (URIG)
servizio8.energia@regione.sicilia.it
Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea
dipartimento.azienda.foreste@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento dello sviluppo rurale
staff3.usicivici.sviluppourale@regione.sicilia.it
Servizio 5 Demanio trazzerale e usi civici
servizio5.sviluppourale@regione.sicilia.it
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento regionale tecnico
dipartimento.tecnico@certmail.regione.sicilia.it
Servizio Genio Civile di Trapani
geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti
Servizio 6 Infrastrutture Marittime e Portuali
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it
Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana
Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it
Servizio sopraintendenza dei beni culturali e ambientali di Trapani
sopritp@certmail.regione.sicilia.it
Servizio sopraintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento
sopriag@certmail.regione.sicilia.it
Assessorato del territorio e dell'ambiente
Comando del corpo forestale della regione Siciliana
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani
cop_tp.foreste@regione.sicilia.it
nop_tp.foreste@regione.sicilia.it

nop_trapani@pec.corpoforestalesicilia.it
Servizio 16 Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento
cop_ag.foreste@regione.sicilia.it
nop_ag.foreste@regione.sicilia.it
nop.agrigento@pec.corpoforestalesicilia.it
Assessorato delle attività produttive
Dipartimento delle attività produttive
Servizio1.S -Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi
dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it
commercio.ap@regione.sicilia.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)
Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS)
Direzione generale Valutazioni Ambientali (VA)
va@pec.mase.gov.it
Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque
ussa@pec.mase.gov.it

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Dipartimento per i servizi interni, finanziari, territoriali e di vigilanza
Direzione Generale per i Servizi Territoriali (DGST)
Divisione XIII Ispettorato territoriale (casa del Made in Italy) della Calabria e della Sicilia
dgst.div13@pec.mimit.gov.it

Ministero dell'Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della Difesa civile
Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco
Comando VV.F. di Trapani
com.trapani@cert.vigilfuoco.it
Comando VV.F. di Agrigento
com.agrigento@cert.vigilfuoco.it

Ministero della Difesa
Comando Militare III Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio
aeroscuoleaeroregione3@postacert.difesa.it
Comando Marittimo Sicilia

marisicilia@postacert.difesa.it
Comando Militare Esercito Sicilia, Ufficio Logistico e Infrastrutture
cmepa3@postacert.difesa.it
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Trapani
cp-trapani@pec.mit.gov.it
Capitaneria di Porto di Porto Empedocle
cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it

WWF Italia, Gestore Riserva Naturale Orientata delle Saline di Trapani, Marsala e Paceco
salineditrapani@pec.wwf.it

Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) in Liquidazione di Trapani
asitrapani@pec.it

Libero Consorzio Comunale di Trapani
provincia.trapani@cert.prontotp.net

Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale (ASI) in Liquidazione di Agrigento
asiagrigento@pec.it

Libero Consorzio Comunale di Agrigento
protocollo@pec.provincia.agrigento.it

ASP di Trapani Dipartimento di Prevenzione
dipartimento.prevenzione@pec.asptrapani.it

ASP di Agrigento Dipartimento di Prevenzione
dp.siav@pec.aspag.it
dp.sian@pec.aspag.it
dp.spresal@pec.aspag.it

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)Sicilia
arpa@pec.arpa.sicilia.it

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,

Ufficio delle Dogane di Trapani
dogane.trapani@pec.adm.gov.it
Ufficio delle Dogane di Porto Empedocle
dogane.portoempedocle@pec.adm.gov.it

Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Occidentale
info@pec.portpalermo.it

Comune di Trapani
protocollo@pec.comune.trapani.it
terzo.settore@pec.comune.trapani.it

Comune di Paceco
protocollo@pec.comune.paceco.tp.it

Comune di Erice
protocollo@pec.comune.erice.tp.it

Comune di Porto Empedocle
comune.portoempedocle@pec.it

Comune di Agrigento
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Istituto Regionale per lo sviluppo delle attività produttive (IRSAP)
info@pec.irsapsicilia.it

Assemblea Territoriale Idrica di Trapani
ati.trapani@pec.it

Rete ferroviaria Italiana RFI SpA, direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo
rfi-dpr-dtp.pa@pec.rfi.it

ANAS SpA Direzione Regionale Sicilia
anas.sicilia@postacert.stradeanas.it

E-Distribuzione SpA Direzione Sicilia
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

TIM SpA
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Snam Rete Gas SpA
Centro di Catania
distrettosic@pec.snam.it

Italgas Reti SpA
italgasreti@pec.italgasreti.it

2 iReti Gas SpA
2iretegas@pec.2iretegas.it

Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento
atiag9@pec.it

Enel Produzione Spa
enelproduzione@pec.enel.it

Sosalt S.p.A
sosaltspa@pec.it

Azienda Idrica Comuni Agrigentini (AICA)
pec.aica@pec.it

e, p.c

Cabina di regia per la crisi idrica
Segreteria tecnica – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
per interoperabilità

Siciliacque S.p.A
siciliacque@siciliacquespa.com

All. B

SM_CSI-0000232-A-17/02/2025

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DT VII- SICILIA
Ufficio delle Dogane di Trapani
Sezione Servizi di Supporto

Prot.: [come da segnatura]

Trapani, [come da segnatura]

A: Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario
nazionale per l'adozione di
interventi urgenti connessi al
fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

OGGETTO: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Con riferimento alla richiesta di parere inerente la conferenza di servizi in oggetto, tenuto conto che le opere da realizzare non intralciano la vigilanza doganale, si comunica il proprio nulla osta alla realizzazione delle stesse.

LA DIRIGENTE *AD INTERIM*
Lucilla Cassarino

Firmato digitalmente

irsap
ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/12

#innovazionenellatrasparenzaperiservizialleimprese

OGGETTO: **Autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera in relazione al progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).**

CONFERENZA DEI SERVIZI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
PEC: *commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it*

Con riferimento all'oggetto ed alla nota di indizione della Conferenza dei servizi pervenuta in data 24/01/2025 ed assunta al protocollo al n. 1544 del 27/01/2025, con la presente si esprime il proprio parere favorevole alla realizzazione dell'intervento impianto di dissalazione di Porto Empedocle.

Il Dirigente Ufficio Periferico di Agrigento
Ing. Salvatore Callari

Firmato digitalmente da
SALVATORE CALLARI
CN = SALVATORE CALLARI
C = IT

COMUNE DI PACECO

SETTORE IV
SETTORE URBANISTICA, TERRITORIO, AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO
VIA SAN FRANCESCO, 84/C tel. 09231929401
protocollo@pec.comune.paceco.tp.it

Prot. con signatura a lato Paceco, lì 12/02/2025

pc Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

e pc al Soggetto attuatore - Siciliacque
siciliacque@siciliacquespa.com
maurizio.sorce@siciliacque.it

COMUNE DI PACECO
Comune di Paceco
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003459/2025 del 12/02/2025
Firmatario: Leonardo Pellegrino

OGGETTO: *Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.*

PARERE URBANISTICO EDILIZIO.

Il Responsabile del Settore IV

In riferimento alla nota prot. 62-P 24/01/2025 registrata al protocollo del Comune di Paceco al n. 1977/2025 del 27/01/2025;

- Esaminata la documentazione allegata all'istanza e gli elaborati progettuali;
- Visto il P.R.G del Comune di Paceco, approvato con Decreto Dirig. n°896/D.R.U. – Assessorato Regionale Territorio Ambiente del 18/10/2007;
- Visto il D.P.R. 380/2001, la L.R. 16/2016 e s.m.i.;

Considerato che l'intervento proposto ha il seguente obbiettivo:

- Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo)

Considerato che trattasi di intervento ricadente nella zona territoriale omogenea E (Verde Agricolo) del vigente PRG, interessato dal Piano Paesaggistico Ambiti 2 e 3 Trapani e ricadente in parte nel Sito Rete Natura 2000 ZSC ITA010007 – Saline di Trapani ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" nel Sito ZPS ITA010028 – Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

Considerata l'importanza che l'intervento riveste per risolvere il problema della crisi idrica che ha colpito la Sicilia negli ultimi anni

Ciò premesso, per quanto di competenza, e fatti salvi ulteriori pareri prevalenti relativi a vincoli e obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, dal punto di vista edilizio urbanistico, in ordine al progetto di realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo), si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Il Responsabile del Settore IV
Dott. Leonardo Pellegrino

SM_CSI-0000205-A-13/02/2025

COMUNE DI PACECO

SETTORE IV
SETTORE URBANISTICA, TERRITORIO, AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO
VIA SAN FRANCESCO, 84/C tel. 09231929401
protocollo@pec.comune.paceco.tp.it

Prot. con signatura a lato Paceco, lì 13/02/2025

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

e pc al Soggetto attuatore - Siciliacque
siciliacque@siciliacquespa.com
maurizio.sorce@siciliacque.it

COMUNE DI PACECO
Comune di Paceco
U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003499/2025 del 13/02/2025
Firmatario: Leonardo Pellegrino

OGGETTO: *Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo)– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.*

RETTIFICA PARERE URBANISTICO EDILIZIO TRASMESSO CON NOTA PROT. 3459 DEL 12/02/2025.

Il Responsabile del Settore IV

Premesso che con precedente nota prot. 3459 del 12/02/2025 è stato espresso parere urbanistico edilizio in merito al progetto in oggetto
Ravvisato un errore relativo alla destinazione di zona dell'area interessata dall'intervento
Il presente parere sostituisce integralmente il precedente prot. 3459 del 12/02/2025

In riferimento alla nota prot. 62-P 24/01/2025 registrata al protocollo del Comune di Paceco al n. 1977/2025 del 27/01/2025;

- Esaminata la documentazione allegata all'istanza e gli elaborati progettuali;
- Visto il P.R.G del Comune di Paceco, approvato con Decreto Dirig. n°896/D.R.U. – Assessorato Regionale Territorio Ambiente del 18/10/2007;
- Visto il D.P.R. 380/2001, la L.R. 16/2016 e s.m.i.;

Considerato che l'intervento proposto ha il seguente obbiettivo:

– Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo)

Considerato che trattasi di intervento ricadente al confine fra il territorio di Trapani e Paceco, nella zona territoriale omogenea F2 (Parco Territoriale Biata) del vigente PRG del Comune di Paceco, interessato dal Piano Paesaggistico Ambiti 2 e 3 Trapani e ricadente in parte nel Sito Rete Natura 2000 ZSC ITA010007 – Saline di Trapani ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" nel Sito ZPS ITA010028 – Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

Ciò premesso, per quanto di competenza, e fatti salvi ulteriori pareri prevalenti relativi a vincoli e obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge, dal punto di vista edilizio urbanistico, in ordine al progetto di realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo), si esprime **PARERE FAVOREVOLE**.

Il Responsabile del Settore IV
Dott. Leonardo Pellegrino

energy to inspire the world

Mazara del Vallo, lì 17/02/2025

Prot. DI.SIC/C.MV/050/Asa

Spett.
Siciliacque S.p.A
siciliacque@siciliacquespa.com

e p.c.

Spett.li
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO Nazionale
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Ragusa
centroragusa@pec.snam.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Caltanissetta
centrocaltanissetta@pec.snam.it

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di **Gela** (CL), con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo)"
Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di **Trapani** (TP), con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo), e **Porto Empedocle** (AG) con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo):
CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA. - Ns. rif. EAM93997.

Interferenza con Gasdotti Snam Rete Gas S.p.A:

Met. Allacc. DISSALATORE DI TRAPANI DN200 (8'') – 75 bar - Distanza minima 13,50 m. asse metanodotto - Rif. EAM94002;
Met. Deriv. PER TRAPANI 2° TRATTO DN150 (4'') – 75 bar - Distanza minima 13,50 m. asse metanodotto - Rif. EAM94004.

In riferimento alla comunicazione della Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.01.2025 e relativa a quanto in oggetto, alla ns. successiva prot. DI.SIC-C.MV-037-Asa Richiesta integrazioni del 28.01.2025, nonché alla Vs. comunicazione prot. 001-0001325-GEN/2025 del 10/02/2025, Vi significhiamo che dall'esame degli elaborati progettuali preliminari inviati da codesto Ente è emerso che le opere in progetto interferiscono con i metanodotti emarginati in pressione e in esercizio e disciplinati dalle norme di sicurezza vigenti in materia di cui al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni al D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Mazara del Vallo
Via dei Ponticcioli, 101
Cap 91026 – Mazara del Vallo (TP)
Tel. centralino +39 0923651213
www.snam.it
Pec. centromazaradelvallo@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)
)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

energy to inspire the world

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati. Nella fattispecie, Vi specifichiamo che i fondi e le strade attraversate dai tratti di metanodotto interessati sono gravati da servitù regolarmente costituite, in favore della scrivente Società, con atti notarili registrati e trascritti nonché da regolari autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dagli enti preposti.

Ciò premesso, comunichiamo che siamo in attesa di ricevere il progetto esecutivo di risoluzione delle interferenze con le ns. condotte, al fine di individuare e valutare puntualmente le interferenze fra le rispettive infrastrutture, così come da Voi condiviso con Vs. 001-0001338-GEN/2025 del 10/02/2025 citata nelle note di cui sopra.

Premesso quanto sopra, per quanto di nostra competenza e sulla base della documentazione progettuale ad oggi pervenutaci, non ravvediamo elementi ostativi alla realizzazione dell'opera purché la risoluzione delle interferenze avvenga nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Resta comunque inteso che ad oggi non è possibile esprimere alcuna valutazione tecnica di dettaglio in merito alla risoluzione delle interferenze con i nostri esistenti asset.

Vi significhiamo inoltre che, qualora si rendesse necessario adeguare i nostri impianti per il superamento delle interferenze con le opere in oggetto, occorrerà procedere a nostra cura e a tutte spese della Società Siciliacque S.p.A. alla realizzazione di varianti e/o opere di protezione ai nostri gasdotti emarginati.

Il Centro di Manutenzione Snam Rete Gas di Mazara del Vallo contattabile al numero 0923651213, rimane a disposizione per definire le modalità di risoluzione delle suddette interferenze e per eventuali chiarimenti in merito.

Nel ribadirVi, infine, che i metanodotti sopra emarginati, sono in pressione e in esercizio, ci corre l'obbligo di evidenziare che ai fini della sicurezza, all'interno della fascia asservita dei gasdotti ed in prossimità degli stessi nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione da parte della scrivente.

Distinti saluti

GIARDINA EMANUELE
2025.02.17 11:53:11
Snam Rete Gas - Manager Centro Mazara del Vallo
CN=GIARDINA EMANUELE
C=IT
2.5.4.4=GIARDINA
2.5.4.42=EMANUELE
RSA/2048 bits

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Mazara del Vallo
Via dei Ponticcioli, 101
Cap 91026 – Mazara del Vallo (TP)
Tel. centralino +39 0923651213
www.snam.it
Pec. centromazaradelvallo@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

Italgas Reti

Trapani, 13/02/2025

U.T. Trapani - LO

Protocollo:F25044DEF0080

Spett.le:SICILIACQUE S.p.A.
siciliacque@siciliacquespa.com

e p.c.:COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE PER
L'ADOZIONE DI INTERVENTI URGENTI CONNESSI AL FENOMENO DELLA SCARSITÀ IDRICA
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Ing. Gaetano Caridi
gaetano.caridi@siciliacque.it

Ing. Maurizio Sorce maurizio.sorce@siciliacque.it

Oggetto: Nulla osta all'esecuzione dell'opera. Lavori per la realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare a Trapani (TP) con interventi nei comuni di Paceco, Erice e Trapani

Con riferimento alla Vostra richiesta del 24/01/2025 –Vi concediamo nulla osta, per quanto di nostra competenza, alla realizzazione delle opere in oggetto a condizione che vengano realizzate e mantenute come da progetto esecutivo trasmessoci in data 07/02/2025

Qualora ricorra la necessità di intervenire sulla rete di distribuzione, qualsiasi materiale che ostacoli il personale o i mezzi, non potrà, in nessun caso, costituire motivo di richiesta di risarcimento da parte Vostra.

Vi specifichiamo altresì che, qualora dovessero essere disattese le condizioni sopra esposte o la tipologia realizzativa avvenga in difformità al progetto esecutivo, il presente nulla osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato.

Resta inteso che Italgas è sollevata e manlevata da qualsiasi responsabilità per i danni che possano derivare all'impianto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione dell'opera in oggetto.

Il presente nulla osta ha validità 3 mesi dalla data di rilascio.

Firma
Italgas Reti S.p.A.
Polo Sicilia
Unità Tecnica Trapani

Il Responsabile
Christian Demma



Firmato da CHRISTIAN DEMMA
Data: il 13/02/2025 alle 14:32:37 CET

m_inf.A49E478.REGISTRO UFFICIALE.U.0002511.05-02-2025.h.17:16
SM_CSI-0000255-A-21/02/2025

Tel. 0922 531811

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Porto Empedocle

Servizio Personale Marittimo
Attività Marittime e Contenzioso
Sezione Demanio / Contenzioso
Pec cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it
Posta elettronica cpempedocle@mit.gov.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@governo.it

E,p.c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne DIV 2
dg.tm@pec.mit.gov.it

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
info@pec.portpalermo.it

Regione Siciliana
Servizio Genio Civile di Agrigento
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Argomento: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n. 11 e della legge 7 agosto 1990, n 241 e ss.mm.ii.
Progetto "realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo) - CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque S.p.A.

Si fa riferimento alla nota di prot. n. 62 del 24/01/2025.

In esito alla richiesta di parere formulata con la nota in riferimento, si partecipa che, per gli aspetti di competenza di questa Autorità marittima, non si ravvisano motivi ostativi circa l'installazione dell'impianto di dissalazione nell'area del sito "Enel Green Power" di Porto Empedocle.

Per quanto concerne la "Fase 1", dall'analisi degli elaborati progettuali, si evince che l'impianto di dissalazione mobile verrà installato all'interno dell'area già

in concessione della centrale di produzione “Enel Green Power”, così come per la nuova condotta di scarico utilizzando sia la presa acqua mare che la resa a mare di salamoia.

Relativamente alla “Fase 2”, si ha il dovere di evidenziare che l’area demaniale marittima e il relativo specchio acqueo in cui dovrà essere realizzato il nuovo impianto di dissalazione risulta ancora in consegna, ex art.34 del Codice della Navigazione, all’Ufficio del Genio civile di Agrigento che *illo tempore* aveva realizzato dei dissalatori attualmente in disuso.

Per quanto sopra si allega:

- Verbale n. 167/90 del 07/08/1990: consegna in uso all’Ufficio del Genio Civile Regionale di Agrigento, di un’area demaniale marittima di mq. 8.000 e specchio acqueo antistante di mq. 10.000 in località “Caos” del Comune di Porto Empedocle per l’istallazione di n. 3 moduli dissalatori (ALL. 1 e 1bis);
- Verbale n. 219/2003 del 20/10/2003: consegna in uso all’Ufficio del Genio Civile Regionale di Agrigento di un’are demaniale marittima di mq. 7.500 in località “Caos” (lato sud – zona ex riempimento) del Comune di Porto Empedocle, al fine di realizzare, in adiacenza a quelli preesistenti ulteriore impianto di dissalazione (ALL. 2);
- Verbale n. 230/2006 del 05/04/2006: consegna in uso all’Ufficio del Genio Civile Regionale di Agrigento di mq. 17.250 di specchio acqueo destinato alla collocazione di una condotta sottomarina di prelievo di acqua di mare, e una condotta di scarico di salamoia; (ALL. 3)

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Agazio TEDESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 e D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
AGAZIO TEDESCO

In Data/On Date:
mercoledì 5 febbraio 2025 15:34:58

COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
SETTORE V – Territorio e Ambiente – Igiene - Sanità
Servizio I - Pianificazione Urbanistica, SIT Catasto, Abbattimento barriere architettoniche
"la nostra civiltà contro il pizzo e l'usura"

AGRIGENTO 2025 Capitale Italiana della Cultura

Prot. Int. _____ /SV del __.__.____
Prot. Gen. * *informatico riportato a margine*
Rif. Prot. _____ del __.__._____

EmailPec

Al Commissario Straordinario per l'emergenza idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

e p.c. **Al soggetto attuatore Siciliacque SpA**
siciliacque@siciliacquespa.com

OGGETTO: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. - Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Parere urbanistico

Vista la nota SM_CSI-0000062-P-24/01/2025, in atti con prot. 6204 del 27/01/2025, relativa alla convocazione della conferenza di servizi in oggetto indicata;

Visto il P.R.G. vigente approvato con Decreto A.R.T.A. n. 1106 del 28.10.2009 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 60 del 24.12.2009 e s.m.i.;

Visto il Regolamento edilizio Unico adottato dal Comune di Agrigento con delibera del C.C. n. 99/2022, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del DPR 380/2001, come modificato dall'art. 2 della L.R. 16/16;

Vista la L.R. 16/2016 ed il DPR 380/2001 e ss.mm.ii;

Visto la documentazione tecnico-amministrativa, allegata alla indizione in oggetto, a firma dell'Ing. Maurizio Sorce di Siciliacque Spa e dei progettisti Ing. Stefano Chiarelli e Ing. Antonello Ruttilio risp.te dell'Ordine di Rovigo e Ferrara;

Preso atto che, l'intervento in oggetto localizzato nel territorio del Comune di Agrigento, interessa le sottozone: G4 (aree per la riqualificazione ambientale della viabilità), G3 (verde pubblico attrezzato), B2 (aree prevalentemente edificate), D6 (artigianato e piccola industria di completamento), nonché area a parcheggio e viabilità di progetto del PRG vigente;

Considerato che, gli interventi di manutenzione straordinaria della condotta idrica esistente (tratto compreso tra confine comunale e serbatoio di Villaseta) non prevedono modifiche al tracciato attuale e all'assetto urbanistico del territorio comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico al progetto di fattibilità tecnico-economica. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, le norme in materia antisismica, paesaggistica ed idrogeologica, di sicurezza, di tutela igienico-sanitaria, ove dovute, nonché la necessità di acquisire tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari per la fattibilità delle opere previste nel progetto.

Il Resp. del Servizio I

Ing. Calogero Cordaro

Firmato digitalmente da:
CORDARO CALOGERO
Firmato il 31/01/2025 11:31
Seriale Certificato: 3505530
Valido dal 22/04/2024 al 22/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Dirigente del Settore V
Ing. Alberto Avenia

Avenia
Alberto
31.01.2025
12:38:23
GMT+02:00

CITTA' DI AGRIGENTO
Sportello Unico per l'Edilizia - S.U.E.

Assemblea Territoriale Idrica - Ato Agrigento - Protocollo (U) n.0000897/2025 del 10-02-2025
SM_CSI-0000178-A-11/02/2025

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA
ATO 9 - AGRIGENTO

Protocollo a margine

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti
connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@governo.it.

Spett.le SICILIACQUE S.p.A.
c.a. **Ing. Maurizio Sorce**
maurizio.sorce@siciliacque.it

Oggetto: Conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.i..
Progetto: "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP *C73F24000200003*"
Indizione Conferenza-nota SM_CSI-0000062-P-24/01/2025.

Premesse

- In data 9 aprile 2024, su proposta del Presidente della Regione Siciliana, è stata istituita la Cabina di Regia per l'emergenza idrica, presieduta dallo stesso Presidente e coordinata dal capo della Protezione civile siciliana, con il compito di individuare, stimolare e coordinare gli interventi più urgenti e indifferibili per mitigare gli effetti della crisi idrica che ha interessato la Regione Siciliana.
- Con Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione del deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana.
- Con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 19 maggio 2024 n. 1084, recante "Primi Interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana", il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario Delegato per la realizzazione degli interventi urgenti finalizzati alla gestione della crisi idrica.
- Con nota prot. 37873 del 6 settembre 2024, il Presidente della Regione Siciliana, in qualità di Commissario Delegato, ha comunicato alla Cabina di Regia l'elenco degli interventi urgenti e prioritari per contrastare l'emergenza idrica, tra i quali il *revamping* di 3 impianti di dissalazione, Gela, Trapani e Porto Empedocle, ognuno con Q= 200 l/s di acqua prodotta, finanziati con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la coesione.
- La Cabina di Regia ha coinvolto Siciliacque S.p.A, in qualità di soggetto gestore del servizio idrico di sovrambito, nella gestione dell'emergenza per lo studio degli interventi di mitigazione dello stato di calamità derivante dal cambiamento climatico, che ha avviato la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali ("DOCFAP"), da cui sono emerse le soluzioni progettuali, tecniche, economiche e finanziarie per la realizzazione dei dissalatori stessi.
- Nella seduta della Cabina di Regia nazionale del 15 novembre 2024, il Commissario Straordinario, a seguito della presentazione del Piano dissalatori, è stato incaricato di procedere alla realizzazione

dei dissalatori in argomento per un importo complessivo di circa 100 milioni, di cui 90 milioni provenienti da Fondi per lo Sviluppo e Coesione 2021-2027 e 10 milioni dal bilancio della Regione Sicilia.

- Con Decreto Commissariale n.10 del 19/12/2024 è stato individuato, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, come soggetto attuatore Siciliacque S.p.A., soggetto gestore del servizio idrico di sovrambito della Regione Siciliana, senza oneri a carico della finanza pubblica.
- L'art. 1, comma 6, del Decreto stesso prevede che la regolamentazione degli aspetti gestionali antecedenti e successivi alla messa in esercizio degli impianti e finalizzati ad assicurare la piena funzionalità degli stessi è regolata dalla Convenzione da stipularsi tra la Regione Siciliana e Siciliacque S.p.A..

Ciò premesso, con nota SM_CSI-0000062-P-24/01/2025 il Commissario Straordinario ha indetto la conferenza dei servizi asincrona per l'acquisizione di tutti i pareri, atti di assenso, autorizzazioni e nulla osta, da parte delle diverse Amministrazioni coinvolte nel procedimento, sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento indicato in oggetto, redatto dal Soggetto Attuatore, Siciliacque S.p.A..

A seguito dell'esame del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica in argomento, con particolare riguardo ai seguenti elaborati, inerenti alla realizzazione dell'impianto di dissalazione di Porto Empedocle a servizio dell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento,

- 01- Relazione generale dell'intervento
- 07- Calcolo sommario di spesa
- 08- Quadro economico di progetto
- 33- Porto Empedocle - Corografia generale di inquadramento
- 48- Porto Empedocle - Planimetria su ortofoto
- 49- Porto Empedocle - Planimetria di progetto
- 50- Porto Empedocle - Layout impianto opere civili
- 51- Porto Empedocle - Layout impianto collegamenti idraulici
- 52- Porto Empedocle - Planimetria condotte di progetto

preso atto che il progetto stesso non contiene elementi sulla valutazione dei costi di gestione dell'impianto di dissalazione di Porto Empedocle da realizzare,

tenuto conto che la situazione di emergenza connessa con la grave crisi ancora in atto nell'Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento richiede la necessità di provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione di carattere urgente e straordinario finalizzata al superamento della situazione, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul Progetto di Fattibilità Tecnico Economica **"Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo) – CUP *C73F24000200003.***

Aragona lì 10 febbraio 2025

Il Direttore Generale
Ing. Enzo Greco Lucchina

SM_CSI-0000204-A-13/02/2025

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(PALERMO - TRAPANI)

Rif. a PEC del 24/01/2025 (prot. ADB n. 3171 del 30/01/2025)

Prot. n. 4864 del 12/02/2025

OGGETTO: **Proponente:** *Siciliacque s.p.a.* / **Procedimento:** *Conferenza di Servizi (art. 2, comma 5, Decreto n. 10 del 19/12/2024, come modificato dal Decreto n. 11 del 17/01/2025 - Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica; Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm.ii.* **Intervento:** *Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani, con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo) / Progetto di fattibilità tecnico economica.* /
COMUNICAZIONE: intervento non subordinato al rilascio di Autorizzazione Idraulica Unica (AIU) di cui al D.S.G. n. 187/2022.

COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno
della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

e p.c. SICILIACQUE SPA
siciliacque@siciliacquespa.com

Si fa riferimento alla PEC a margine segnata con la quale codesto Ufficio Commissariale ha trasmesso la nota prot. n. SM_CSI-0000062-P del 24/01/2025 di indizione della Conferenza di Servizi ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell'art. 2, comma 5 del Decreto Commissariale n. 10 del 19/12/2024, come modificato dal Decreto Commissariale n. 11 del 17/01/2025, volta all'acquisizione delle determinazioni di competenza da parte di Enti/Amministrazioni per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica inerente all'intervento in oggetto.

Lo scrivente Ufficio è competente a esprimersi sull'oggetto della Conferenza mediante il rilascio dell'*Autorizzazione Idraulica Unica (AIU)*, provvedimento disciplinato dal decreto del Segretario Generale di questa Autorità n. 187 del 23/06/2022, come modificato e integrato dal D.S.G. n. 156 del 12/02/2025.

L'AIU costituisce uno strumento operativo diretto a coniugare la tutela delle acque pubbliche con i criteri finalizzati a correlare il mantenimento delle condizioni di sicurezza con quelli di assetto e qualità ambientale del territorio. Più specificatamente, si tratta di un provvedimento autorizzativo che riunisce al suo interno il permesso di cui agli articoli 93 e seguenti del *R.D. 523/1904* e, laddove ne ricorrano le condizioni, i pareri di compatibilità idraulica/geomorfologica ai sensi delle *Norme di Attuazione* del vigente Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana ed il parere di compatibilità idraulica ai sensi delle norme tecniche in vigore (*Norme Tecniche per le Costruzioni* di cui al D.M. 17/01/2018, *Circolare del C.S.LL.PP. n. 7 del 21 gennaio 2019*).

Dai contenuti della predetta nota prot. n. SM_CSI-0000062-P/2025 si prende atto che con nota acquisita al prot. n. SM_CSI-0000055-A del 24/01/2025 la Società proponente, individuata come "soggetto attuatore" dell'intervento in oggetto ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 208 del 31/12/2024, ha trasmesso a codesto Ufficio Commissariale il progetto di fattibilità tecnico-economica indicato in oggetto nell'ambito dell'adozione degli

interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica.

Nel dettaglio, il progetto si articola in due fasi.

Nella "FASE 1" si prevede la realizzazione di n. 2 impianti di dissalazione pre-assemblati e trasportabili (soluzione a container) della capacità di 96 l/s ciascuno, da installare nelle aree occupate dagli esistenti impianti di dissalazione di Trapani e Porto Emepdocle (AG), attualmente dismessi.

Nella "FASE 2" si prevede la realizzazione di un nuovo impianto fisso (capacità pari a 192 l/s) a Porto Emepdocle (AG), nel sito occupato dai vecchi dissalatori, e lo spostamento presso il sito di Trapani dell'impianto mobile installato nella FASE 1 nel sito di Porto Empedocle (AG).

In relazione agli aspetti di competenza dello scrivente Servizio 4, gli interventi oggetto della presente valutazione riguardano esclusivamente la realizzazione dell'impianto di dissalazione mobile da installare nell'area occupata dall'esistente impianto di Trapani.

L'area oggetto di intervento è compresa nella sezione n. *605030* della Carta Tecnica Regionale (CTR) e ricade nell'*area territoriale compresa tra i bacini idrografici del Fiume Forgia e del Fiume Lenzi (048)* e *nel bacino idrografico del Fiume Lenzi (049)* e, più specificatamente, all'interno del territorio comunale di *Trapani*.

L'impianto esistente comprende due principali aree di interesse:

- la stazione di sollevamento dell'acqua mare;
- il sito produttivo dell'acqua potabile (dissalatore).

La stazione di sollevamento è costituita da una vasca dissabbiatrice, un sistema di filtrazione a tamburo rotante e n. 4 pompe centrifughe ad asse verticale per il sollevamento dell'acqua mare verso il dissalatore.

L'attuale configurazione prevede che l'acqua mare venga prelevata tramite n. 2 torrini di presa ("OP1" e "OP2"), ubicati a differente distanza dalla battigia, e convogliata in direzione del dissabbiatore mediante una "linea presa acqua mare" costituita da due condotte in polietilene ad alta densità (PEAD) DN1200, le cui parti a terra (aventi una lunghezza pari a circa 450 m) sono interrate a ridosso dell'argine sinistro del *Canale di Baiata*.

La "linea presa acqua mare – condotta adduttrice" è costituita da una condotta premente suddivisa in due tratti.

Un primo tratto consiste in una tubazione in ghisa sferoidale con rivestimento interno in ceramica (DN800, L=1.050 m); la tubazione è prevalentemente interrata a ridosso dell'argine sinistro del *Canale di Baiata*, per poi attraversarlo in subalveo immediatamente a valle della confluenza del *Canale di Xitta*.

Il secondo tratto consiste in una tubazione in vetroresina (PRFV) DN1200/L=1.050 m, la cui prima parte di lunghezza pari a circa 700 m è interrata a ridosso dell'argine destro del *Canale di Xitta*.

La restituzione a mare della salamoia prodotta a seguito del processo di dissalazione avviene tramite una condotta in PRFV (DN1200, L=4.400 m), di cui un tratto di circa 3.100 m è interrato parallelamente alla linea presa acqua mare, mentre il secondo tratto è posato sul fondale marino fino ai diffusori.

La configurazione esistente prevede, inoltre, che l'acqua dissalata remineralizzata venga immessa nella rete sovrambito fino al nodo "Mokarta" mediante una stazione di sollevamento, equipaggiata con n. 5 pompe centrifughe, e una condotta in pressione costituita da un tratto iniziale in acciaio (DN600, L=2.790 m) e un tratto finale in PEAD (DN500, L=1.700 m).

Il progetto prevede:

- interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino degli eventuali punti ammalorati o degradati di tutte le condotte interrate esistenti, in modo da ristabilirne la funzionalità idraulica, compresa la sostituzione di tutte le opere accessorie e degli strumenti di misura e l'automatizzazione dei vari organi di manovra per controllo da remoto.
  Per i tratti interrati della "linea presa acqua mare" si prevedono, inoltre, interventi di pulizia e disinfezione mediante l'utilizzo di pompe ad alta pressione ed eventuali attrezzature meccaniche per la rimozione di incrostazioni più resistenti;
- interventi di manutenzione straordinaria dell'esistente stazione di sollevamento dell'acqua mare consistenti nella ristrutturazione dell'edificio che ospita il dissabbiatore, nella demolizione e rimozione di opere civili e impiantistiche da dismettere, nel revamping del sistema di dissabbiatura, del trattamento di grigliatura e dell'impianto di pompaggio;
- rimozione e sostituzione dell'esistente tratto in PRFV (in avanzato stato di degrado) dell'adduttrice della "linea presa acqua mare" con una nuova condotta in ghisa sferoidale DN800 con rivestimento interno in ceramica, senza variazione del tracciato;
- installazione di un impianto di dissalazione mobile della capacità di 96 l/s (compresa la realizzazione delle opere civili e impiantistiche a corredo) in grado di operare in continuo con una disponibilità minima garantita del 95% su base annuale, dotato di un sistema a osmosi inversa configurato per trattare acqua di mare con salinità media pari a 35.000 mg/l;
- interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto di dissalazione esistente consistenti nella demolizione delle opere civili e impiantistiche obsolete, nella messa in sicurezza delle aree non smantellate, nella ristrutturazione delle opere civili da riutilizzare, nel ripristino dell'impermeabilizzazione interna della vasca di stoccaggio dell'acqua dissalata e sostituzione

delle tubazioni a corredo della stessa, nel revamping dell'impianto di sollevamento per il rilancio nella rete sovrambito dell'acqua remineralizzata, nella realizzazione delle opere accessorie elettriche e civili;

- intervento di manutenzione straordinaria sull'esistente condotta in acciaio DN600/L=2.790 m (adduttrice alla rete di sovrambito fino al nodo partitore "Mokarta") mediante *relining* completo;
- il potenziamento dell'esistente condotta uscente dal nodo partitore "Mokarta" in direzione del serbatoio "Milo", mediante la posa interrata in parallelo di una tubazione in acciaio DN300/L=1.075 m.

A conclusione dell'esame istruttorio si prende atto che gli interventi oggetto della presente valutazione consistono sostanzialmente nella manutenzione ordinaria e straordinaria di manufatti e parti impiantistiche, senza modificare in alcun modo le interferenze esistenti con il reticolo idrografico superficiale e, pertanto, rientrano tra quelli indicati alla lettera e) del paragrafo *5 – Deroghe* del documento "*AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA – 2022*" approvato con il D.S.G. n. 187/2022, come modificato e integrato dal D.S.G. n. 156/2025 sopra richiamati.

Per i suddetti interventi, per i quali in via preliminare *nulla osta* alla loro realizzazione, dovrà essere trasmessa allo scrivente Ufficio solamente una preventiva comunicazione da parte del proponente l'intervento, indicante la data di inizio dei lavori e/o delle attività accompagnata dalla documentazione dettagliatamente specificata alla sezione *5.1 – Procedure Semplificate* come nel seguito richiamate:

- relazione che, in uno alle necessarie planimetrie opportunamente georeferenziate e agli opportuni elaborati grafici, descriva esaustivamente la tipologia dei lavori e/o delle attività che si intende mettere in atto;
- dichiarazione del RUP o di un tecnico incaricato attestante che l'intervento di che trattasi non prevede l'esecuzione di nuove opere idrauliche e/o interventi su opere idrauliche esistenti;
- documentazione attestante la regolarità amministrativa ai sensi del R.D. n. 523/1904;
- dichiarazione del direttore/responsabile dei lavori attestante che nel corso dell'esecuzione dei lavori sarà monitorata frequentemente l'evoluzione idrogeologica delle aree a monte dei luoghi di lavoro e si provvederà, in caso di necessità, di condizioni meteorologiche avverse caratterizzate da eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare, all'immediata evacuazione del personale presente all'interno del cantiere.

Inoltre, al termine dei lavori dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, corredata dalla documentazione fotografica idonea a far comprendere il risultato delle attività poste in essere.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Ignazio Ferraro

IGNAZIO FERRARO
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
12.02.2025 15:59:40
GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio
Antonio Viavattene

ANTONIO VIAVATTENE
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
12.02.2025 16:02:32
GMT+02:00

Dirigente del Servizio: Dott. Geol. Antonio Viavattene – Palermo, via G. Bonsignore n.1, Piano 2, Stanza 1, tel: 0917079746, mail: *antonio.viavattene@regione.sicilia.it*
Funzionario Direttivo: Ing. Ignazio Ferraro - Palermo, via G.Bonsignore n.1, Piano 2, Stanza 2, tel: 0917079794, mail: *ignazio.ferraro@regione.sicilia.it*
U.R.P.: tel. 0917079790, mail: *autorita.bacino@regione.sicilia.it,* PEC: *autorita.bacino@certmail.regione.sicilia.it*
Ricevimento: Lunedì e Venerdì ore 10.00/13.00, Mercoledì ore 15.30/17.00 – Ricevimento telefonico: Martedì e Giovedì ore 11.00/13.00

ARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

SERVIZIO 1 - " S.I.I., Dissalazione e Sovrambito"
Viale Campania,36/a - 90144 Palermo
Tel. 09176391111 - PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 6148 del 13/02/2025

Al Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione degli interventi urgenti
connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

A Siciliacque spa
siciliacquespa@siciliacquespa.com

OGGETTO: Indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del Decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione degli interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica n. 10 del 19/12/2024 , come modificato dal decreto n. 11 del 17/1/2025 e della legge n. 241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii..
Progetto di "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua mare di Trapani (TP) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo) - CUP : C73F24000200003 " Soggetto attuatore Siciliacque spa.
Riscontro nota n. 62 del 24/01/2025 - Emissione parere.

Con nota prot. n. 62 del 24/01/2025, acquisita in data 29/1/2025 al prot.n. 3702, il Commissario straordinario nazionale per l'adozione degli interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., indice la conferenza dei servizi in modalità asincrona per l'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti, apposizione del vincolo preordinato di esproprio e dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera in relazione al progetto richiamato, stabilendo il termine (11/02/2025) entro cui gli Enti invitati alla CdS devono rendere le proprie determinazioni in merito alla realizzazione dei lavori relativi alla **"Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua mare di Trapani (TP) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo) - CUP : C73F24000200003 "**.

Premesso che:

-la Regione Siciliana con le procedure di legge ha costituito una società mista Regione- Soggetto Privato, denominata Siciliacque spa, stipulando la convenzione n. 10994 del 20.04.2004, per l'affidamento e gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia nonché il relativo servizio di erogazione di acqua per uso potabile;

- la L.R. n. 19 del 16.12. 2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale" ha previsto il trasferimento delle competenze dell'amministrazione regionale relativamente ai rapporti con Siciliacque spa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Visti:

- il Decreto n. 10 del 19/12/2024 con il quale il Commissario Straordinario ex D.L. 39/2023 ha individuato Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- il D.L. 208 del 31/12/2024 con il quale Siciliacque, viene individuato Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- il Decreto n. 11 del 17/01/2025 di modifica del decreto 10/2024 sopra richiamato;
- il PFTE datato 16/01/2025 (1° emissione) relativo alla **"Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)**" trasmesso al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti in allegato alla nota 62 del 24/01/2025 e scaricabile attraverso il link: *Dissalatore_Trapani_Porto_ Empedocle_PFTE_CdS-OneDrive.*
- la relazione generale dell'intervento dalla quale si evince che i lavori riguardano la "Realizzazione degli impianti di dissalazione mobili di acqua mare di Trapani (TP) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo) prevedendo :

LOTTO 1) per la realizzazione dell'**impianto di dissalazione di acqua mare di Trapani (TP),** ubicato nell'area del preesitente impianto, che prevede i seguenti principali lavori :

- riqualificazione delle opere di presa mare, della pre-vasca di arrivo e di grigliatura esistenti;
- realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento acqua mare, di un impianto di dissalazione mobile da 96 l/s (fase 1) successivamente aumentato di ulteriori 96 l/s (fase 2) e di una nuova vasca di accumulo;
- realizzazione nuovo impianto di sollevamento alla rete di sovrambito;
- acquisizione delle aree oggetto di intervento.

LOTTO 2) per la realizzazione dell'**impianto di dissalazione di Porto Empedocle (AG),** ubicato nell'area messa a disposizione da Enel Green Power presso la centrale elettrica di Porto Empedocle, che prevede i seguenti principali lavori:

- realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento, di un nuovo impianto di dissalazione mobile da 96 l/s (fase 1), successivamente ridotto a 0 l/s (fase 2) (a seguito spostamento dei moduli presso l'impianto di Trapani – vedi successivo lotto 3);
- realizzazione nuova vasca di accumulo e nuovo impianto di sollevamento e collegamento all'acquedotto di sovrambito.

LOTTO 3) per i lavori relativi allo **spostamento dell'impianto mobile da 96 l/s installato a Porto Empedocle verso l'impianto di Trapani**.

L'importo complessivo del progetto è di **€ 47.210.000,00** (iva inclusa), di cui € 33.615.357,57 per lavori (lotti 1, 2 e 3) ed € 13.594.642,48 per somme a disposizione dell'amministrazione (di cui € 4.846.490,47 per IVA), come da quadro economico di progetto (vedasi allegato 08-24sia197-01.gi.cn.002) .

Visti altresì :

- il piano particellare grafico (allegato 22-24sia197-01.gi.pp-t003) di cui all'elenco degli elaborati progettuali inseriti nella nota prot.n.3702/2025), dalla quale si evince che tra le aree interessate

dall'intervento rientra anche la particella n. 284 foglio 26 del Comune di Trapani oggetto di contenzioso in corso, sorto nell'ambito della procedura di esproprio condotta in sede di costruzione dell'originario impianto;

- la nota prot. n. 4333 del 03/02/2025 con la quale questo Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha chiesto informazioni all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità ed all'Avvocatura dello Stato in merito agli esiti della sentenza del TAR n. 304/2024, che condanna la Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dell'area ricadente nella particella n. 284 foglio 26 del Comune di Trapani, in origine intestata alla ditta Giordano Domenico.

Considerato che:

- per la realizzazione degli imopianti di dissalazione a Gela, Porto Empedocle e Trapani risultano appostate risorse finanziarie pari a 100 M€ di cui 90 M€ a valere sui Fondi FSC 2021/2027 di cui alla delibera CIPESS n. 41 del 09/07/2024 e 10 M€ a valere su risorse regionali di cui all'art. 1 della L.R. n,28 del 18/11/2024;
- la realizzazione dell'intervento in questione rientra tra le misure di contrasto alla grave crisi idrica che allo stato interessa il territorio della Regione Siciliana e per il quale è stato riconosciuto lo stato di emergenza nazionale giusta delibera del Consoglio dei Ministari del 06/05/2024;

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza di questo Dipartimento, **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sull'intervento in oggetto **con le seguenti prescrizioni ed osservazioni**:

-) si prescrive di accantonare prudenzialmente nel quadro economico di progetto, le somme per l'eventuale acquisizione ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 della particella n. 284 foglio 26 del Comune di Trapani, qualora dovesse rendersi necessario;

-) si osserva che diversi locali del vecchio impianto di dissalazione di Trapani, nel corso della pregressa gestione, sono risultati sommersi dalle acque meteoriche che hanno compromesso l'utilizzo sia delle apparecchiature metalliche sia delle opere civili (vedasi l'elevato grado di corrosione nell'opera di presa a mare – edificio della stazione di sollevamento e l'enorme crescita di canne comuni nel serbatorio dell'acqua potabile) pertanto si raccomanda di porre paeticolare attenzione verso la predisposizione di idoneo sistema di raccolta, convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche all'interno dell'area dell'impianto.

-) poiché l'attuazione dell'intervento trova copertura finanziaria a valere sui fondi FSC 2021/2027 di cui all'accordo di coesione stipulato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidenza della Regione il 27/05/2024 e ss.mm.ii. e successiva delibera CIPESS 41/2024 occorre, fatte salve eventuali e future modifiche, che vengano rispettati i **cronoprogrammi di spesa** indicati nell'accordo sottoscritto.

Il Funzionario Direttivo
(Ing. Stefania Augi)
Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'ufficio

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Mario Cassarà)

MARIO CASSARA'
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
12.02.2025 12:38:56 GMT+02:00

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)

ARTURO VALLONE
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
13.02.2025 13:50:31
GMT+02:00

SM_CSI-0000187-A-11/02/2025

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E
DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA
SERVIZIO 8
Ufficio Regionale per gli Idrocarburi e la Geotermia

PR. 31/25

Prot. N 5975 *del* 11 Febbraio 2025

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Nazionale per l'Adozione di Interventi Urgenti Connessi al Fenomeno della Scarsità Idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Snam Rete Gas s.p.a.
ENGCOS
ingcos.insic@pec.snam.it

Siciliacque S.p.A
siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo)" – CUP *C73F24000200003*" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Con riferimento alla nota SM_CSI-0000062-P-24/01/2025 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Nazionale per l'Adozione di Interventi Urgenti Connessi al Fenomeno della Scarsità Idrica, pervenuta a questo Servizio in data 29.01.2025 iscritta al prot. 4001, relativa alla richiesta indicata in oggetto:

Vista la comunicazione del Ministero dello sviluppo Economico-U.N.M.I.G. n. 2166 del 22/04/2010;

Dall'esame della documentazione pervenuta, dagli accertamenti eseguiti sul progetto e sulla documentazione agli atti di questo Ufficio, non è emersa alcuna interferenza con attività relative a titoli minerari per la ricerca o la coltivazione di Idrocarburi e risorse geotermiche di competenza dello scrivente Servizio;

In relazione a quanto sopra questo Ufficio - fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio alcuno per eventuali diritti di terzi - comunica, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, il proprio nulla osta alla richiesta in argomento, con la prescrizione di richiedere a Snam Rete Gas S.p.A –ENGCOS il preliminare nulla-osta ai lavori, in relazione all'eventuale presenza di metanodotti.

Si attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L.n. 20/1994 e s.m.

e alla stregua dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1, comma 1, della L. 7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e s.m.

Il Funzionario Direttivo
Titolare di P.O. S8
(Dott. Ing. Gianluca Lo Re)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Geol.Francesco Battaglia)

Documento firmato da:
FRANCESCO BATTAGLIA
11.02.2025 10:41:06 UTC

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI
DIVISIONE XIII - ISPETTORATO TERRITORIALE (CASA DEL MADE IN ITALY)
DELLA CALABRIA E DELLA SICILIA
UNITA' ORGANIZZATIVA III

Alla **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi connessi al fenomeno di scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Società **SICILIACQUE S.P.A.**
(Soggetto attuatore)
siciliacquespa@siciliacquespa.com

p.c. REGIONE SICILIANA
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Energia Servizio 1
"Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità Servizio3°- D.R.E.
Dipartimento dell'Energia Servizio III
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del
Genio Civile di TRAPANI
geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it

Comune di Trapani (TP)
protocollo@pec.comune.trapani.it

FIBERCOP (ex TIM CO.OA Sud)
aoasudad@pec.fibercop.it
siciliaest@pec.fibercop.it

Pratica MIMIT: PA/IM/IE/25/6010/GNC (da riportare nelle successive comunicazioni)

Riferimento: SM_CSI-0000062-P-24/01/2025 **Codice CUP: C73F24000200003**

Oggetto: Richiesta di **Dichiarazione Asseverata** (ai sensi dei comma 1 e 2 dell'art. 56 D.Lgs 01/08/2003, n. 259 modificato dal D.Lgs 24/03/2024, n. 48) per la **costruzione di tubazioni metalliche** e/o per la **costruzione ed esercizio di condutture elettriche in BT, MT** e/o **AT** al servizio dell'opera *"Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo e 0 l/s (lungo periodo)"* – parte di impianto di dissalazione da realizzarsi nel territorio del Comune di **Trapani (TP),** nonché delle relative infrastrutture ed opere necessarie per la connessione alla RTN (Rete nazionale di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica).

Vista la nota della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, **COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE** **per l'adozione di interventi connessi al fenomeno di scarsità idrica,** prot. SM_CSI-0000062-P-24/01/2025, rubricata al Registro Ufficiale in ingresso di questo Ispettorato al protocollo n. 12606 del 27/01/2025, con la quale è stata notificata l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n. 11 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. relativamente all'impianto in progetto;

Richiamando il **D.Lgs. 24 marzo 2024, n.48** recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche", l'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze)

1. *Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.*

2. *Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.*

3. *Le società interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.*

4. *Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.*

5. *Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.*

6. *Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.*

7. *Per le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

Richiamando la nota applicativa Mimit protocollo n.11167 del 23.04.2024:

"Con il decreto legislativo in esame viene sostituito l'articolo 56 del codice con conseguente ***eliminazione del nulla osta del Ministero****. La presente modifica liberalizza l'attività di posa delle condutture di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterrate* ***senza compromettere l'azione di verifica e di esame da parte degli Ispettorati Territoriali competenti****, sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale delle linee elettriche e delle tubazioni metalliche sotterrate sulle reti pubbliche di comunicazione elettronica. In particolare si prevede che i soggetti interessati alla realizzazione delle opere sopra citate sottoscrivano una* ***dichiarazione asseverata da un professionista abilitato*** *da cui risulti* ***l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.*** *Tale dichiarazione deve essere* ***presentata, prima dell'avvio dei lavori,*** *all'ispettorato territoriale competente, corredata da una* ***dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti****. La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.* ***Il comma 4 dell'art. 56*** *novellato prevede che* ***il Ministero vigila ed esercita controlli a campione****, sulla realizzazione dei progetti. A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché*

Via Alcide De Gasperi, 103 – 90146 Palermo
antonino.ganci@mimit.gov.it
indirizzo PEC: dgst.div13@pec.mimit.gov.it

comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti. Infine, ***il comma 7*** *precisa che per le* ***attività di vigilanza e controllo previste dall'art. 56 sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi. In merito si rappresenta che, in assenza di norme transitorie specifiche, le istanze presentate sino all'entrata in vigore della novellata disciplinata (a tutto il 27.04.2024) saranno evase mediante rilascio del previsto nulla osta secondo la normativa vigente alla data di presentazione."***

La Società **SICILIACQUE S.P.A.**, per la costruzione delle opere sopra emarginate, dovrà trasmettere **prima dell'avvio dei lavori** a questo Ispettorato, alla PEC dgst.div13@pec.mimit.gov.it, la documentazione sottoelencata relativamente alle tubazioni metalliche e/o condutture elettriche da posare:

- **Dichiarazione/i asseverata/e da un professionista abilitato,** da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica *(allegato: Modello Dichiarazione Asseverata)*;
- **Dettagliata relazione ed elaborati progettuali a firma del professionista abilitato che attestino la conformità degli impianti** (relazione tecnica elettrica, planimetrie, schema elettrico unifilare, STMG, etc.);
- **Atto di sottomissione** in bollo da € 16,00, registrato presso il competente Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate (C.F. dello scrivente Ministero n. 97282000823); qualora la società, abbia già prodotto "atto di sottomissione" per altro progetto, allora basta allegare la fotocopia dello stesso allo scrivente ufficio *(allegato: Modello Atto di Sottomissione)*.

Si sottolinea che le dichiarazioni asseverate (una per le tubazioni metalliche sotterrate ed una per le condutture di energia elettrica) ed i relativi elaborati dovranno riguardare tutte le linee oggetto dell'impianto, inserendo nel campo "descrizione" tutte le informazioni (ubicazione, potenza, tipo di linee, codice rintracciabilità o terna, etc.) che consentano di identificare l'intervento in maniera univoca; è inoltre auspicabile che dichiarazioni ed elaborati vengano inoltrati in una fase conclusiva dell'iter autorizzativo (in modo che il progetto non sia più passibile di prescrizioni o modifiche) e comunque **prima dell'avvio dei lavori.**

La Società **SICILIACQUE S.P.A.** inoltre si **impegna a comunicare** tempestivamente all'indirizzo PEC citato **l'avvio e la conclusione dei lavori** *(allegati: Modello Inizio Lavori e Fine Lavori Impianti in Asseverazione)* concernenti la realizzazione delle opere in argomento, al fine di concertare la data del sopralluogo (in fase di realizzazione o ad opera già realizzata).

Risulta opportuno ricordare che, in base all'art.31 (Danneggiamenti e turbative) del D.Lgs 08/11/2021, n. 207 (art. 97 D.Lgs. 01/08/2003, n. 259):

1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.

All'atto dell'invio della documentazione richiesta la Società dovrà indicare il **numero di riferimento assegnato alla pratica** (indicato nella presente richiesta di Dichiarazione Asseverata), **un responsabile dell'attività ed i suoi recapiti telefonici** per contatti che si dovessero rendere necessari (eventuali richieste di integrazioni e/o relative al sopralluogo).

- L'istruttore della pratica: F.T. Ing. Antonino Ganci

Il Responsabile del Procedimento
F.T. Ruggiero Dascanio

Firmato digitalmente da: Ruggiero Dascanio
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 06/02/2025 11:39:29

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche

Via Alcide De Gasperi, 103 – 90146 Palermo
antonino.ganci@mimit.gov.it
indirizzo PEC: dgst.div13@pec.mimit.gov.it

(Applicare marca da bollo da € 16,00 e registrare presso l'Ufficio Registro Agenzia delle Entrate)

Al **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**
Dipartimento per i Servizi Interni, finanziari, territoriali e di vigilanza
Direzione Generale per i Servizi Territoriali
Divisione XIII– Ispettorato Territoriale
(Casa del Made in Italy) della Calabria e della Sicilia

ATTO DI SOTTOMISSIONE

La sottoscritta (denominazione e tipo di società) con sede legale in (indirizzo completo) con iscrizione presso il Registro delle imprese di ……. n°……, in persona del suo rappresentante legale (nome - cognome - luogo e data di nascita – domicilio) ……..…… Partita IVA ……..…..

DICHIARA

che le opere elettriche, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, saranno progettate e costruite in modo da garantire la loro idoneità alle prescrizioni elettriche e meccaniche previste dalle vigenti norme:

- Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775;
- Prescrizioni definite nella Circolare Ministeriale n° LCI/U2/2/71571/SM del 13 marzo 1973 per gli impianti TLC allacciati alla rete pubblica ed installati nelle nuove Stazioni Elettriche e/o Cabine primarie;
- Art. 56 D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 207 (ex Artt. 95 e 97 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259), modificato dal D.Lgs 24 marzo 2024 n.48;
- Capo IV della Circolare Ministeriale n. DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18 febbraio 1982 "Protezioni delle linee di telecomunicazione da perturbazioni esterne di natura elettrica-Aggiornamento della Circolare del Ministero P.T. LCI/43505/3200 dell'8 gennaio 1968";
- Legge 28 giugno 1986 n. 339 " Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche esterne";
- D.M. LL.PP. 21 marzo 1988 n. 449 " Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne", pubblicato nel supplemento Ordinario della G.U. n. 79 del 5 aprile 1988;
- D.M. 16 gennaio 1991 n. 1260 " Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche aeree esterne",
- D.M. LL.PP. 5 agosto 1998 " Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne.
- Norme CEI 11-17 ed. agosto 1992;
- Norme CEI 103-6 ed. dicembre 1997;
- Norme CEI 11-17 Luglio 2006 Edizione Terza Fascicolo 8402;
- Norme CEI 103-2 ed. dicembre 2006 fascicolo 8598.

La società si obbliga con il presente atto, secondo le disposizioni normative e in conformità a quanto concordato con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per gli impianti di cui è e/o sarà in futuro concessionaria, ad eseguire a regola d'arte e mantenere sempre in buono stato le opere di protezione meccaniche ed elettriche, con particolare riguardo ai dispositivi di protezione contro eventuali sovracorrenti dell'elettrodotto, a difesa delle linee di telecomunicazioni statali, sociali e private dalle proprie condotte elettriche.

Si obbliga ad accertarsi, preventivamente alla loro messa in esercizio, che i propri impianti elettrici non pregiudichino il regolare funzionamento delle linee di telecomunicazioni interessate dagli stessi.

Si obbliga, nel caso, a provvedere a sue spese, mediante adeguati preventivi interventi, a quanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy potrà stabilire per migliorare e garantire il proseguimento del regolare funzionamento delle linee di telecomunicazioni qualora le stesse siano poter essere disturbate da eventuali induzioni elettromagnetiche o in ogni modo danneggiate dai propri elettrodotti.

S'impegna a concordare, con l'immediatezza che la situazione esigerà, l'eventuale sospensione dell'esercizio di quegli elettrodotti dai quali dovessero derivare impreviste eccezionali difficoltà al regolare funzionamento delle suddette linee di telecomunicazioni, provvedendo eventualmente a proprie spese al loro ripristino.

Dichiara inoltre di sollevare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gli Organismi di telecomunicazioni da ogni responsabilità per danni o disturbi che possano derivare alle linee di telecomunicazioni, a persone o a cose per cause dipendenti dai propri elettrodotti.

Luogo e data Timbro e Firma

Via Alcide De Gasperi, 103 – 90146 Palermo
antonino.ganci@mimit.gov.it
indirizzo PEC: dgst.div13@pec.mimit.gov.it

SM_CSI-0000142-A-07/02/2025 - Allegato Utente 1 (A01)

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER I SERVIZI INTERNI, FINANZIARI, TERRITORIALI E DI VIGILANZA
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI TERRITORIALI
DIVISIONE XIII - ISPETTORATO TERRITORIALE (CASA DEL MADE IN ITALY)
DELLA CALABRIA E DELLA SICILIA
UNITA' ORGANIZZATIVA III

Alla **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
Per l'adozione di interventi connessi al fenomeno di scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

p.c. Società **SICILIACQUE S.P.A.**
(Soggetto attuatore)
siciliacquespa@siciliacquespa.com

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Energia Servizio 1
"Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi
di Pubblica Utilità Servizio3°- D.R.E.
Dipartimento dell'Energia Servizio III
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico Ufficio del
Genio Civile di AGRIGENTO
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Comune di Porto Empedocle (AG)
comune.portoempedocle@pec.it

FIBERCOP (ex TIM CO.OA Sud)
aoasudad@pec.fibercop.it
siciliaest@pec.fibercop.it

Pratica MIMIT: PA/IM/IE/25/6011/GNC (da riportare nelle successive comunicazioni)

Riferimento: SM_CSI-0000062-P-24/01/2025 **Codice CUP: C73F24000200003**

Oggetto: Richiesta di **Dichiarazione Asseverata** (ai sensi dei comma 1 e 2 dell'art. 56 D.Lgs 01/08/2003, n. 259 modificato dal D.Lgs 24/03/2024, n. 48) per la **costruzione di tubazioni metalliche** e/o per la **costruzione ed esercizio di condutture elettriche in BT, MT** e/o **AT** al servizio dell'impianto *"Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo e 0 l/s (lungo periodo)"*, parte di impianto di dissalazione da realizzarsi nel territorio del Comune di **Porto Empedocle (AG),** nonché delle relative infrastrutture ed opere necessarie per la connessione alla RTN (Rete nazionale di trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica).

Vista la nota della **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, **COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE** **per l'adozione di interventi connessi al fenomeno di scarsità idrica,** prot. SM_CSI-0000062-P-24/01/2025, rubricata al Registro Ufficiale in ingresso di questo Ispettorato al protocollo n. 12606 del 27/01/2025, con la quale è stata notificata l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n. 11 e della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. relativamente all'impianto in progetto;

Richiamando il **D.Lgs. 24 marzo 2024, n.48** recante "Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche", l'articolo 56 del codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 è sostituito dal seguente:

Art. 56 (Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - interferenze)

1. *Per la costruzione, modifica o spostamento delle condutture di energia elettrica, anche se subacquee e sui relativi atterraggi, a qualunque uso destinate e qualunque ne sia la classe secondo le definizioni adottate nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 21 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.*

2. *Per la costruzione, modifica o spostamento delle tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.*

3. *Le società interessate presentano, prima dell'avvio dei lavori, ai competenti Ispettorati territoriali, le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all'atto di sottomissione ove previsto dalla normativa vigente. Le dichiarazioni sostituiscono qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.*

4. *Il Ministero vigila ed esercita controlli a campione, sulla realizzazione dei progetti di cui ai commi 1 e 2. I soggetti di cui al comma 3 sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti.*

5. *Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate anche le norme generali per gli impianti elettrici adottate dagli organismi competenti in campo elettrotecnico, elettronico e delle comunicazioni elettroniche, nazionali ed internazionali riconosciuti dallo Stato. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.*

6. *Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento o la presenza di interferenze alle reti di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette autorità, lo spostamento degli impianti o adotta i provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.*

7. *Per le attività di vigilanza e controllo di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.*

Richiamando la nota applicativa Mimit protocollo n.11167 del 23.04.2024:

"Con il decreto legislativo in esame viene sostituito l'articolo 56 del codice con conseguente ***eliminazione del nulla osta del Ministero****. La presente modifica liberalizza l'attività di posa delle condutture di energia elettrica e tubazioni metalliche sotterrate* ***senza compromettere l'azione di verifica e di esame da parte degli Ispettorati Territoriali competenti****, sia per quanto riguarda gli attraversamenti, gli accostamenti e gli appoggi, sia per quanto concerne l'influenza generale delle linee elettriche e delle tubazioni metalliche sotterrate sulle reti pubbliche di comunicazione elettronica. In particolare si prevede che i soggetti interessati alla realizzazione delle opere sopra citate sottoscrivano una* ***dichiarazione asseverata da un professionista abilitato*** *da cui risulti* ***l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica.*** *Tale dichiarazione deve essere* ***presentata, prima dell'avvio dei lavori,*** *all'ispettorato territoriale competente, corredata da una* ***dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti****. La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell'ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.* ***Il comma 4 dell'art. 56*** *novellato prevede che* ***il Ministero vigila ed esercita controlli a campione****, sulla realizzazione dei progetti. A tal fine i soggetti interessati sono tenuti a segnalare al Ministero l'inizio e la fine dei lavori inerenti al progetto, al fine di consentire l'accesso ai fini ispettivi del personale incaricato, nonché*

Via Alcide De Gasperi, 103 – 90146 Palermo
antonino.ganci@mimit.gov.it
indirizzo PEC: dgst.div13@pec.mimit.gov.it

comunicare, nei termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti. Infine, ***il comma 7*** *precisa che per le* ***attività di vigilanza e controllo previste dall'art. 56 sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi. In merito si rappresenta che, in assenza di norme transitorie specifiche, le istanze presentate sino all'entrata in vigore della novellata disciplinata (a tutto il 27.04.2024) saranno evase mediante rilascio del previsto nulla osta secondo la normativa vigente alla data di presentazione."***

la Società **SICILIACQUE S.P.A.**, per la costruzione delle opere sopra emarginate, dovrà trasmettere **prima dell'avvio dei lavori** a questo Ispettorato, alla PEC dgst.div13@pec.mimit.gov.it, la documentazione sottoelencata relativamente alle tubazioni metalliche e/o condutture elettriche da posare:

- **Dichiarazione/i asseverata/e da un professionista abilitato,** da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica *(allegato: Modello Dichiarazione Asseverata)*;
- **Dettagliata relazione ed elaborati progettuali a firma del professionista abilitato che attestino la conformità degli impianti** (relazione tecnica elettrica, planimetrie, schema elettrico unifilare, STMG, etc.);
- **Atto di sottomissione** in bollo da € 16,00, registrato presso il competente Ufficio del Registro dell'Agenzia delle Entrate (C.F. dello scrivente Ministero n. 97282000823); qualora la società, abbia già prodotto "atto di sottomissione" per altro progetto, allora basta allegare la fotocopia dello stesso allo scrivente ufficio *(allegato: Modello Atto di Sottomissione)*.

Si sottolinea che le dichiarazioni asseverate (una per le tubazioni metalliche sotterrate ed una per le condutture di energia elettrica) ed i relativi elaborati dovranno riguardare tutte le linee oggetto dell'impianto, inserendo nel campo "descrizione" tutte le informazioni (ubicazione, potenza, tipo di linee, codice rintracciabilità o terna, etc.) che consentano di identificare l'intervento in maniera univoca; è inoltre auspicabile che dichiarazioni ed elaborati vengano inoltrati in una fase conclusiva dell'iter autorizzativo (in modo che il progetto non sia più passibile di prescrizioni o modifiche) e comunque **prima dell'avvio dei lavori.**

La Società **SICILIACQUE S.P.A.** inoltre si **impegna a comunicare** tempestivamente all'indirizzo PEC citato **l'avvio e la conclusione dei lavori** *(allegati: Modello Inizio Lavori e Fine Lavori Impianti in Asseverazione)* concernenti la realizzazione delle opere in argomento, al fine di concertare la data del sopralluogo (in fase di realizzazione o ad opera già realizzata).

Risulta opportuno ricordare che, in base all'art.31 (Danneggiamenti e turbative) del D.Lgs 08/11/2021, n. 207 (art. 97 D.Lgs. 01/08/2003, n. 259):

1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.

All'atto dell'invio della documentazione richiesta la Società dovrà indicare il **numero di riferimento assegnato alla pratica** (indicato nella presente richiesta di Dichiarazione Asseverata), **un responsabile dell'attività ed i suoi recapiti telefonici** per contatti che si dovessero rendere necessari (eventuali richieste di integrazioni e/o relative al sopralluogo).

- L'istruttore della pratica: F.T. Ing. Antonino Ganci

Il Responsabile del Procedimento
F.T. Ruggiero Dascanio

Firmato digitalmente da: Ruggiero Dascanio
Organizzazione: MISE/80230390587
Data: 06/02/2025 11:40:05

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del
D. Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche

Via Alcide De Gasperi, 103 – 90146 Palermo
antonino.ganci@mimit.gov.it
indirizzo PEC: dgst.div13@pec.mimit.gov.it

(Applicare marca da bollo da € 16,00 e registrare presso l'Ufficio Registro Agenzia delle Entrate)

Al **Ministero delle Imprese e del Made in Italy**
Dipartimento per i Servizi Interni, finanziari, territoriali e di vigilanza
Direzione Generale per i Servizi Territoriali
Divisione XIII– Ispettorato Territoriale
(Casa del Made in Italy) della Calabria e della Sicilia

ATTO DI SOTTOMISSIONE

La sottoscritta (denominazione e tipo di società) con sede legale in (indirizzo completo) con iscrizione presso il Registro delle imprese di …… n°……, in persona del suo rappresentante legale (nome - cognome - luogo e data di nascita – domicilio) …….…… Partita IVA ……..….

DICHIARA

che le opere elettriche, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, saranno progettate e costruite in modo da garantire la loro idoneità alle prescrizioni elettriche e meccaniche previste dalle vigenti norme:

- Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775;
- Prescrizioni definite nella Circolare Ministeriale n° LCI/U2/2/71571/SM del 13 marzo 1973 per gli impianti TLC allacciati alla rete pubblica ed installati nelle nuove Stazioni Elettriche e/o Cabine primarie;
- Art. 56 D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 207 (ex Artt. 95 e 97 del D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259), modificato dal D.Lgs 24 marzo 2024 n.48;
- Capo IV della Circolare Ministeriale n. DCST/3/2/7900/42285/2940 del 18 febbraio 1982 "Protezioni delle linee di telecomunicazione da perturbazioni esterne di natura elettrica-Aggiornamento della Circolare del Ministero P.T. LCI/43505/3200 dell'8 gennaio 1968";
- Legge 28 giugno 1986 n. 339 " Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche esterne";
- D.M. LL.PP. 21 marzo 1988 n. 449 " Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne", pubblicato nel supplemento Ordinario della G.U. n. 79 del 5 aprile 1988;
- D.M. 16 gennaio 1991 n. 1260 " Aggiornamento delle norme tecniche per la disciplina della costruzione e dell'esercizio delle linee elettriche aeree esterne",
- D.M. LL.PP. 5 agosto 1998 " Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche aeree esterne.
- Norme CEI 11-17 ed. agosto 1992;
- Norme CEI 103-6 ed. dicembre 1997;
- Norme CEI 11-17 Luglio 2006 Edizione Terza Fascicolo 8402;
- Norme CEI 103-2 ed. dicembre 2006 fascicolo 8598.

La società si obbliga con il presente atto, secondo le disposizioni normative e in conformità a quanto concordato con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per gli impianti di cui è e/o sarà in futuro concessionaria, ad eseguire a regola d'arte e mantenere sempre in buono stato le opere di protezione meccaniche ed elettriche, con particolare riguardo ai dispositivi di protezione contro eventuali sovracorrenti dell'elettrodotto, a difesa delle linee di telecomunicazioni statali, sociali e private dalle proprie condotte elettriche.

Si obbliga ad accertarsi, preventivamente alla loro messa in esercizio, che i propri impianti elettrici non pregiudichino il regolare funzionamento delle linee di telecomunicazioni interessate dagli stessi.

Si obbliga, nel caso, a provvedere a sue spese, mediante adeguati preventivi interventi, a quanto il Ministero delle Imprese e del Made in Italy potrà stabilire per migliorare e garantire il proseguimento del regolare funzionamento delle linee di telecomunicazioni qualora le stesse siano poter essere disturbate da eventuali induzioni elettromagnetiche o in ogni modo danneggiate dai propri elettrodotti.

S'impegna a concordare, con l'immediatezza che la situazione esigerà, l'eventuale sospensione dell'esercizio di quegli elettrodotti dai quali dovessero derivare impreviste eccezionali difficoltà al regolare funzionamento delle suddette linee di telecomunicazioni, provvedendo eventualmente a proprie spese al loro ripristino.

Dichiara inoltre di sollevare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gli Organismi di telecomunicazioni da ogni responsabilità per danni o disturbi che possano derivare alle linee di telecomunicazioni, a persone o a cose per cause dipendenti dai propri elettrodotti.

Luogo e data Timbro e Firma

Via Alcide De Gasperi, 103 – 90146 Palermo
antonino.ganci@mimit.gov.it
indirizzo PEC: dgst.div13@pec.mimit.gov.it

SM_CSI-0000189-A-11/02/2025

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento/Servizio 9

Agrigento Prot. n. 18910 Del 11 FEB. 2025

Al Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti
connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Comune di Porto Empedocle
comune.portoempedocle@pec.it

Siciliacque
S.p.A
siciliacque@siciliacquespa.com

Parere n.1904

OGGETTO: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2,comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Progetto: "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – **Soggetto attuatore Siciliacque SpA.**

L'Ingegnere Capo

Premesso che:

- con nota prot. n. SM_CSI-0000062-P-24/01/2025, acquisita da quest'Ufficio al prot. n. 11205 del 28/01/2025, il Commissario Straordinario Nazionale, per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, a seguito della richiesta del Soggetto Attuatore, Siciliacque S.P.A., ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità asincrona, al fine di acquisire i pareri e gli atti di assenso delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica indicato in oggetto;
- con nota prot. n. 001-0000836-GEN/2025, acquisita al prot. n. 11803 del 29/01/2025, la Siciliacque S.P.A., a chiarimento della convocazione della Conferenza di Servizi, comunicava che il progetto è sprovvisto dei calcoli strutturali, in quanto gli stessi saranno redatti in fase di

Ingegnere Capo	Arch. Salvatore La Mendola	Tel.	0922-461202	mail:	salvatore.lamendola@regione.sicilia.it
Servizio 9	Dott. Geol. Biagio Spalma	Tel.	0922-461259	mail:	Biagio.spalma@regione.sicilia.it
Responsabile dell'istruttoria:	F.D. Arch. Salvatore Caramazza	Tel.	0922- 461242	mail	salvatore.caramazza@regione.sicilia.it
Giorni ed orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30					
Sede Ufficio: Piazza Vittoria Emanuele , 20 - 92100 Agrigento – tel. Centr. 0922-4612111 – fax 0922-4612302					
Pec: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it – mail: geniocivileagrigento@regione.sicilia.it					

progettazione esecutiva al fine di adempiere agli obblighi di deposito e autorizzazione per le costruzioni in zona sismica. Per quanto concerne il parere di compatibilità geomorfologica, ai sensi dell'art.13 L. 64/74 e art.89 D.P.R.380/01, come recepito dalla L.R. 16/2016, ferma restando la competenza del rilascio dell'attestazione di conformità urbanistica in capo al Comune territorialmente competente, evidenziava che le opere principali insistono in aree utilizzate in passato per lo stesso scopo o equivalenti, e che condotte e pozzetti saranno realizzati in aree già utilizzate in passato per lo stesso scopo o interrate;

- a seguito della nota di quest'Ufficio prot. n. 14670 del 03/02/2025, il Comune di Porto Empedocle, con nota prot. n. 3579 del 06/02/2025, comunicava la necessità di operare in variante urbanistica al PRG/V vigente per la realizzazione delle opere in progetto, e, pertanto, di acquisire il parere di competenza di quest'Ufficio.

Per quanto sopra premesso ed esposto;

- **Vista** la Legge 02.02.1974 n. 64;
- **Viste** ed esaminate le integrazioni richieste a Sicilia Acque da questo Ufficio con nota prot. n. 14670 del 03/02/2025, trasmesse con nota prot. n. 001-0001270-GEN/2025 e acquisite al prot. n.18565 del 11/02/2025;
- **Visto** il progetto trasmesso in formato digitale e redatto dagli Ingg. Stefano Chiarelli e Antonello Ruttilio;
- **Visto** lo studio geologico redatto dal Dott. Geol. Italo Nesti;
- **A seguito** di concertazione con il Dirigente del Servizio 9 – Geologico per la Sicilia Occidentale, e delle risultanze complessive:

ESPRIME PARERE

di **compatibilità geomorfologica favorevole** ai sensi dell'art.13 L.64/74 e art.89 D.P.R.380/01, come recepito dalla L.R. 16/2016, per la variante urbanistica al vigente P.R.G/V del Comune di Porto Empedocle, finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio di cui l'art.10 del T.U n. 327/01, per le particelle che interessano il tracciato di progetto ed individuate nel "Piano Particellare Grafico" (Tav. GI-PP-003), e nell'"Elenco Ditte" (Tav. GI-LI-E002),

a condizione che:

- Vengano perfettamente regimate le acque di ruscellamento superficiale in prossimità della costruenda condotta per evitare fenomeni di erosione e di instabilità del terreno;
- Vengano ripristinati le esistenti strade attraversate dalla condotta in esame e venga ricostituita l'originaria configurazione morfologica dei luoghi;
- Vengano limitate allo stretto necessario le opere di sbancamento, ed in ogni caso, di operare in modo tale da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale conformazione morfologica. Si raccomanda, altresì , che eventuali fronti di scavo con h> mt.2,00 e rinterri, siano adeguatamente protetti.

Il presente parere non esime, sia i privati che la pubblica amministrazione, dall'obbligo di richiedere a quest'Ufficio, di volta in volta, la preventiva autorizzazione prevista dalla legge 02.02.1974 n° 64 ai sensi dell'artt.17 e 18, artt. 65, 93 e 94 D.P.R.380/01, come recepiti dalla L. R.

Ingegnere Capo	Arch. Salvatore La Mendola	Tel.	0922-461202	mail:	salvatore.lamendola@regione.sicilia.it
Servizio 9	Dott. Geol. Biagio Spalma	Tel.	0922-461259	mail:	Biagio.spalma@regione.sicilia.it
Responsabile dell'istruttoria:	F.D. Arch. Salvatore Caramazza	Tel.	0922- 461242	mail	salvatore.caramazza@regione.sicilia.it
Giorni ed orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30					
Sede Ufficio: Piazza Vittoria Emanuele , 20 - 92100 Agrigento – tel. Centr. 0922-4612111 – fax 0922-4612302					
Pec: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it – mail: geniocivileagrigento@regione.sicilia.it					

16/2016, nonché di acquisire eventuali ulteriori pareri o nulla osta da parte di altri Enti preposti alla tutela dei vincoli ricadenti nel territorio.

Il Responsabile della P.O.3
Arch. Salvatore Caramazza

Il Dirigente del Servizio 9
Dott. Geol. Biagio Spalma

L'Ing. Capo G.C. AG
Arch. Salvatore La Mendola

Ingegnere Capo	Arch. Salvatore La Mendola	Tel.	0922-461202	mail:	salvatore.lamendola@regione.sicilia.it
Servizio 9	Dott. Geol. Biagio Spalma	Tel.	0922-461259	mail:	Biagio.spalma@regione.sicilia.it
Responsabile dell'istruttoria:	F.D. Arch. Salvatore Caramazza	Tel.	0922- 461242	mail	salvatore.caramazza@regione.sicilia.it
Giorni ed orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – Mercoledì, dalle ore 15,30 alle ore 17,30					
Sede Ufficio: Piazza Vittoria Emanuele , 20 - 92100 Agrigento – tel. Centr. 0922-4612111 – fax 0922-4612302					
Pec: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it – mail: geniocivileagrigento@regione.sicilia.it					

SM_CSI-0000203-A-12/02/2025

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali
di Agrigento

via UGO LA MALFA-VILLA GENUARDI
92100 AGRIGENTO
tel. 0922552611
sopriag@regione.sicilia.it
Posta certificata:
sopriag@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

U.O.B S11.3
Sezione per i Beni Archeologici,
Bibliografici ed Archivistici

Agrigento Prot. n. 1332 del 12 FEB. 2025 rif. prot. n. 866 del 29/01/2025 e prot. n. 1023 del 04/02/2025

Allegati n. _____

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP *C73F24000200003*" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.
Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D. Lgs. 36/2023.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Alla Siciliacque SpA
R.U.P. Ing. Gaetano Caridi
siciliacque@siciliacquespa.com

All'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Al Comune di Porto Empedocle
comune.portoempedocle@pec.it

Al Comune di Agrigento
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it

Con riferimento al progetto in epigrafe,
- **vista** la nota di indizione della conferenza di servizi da parte del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, acquisita da questa Soprintendenza al prot. n. 866 del 29/01/2025;
- **visto** il parere favorevole per gli aspetti di competenza paesaggistica, espresso da questo Istituto con nota prot. n. 971 del 31/01/2025;

- **vista** la nota di riscontro inviata dalla Siciliacque SpA a firma del Responsabile Unico del Progetto, acquisita al prot. n. 1023 del 04/02/2025, con la quale si fa rilevare che per le opere in progetto, ai sensi dell'art. 3 (Deroghe) del Decreto Commissariale n. 10/2024, come modificato e integrato dal Decreto Commissariale n. 11/2025, allo scopo di consentire alla stazione appaltante di accorciare i tempi necessari per la realizzazione degli impianti, il soggetto attuatore può, sulla base di apposita motivazione, procedere in deroga all'allegato I.8 per quanto concerne l'esecuzione di indagini e accertamenti preliminari e l'esecuzione di verifiche preventive dell'interesse archeologico;

- **visto** l'art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004;

- **visto** l'Allegato I.8 "Verifica preventiva dell'interesse archeologico" (art. 41, c. 4) del D. Lgs. 36/2023;

- **visto** il DPCM 14 febbraio 2022 "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati";

- **esaminati** gli allegati progettuali;

- **considerato** che i lavori di posa degli impianti e della condotta interessano un contesto territoriale ricco di testimonianze del popolamento in antico e procedono dall'area del caricatore di Girgenti, in prossimità della cinquecentesca Torre Carlo V, nel territorio del Comune di Porto Empedocle, e proseguono in direzione del comune di Agrigento, prossimi al perimetro dell'area archeologica di Agrigento sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 142, c. lett. m del D. Lgs 42/2004;

per quanto di competenza per gli aspetti archeologici, **si prescrive**, ai sensi dell'art. 1, c. 5 dell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, la sorveglianza archeologica in corso d'opera di tutti gli scavi, ad eccezione degli interventi a quote già impegnate da manufatti esistenti, da effettuarsi a cura di un archeologo qualificato, iscritto nell'elenco dei professionisti dei beni culturali di cui al D.M. 244/2019, con incarico e oneri a carico della stazione appaltante, in accordo e sotto il controllo tecnico-scientifico del responsabile dell'istruttoria di questa Soprintendenza.

A cura dell'archeologo incaricato dalla Società appaltante dovranno essere registrati in appositi elaborati, in forma di scheda o descrittivi, i dati relativi alle trincee di scavo; queste ultime dovranno essere identificate e posizionate su cartografia a scala adeguata, e documentate fotograficamente anche in caso di esito archeologico negativo.

La documentazione, opportunamente didascalizzata con l'indicazione dell'intervento e della Soprintendenza competente, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio in formato digitale adeguato (grafici in formato DWG e pdf; immagini in formato tiff o jpg a elevata risoluzione) su memoria USB e in copia cartacea.

In caso di esito archeologico positivo, questa Soprintendenza si riserva di chiedere ampliamenti e approfondimenti di verifica.

L'avvio dei lavori dovrà essere comunicato a questa Unità Operativa con congruo anticipo ai fini del coordinamento e della sorveglianza.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 sul rinvenimento fortuito di beni archeologici nel corso dei lavori.

Il F.D. archeologo
Antonella Polito

Il Responsabile della U.O.B. S11.3
Maria Concetta Mangiapane

Il Soprintendente
Vincenzo Rinaldi

Responsabile procedimento				Responsabile istruttoria			
Stanza	70	Piano	3	Tel.	0922552675	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)				e-mail	urpsopriag@regione.sicilia.it	Responsabile:	
Stanza	30	Piano	1°	Tel.	0922552516	Orario e giorni ricevimento	Lunedì e Venerdì 9,00-13,00-Mercoledì 15,30-17,30

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta Certificata del Dipartimento
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali
di AGRIGENTO
via UGO LA MALFA-VILLA GENUARDI
92100 AGRIGENTO
tel. 0922552606 – fax 0922401587
sopriag@regione.sicilia.it
Posta Certificata:sopriag@certmail.regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopriag

U.O.B. S11.2
Sezione per i beni architettonici
e storico-artistici, paesaggistici e
demoetnoantropologici
sopriag.uo2@regione.sicilia.it

AGRIGENTO Prot. n. 971 del 31/01/2025

Rif. Nota Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: "Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA".

Richiedente: Dott. Nicola Dell'Acqua nq. di Commissario straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica .

BN 18730

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
Dott. Nicola Dell'Acqua
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Al Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Porto Empedocle
92014 Porto Empedocle
comune.portoempedocle@pec.it

Con riferimento alla conferenza di servizi relativa a quanto indicato in oggetto, indetta da codesto Commissario straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica con nota prot. SM_CSI-0000062-P-24/01/2025 ed acquisita al protocollo di questa Soprintendenza con il n. 866 in data 29/01/2025;

visti gli elaborati depositati nel link indicato nella nota di indizione della conferenza di servizio sopra indicata;

visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.

visto il Piano Paesaggistico degli ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15, ricadenti nella provincia di Agrigento approvato con Decreto n. 64/GAB del 30 settembre 2021, (pubblicato sulla G.U.R.S. il 29 ottobre 2021), ai sensi degli artt. 139 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii. e degli articoli 24 secondo comma e 10 terzo comma del regolamento di esecuzione della legge 29 giugno 1939, n 1497, approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

Visto il progetto per i lavori relativi alla "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo)".

Visti gli elaborati allegati al progetto e composti da:

- relazione generale;
- relazione di inserimento;
- planimetrie varie;
- sintesi non tecnica;
- layout impianti;
- profili, etc.

Vista la relazione paesaggistica;

Considerato che le opere proposte in progetto ricadono nel paesaggio locale 27 "Porto Empedocle e Montaperto" – con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione 27a - Paesaggio urbano di Porto Empedocle con livello di tutela 1, del Piano paesaggistico della Provincia di Agrigento in cui gli indirizzi relativi mirano alla "…definizione delle aree di pertinenza morfologica individuate opportunamente intorno agli organismi edilizi, nelle quali dettare speciali disposizioni per la qualità degli interventi di recupero e trasformazione, in coerenza con l'identità della preesistenza architettonica…" con livello di tutela 1, inoltre alcuni interventi ricadono, in aree con le prescrizioni di cui alle norme di attuazione degli ambiti 27f e 27I rispettivamente con livelli di tutela 2 e 3 dove è prevista la collocazione della nuova condotta interrata.

Per quanto sopra detto, la realizzazione delle opere proposte in progetto, risultano ubicati nell'ambito e a vista di aree tutelate dal sopra richiamato Piano Paesaggistico, valutato il bilanciamento degli interessi coinvolti, si esprime per quanto di competenza **parere favorevole** ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. alla realizzazione delle stesse a condizione che si attenui per quanto possibile, l'impatto percettivo dissonante a seguito della loro realizzazione, rispetto ai quadri paesaggistici delle aree nell'ambito e a vista tutelate, per tale fine si prescrive che:

a- in corrispondenza delle aree boscate dovrà essere limitato l'impatto sulla vegetazione e sugli ecosistemi esistenti, attuando scrupolosamente un apposito piano di cantiere relativo alla costruzione di strade di servizio, in generale gli interventi dovranno essere eseguiti limitando al massimo sbancamenti e livellamenti e tenendo conto soprattutto del ripristino dell'equilibrio ambientale esistente nell'ambito delle zone interessate dai tracciati e dagli spazi occupati, nonché per le aree d'appoggio utilizzate nella fase di cantiere, provvedendone immediatamente alla loro reintegrazione negli aspetti e nei valori originari; l'allestimento e la conduzione dei cantieri devono ridurre al minimo la distruzione o alterazione del soprassuolo vegetale a causa di scavi, passaggio di mezzi di cantiere o deposito di materiali, soprattutto nelle aree acclivi, nelle quali si deve anche curare di limitare la distruzione del cotico erbaceo;

b- I pendii interessati dagli interventi dovranno essere ripristinati allo stato quo ante con terra armata con prodotti Geosintetici e/o fibbre naturali, al fine di non incidere sulla percezione visiva della quinta scenica circostante, a seguito di eventuali colamenti e/o frane;

c- che tutti i siti interessati dal passaggio di mezzi meccanici e/o quelli rimaneggiati vengano rinaturalizzati con la stessa tipologia di vegetali presenti nelle aree circostanti, tenendo presente che gli interventi dovranno avere l'obiettivo di mantenere gli equilibri spaziali e cromatici, e garantire inoltre, il perpetuarsi di crescita di vegetazione che costituisce l'identità spaziale e cromatica del paesaggio di riferimento;

Ai sensi dell'allegato I.8 del D.L. 36/2023, dovrà essere presentata la VPIA, preliminare all'inizio dei lavori.

Fatto salvo **l'esito della stessa** Verifica Preventiva dell'interesse Archeologico, ai sensi dell'art. 41, c. 4 del D.Lgs. 36/2023, che si intende preliminare all'inizio dei lavori, sottoposti, pertanto, ad ulteriore autorizzazione da parte della sezione U.O.3 per i Beni Archeologici di questa Soprintendenza.

Sono fatte salve altresì, le prescrizioni di cui all'art. 90 del D. Lgs n. 42/2002 sui ritrovamenti archeologici nel corso dei lavori.

L'autorizzazione è data soltanto ai fini della tutela paesaggistica ed ambientale e costituisce atto distinto e presupposto della concessione edilizia o degli altri titoli legittimanti l'intervento edilizio ai sensi dell'art. 146 comma 4 del D. Lgs. N. 42/2004 e ss.mm.ii. e dell'art. 16 del Regolamento n. 1357 del 03/06/40.

L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione paesaggistica. Tale validità deve intendersi di anni cinque dalla data di acquisizione di efficacia del titolo edilizio (concessione e/o autorizzazione edilizia); entro tale periodo i lavori devono essere ultimati e conclusi, salvo quanto espressamente indicato nella circolare 18 luglio 2014 n° 14 qualora, per cause non dipendenti dall'intestatario-richiedente del titolo autorizzativo, i lavori siano stati iniziati ma non completati, entro i cinque anni ora detti, allora il lavori possono essere utilmente conclusi entro l'anno successivo la scadenza del quinquennio, spostandone così la validità a sei anni complessivi.

Il progetto approvato dovrà essere realizzato nei particolari, nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici allegati e con le prescrizioni sopraindicate. Pertanto ogni eventuale variante dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Soprintendenza per non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 167 e dall'art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Resta di competenza del Comune di Porto Empedocle e del suo Ufficio Tecnico accertare la conformità urbanistica delle opere, anche riferite a precedenti concessioni edilizie rilasciate e la osservanza di ogni ulteriore e più restrittiva norma di regolamenti e piani comunali, ed in particolare delle disposizioni delle leggi urbanistiche vigenti.

Fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento potrà essere proposto entro 30 giorni dalla ricezione dello stesso ricorso gerarchico, all'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m.i., ovvero ricorso giurisdizionale entro 60 giorni.

L'eventuale ricorso gerarchico debitamente sottoscritto, regolarizzato in bollo, dovrà riportare le generalità del ricorrente comprensive di indirizzo di posta elettronica certificata, cui effettuare comunicazioni e notifiche relative al provvedimento.

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Michele Principato

IL SOPRINTENDENTE E DIRIGENTE AD INTERIM DELL'U.O. S.11.2
Vincenzo Rinaldi

Firmato digitalmente da
VINCENZO RINALDI
Data: 2025.01.31 12:54:19 +01'00'

ASP-TRAPANI.REGISTRO
UFFICIALE.0024727.13-02-2025.h.13:19.USCITA

SM_CSI-0000211-A-13/02/2025

ASP TRAPANI
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Servizio Sanitario Nazionale
Regione Siciliana

VIA MAZZINI, 1 – 91100 TRAPANI
TEL.(0923) 805111 - FAX (0923) 873745
Codice Fiscale – P. IVA 02363280815

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione
Via Amm. Staiti n.95 – Trapani - tel 0923/543029

Al Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi
al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

p.c. Siciliacque S.p.A.
siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto: **Riscontro nota prot. n° 0000062-P-24/01/2025 – Progetto "Realizzazione impianto di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP)"**

VISTA la Relazione Generale dell'Intervento (Rev.00, prima emissione del 16/01/2025);

VISTO il Decreto Legislativo n. 18 del 23 febbraio 2023, recante disposizioni sulla qualità delle acque destinate al consumo umano;

CONSIDERATA la necessità di garantire il rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, a tutela della salute pubblica;

SI ESPRIME parere favorevole alla realizzazione dei nuovi impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani, a condizione che l'acqua prodotta dall'impianto di dissalazione rispetti i parametri stabiliti dalla normativa vigente in materia (D.lgs 18/2023).

Trapani, 12/02/2025

Il Responsabile U.O.C
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
Dott. Sebastiano Corso

REGIONE SICILIA Dipartimento di Prevenzione ASP TRAPANI

Il Direttore del
Dipartimento di Prevenzione
Dott. Francesco Di Gregorio

SM_CSI-0000269-A-27/02/2025

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale : Viale della Vittoria 92100 Agrigento
Partita IVA - Codice Fiscale : 02570930848
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Ambienti di Vita
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Viale della Vittoria n.321 Agrigento

Prot. n. 34547 del 26/02/2025

-Al Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi al
fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@governo.it

E, p.c. – A Siciliacque S.p.A
siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto: Parere igienico-sanitario relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di dissalazione di acqua di mare nel Comune di Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).

-Vista l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo). – CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA;

-Esaminata la relazione generale dell'intervento e la documentazione allegata in merito realizzazione del nuovo impianto di dissalazione di acqua di mare nel Comune di Porto Empedocle;

-Considerata la mancanza di documentazione relativa ai rapporti di prova dell'acqua di mare da prelevare e la carenza di informazioni riguardo alle caratteristiche della salamoia che verrà scaricata in mare;

-Considerato che il prelievo dell'acqua marina e lo sversamento della salamoia avverranno in prossimità della battigia, come indicato nella relazione tecnica;

-Tenuto conto del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., della L. n.60/2022 (legge «SalvaMare»), del D.L. n. 39/2023 convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68;

-**Tenuto conto** del Reg. CE 852/2004 e del D.Lgs 23 febbraio 2023, n. 18, attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

si esprime, per quanto di quanto di competenza, sotto l'esclusivo aspetto igienico-sanitario,

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

alla realizzazione di un impianto di dissalazione di acqua di mare nel Comune di Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).

Prescrizione 1: prelievo e analisi di acqua di mare a inizio processo e a fine processo di dissalazione, prima di essere immessa nelle condotte di adduzione per verificarne la qualità.

Prescrizione 2: l'acqua desalinizzata dovrà soddisfare le caratteristiche chimico-fisiche e microbiologiche, in conformità con le normative relative alle acque destinate al consumo umano, stabilite dal Decreto Legislativo 18/2023.

Prescrizione 3: il prelievo di acqua di mare deve avvenire ad una distanza dalla battigia ed a una profondità tale da garantire una buona qualità dell'acqua di mare. E' necessario, a tal proposito, che il punto di approvvigionamento sia ubicato oltre il punto estremo del braccio del porto. Allo stesso modo dovrà avvenire lo sversamento del refluo salino prodotto nel processo di dissalazione. Si ricorda che è assolutamente vietato lo sversamento in prossimità della battigia e nelle *acque di balneazione* il cui limite di legge è 200m dalla battigia, pertanto, lo sversamento sarà consentito in mare oltre il predetto limite di legge. I reagenti chimici adoperati nel processo di dissalazione, dopo essere stati neutralizzati, non dovranno essere scaricati insieme al concentrato salino nel corpo idrico recettore.

Prescrizione 4: come previsto dal d.Lgs 152/06 alla parte terza, all'allegato 5, dopo il punto 1.2.3. è inserito il seguente : «1.2.3 -bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE
Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all'articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l'incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell'acqua marina nell'area di interesse, è pari a $\Delta Salmax<5\%$.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Servizio Igiene Ambiente di Vita

Il Direttore *ff.* UOC SIAN
Dott. Ignazio Vella

Il Direttore *ad interim* UOC SIAV
Dott. Salvatore Castellano

SM_CSI-0000306-A-05/03/2025

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento
Sede legale : Viale della Vittoria 92100 Agrigento
Partita IVA – Codice Fiscale : 02570930848
Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene Ambienti di Vita
Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
Viale della Vittoria n.321 Agrigento

Prot. n. 38437 DEL 05/03/24

-Al Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi al
fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@governo.it

E, p.c. – A Siciliacque S.p.A
siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA. - RISCONTRO

-**Preso atto** della nota SM_CSI-0000279-P-01/03/2025 del Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica Dott. Nicola Dell'Acqua;
-**Considerata** l'urgenza nella realizzazione del progetto e la sua natura temporanea;
-**Considerato** che il punto di presa, collocato a metà del molo esterno di ponente del porto di Porto Empedocle, si trova a breve distanza dalla bocca di porto, zona in cui avviene un significativo ricambio delle acque marine all'interno del porto;

si esprime, sotto l'esclusivo aspetto igienico-sanitario,

PARERE FAVOREVOLE

all'utilizzo del punto di presa indicato nel progetto, con la **raccomandazione** di programmare un assiduo monitoraggio della qualità dell'acqua di mare che verrà utilizzata nel processo di dissalazione.

Il Direttore *f.f.* UOC SIAN
Dott. Ignazio Vella

Il Direttore *ad interim* UOC SIAV
Dott. Salvatore Castellano

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 " Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile"

Servizio - Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni Vicarie e programmazione Generale.

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file

OGGETTO: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Commissario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Progetto " Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) – CUP C73F24000200003 – Soggetto attuatore Siciliacque S.P.A.

Al Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi
al fenomeno della scarsità idrica
c/o La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Roma
Pec:commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

- Vista la nota prot. SM_CSI-000062-P-24/01/2025 , assunta al protocollo n. 2605 di questo Ente in data 27/01/2025, il Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma, indice la Conferenza di Servizi in modalità asincrona – da svolgersi secondo le modalità indicate nel richiamato decreto commissariale - per la autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti , apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera in relazione al progetto richiamato in oggetto e invita le amministrazioni a rilasciare le determinazioni (pareri, intese,concerti, nulla Osta o altri atti di assenso, comunque denominati) di competenza entro il termine di 18 giorni dalla data di indizione della presente conferenza e quindi entro il giorno 11 febbraio 2025.
- Visti gli elaborati tecnici scaricabili da apposito link da cui si evince che le opere da realizzare ricadono fuori del centro abitato del Comune di Trapani, delimitato ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs n. 285/92 e che, per quanto di competenza di questo Ente, il progetto per la riattivazione del dissatalore di Trapani di cui in oggetto, prevede la realizzazione di opere che interferiscono con la viabilità del Libero Consorzio Comunale di Trapani come di seguito descritte:

- **Revamping (manutenzione) di una condotta di acqua potabile interrata esistente – PEAD DN 500 PN 16 - in attraversamento longitudinale lungo la S.P. n. 83 " Circonvallazione di Trapani" nel tratto compreso tra l'innesto con la rotonda lungo la SS. 113 e l'innesto con la strada comunale denominata via Antonio Franco per una lunghezza di m 1.220,00 circa.** I lavori di revamping consistono nell'apertura di buche, lungo il tracciato della condotta, ad una distanza di circa m 100 e l'introduzione di un tubo camicia in materiale plastico all'interno della stessa in modo da rinforzarne la struttura.

- Visto il DLgs 285/92, il D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 31/01/13 dalla quale si evince che il tratto interessato ricade in zona identificata come strade di tipo F in deroga ;
- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'Applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione, Nulla Osta o Esposizione Pubblicitaria" in applicazione della Legge 160/2019- articolo 1, commi 816-836 e 846-847 con validità delle tariffe dal 1 gennaio 2021;

Non trovandosi in condizioni di conflitto d'interessi, nemmeno potenziale, di cui all'art. 1 c. 41 della L. 190/2012, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento interno;
per quanto di competenza di questo Servizio si esprime

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

alla realizzazione di lavori di Revamping (manutenzione) di una condotta di acqua potabile interrata esistente – PEAD DN 500 PN 16 - in attraversamento longitudinale lungo la S.P. n. 83 " Circonvallazione di Trapani" nel tratto compreso tra l'innesto con la rotonda lungo la SS. 113 e l'innesto con strada comunale denominata via Antonio Franco per una lunghezza di m 1.220,00 circa, a servizio del dissalatore di Trapani da riattivare
il tutto alle seguenti prescrizioni :

a) **E' fatto obbligo alla ditta di eseguire preventive idonee verifiche georadar** per individuare eventuali altri sottoservizi e l'effettiva loro dislocazione sul tracciato stradale interessato, al fine di evitare interferenze; ove da tali verifiche dovesse emergere la necessità di modificare il tracciato dovrà essere acquisito preventivamente un nuovo parere.
b) non deve essere occupata con materiali, depositi, etc. la pavimentazione stradale e la stessa non deve essere modificata o danneggiata;
c) durante l'esecuzione dei lavori devono essere attuati tutti gli accorgimenti atti a non ostacolare il traffico veicolare e pedonale ed a garantire la sicurezza della circolazione apponendo la segnaletica stradale di cantiere, diurna e notturna a norma del codice stradale e secondo il disciplinare tecnico sugli schemi segnaletici del D.M. (Infrastrutture e trasporti) del 10 luglio 2002 riguardante la segnaletica nei cantieri stradali;
d) il ricolmamento per gli scavi da eseguire a cielo aperto, deve essere eseguito come segue:
   - strato di materiale arido con misto granulometrico e tout – venant di cava;
   - strato di conglomerato bituminoso a caldo (base), ove esistente;

- strato di conglomerato bituminoso a caldo (Binder) dello spessore cm. 13, eseguito fino alla quota preesistente della sede stradale previa idonea costipazione degli strati sottostanti;
- strato di conglomerato bituminoso a caldo (Tappetino) dello spessore almeno cm. 3 previa scarificazione, per l'intera lunghezza dello scavo raccordandosi con la cordatura del marciapiede, cunetta, banchina, muretto di protezione laterale o di altra opera limitrofa, e **per la larghezza di metà carreggiata. Qualora l'elettrodotto dovesse essere posto in parallelismo ad altro sottoservizio esistente in sito con conseguente spostamento in prossimità del centro della carreggiata**, **e/o qualora il piano stradale del tratto stradale di che trattasi sia stato interessato da recenti lavori di manutenzione, il ripristino dello strato di usura deve essere eseguito per l'intera carreggiata stradale;**

e) E' consentito per il rinterro degli scavi l'utilizzo di aggregati riciclati, rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della norma UNI EN 11531-1, e provenienti da idonei impianti di riciclaggio conformi al regolamento Europeo N. 305/2011, idoneamente costipato al fine di garantire la densità e la stabilità prevista per la formazione del corpo stradale;

f) E' fatto divieto utilizzare per il ricolmamento dello scavo materiale proveniente dallo scavo;

g) **Qualora venga accertato durante l'esecuzione dei lavori l'utilizzo di materiale proveniente dallo scavo, questo Ente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e la verifica a cura e spese della società dei tratti completati per l'eventuale rifacimento secondo le caratteristiche sopra descritte, compreso le prove in sito per verificare la portanza della pavimentazione nei tratti di scavo;**

h) la segnaletica orizzontale, deve essere idoneamente ripristinata con materiali conformi alle vigenti normative, delle stesse dimensioni e consistenza;

i) Qualora per l'esecuzione di detti lavori la strada venga danneggiata o usurata dai mezzi pesanti che eseguiranno i lavori, il conglomerato bituminoso deve essere eseguito per l'intera carreggiata deteriorata. L'esecuzione dello strato di usura (tappetino) onde garantire la presa, il livellamento e la regolarità del manto **deve essere preceduta da idonea scarificazione**.

j) A lavoro ultimato la superficie dovrà presentarsi assolutamente priva di ondulazioni, di rialzi, etc. sia complessivamente che in corrispondenza del rappezzo in modo da mantenere la regolarità del manto stradale e da ottenere una superficie liscia finita, anche in corrispondenza e in presenza di pozzetti il cui estradosso dovrà essere posti in quota e complanare con il manto stradale. Per le norme di esecuzione riguardanti gli strati di pavimentazione, in particolare la preparazione della carreggiata, la composizione dei vari strati, la confezione e la posa in opera, la caratteristica degli inerti e dei leganti, gli eventuali trattamenti superficiali, valgono le norme relative ai capitolati speciali d'appalto per lavori stradali uniformati alle norme CNR ed UNI.

k) L'area del cantiere, interessato dalle operazioni di scavo, deve essere valutata in relazione all'andamento plano altimetrico della strada, al fine di garantire condizioni adeguate di visibilità e di passaggio dei veicoli in condizioni di sicurezza e non occupare oltre la metà della carreggiata, da punto di vista della larghezza e non oltre m 200,00 per quanto riguarda

la lunghezza; nei tratti curvilinei in assenza di visibilità deve essere istituito il senso unico alternato a mezzo di semaforo mobile; prima di procedere allo scavo nell'ambito di una successiva area di cantiere, il tratto della strada interessato dagli scavi, per potere essere riaperto alla circolazione stradale, deve essere richiuso, ricolmato e reso transitabile in condizioni di sicurezza, seppure in via provvisoria con strato finale di conglomerato bituminoso di collegamento "binder" dello spessore di cm 13 che deve risultare perfettamente complanare al piano viabile circostante;

l) In caso di cedimenti o danni al piano viabile conseguenti ai lavori, **la ditta autorizzata dovrà intervenire immediatamente ripristinando a regola d'arte il tratto di strada interessato, in qualsiasi momento anche dopo il completamento dei lavori, per tutta la durata dell'autorizzazione e per tutto il tempo necessario all'eventuale posa della condotta interrata;**

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della condotta idrica interrata esistente lungo la S.P. n. 83, con occupazione del suolo e/o sottosuolo in via provvisoria e/o permanente a seguito della realizzazione dei lavori di ripristino è necessario richiedere ed ottenere preventivamente la concessioni per l'esecuzione dei lavori e il mantenimento della stessa condotta interrata esistente.

L'Istruttore Tecnico
(Geom. MESSINA S.re)

MESSINA SALVATORE
2025.02.07 09:23:34
CN=MESSINA SALVATORE
C=IT
2.5.4.4=MESSINA
2.5.4.42=SALVATORE
RSA/2048 bits

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. CAROLLO Nicola)

CAROLLO NICOLA
2025.02.07 09:23:49
CN=CAROLLO NICOLA
C=IT
2.5.4.4=CAROLLO
2.5.4.42=NICOLA

"Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 *lett. s)* del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 – *Codice dell'Amministrazione digitale* – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa";

Il Responsabile dell'Istruttoria Geom. Salvatore Messina, tel. 0923806561, e-mail: salmessina@consorziocomunale.trapani.it
Il Responsabile del Procedimento Ing. Nicola Carollo, tel 0923806562, e-mail: ncarollo@provincia.trapani.it
Via Carrera, 8– 91100 TRAPANI
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www.liberoconsorziocomunale.trapani.it
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www.liberoconsorziocomunale.trapani.it

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2025 / 11932 del 10/02/2025
SM_CSI-0000181-A-11/02/2025
Firmato digitalmente da:
AMENTA ORAZIO
Firmato il 10/02/2025 15:30
Seriale Certificato: 1929115
Valido dal 17/11/2022 al 17/11/2025
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CITTA' DI TRAPANI
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile
3° Settore -Urbanistica/SUAP/Patrimonio/Abusivismo Edilizio
Servizio: Urbanistica e Programmazione del Territorio

Prot. n. _____

del _____

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi
al fenomeno della scarsità idrica
Pec: commissarioemergenza idrica@pec.governo.it

Alla Sicilacque
Pec: siciliacque@siciliacquespa.com

OGGETTO:Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP *C73F24000200003*" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA. Riscontro. Attestazione di Conformità Urbanistica.

Vista la nota prot. n.SM_CSI-0000062-P-24/01/2025 assunta al ns. prot. n.7199 del 27-01-2025 inerente all'oggetto finalizzata al rilascio da parte di quest'ente ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. (recepito in Sicilia con la L.R. n.16/2016 e s.m.i.) dell'attestazione di conformità urbanistica;
Verificato che l'intervento insiste nelle seguenti zone omogenee territoriali: "Ftec" attrezzature tecnologiche-dissalatore, "E.1" zona agricola produttiva; "E.4" zona agricola di rispetto e di pausa del margine urbano; "E.6" zona delle colture specializzate; "E.7" zona agricola di rispetto e tutela delle architetture rurali;"Ec" zona agricola a elevato frazionamento delle proprietà;
Esaminati gli elaborati progettuali (Tav. n.GI-GS-002 "*Relazione inserimento urbanistico e accertamento vincoli*", Tav. n.GI-PP-T001 *"Trapani – corografia generale d'inquadramento"* e la Tav. n.GI-GS-001 "*Relazione Generale*" Tav. n.GI-PP-T004-2 *"Trapani – planimetria di progetto su ortofoto*"), si evince che l'intervento consiste nella realizzazione in FASE 1 di un dissalatore di acqua di mare per gli impianti di Trapani e Porto Empedocle per affrontare l'emergenza idrica in corso nonché tutte le opere complementari necessarie alla presa ed allo scarico dell'acqua di mare ed al collegamento alla rete di adduzione sovrambito gestita da Sicilacque. La FASE 1 prevede la realizzazione di nuovi impianti di dissalazione, pre-assemblati e trasportabili (soluzione a container), uno dei quali sarà installato all'interno del sito occupato dal vecchio dissalatore termico dismesso ricadente nel territorio del Comune di Trapani, l'altra sarà installata a Porto Empedocle in un area messa a disposizione da "Enel Green Power", ogni impianto produrrà 96 l/sec (345 mc/ora-80280 mc/giorno) di acqua potabile. E' prevista anche una FASE 2 che prevede la realizzazione di un nuovo impianto di tipo fisso a Porto Empedocle, ultimato il quale l'impianto che in FASE 1 era stato collocato nell'area della Enel Green Power" a Porto Empedocle, sarà trasferito presso il sito del dissalatore ubicato sul territorio del Comune di Trapani affinché si raggiunga una capacità di ulteriori 96 l/sec quindi per un totale di 192 l/sec..
E' prevista la realizzazione della *"nuova stazione di sollevamento acqua mare"* consistente nella ristrutturazione e ripristino della vecchia stazione in disuso (insiste sul territorio del Comune di Paceco all'interno di manufatti salinari "*mulino*"). Realizzazione di un nuovo tratto di condotta adduttrice *"acqua mare"* pressapoco dall'intersezione del Canale Baiata con la S.P.21 fin al sito del dissalatore. Collocazione di un nuovo impianto di dissalazione, pre-assemblato e trasportabile (soluzione a container) installato su platee in c.a. all'interno del sito dell'attuale dissalatore, con interventi di manutezione, demolizione, etc sulle opere preesistenti. Realizzazione della nuova condotta di collegamento alla rete di sovrambito nel tratto compreso fra il sito dell'attuale dissalatore e l'intersezione fra il Canale di Lenzi e la S.P.83 (Strada Erice-Mazara). Inoltre sulla rete esistente sono previsti interventi di revamping (rifacimento e ristrutturazione), relining

Riproduzione cartacea del documento
Protocollo Generale: 2025 / 11932 del 10/02/2025

CITTA' DI TRAPANI
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile
3° Settore -Urbanistica/SUAP/Patrimonio/Abusivismo Edilizio
Servizio: Urbanistica e Programmazione del Territorio

(riparazione e risanamento) e di rivestimenti in ceramica.
Come riportato nella nota prot. n.836 del 28-01-2025 di *Sicilacque* diretta all'Ufficio del Genio Civile di Trapani, assunta al prot. n. 7741 del 29-01-2025, gli interventi puntuali (stazione, dissalatore, etc.) insistono su aree e manufatti già utilizzate al medesimo scopo e quelle lineari (acquedotti, pozzetti, etc.) saranno prevalentemente interrate.
Visto il Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di Trapani approvato con D.D.G. n.42 del 12/02/2010 e pubblicato nella G.U.R.S. n.19 del 16/04/2010;
Tutto ciò premesso:in ordine alla conformità urbanistica al P.R.G. dell'intervento in argomento, si esprime ***parere favorevole** a condizione* che, la realizzazione del nuovo tratto di condotta adduttrice *"acqua mare"* che ha inizio dall'intersezione del Canale Baiata con la S.P.21 per giungere al sito del dissalatore, non interferisca con il "Depuratore" e con gli impianti (condotte, etc.) a servizio dello stesso.

Il Responsabile del Servizio Tit. E.Q.
Funz. Serv. Tecn. Geom. Giuseppe Guaiana

Il Dirigente ad int.
Ing. O. Amenta

Settore 3°-*Urbanistica/SUAP/Patrimonio/Abusivismo Edilizio*
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile
Servizio: Urbanistica e Programmazione del Territorio
Sede: Via Libica n.12
91100 TRAPANI

Sito internet: www.comune.trapani.it
e-mail: terzo.settore@comune.trapani.it
pec: terzo.settore@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923.877.066

A:

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Regione Siciliana – Presidenza della Regione
Segreteria Generale
segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato del territorio e dell'ambiente
assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dell'ambiente
Area 2 Demanio marittimo
Servizio 1 Autorizzazioni e valutazioni ambientali
Servizio 3 Aree naturali protette
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità
assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dell'energia
dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti
dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c

Soggetto attuatore Siciliacque S.p.A.
Ing. Maurizio Sorce
siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto: Autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera in relazione al progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).
Trasmissione parere di ARPA Sicilia

Si trasmette in allegato il parere tecnico sugli aspetti di competenza della Scrivente Agenzia relativamente alla realizzazione e messa in esercizio dei nuovi impianti di dissalazione di acqua di mare sui territori di Trapani e Agrigento.

Il Direttore Tecnico
(Dott. Gaetano Valastro)

Il Direttore Generale
(Dott. Vincenzo Infantino)

VALASTRO GAETANO 28.02.2025 15:22:07 UTC

VINCENZO INFANTINO 28.02.2025 15:34:17 GMT+01:00

U-2025-0016487 del 10-02-2025

DIPARTIMENTO SUD OVEST
AREA PALERMO
Via Don Lorenzo Milani, 67
90044 – CARINI (PA)

T + 39 02 93899.1 - F + 39 02 93899901

Pec:2iretegas@pec.2iretegas.it

2iRG/DTGSO/PA

Spett.le
SICILIACQUE S.p.A.
Via V. Orsini, 13
90139 PALERMO
siciliacque@siciliacquespa.com
c.a. Ing. Gaetano Caridi

e, p.c. Spett.le
Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti
connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Carini, 10/02/2025

OGGETTO: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Progetto **"Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP *C73F24000200003*"** – Soggetto attuatore Siciliacque S.p.A..

La scrivente 2I RETE GAS, Società concessionaria del servizio pubblico per la costruzione e gestione della rete gas nel territorio comunale di Porto Palo, facendo riferimento alla Vostra lettera Prot. *001-0001288-GEN/2025 del 07/02/2025*, ed agli schemi di risoluzione delle interferenze trasmesse, rilascia parere favorevole, per le opere oggetto della Conferenza di Servizi, condizionato alle seguenti prescrizioni:

- Si raccomanda di garantire una distanza minima di 0,50 m misurata tra le superfici affiancate dei sottoservizi. Qualora tale distanza non possa essere rispettata, si prescrive di adottare adeguate opere di protezione di cui alla norma UNI-9165:2020 e.s.m.
- Gli eventuali spostamenti delle condotte del gas metano dovranno essere comunicati alla scrivente con ampio anticipo in modo da poter valutare la fattibilità tecnica e predisporre un preventivo di spesa da trasmettere al richiedente;

- Tutti i lavori in prossimità delle condotte del gas metano dovranno rispettare le norme vigenti relative alle opere di metanizzazione (*D.M. 16.04.2008 e s.m.i.*) i cui scavi dovranno essere realizzati a mano.

Cogliamo l'occasione per comunicarvi il numero verde nazionale dedicato al servizio di Pronto Intervento, attivo tutti i giorni della settimana, 24 ore su 24:

800.901.313

Vi porgiamo distinti saluti.

2i Rete Gas S.p.A.
Referente Gestione Utenza e Lavori
Area Palermo

Gioacchino Amato

"Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente"

COMANDO MILITARE ESERCITO "SICILIA"
- Il Comandante -

Cod.id. **INFR_SMP** Ind.cl. **10.12.6.7/I3A** Palermo
Allegati: 01 (uno)
Annessi: //

OGGETTO: Concessione autorizzazione militare – Progetto "Realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di Gela (CL), con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) ed a 192 l/s (lungo periodo)". *CUP C73F24000200003*. Soggetto attuatore Siciliacque S.p.A., da realizzarsi nel territorio dei Comuni di Porto Empedocle (AG), di Trapani e di Gela (CL). **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE (Società SICILIACQUE S.p.A.)**.

A ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Rif. f. n. SM_CSI-0000063-P-24/01/2025, in data 24/01/2025, della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica in Roma, assunta al protocollo in data 25/01/2025.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. In esito a quanto chiesto con la lettera in riferimento, esaminata la documentazione pervenuta a corredo, acquisito il parere tecnico da parte degli Organi competenti, esprimo parere di "NULLA CONTRO" alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto, ai sensi del:
– R.D. n. 1775, del 11 dicembre 1933;
– D.Lgs. n. 66, artt. 333 – 334 del 15 marzo 2010;
– D.P.R. n. 90, artt. 439 – 440 – 441 e 442 del 15 marzo 2010.

2. Considerato, tuttavia, che non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, evidenzio la possibilità del rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/08.

3. Rappresento, altresì, che detto rischio è eliminabile con la bonifica da ordigni bellici, per l'esecuzione della quale dovrà essere presentata, a cura e spese dell'interessato, apposita istanza all'Ufficio B.C.M. del 10° Reparto Infrastrutture in Napoli, correlata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM iscritta all'Albo del Ministero della Difesa ai sensi del D. Intermin. 82/2015 al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.

Generale di Brigata
Francesco PRINCIPE

Digitally signed by FRANCESCO PRINCIPE
Date: 2025.02.18 12:49:36 CET

Allegato

ELENCO INDIRIZZI

A PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI — ROMA
COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno
della scarsità idrica
pec: commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

REGIONE SICILIANA — PALERMO
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI
DI PUBBLICA UTILITÀ
Dipartimento dell'Energia – Servizio 3
pec: dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it

REGIONE SICILIANA — PALERMO
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E
DELLA MOBILITÀ
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti
pec: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO LL.PP. — AGRIGENTO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
pec: geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO LL.PP. — TRAPANI
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
pec: geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it

REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO LL.PP. — CALTANISSETTA
UFFICIO DEL GENIO CIVILE
pec: geniocivile.cl@certmail.regione.sicilia.it

Società SICILIACQUE S.p.A. — PALERMO
Via Vincenzo Orsini, 13
pec: siciliacque@siciliacquespa.com

e, per conoscenza:

COMANDO FORZE OPERATIVE SUD — NAPOLI
pec: comfopsud@postacert.difesa.it

SM_CSI-0000135-A-06/02/2025

CITTÀ DI
PORTO EMPEDOCLE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

MALO MORI
QUAM FOEDARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 – LL.PP. ● URBANISTICA ● ED IGIENE PUBBLICA

Prot. Int. ___ /____	*del* __.__.____
Prot. Gen. segnato a margine*	
Rif. Prot. _____	*del* _____

Riferimento Pratica	*N.* ___/____

Porto Empedocle, 06/02/2025

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

All' Ufficio del Genio Civile
AGRIGENTO
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 5 DEL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE PER L'ADOZIONE DI INTERVENTI URGENTI CONNESSI AL FENOMENO DELLA SCARSITÀ IDRICA 19 DICEMBRE 2024, N. 10, COME MODIFICATO DAL DECRETO 17 GENNAIO 2025, N.11 E DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 E SS.MM.II.
PROGETTO "REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP), CON PORTATA DI ACQUA DESALINIZZATA PARI A 96 L/S (BREVE PERIODO) E 192 L/S (LUNGO PERIODO) E PORTO EMPEDOCLE (AG) CON PORTATA DI ACQUA DESALINIZZATA PARI A 96 L/S (BREVE PERIODO) E 0 L/S (LUNGO PERIODO).– CUP C73F24000200003" – SOGGETTO ATTUATORE SICILIACQUE SPA.

A riscontro di quanto richiesto nell'ambito della Conferenza di Servizi in oggetto, inoltrata dal Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, a mezzo PEC, con nota prot. SM_CSI-0000062-P del 24/01/2025, acquisita al protocollo di questo Comune al n. 2740 del 29/01/2025;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti: la documentazione relativa al Progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento in oggetto, acquisita tramite il collegamento telematico indicato nella nota di convocazione;

Comune di Porto Empedocle Prot. n. 0003579 del 06-02-2025

Visto: l'art. 7 del DPR 380/2001 e ss. mm. e ii. (Testo Unico per l'Edilizia) in vigore nella Regione siciliana, recepito con modifiche dalla L.R. n.16/2016 e ss.mm. e ii, con il quale viene normata la "Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni";
Visto: il vigente P.R.G.V./82 approvato con Decreto Assessoriale n. 267/84 del 13/08/1984;
Vista: la determina Sindacale n° 4 del 24/01/2025 – R.G. n. 35 del 24/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore e sono state assegnate le funzioni direttive;
Accertato: che l'intervento di che trattasi, così come descritto negli elaborati del progetto di fattibilità tecnico-economica acquisiti agli atti, relativamente alle opere puntuali principali (dissalatori, presa a mare, etc) ricade all'interno dello strumento urbanistico vigente (P.R.G.V./82) nelle seguenti Z.T.O.:

- in parte Zona "D2" - destinata a: *"Zona industriale speciale - E.N.E.L."*, per circa il 33%;
- in parte Zona "B2" – destinata a: *"Agglomerato urbano in cui sono previsti i piani particolareggiati"*, per circa il 17%;
- in parte Zona "AB/P" - destinata a: *"Area per attrezzature di quartiere - Parcheggi"*, per circa il 33%;
- in parte Zona "AB/V" - destinata a: *"Area per attrezzature di quartiere – Gioco, sport e parchi di quartiere"*, per circa il 17%;

che, relativamente alle opere lineari (acquedotti, pozzetti, etc.), dall'impianto di dissalazione di progetto al serbatoio di Villaseta, ricade all'interno di varie Z.T.O. dello strumento urbanistico vigente (P.R.G.V./82) già utilizzate in passato per lo stesso scopo;

La destinazione di zona del P.R.G., pertanto, contrasta con le previsioni progettuali e il progetto dell'intervento può essere approvato solo in variante allo strumento urbanistico.

Il Responsabile del Settore 3
(*ing. Vincenzo Piombino*)

F.to Vincenzo Piombino

"originale firmato custodito in atti"

Comune di Porto Empedocle Prot. n. 0003579 del 06-02-2025

SM_CSI-0000155-A-07/02/2025

CITTÀ DI
PORTO EMPEDOCLE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

MALO MORI QUAM FOEDARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 – LL.PP. ● URBANISTICA ● ED IGIENE PUBBLICA

Prot. Int. ___ /____	*del* __.__.____
Prot. Gen. segnato a margine*	
Rif. Prot. _____	*del* _____

Riferimento Pratica	*N.* ___/____

Porto Empedocle, 07/02/2025

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

All' Ufficio del Genio Civile
AGRIGENTO
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 5 DEL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE PER L'ADOZIONE DI INTERVENTI URGENTI CONNESSI AL FENOMENO DELLA SCARSITÀ IDRICA 19 DICEMBRE 2024, N. 10, COME MODIFICATO DAL DECRETO 17 GENNAIO 2025, N.11 E DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 E SS.MM.II.
PROGETTO "REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP), CON PORTATA DI ACQUA DESALINIZZATA PARI A 96 L/S (BREVE PERIODO) E 192 L/S (LUNGO PERIODO) E PORTO EMPEDOCLE (AG) CON PORTATA DI ACQUA DESALINIZZATA PARI A 96 L/S (BREVE PERIODO) E 0 L/S (LUNGO PERIODO).– CUP C73F24000200003" – SOGGETTO ATTUATORE SICILIACQUE SPA.

Ad integrazione di quanto riscontrato con nota del 06/02/2025 prot. n. 3579, si chiarisce che Nulla Osta all'approvazione del progetto de quo in variante allo strumento urbanistico, una volta acquisito il parere di compatibilità geomorfologica da parte dell'Ufficio del genio Civile di Agrigento.

Inoltre, all'esecuzione degli scavi, per le opere lineari (acquedotti, pozzetti, etc.), sulle sedi stradali esistenti, il ripristino del manto stradale dovrà essere effettuato per l'intera larghezza della carreggiata.

Il Responsabile del Settore 3
(*ing. Vincenzo Piombino*)

F.to Vincenzo Piombino

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE

"originale firmato custodito in atti"

Comune di Porto Empedocle Prot. n. 0003792 del 07-02-2025

SM_CSI-0000195-A-12/02/2025

Protocollo AICA Numero PRT-0009075-2025 del 11/02/2025 16.39.14 UOR Competenza RESP IDRICO

DG-DT/CG-FF/cf
Aragona, 10/02/2025

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale
Per l'adozione di Interventi Urgenti
Connessi al fenomeno della Scarsità Idrica
c.a. Comm. Straordinario Nicola Dell'Acqua
COMMISSARIOEMERGENZAIDRICA@PEC.GOVERNO.IT

e p.c.

Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Direzione Generale
Cabina di Regia per l'Emergenza Idrica
dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it

Assemblea Territoriale Idrica AG9
atiag9@pec.it

Comune di Porto Empedocle
comune.portoempedocle@pec.it

Siciliacque S.p.A.
siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto: Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo2, comma 5 del decreto del Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idric 19 dicembre 2024, nr. 10, come modificato dal decreto 17 Gennaio 2025, nr. 11 e della legge 7 Agosto 1990, nr. 241 e ss.mm.ii..
Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo). – CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque Spa.
Rilascio del parere.

Con riferimento all' indizione della Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo2, comma 5 del decreto del Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idric 19 dicembre 2024, nr. 10, come modificato dal decreto 17 Gennaio 2025, nr. 11 e della legge 7 Agosto 1990, nr. 241 e ss.mm.ii.. Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo). – CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque Spa, a firma del Commissario Straordinario Nazionale Nicola Dell'Acqua:

Protocollo AICA Numero PRT-0009075-2025 del 11/02/2025 16.39.14 UOR Competenza RESP IDRICO

PREMESSO CHE:

- L' Azienda Speciale Consortile "Azienda Idrica Comuni Agrigentini" in breve AICA, gestisce il Servizio Idrico Integrato, nei termini di cui alla deliberazione n.4 del 30/07/2021 dell'Assemblea Territoriale Idrica - Ambito Territoriale 9 Agrigento, nel territorio di pertinenza dei Comuni consorziati, giusta convenzione di Gestione stipulata il 22/09/2021 tra AICA e ATI di Agrigento;

VISTI:

- gli elaborati grafico progettuali in formato digitale dal link:
  Dissalatore_Trapani_Porto_Empedocle_PFTE_CdS - OneDrive

CONSIDERATO CHE:

- Il progetto di che trattasi è relativo ai lavori di "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo). – CUP C73F24000200003";

- AICA, Azienda Idrica dei Comuni Agrigentini, gestisce gli impianti e le reti idriche e fognanti (anche quelle di tipo misto) del Comune di Porto Empedocle;

- Nelle aree interessate dalla posa in opera della Linea Acqua Potabile – Nuova Condotta Adduttrice DN 450 PEAD PN 16 - vi è la presenza della rete di distribuzione idrica e della rete fognante, ed in particolar modo, tra le numerose, le seguenti interferenze:

  - Attraversamento della nuova Linea Acqua Potabile, sulla via Empedocle, con il canale fognario proveniente da via Inclima;
  - Attraversamento della Nuova Linea Acqua Potabile, sulla via Empedocle, con il canale fognario proveniente da via Platone;
  - Posa in opera nella Nuova Linea Acqua Potabile, sulla via Empedocle, con il piano di sedime delle Premente Fognaria "Lido Azzurro";
  - Posa in opera nella Nuova Linea Acqua Potabile, sulla via Empedocle, con il piano di sedime delle Prementi Fognarie "Empedocle A e Empedocle B";
  - Posa in opera nella Nuova Linea Acqua Potabile, sulla via Empedocle, con il piano di sedime della rete di distribuzione idrica;

Protocollo AICA Numero PRT-0009075-2025 del 11/02/2025 16.39.14 UOR Competenza RESP IDRICO

- Posa in opera nella Nuova Linea Acqua Potabile, sulla via Empedocle, con il piano di sedime della rete di distribuzione idrica "Area Portuale" proveniente da via Platone ;

- Sono stati previsti nel Quadro Economico le somme per l'eventuale superamento delle interferenze (punto B.4);

Tutto ciò premesso la Scrivente per quanto di competenza:

Rilascia parere favorevole per la realizzazione delle opere oggetto del Progetto in parola a condizione che durante le fasi di realizzazione si comunichino e si valutino in maniera sinergica le azioni necessarie per il superamento delle eventuali interferenze con le reti e gli impianti gestiti dalla Scrivente.

Tanto si doveva.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. C. Ferrara

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. F. Fiorino

Il Direttore Generale
Dott. Claudio Guarneri

AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI
Sede legale: via Trinacria 1 - 92021 Aragona (AG)
http://aicaonline.it/ - pec: pec.aica@pec.it
Partita IVA e Codice Fiscale: 03021250844

SERVIZIO CLIENTI: Tel. +39 0922 441 539 | +39 0922 18 35 793
Fax: +39 0922 441 877 - e-mail: info@aicaonline.it
Numero Verde Pronto Intervento: 800 600 309
Numero Verde Nuovi Allacciamenti e disattivazioni: 800 555 506

SM_CSI-0000315-A-07/03/2025

Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO
TRAPANI

"Ardor flammae nos urget"

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI
com.prev.trapani@cert.vigilfuoco.it

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

A Siciliacque S.p.A
siciliacque@siciliacquespa.com

OGGETTO: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Con riferimento alla conferenza inerente l'oggetto prot. SM_CSI-0000062-P-24/01/2025 assunta agli atti di questo Comando con nota ns. prot. n. 1923 del 24/01/2025, si comunica che gli impianti di impianti di dissalazione di acqua di mare non rientrano nell'elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011.

Qualora l'impianto in parola preveda altre attività di cui all' allegato I del D.P.R.151/11, (es. attività 48.1.b, macchine elettriche con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi > 1 mc; att. 49 2B-3C Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 25 kW; attività 74-2B-3C Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW) si rappresenta la necessità di acquisire specifico progetto , ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 e nei modi di cui al DM 7 agosto 2012.

Solo qualora le attività soggette rientrassero in categoria A di cui all'Allegato I del D.P.R. 151/2011, non sarà necessaria la valutazione del progetto ai sensi del l'art. 3 del citato D.P.R. 151/2011, ma dovrà essere comunque presentata la S.C.I.A. ai sensi dell'art. 4 del medesimo D.P.R..

Si evidenzia ad ogni buon conto che, anche in caso di attività non soggette, sussiste comunque l'obbligo a carico del titolare l'attività dell'osservanza delle vigenti norme di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio, ivi compresa l'adozione delle misure degli apprestamenti e delle cautele finalizzate a scongiurare il rischio di incendio ed a mitigare le conseguenze in caso di accadimento nel rispetto del D.lgs.81/08 e DM 3/9/2021

Il Responsabile dell'Ufficio Prevenzione
DV Vito PIPITONE
Firmato digitalmente ai sensi di legge

PIPITONE VITO
MINISTERO
DELL'INTERNO
06.03.2025
19:22:35
GMT+00:00

SM_CSI-0000248-A-19/02/2025

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE TERRITORIALE VII – SICILIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI PORTO EMPEDOCLE
SEZIONE TRIBUTI E URP

Prot.: [come da segnatura di protocollo] Porto Empedocle, [come da segnatura di protocollo]

A: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

OGGETTO: Parere di competenza - Progetto di realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare a Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo)

Si fa riferimento all'istanza del 24/01/2025 assunta agli atti al prot. n. 1773RU di pari data, con cui è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10 come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n. 11 e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

A riguardo, si rilascia parere favorevole per la realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di Porto Empedocle.

Il presente parere costituisce atto propedeutico e non finale rispetto all'autorizzazione resa ai sensi dell'Art. 7 dell'Allegato 1 Capo III del Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, che dovrà essere richiesta con le dovute modalità a seguito della formulazione del progetto esecutivo.

.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Lucia Spicuzza
firmato digitalmente

92014 Porto Empedocle – via Molo, 5
Tel. +39 0917653111 e-mail: dogane.portoempedocle@adm.gov.it
PEC: dogane.portoempedocle@pec.adm.gov.it

m_inf.A9FA11C.REGISTRO UFFICIALE.U.0006169.11-02-2025

Trapani, lì (vds protocollo informatico)
P.D.C.: Lgt. Np. CAIOZZO Giovanni – 0923.543911

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di Porto di Trapani

Servizio Personale Marittimo/Attività Marittime e Contenzioso
Sezione Demanio e Contenzioso

Tel☏ : 0923/543911
E-mail 🖃 : cptrapani@mit.gov.it
PEC 🖃 : cp-trapani@pec.mit.gov.it
Sito internet 🖧: www.guardiacostiera.gov.it/trapani

A: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
Interventi urgenti per scarsità idrica
(PEC: commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it)

Argomento: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n° 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n° 11 e della legge 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.
Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo) – CUP C73F24000200003".
Soggetto attuatore Siciliacque S.P.A.

P.E.C.

Riferimento: Dispaccio prot. 62 del 24.01.2025.

In riscontro al Dispaccio in riferimento, esaminata la documentazione tecnica fornita in allegato, per gli aspetti aventi ad oggetto le finalità demaniali, allo stato non si ravvisano motivi ostativi alla realizzazione e messa in esercizio dell'impianto dissalatore di Trapani.

Relativamente agli aspetti legati alla sicurezza della navigazione, si rilascia il proprio parere favorevole a condizione che, preliminarmente all'esecuzione dei lavori di pulizia, manutenzione e messa in esercizio della condotta in mare, la Società aggiudicatrice del progetto, dovrà comunicare a questa Capitaneria di Porto (Sezione Tecnica – Sicurezza e Difesa Portuale) le modalità di svolgimento dei predetti interventi di manutenzione e, altresì, i mezzi che saranno impiegati, al fine di consentire il rilascio delle previste autorizzazioni di competenza.

In ultimo e per completezza, si rappresenta a Codesta Amministrazione proponente, per gli aspetti ambientali, quanto segue:

- le superfici ove corre la condotta semi-interrata di sollevamento delle acque di mare da sottoporre a processo di dissalazione attraversa aree oggetto di approfondimenti penali nell'ambito dei quali sono state accertate

responsabilità a carico di soggetti noti ed identificati per creazione di discariche abusive. In particolare tali discariche sono state realizzate negli antifossi e nei canali adiacenti al letto artificiale del fiume Baiata ed interessano le particelle 240 del foglio di mappa 38 del Comune di Trapani (ex fonderie Genovese e limitrofi). L'esecuzione di tale disposizione è tecnicamente possibile mediante rimozione dei rifiuti e bonifica come relazionato in atti della consulenza tecnica del Pubblico Ministero già trasmessa a tutti gli Enti interessati e, in particolare, al Libero Consorzio Comunale di Trapani. Pertanto si rappresenta l'esigenza di provvedere alla bonifica dei luoghi propedeutica all'avvio delle opere in progetto;

- per quanto concerne le zone di prelievo dell'acqua di mare va ancora segnalato che in esito ad una serie di accertamenti penali per cui vi è processo innanzi al Tribunale di Trapani e riferiti all'impianto di depurazione intercomunale suddetto, all'interno del fiume Baiata esiste ed è utilizzato in maniera ricorrente, seppur emergenziale, un scarico di reflui provenienti dal depuratore di Trapani. Come noto l'invaso Lenzi Baiata sfocia in area attigua allo specchio ove insiste il vecchio circuito di pescaggio dell'acqua di mare. Nell'ambito dei suddetti accertamenti è acclarato che le acque di scarico originate dal ciclo depurativo non erano correttamente depurate restituendo elementi di non conformità all'esito delle analisi eseguite. Pertanto andrà eseguita una congrua ed opportuna verifica della piena efficienza del sistema di depurazione. Va chiarito in tal senso che tale valutazione è anche alla base dell'attuale mantenimento in sequestro penale dell'impianto di depurazione stesso. Pertanto sarà necessario, al fine del prelievo acqua mare, verificare la piena integrità della condotta di sollevamento sino al punto di prelievo in mare al fine di scongiurare miscelazioni inattese.
- Con riguardo ad azioni mitigatrici del rischio di compromissione dell'ecosistema adiacente, va rappresentato che l'area ove sorge la presente installazione da ammodernare e riattare, dista appena 200 metri dal sito natura 2000 Saline di Trapani e Paceco, gestito dal WWF Italia che andrà interpellato nel merito per eventuali osservazioni.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento in merito.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
GUGLIELMO CASSONE
In Data/On Date:
martedì 11 febbraio 2025 08:56:51

Il Comandante
C.V. (CP) Guglielmo CASSONE
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate)

SM_CSI-0000170-A-10/02/2025

Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale
Porti di Palermo,
Termini Imerese,
Trapani,
Porto Empedocle,
Licata, Gela, Sciacca

AD/SC

Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Commissario Straordinario
Nazionale per l'adozione di
interventi urgenti al fenomeno della
scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@governo.it

E, p.c. **Capitaneria di Porto**
di Porto Empedocle
cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it

Comune di Porto Empedocle
comune.portoempedocle@pec.it

Enel Produzione Spa
enelproduzione@pec.enel.it

Siciliacque Spa
siciliacque@siciliacquespa.com

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Protocollo Partenza N. 4408/2025 del 10-02-2025
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo)– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

In esito alla richiesta di parere formulata con la nota di indizione prot.n.62 del 24.01.2025, si specifica che il previsto intervento di realizzazione degli impianti di

Via Piano dell'Ucciardone, 4
90139 Palermo
T +39 0916277111 • F +39 0916374291
info@pec.portpalermo.it

dissalazione di Trapani esula dall'area di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale.

In merito alla realizzazione dell'impianto di dissalazione temporaneo nell'area demaniale già assentita in concessione alla società Enel Produzione S.p.A. (FASE 1) ricadente nel territorio comune di Porto Empedocle (Ag), nulla osta da un punto di vista tecnico.

Sotto il profilo demaniale, si evidenzia la necessità di regolamentare l'uso parziale dell'area in concessione attraverso la presentazione di apposita istanza di variazione dello scopo e delle opere oggetto di concessione, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., da parte della società Enel Produzione S.p.A., nonché di istanza congiunta della stessa Società e di Siciliacque S.p.A. per la gestione dell'impianto di dissalazione temporaneo da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art 45 bis Cod. Nav.

Relativamente all'area demaniale marittima interessata alla posa della nuova condotta di acqua potabile, occorre regolamentarne l'occupazione attraverso la proposizione di apposita istanza di concessione da parte del Soggetto Attuatore, attenzionandosi la verifica dei sottoservizi esistenti lungo il tracciato interessato.

Il PRESIDENTE
Dott. Pasqualino Monti

PASQUALINO
MONTI
10.02.2025
13:34:12
GMT+02:00

Area Demanio
Il Dirigente
Avv. Caterina Montebello

Firmato digitalmente da
CATERINA MONTEBELLO
CN = CATERINA MONTEBELLO
C = IT

Area Tecnica
Il Dirigente
Ing. Leonardo Tallo

Firmato digitalmente da
LEONARDO TALLO
Data e ora della firma: 10/02/2025 10:32:28

Visto
Il Segretario Generale
Dott. Luca Lupi

Luca Lupi
10.02.2025
11:28:01
UTC

Via Piano dell'Ucciardone
90139 Palermo
T +39 0916277111 • F +39 0[illegible]291
info@pec.portpalermo.it

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Protocollo Partenza N. 4408/2025 del 10-02-2025
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

SM_CSI-0000184-A-11/02/2025

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 11/2/2025
RFI-VDO-DOIT.PA.ING\A0011\P\2025\0001941

PREMIUM PARTNER

Vice Direzione Generale Operation
Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo
Struttura Organizzativa Ingegneria
Il Responsabile

Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Spett.le Siciliacque S.p.A
siciliacque@siciliacquespa.com

E, p.c.

RFI S.p.A.
S.O. Unità Territoriale di Palermo
Sede

RFI S.p.A.
S.O. Unità Territoriale di Caltanissetta
Sede

RFI S.p.A.
Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria
Progetti Sicilia Occidentale
Sede

Oggetto: Parere della Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come

Referente: U.O. Civile – U.O. PAU (GS)
DOIT – Palermo – S.O. Ingegneria
Piazzetta Cairoli n. 5 – 90123 Palermo

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Richiedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario Nazionale, per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Linee ferroviarie: Palermo-Trapani (Via Milo), Palermo Trapani (Via Castelvetrano), Lercara Diramazione-Porto Empedocle.

Pratica: CDS\I\01591\25

Parere solo ai fini della Conferenza dei servizi

In riferimento alla richiesta per la realizzazione delle opere indicate in oggetto, il sottoscritto Ing. Giovanni Battista Di Liberto nella qualità di Responsabile della S.O. Ingegneria di D.O.I.T. Palermo di R.F.I. S.p.A., per quanto di competenza ed ai sensi del D.P.R. 753/80 rappresenta quanto di seguito.

Premesso che il rilascio delle autorizzazioni a realizzare opere in fascia di rispetto ferroviaria, di cui alle distanze dettate dagli artt. dal 49 al 58 del D.P.R. 753/80 "Nuove norme in materia di Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio Ferroviario", si concretizza nella valutazione di compatibilità di un'opera con le esigenze di un pubblico servizio, quale è il servizio ferroviario;

Premesso che il rilascio di autorizzazioni nei limiti dell'art. 49 e 58 del DPR 753/80 riguardante norme in materia di "Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio

Ferroviario" non può essere ricondotta all'interno del procedimento amministrativo della Conferenza dei Servizi, anche quella promossa ai sensi dell'ex art. 5 della L.R. 12/2011;

Premesso che lo stesso procedimento non è soggetto alla disciplina del silenzio – assenso di cui agli artt. 17 bis e 20 della legge 241/1990, giusto quanto disposto dall'art. 9 comma 3 della legge n.69/2009, di modifica dello stesso art. 20, poiché nel caso specifico trattasi di procedimento che interferisce con la sicurezza all'esercizio ferroviario e la pubblica incolumità;

Premesso, altresì, che la sicurezza dell'esercizio ferroviario e l'incolumità delle persone rappresentano l'interesse prevalente che deve essere tutelato nell'autorizzare nei limiti legislativamente imposti. Infatti, la fascia di rispetto ferroviaria è posta a tutela della regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario attuale o futuro e della pubblica incolumità;

Vista la nota prot. RFI-VDO-DOIT.PA.ING\PEC\P\2025\0001129 del 28/01/2025 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario Nazionale, per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, convoca la Conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. per il progetto della "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), e Porto Empedocle (AG)";

Esaminati gli elaborati del Progetto trasmessi;

Rilevato che il progetto riguarda la realizzazione di un dissalatore di acqua di mare per gli impianti di Trapani e Porto Empedocle per affrontare l'emergenza idrica in corso

nonché tutte le opere complementari necessarie alla presa ed allo scarico dell'acqua di mare ed al collegamento alla rete di adduzione, oltre la successiva valutazione della FASE 2, inerente il raddoppio della capacità di ogni impianto.

Rilevato che il progetto interferisce attraversando la linea ferroviaria in 3 punti differenti.

Rilevato che sono in corso dei progetti di miglioramento ed efficientamento delle linee ferroviarie;

Ciò premesso, visto e considerato, atteso il fatto che gli interventi di cui all'oggetto sono da ritenersi di interesse pubblico, avendo esaminato il progetto acquisito con invio telematico, fatti sempre salvi diritti di Terzi, i pareri degli altri Enti, per quanto di propria competenza e per le sole opere in fascia di rispetto ferroviario, **la Scrivente Struttura di RFI S.p.A. esprime parere favorevole a condizione che:**

- il progetto esecutivo dovrà essere reso compatibile con i progetti in corso di RFI S.p.A;
- le aree attraversate dalle condotte di proprietà di RFI S.p.A., ricadenti in fascia di rispetto ferroviario dei 30,00 m, non possono essere asservite o espropriate con le procedure espropriative, ma dovranno essere convenzionate;
- è necessario produrre degli elaborati progettuali dove vengono indicate tutte le opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto ferroviario dei 30,00 m, quotate rispetto alla più vicina rotaia;
- è necessario produrre per ogni singolo attraversamento/parallelismo degli elaborati progettuali, ai sensi del DM 137/2014 (dove necessario dovrà essere prevista la protezione catodica), di dettaglio dove vi sia evidenza dell'interazione delle opere di progetto con l'esistente tracciato ferroviario, redigendo delle sezioni trasversali quotate in adeguata scala;

I livelli di sviluppo della progettazione delle opere per l'intervento di che trattasi per poter essere esitato e le opere meritevoli di autorizzazione dovrà essere redatto con riferimento e sulla scorta dei seguenti documenti:

- Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili RFI DTC SI SP IFS 001 H del 20/12/2024;
- Manuale di progettazione delle opere civili RFI DTC SI MA IFS 001 H del 20/12/2024;
- Il DPR 753/80;
- Il DM 137/2014
- Il progetto, per l'esame di RFI S.p.A. dovrà specificatamente riguardare le opere che ricadono nel perimetro dei 30 metri a monte e a valle dalla più vicina rotaia.

Si precisa che l'autorizzazione, per ogni singolo attraversamento/parallelismo, potrà essere rilasciata solo a seguito del completamento dell'iter amministrativo con stipula o adeguamento di apposita Convenzione a titolo oneroso tra RFI S.p.A. per disciplinare i rapporti nascenti in fase di realizzazione, di gestione e manutenzione delle opere nel tempo, secondo i tipi in uso in RFI S.p.A., previo parere tecnico delle strutture di superiore sede di RFI.

In ogni caso, al fine di ottenere l'autorizzazione ai sensi del DPR 753/80, risulta necessario effettuare l'iter autorizzativo come da Procedura RFI.

Si rappresenta che in mancanza di specifica autorizzazione da parte di RFI S.p.A. alla realizzazione alle opere in progetto il parere deve intendersi reso in senso negativo, pertanto, qualsiasi provvedimento in contrasto con quanto sopra sarà ritenuto illegittimo.
Ad ogni buon fine si resta a disposizione per qualsiasi eventualità.

Distinti saluti.

Ing. Giovanni Battista Di Liberto

GIOVANNI BATTISTA DI LIBERTO

Firmato da
GIOVANNI BATTISTA
DI LIBERTO
il 11/02/2025 alle
08:48:41 CET

CDG.ST PA.REGISTRO UFFICIALE.U.0091869.03-02-2025 SM_CSI-0000119-A-03/02/2025 - Allegato Utente 1 (A01)

AGR-PA SUT

Alla

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
PEC: commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

E p.c.

Siciliacque S.p.A
PEC: siciliacque@siciliacquespa.com

AAG Service e Patrimonio ST-Sicilia
SEDE

ST PA AGRPA CMD - Centro D AGR Palermo
SEDE

ST PA AGRPA CME - Centro E AGR Palermo
SEDE

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Con riferimento alla nota SM_CSI-0000062-P-24/01/2025 assunta in atti ANAS con prot. n. CDG.ST PA.REGISTRO UFFICIALE.E.0065745.27-01-2025 relativa al procedimento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Esaminata la documentazione afferente al progetto de quo, consultabile al seguente link Dissalatore_Trapani_Porto_Empedocle_PFTE_CdS - OneDrive, in particolare gli elaborati sottoelencati:

- 01-24SIA197-01-GI-GS-001 - Relazione generale dell'intervento;
- 09-24SIA197-01-GI-PP-T001_Trapani - Corografia generale di inquadramento;
- 24-24SIA197-01-GI-PP-T004.2_Trapani - Planimetria di progetto su ortofoto;
- 24-24SIA197-01-GI-PP-T004.2_Trapani - Planimetria di progetto su ortofoto1

Struttura Territoriale Sicilia
Area Gestione Rete Palermo
Viale A. De Gasperi, 247 - 90146 Palermo T [+39] 091 379111 - F [+39] 091 521722
Pec anas.sicilia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

- 48-24SIA197-01-GI-PP-E004_Porto Empedocle - Planimetria su ortofoto
- 33-24SIA197-01-GI-PP-E001_Porto Empedocle - Corografia generale di inquadramento.

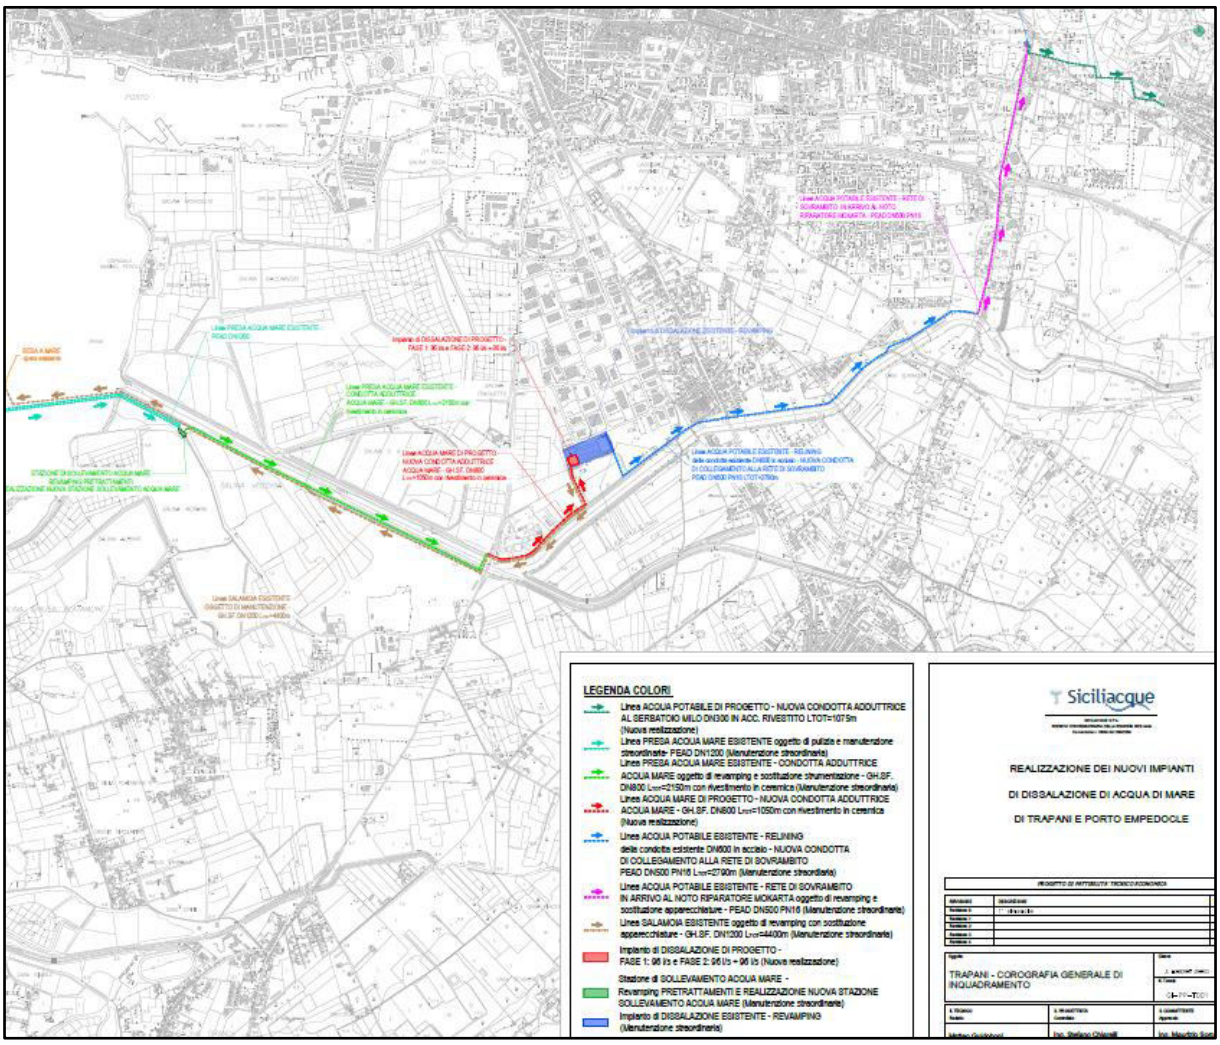


Figura 1 Stralcio 09-24SIA197-01-GI-PP-T001_Trapani - Corografia generale di inquadramento

Per quanto concerne la realizzazione del nuovo impianto di dissalazione di acqua di mare di Trapani, il progetto, fra gli altri, prevede un intervento di manutenzione straordinaria alla *Linea ACQUA POTABILE ESISTENTE – RELINING della condotta esistente DN600 in acciaio - NUOVA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO ALLA RETE DI SOVRAMBITO PEAD DN500 PN16 LTOT=2790m* in attraversamento trasversale della S.S. 115 all'altezza del km 3+220 circa.

Constatato che l'intervento di manutenzione straordinaria alla *Linea ACQUA POTABILE ESISTENTE – RELINING della condotta esistente DN600 in acciaio - NUOVA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO ALLA RETE DI SOVRAMBITO PEAD DN500 PN16 LTOT=2790m* in attraversamento trasversale della S.S. 115 all'altezza del km 3+220 circa interesserà un tratto della suddetta statale compreso tra il 1+005 ed il km 3+300, ricadente in traversa interna del Comune di Trapani (giusto verbale di consegna del 26/05/2005, sottoscritto a seguito della Delibera di Giunta Municipale del Comune di Trapani n. 28 del 03/02/2005)

e pertanto di esclusiva competenza dello stesso, si rappresenta che non è dovuta alcuna espressione di parere da parte di questa ANAS - Area Gestione Rete Palermo.

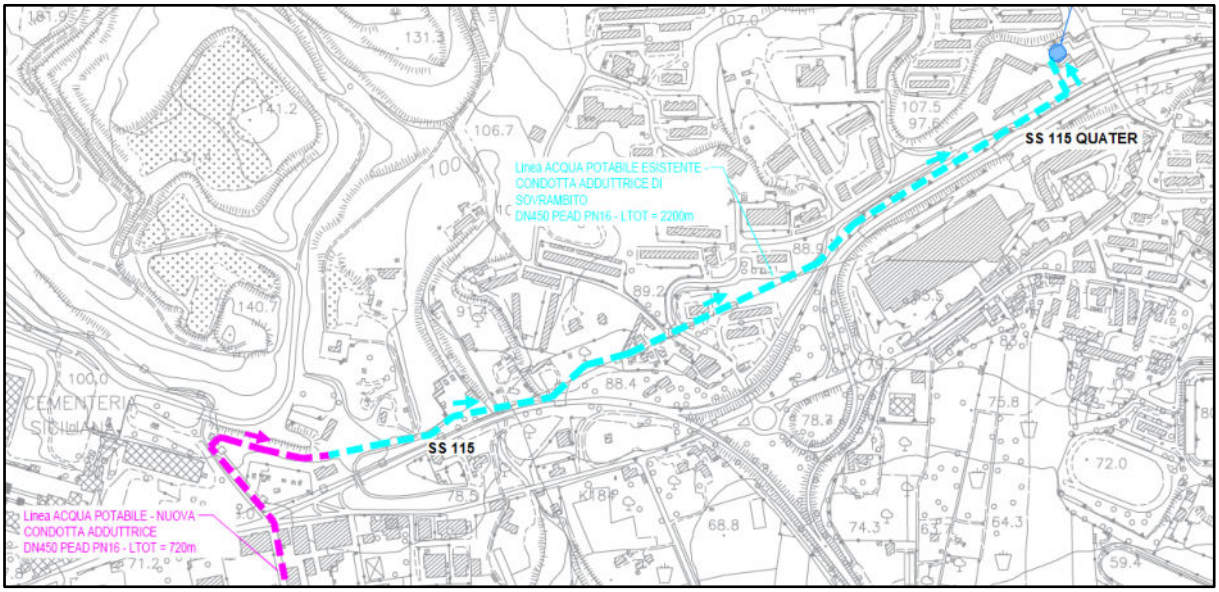


Figura 2 Stralcio- 33-24SIA197-01-GI-PP-E001_Porto Empedocle - Corografia generale di inquadramento

Diversamente, per quanto concerne la realizzazione del nuovo impianto di dissalazione di acqua di mare di Porto Empedocle, il progetto, come appreso direttamente dall' Ing. Maurizio Sorce, appositamente interpellato per chiarimenti in merito, prevede fra gli altri:

- la realizzazione di una nuova *Linea ACQUA POTABILE DI PROGETTO - NUOVA RETE DI SOVRAMBITO DN450 PEAD PN16 LTOT=890m* in attraversamento trasversale della S.S. 115 all'altezza del km 183+640;
- un intervento di manutenzione straordinaria alla esistente *Linea ACQUA POTABILE ESISTENTE - RETE DI SOVRAMBITO oggetto di revamping e sostituzione apparecchiature - DN450 PEAD PN16 LTOT=2200m* fiancheggiante e a tratti saltuari ricadente in fascia di rispetto delle SS.SS. 115 e 115 QUATER di competenza ANAS – Area Gestione Rete Palermo.

Nel rappresentare che la realizzazione della nuova *Linea ACQUA POTABILE DI PROGETTO - NUOVA RETE DI SOVRAMBITO DN450 PEAD PN16 LTOT=890m* in attraversamento trasversale della S.S. 115 al km 183+640 interesserà un tratto della suddetta statale compreso tra il 181+980 ed il km 183+715, ricadente in traversa interna del Comune di Porto Empedocle (giusto verbale di consegna del 27/11/2024, sottoscritto a seguito della Delibera di Giunta Municipale del Comune di Porto Empedocle n. 87 del 21/10/2024, assunta in atti ANAS con prot. n. CDG.CDG PROT GEN.REGISTRO UFFICIALE.E.0910945.22-10-2024) e pertanto di esclusiva competenza dello stesso, si rappresenta che non è dovuta alcuna espressione di parere da parte di questa ANAS - Area Gestione Rete Palermo.

Per quanto concerne l'intervento di manutenzione straordinaria alla esistente *Linea ACQUA POTABILE ESISTENTE - RETE DI SOVRAMBITO oggetto di revamping e sostituzione apparecchiature - DN450 PEAD PN16 LTOT=2200m* fiancheggiante e a tratti saltuari ricedente fascia di rispetto delle SS.SS. 115 e 115 QUATER di competenza ANAS – Area Gestione Rete Palermo, constatato che gli elaborati esaminati

non consentono una corretta valutazione in quanto non riportano la distanza degli interventi dal confine stradale (come definito dall'art. 3 co. 2 del Codice della Strada) delle suddette statali.

Visto quanto sopra, limitatamente all'intervento di manutenzione straordinaria alla esistente *Linea ACQUA POTABILE ESISTENTE - RETE DI SOVRAMBITO oggetto di revamping e sostituzione apparecchiature - DN450 PEAD PN16 LTOT=2200m* fiancheggiante e a tratti saltuari ricadente in fascia di rispetto delle SS.SS. 115 e 115 QUATER di competenza ANAS – Area Gestione Rete Palermo, si rilascia nulla osta di massima.

Ai fini del rilascio del nulla osta definitivo per gli interventi interferenti con le fasce di rispetto delle SS.SS. 115 e 115 QUATER, dovrà essere presentata apposita istanza all'ANAS S.p.a. Struttura Territoriale Sicilia, secondo la modulistica e le procedure aziendali disponibili sul sito istituzionale al link: https://www.stradeanas.it/it/servizi.

Nello specifico, dovranno essere presentati appositi elaborati tecnici di Progetto Esecutivo che evidenzino l'esatta ubicazione nonché la tipologia degli interventi eventualmente interferenti con le strade statali e relative fasce di rispetto in gestione ANAS – Area Gestione Rete Palermo, riportando i riferimenti chilometrici.

Risulta utile evidenziare che l'art. 26 comma 2 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada stabilisce in 40,00 m dal confine stradale la fascia di rispetto per le strade di tipo "B" ed in 30,00 m per le strade di tipo "C", pertanto eventuali attività volte a modificare lo stato dei luoghi in dette fasce, nella fattispecie qualora non rilevate, non riportate o sopraggiunte al progetto in argomento successivamente alla presente, necessitano di apposita autorizzazione da parte di ANAS da richiedere secondo la modulistica e le procedure aziendali disponibili sul sito istituzionale.

Il Responsabile SUT
Area Gestione Rete Palermo
(Geom. Carlo AMATO)

Il Responsabile
Area Gestione Rete Palermo
(Ing. Nicola RUSSO)

Firmato da Nicola Russo
Data: 03/02/2025 12:42:54 CET

m_it.COM-AG.REGISTRO
UFFICIALE.U.0001743.29-01-2025

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO
AGRIGENTO

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Siciliacque S.p.A
siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

In relazione alla conferenza inerente l'oggetto, prot. SM_CSI-0000062-P-24/01/2025, assunta in ingresso al prot. COM-AG n. 1457 del 25/01/2025, per quanto di competenza si relaziona quanto segue:

- da quanto rilevabile dalla documentazione tecnica disponibile, non si concretizzano attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'allegato I del DPR 151/11 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", pertanto non è dovuta la valutazione del progetto, ai sensi dell'art.3 del DPR 151/11, e non è dovuta la presentazione della SCIA antincendio prima dell'inizio dell'attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/11;
  - è invece cogente il rispetto dei criteri generali di prevenzione incendi sui luoghi di lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.M. 3.9.2021 e dal D.Lgs. 81/2008;
  - da quanto riportato in vari punti della relazione tecnica, come per esempio a pag. 40 *"Si prevede la realizzazione di un impianto di dissalazione pre-assemblato e trasportabile (soluzione a container). L'impianto verrà installato in un'area messa a disposizione da Enel Green Power presso la loro centrale elettrica"*, risulta quindi dovuto il riscontro, da parte della suddetta Enel Green Power, dell'art. 4 comma 6 del DPR 151/11;

LC

- da quanto riportato a pag. 90 della relazione tecnica, *"In accordo con Enel, la nuova area adibita alla cabina MT/BT troverà la sua collocazione all'interno dell'area di deposito"*, nel caso di presenza di attività rientranti tra quelle che necessitano di parere preventivo da parte dei VV.F. elencate nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, quali eventuali macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 mc o altre attività, occorre presentare a questo Comando idonea richiesta di valutazione progetto ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 N° 151, con le modalità ed i contenuti dell'art. 3 del D.M. 7/8/2012, al fine di ottenere il relativo parere di prevenzione incendi, preventivamente alla realizzazione delle stesse.

Per quanto non specificato in relazione tecnica, facendo riferimento a quanto riportato a pag. 41 della stessa relazione *"Post-trattamento: Impianto di post-trattamento per garantire la qualità dell'acqua dissalata, inclusi sistemi di clorazione e/o remineralizzazione, se necessario"*, si richiamano di seguito alcune misure di prevenzione tecniche:

1. L'area/piazzola di scarico deve consentire ai veicoli che effettuano il rifornimento agevoli manovre di avvicinamento per il travaso dei prodotti in forma sfusa; tale area va attrezzata per le operazioni di emergenza ad es. con docce/irrigatori oculari, materiali assorbenti;
2. Il punto di scarico deve essere identificato e segnalato, lontano dal passaggio del pubblico e interdetto ai non addetti ai lavori;
3. Le valvole di scarico nelle cisterne/serbatoi di acido e ipoclorito–e le rispettive tubazioni- devono essere contrassegnate/etichettate in modo evidente;
4. Le tubazioni/canalizzazioni contenenti i prodotti pericolosi, generalmente acido solforico e sodio ipoclorito, devono percorrere linee dedicate ed essere riconoscibili e contrassegnate con distinta colorazione (arancione gli acidi e violetto chiaro l'ipoclorito) (norma UNI 5634:1997) ed etichettatura (nome del fluido e simbolo di pericolo, per acido e ipoclorito il simbolo del "corrosivo") (All. IV p. 3.6.2) e costruite e collocate in modo che in caso di perdita liquidi/rotture impianto non ne derivi danno ai lavoratori (All. IV p. 3.6.1);
5. L'etichettatura sulle tubazioni deve essere visibile e ripetuta più volte vicino ai punti di maggiore pericolo quali valvole e punti di raccordo (All. XXVI p 4);
6. Sulle cisterne/serbatoi dell'impianto devono essere previsti dispositivi di troppopieno (All. IV p. 3.9.1.2) in caso di eccessivo carico nonché di sfiato vapori canalizzati all'esterno;
7. Il carico non deve essere effettuato direttamente nelle cisterne dell'impianto con collegamenti (tubazioni) improvvisate bensì in impianto fisso allo scopo dedicato;
8. Lo scarico di acido e ipoclorito dall'autocisterna deve avvenire con distinta tubazione flessibile. Diversamente, si deve provvedere ad una preventiva completa bonifica dell'interno dell'unica tubazione (All. IV p. 3.11.3) con l'eliminazione di ogni traccia del primitivo contenuto o residui;
9. Il dosaggio dell'ipoclorito e dell'acido solforico, contenuti in serbatoi provvisti di bacino di contenimento o di doppia camicia, va eseguito in locale apposito (Norma UNI 10637/2015 p. 5.5.3, 5.6.2) difeso contro la propagazione del gas (All. IV p. 2.1.7) e provvisto di rilevatore automatico collegato ad impianto di estrazione dell'aria (All. IV p. 2.1.8.2);

10. Poiché nella clorazione si impiegano prodotti chimici pericolosi e incompatibili tra loro (principalmente acido solforico e ipocloriti e cloroisocianurati), deve essere presente nei locali, correttamente dimensionato e attivo un impianto di estrazione forzata dell'aria ambiente per il ricambio generale durante la normale attività e, in particolare, nei casi di emergenza (es. contatto tra prodotti chimici incompatibili con formazione di cloro gassoso, fuoriuscita di acido solforico, ecc.) per evitare il raggiungimento di concentrazioni pericolose di vapori/gas asfissianti/tossici (All. IV p. 2.1.8.1);
11. I pavimenti e le pareti dei vani tecnici destinati alla lavorazione, alla manipolazione, all'utilizzazione ed alla conservazione di materie corrosive devono essere in condizioni tali da consentire una facile pulizia/asportazione di residui di lavorazione o sversamenti (All. IV p. 1.3.16);
12. Contro il rischio di investimento da liquidi corrosivi, vanno installati nei locali di lavoro o nelle immediate vicinanze bagni o docce con acqua a temperatura adeguata (All. IV p. 2.1.11.1) e per i casi di sversamento accidentale vanno predisposte adeguate prese di acqua corrente o recipienti contenenti adeguate soluzioni neutralizzanti (All. IV p. 2.1.11.1);
13. I liquidi corrosivi non vanno assorbiti con stracci, segatura o altre materie organiche, ma eliminati con adeguati lavaggi o neutralizzati con materiali specifici previsti nelle schede di sicurezza (All. IV p. 2.1.12);
14. Nelle aree e presso gli apparecchi/macchine dove viene eseguita la clorazione devono essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche operazioni (All. VI p. 1.8);
15. I depositi dei prodotti chimici pericolosi devono essere segnalati con cartelli o etichettatura di avvertimento applicati sulla porta di accesso o vicinanze conformemente all'All. XXV p. 3.2 (cartelli di avvertimento, pittogramma, forma, colori) (All. XXVI p. 5);
16. Nei locali/vani tecnici i prodotti chimici pericolosi utilizzati in forma confezionata (fusti, taniche, bidoni) devono essere etichettati e tenuti nella quantità strettamente necessaria per la lavorazione (All. IV p. 2.1.2) . I quantitativi eccedenti le quantità giornaliere di lavorazione devono essere sistemati in locali di deposito;
17. I recipienti/contenitori dei prodotti chimici pericolosi devono essere conservati in posti appositi e separati con indicazione pieno/vuoto (All. IV p. 3.11.1). d. In particolare, acido solforico e ipocloriti/cloroisocianurati devono essere conservati in contenitori separati tra loro, collocati in aree dotate di bacini di contenimento (Norma UNI 10637/2015 p. 5.5.3, 5.6.2) impermeabili e non comunicanti, in modo tale da impedirne ogni miscelazione accidentale e da contenere eventuali perdite. e. I prodotti chimici pericolosi devono essere custodite in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura (All. IV p. 2.1.1) e non devono essere accumulati nelle aree di lavoro in quantità superiore a quella strettamente necessaria (All. IV p. 2.1.2) e il trasporto e l'impiego va effettuato con mezzi e sistemi tali da impedire che i lavoratori ne vengano a contatto (All. IV p. 2.1.10.1);
18. Il trasporto dei prodotti corrosivi al deposito deve essere effettuato con modalità tali da impedire che i lavoratori ne vengano a contatto (All. IV p. 2.1.10.1). In caso di sversamento/ribaltamento dei contenitori, pertanto, i prodotti confezionati vanno trasportati in deposito con mezzi/carrelli idonei a impedire/contenere la caduta/rottura delle confezioni. b. I recipienti contenenti prodotti liquidi pericolosi, acido solforico e ipoclorito, devono essere provvisti (All. IV p. 3.10) di idonee chiusure, di dispositivi

LC

per rendere sicure le operazioni di riempimento e svuotamento. c. Per il rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati nelle immediate vicinanze del deposito o delle aree di lavorazione bagni o docce con acqua a temperatura adeguata (All. IV p. 2.1.11.2) d. In caso di spandimento, i liquidi corrosivi devono essere eliminati con lavaggi di acqua o neutralizzati (v. scheda di sicurezza del prodotto) (All. IV p. 2.1.11.2).

Per quanto non specificato in relazione tecnica si richiamano di seguito le principali prescrizioni previste dal D.M. 3.9.2021:

1. lungo le vie d'esodo dovrà essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l'illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l'esodo degli occupanti. Per la progettazione dell'impianto di illuminazione di sicurezza potrà essere impiegata la norma UNI EN 1838;
2. la larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo dovrà essere non minore di 900 mm. Sono ammessi varchi di larghezza non minore 700 mm, per affollamento del locale non maggiore di 10 occupanti; sono ammessi varchi di larghezza non minore di 600 mm, per locali ove vi sia esclusiva presenza di personale specificamente formato o presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali impianti o di servizio, piccoli depositi), oppure secondo le risultanze di specifica valutazione del rischio;
3. gli impianti tecnologici e di servizio dovranno essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio.

Per quanto sopra, il parere è da intendersi favorevole a condizione che vengano attuate le prescrizioni riportate nei punti precedenti.

Negli intenti del riscontro richiesto, si conferma la più ampia disponibilità per ulteriori approfondimenti in merito.

Il responsabile dell'istruttoria
DV Lorenzo Capraro
(firmato digitalmente)

CAPRARO LORENZO
PAOLO DARIO
MINISTERO
DELL'INTERNO
29.01.2025 12:19:09
GMT+01:00

Il Comandante
(Barbera)
(firmato digitalmente)

CALOGERO
BARBERA
MINISTERO
DELL'INTERNO
29.01.2025
10:17:45
GMT+01:00

n.b: i riferimenti alla normazione UNI dei suddetti punti, qualora non disposti da decreti, sono intesi non cogenti, restando applicabile normativa di regola dell'arte alternativa ed equivalente, su valutazioni del progettista

LC

SM_CSI-0000193-A-12/02/2025

Enel Green Power and TGx Italy
Power Plant South

Via Luigi Boccherini 15, 00198 Roma

ENEL-PRO-11/02/2025-0001958

enelproduzione@pec.enel.it

Centrale "Vigata" di Porto Empedocle (AG)

Spett.li

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

E, p.c.

Siciliacque S.p.a.
Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio
U.O.C. P1 –Attività Produttive Area Centrale
siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto: Enel Produzione S.p.A. - Power Plant South - Centrale termoelettrica di Porto Empedocle (AG). **Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo)– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.**

Id: 86578133

Con riferimento alla Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricevuta con Prot. ENEL-PRO-24/01/2025-0001083, con la quale viene indetta la conferenza dei servizi in modalità asincrona per la "*Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo*.", la scrivente società Enel Produzione S.p.A., nel presente documento esprime, le proprie valutazioni in relazione alla documentazione visionata afferente al progetto relativo all'impianto di dissalazione temporaneo che verrà ubicato all'interno del perimetro della Centrale ENEL Vigata di Porto Empedocle (AG).

Premesse

Premesso che

1) l'area scelta per la realizzazione dell'impianto di dissalazione ad oggi è adibita ad area parcheggi;
2) detta area non sembra necessitare di particolari interventi strutturali finalizzati ad ospitare il progetto in parola, ad esclusione di interventi specialistici collegati strettamente al posizionamento dell'impianto, quali la realizzazione di alcune opere civili di basso impatto, come skid in carpenteria per dissalatori e fondazione per serbatoio di ultrafiltrazione, oltre a miscellanee per supporto tubi;
3) l'ubicazione non sembra porsi in contrasto con le più ampie attività di processo in corso all'interno della Centrale Vigata di Porto Empedocle;
4) non sarà necessario modificare la destinazione d'uso dell'area;
5) la scrivente società non è proprietaria dell'area ma ne gode ai sensi della Concessione Demaniale, Reg. Concessioni N. 61/2024, Rep. N. 705/2024 ("**Concessione**"), dunque si ritiene utile verificare la presenza in conferenza dell'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
6) vista la premessa 5), la scrivente società non ha diritto di esprimersi circa l'opportunità, la legittimità e la forma di una eventuale concessione o altro trasferimento con titolo equiparabile di utilizzo dell'area a terzi;
7) l'area è parte del sito di Centrale nella quale è in corso un procedimento ordinario ai sensi dell'art.245 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativamente alla matrice acque di falda;
8) lo stabilimento produttivo è soggetto a quanto disposto dalla normativa Seveso per la prevenzione di rischio di incidenti rilevanti, ed è identificato come "Stabilimento altro di soglia inferiore" per la presenza di sostanze pericolose comprese nei limiti della colonna 1 dell'allegato 1 parti 1 e 2, con riferimento al D.Lgs 105/2015; tale condizione, tuttavia, non costituisce elemento ostativo alla realizzazione del progetto.

Valutazione e Conclusioni

In relazione alla richiesta di parere formulata con la nota di convocazione della CdS, la scrivente esprime il proprio parere **favorevole** alla realizzazione del progetto, per come rappresentato dalla documentazione visionata alle seguenti condizioni e nei limiti delle premesse sopra richiamate:

- Il Proponente dovrà dotarsi di una condotta di scarico autonoma e separata dall'attuale rete fognaria di impianto, dotandosi pertanto di appositi pozzetti di campionamento fiscale scollegati

Id: 86578133

da ogni sistema fognario dell'impianto. In particolare, con riferimento al deflusso delle acque di scarico rappresentate dalla "salamoia", così come rappresentato negli elaborati progettuali, si ritiene necessario che il proponente realizzi una condotta di scarico separata ed autonoma dotata di idonei pozzetti di monitoraggio. Inoltre, il punto di scarico non dovrà interferire ed o avere punti di collegamento con gli attuali pozzetti e/o vasche di centrale. Pertanto, dovrà essere ricollocato il punto di scarico rappresentato nell'elaborato grafico "Planimetria di Progetto", Tavola GI-PPE005.

- L'area su cui sorgerà l'impianto dovrà essere dotata di un sistema indipendente di raccolta ed eventuale trattamento delle acque meteoriche e/o di dilavamento; in ogni caso, dette acque non potranno essere convogliate nella rete di centrale.
- Atteso che il processo di trattamento acque oggetto dell'intervento tecnico proposto comporterà l'impiego di reagenti chimici, il Proponente dovrà gestire tali prodotti in assoluta autonomia e nel rispetto di tutti i criteri ambientali e di sicurezza previsti per il deposito, la movimentazione e l'utilizzo di prodotti chimici, ivi compreso le modalità gestionali di eventuali emergenze ambientali (es. potenziali sversamenti).
- Verificato che l'ipotesi progettuale prevede il posizionamento di tubazioni sotto il piano campagna, valutata la condizione di "temporaneità dell'opera", si ritiene necessario prevedere il posizionamento di tutte le tubazioni fuori terra, anche al fine di evitare eventuali interferenze con la matrice ambientale oggetto del procedimento amministrativo sopra richiamato.
- Durante tutte le fasi di costruzione, gestione e smantellamento degli impianti il Proponente non dovrà interferire con gli asset e le attività di centrale e dovrà svolgere qualsiasi attività in forma autonoma previo coordinamento con il personale tecnico di centrale.
- In relazione alle fasi di approvvigionamento delle acque grezze da utilizzare per il processo di desalinizzazione, il Proponente dovrà dotarsi di sistemi autonomi di pompaggio e trasferimento delle acque dalle vasche di calma della centrale. Detti sistemi non dovranno in alcun modo interferire con gli attuali impianti presenti nelle aree delle vasche di calma.
- Il Proponente dovrà operare senza causare danni o alterazioni alle strutture attualmente presenti presso la Centrale nonché senza interferire con le attività della Centrale e della scrivente in sito.
- Il Proponente al termine dell'utilizzo convenuto con gli enti competenti dovrà demolire o dismettere, a seconda del caso, qualsiasi opera realizzata nell'area, nonché ripristinare l'area riportandola alla situazione ex quo ante il proprio uso della stessa sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese.
- L'atto di concessione, o titolo equiparabile, prevedrà il trasferimento di tutte le responsabilità in materia ambientale dalla scrivente società al Proponente, la quale rimarrà unica responsabile per la gestione dell'area con l'impegno a rispettare tutte le norme di legge a tale riguardo e manlevando e tenendo indenne la scrivente da eventuali responsabilità anche di natura ambientale dovessero emergere in relazione alle attività progettuali e di gestione dal Proponente poste in essere. In tal senso in relazione all'area di progetto, il proponente assumerà anche gli obblighi e le responsabilità previste dalla legge e dalla Concessione in capo al concessionario.

Id: 86578133

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Orlando Di Folco
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Id: 86578133

STSI/AGRAU/SUT

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale
Per l'adozione di interventi urgenti connessi al
Fenomeno della scarsità idrica
Pec: commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

E p.c.

Alla Siciliacque S.p.A.
Pec: siciliacque@siciliacquespa.com

AAG Service e Patrimonio ST-Sicilia
SEDE

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).
CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Con riferimento all'oggetto ed in riscontro alla vostra comunicazione Prot. n. 001-0002124-GEN/2025 del 04.03.2025, assunta in atti ANAS con prot. CDG-192438-E del 04.03.2025, si rappresenta quanto segue.

Esaminata la documentazione progettuale, in formato digitale, a firma del Dott. Ing. Stefano Chiarelli e del Dott. Ing. Antonello Ruttilio, ed in particolare gli elaborati sottoelencati:

- 1.1-24SIA197-01-GI-GS-001 - Relazione generale dell'intervento;
- 2.1-24SIA197-01-GI-PP-T001_Trapani - Corografia generale di inquadramento;
- 2.17-24SIA197-01-GI-PP-T005_Trapani - Planimetria di progetto.


Preso atto che il progetto relativo alla realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo);

Struttura Territoriale Sicilia
Area Gestione Rete Autostrade
Viale A. De Gasperi, 247 - 90146 Palermo T [+39] 091 379111 - F [+39] 091 521722
Pec anas.sicilia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)
Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

Constatato che per la realizzazione di alcune delle opere relative il progetto in esame, sono previste interferenze e/o lavorazioni/installazioni da eseguirsi in fascia di rispetto di competenza di Area Gestione Rete Autostrade al km 36+900 circa della A29 dir "Alcamo - Trapani", in particolare:

- Manutenzione straordinaria della linea acqua potabile esistente – rete di Sovrambito in arrivo al noto riparatore Mokarta, oggetto di revamping e sostituzione apparecchiatura.

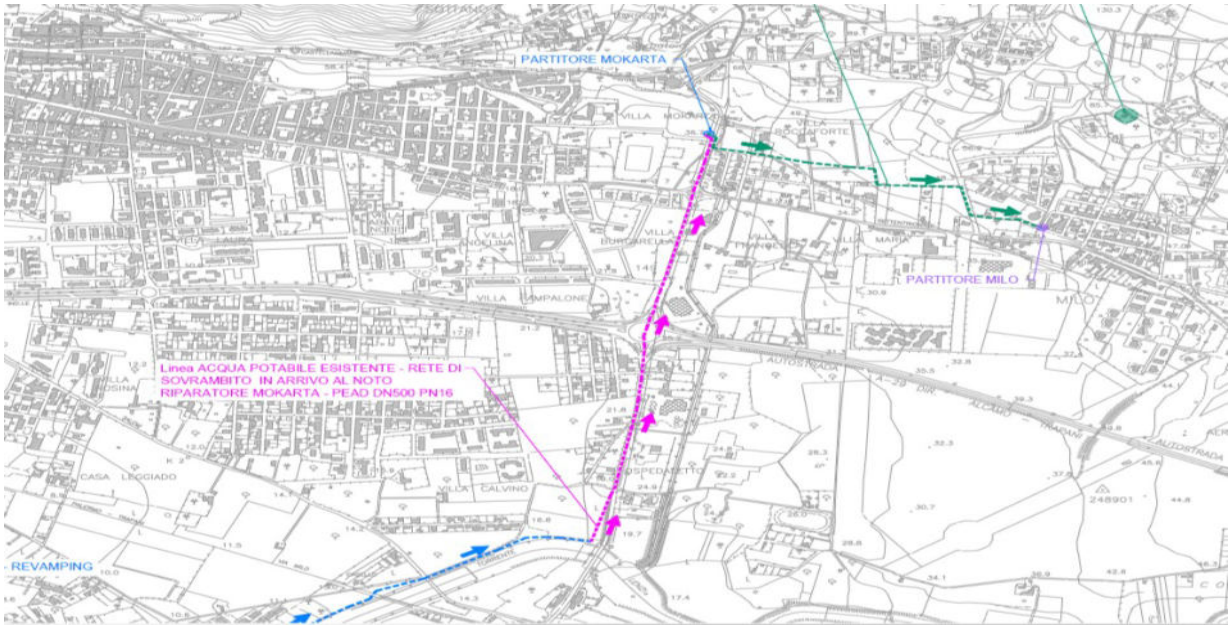

Visto quanto sopra, si rilascia nulla osta di massima al progetto, per le sole opere ricadenti in fascia di rispetto di competenza ANAS – Area Gestione Rete Autostrade, con le prescrizioni di seguito riportate:

- le lavorazioni dovranno essere realizzate in conformità a quanto descritto e rappresentato negli elaborati trasmessi. Qualsiasi modifica dovrà essere tempestivamente comunicata e autorizzata da ANAS;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non recare intralcio o recare pregiudizio alla circolazione e alle opere autostradali;
- prima di iniziare i lavori il titolare del presente nulla osta dovrà accertarsi della presenza di eventuali competenze di vari Enti territoriali (Comune, Provincia,...) e che non sussistano nella zona interessata sottoservizi di qualsiasi genere; in caso positivo dovrà munirsi dei prescritti nulla osta e procedere all'esecuzione dei lavori con tutte le cautele necessarie sollevando l'ANAS - S.p.A. da ogni molestia e pretesa per eventuali danni arrecati;
- rimane intesa la piena e insindacabile facoltà di ANAS di apportare, ove le esigenze della viabilità lo richiedessero, modifiche di qualsiasi specie al tratto di Autostrada interessato della

concessione, relative sia all'andamento plano altimetrico sia alla sagoma Autostradale, ecc. senza che il Concessionario possa opporsi in nessun modo; in tal caso l'ANAS potrà in ogni tempo, a suo giudizio insindacabile, modificare la concessione ed anche revocarla in tutto o in parte con preavviso di mesi 3 (tre) da darsi mediante semplice lettera raccomandata al Concessionario, senza che perciò questi possa opporre difficoltà di sorta o accampare pretese o compensi di nessun genere. Il Concessionario nel periodo designato dal preavviso suddetto dovrà provvedere a sue cure e spese alle modifiche opportune allo spostamento o alla rimozione delle opere nonché al ripristino e alla sistemazione del corpo, piano stradale e pertinenze eseguendo tutti i lavori che saranno prescritti da Anas SpA; in caso di inadempienza si procederà d'ufficio a spese del concessionario;

- rimane esplicitamente stabilito che il richiedente resterà unico responsabile, a qualsiasi effetto sia in sede civile che penale, di eventuali danni, incidenti, controversie, etc. che si dovessero verificare in conseguenza della costruzione, esercizio e manutenzione delle opere oggetto del presente nulla-osta, restando completamente sollevata l'Amministrazione dell'ANAS S.p.A. ed i propri dipendenti;
- il richiedente dovrà preventivamente comunicare la data di inizio previsto dei lavori. Inoltre, dovrà comunicare la data di fine lavori al fine di consentire le opportune constatazioni da parte del Centro competente con riferimento al punto 3.1.5 della procedura aziendale PA.AER.01;
- *ai fini del rilascio del nulla osta definitivo dovrà essere presentata apposita istanza all'ANAS S.p.a. Struttura Territoriale Sicilia, secondo la modulistica e le procedure aziendali disponibili sul sito istituzionale.*

Risulta utile evidenziare che l'art. 26 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada stabilisce in 60,00 m dal confine stradale la fascia di rispetto per le strade di tipo "A" (autostrade), pertanto eventuali attività volte a modificare lo stato dei luoghi in detta fascia, nella fattispecie qualora non rilevate, non riportate o sopraggiunte al progetto in argomento successivamente alla presente, necessitano di apposita autorizzazione da parte di ANAS S.p.A..

Il Responsabile Supporto Tecnico - AGRAU
(Geom. Massimo Spinnato)

Il Responsabile Area Gestione Rete Autostrade
(Ing. Antonio Lippolis)

Firmato da Antonio Lippolis
Data: 27/03/2025 17:09:50 CET

Da: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it
A: commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it;
Oggetto: Trasmissione D.A. n. 78/Gab del 02.04.2025

Si trasmette quanto in oggetto.
Ufficio di Gabinetto Assessorato Territorio ed Ambiente

D.A. n. 78 / GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge 31/07/2002, n. 179 recante "Disposizioni in materia ambientale";

VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTO la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);

VISTO il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 420/Area I^/S.G. del 05/08/2024, con il quale l'On.le avv. Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;

VISTO il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 D.R.A. al Dott. Antonio Patella;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la legge 06/12/1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. n. 357/1997;

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (nel seguito D.Lgs. 152/2006), ed in particolare l'art. 109 disciplinante l'"Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte";

VISTO l'art. 109 del decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 ed in particolare il comma 5-bis che recita "Per gli

interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 2 e 5 sono istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale";

VISTO il D.M. 17/10/2007, recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)", successivamente modificato dal D.M. 22/01/2009;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U. n. 303 del 28/12/2019;

VISTA la legge regionale 08/05/2007, n. 13, e in particolare l'articolo 1 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS";

VISTA la legge regionale 14/05/2009, n. 6 e in particolare l'art. 60 "Competenze dei comuni in materia di valutazione di incidenza. Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";

VISTO il decreto M.A.T.T.M. n. 24/01/1996, "Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino";

VISTO il "Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini" redatto da APAT ed ICRAM su incarico dell'ex M.A.T.T.M.;

VISTO il decreto M.A.T.T.M. n. 173 del 15/07/2016, "Regolamento recante modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini";

VISTO il Manuale e linee guida n. 172/20218 "Aspetti ambientali del dragaggio di sabbie relitte ai fini di ripascimento: protocollo di monitoraggio per l'area di dragaggio" redatto da ISPRA;

VISTA la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 "Norme sulla valutazione d'impatto ambientale", con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

VISTA la legge regionale del 07/05/2015, n. 9, ed in particolare l'articolo 98 comma 6 che stabilisce che i decreti dirigenziali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi;

VISTA la legge 22/05/2015 n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)", con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.), recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";

VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale", come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (nel seguito "C.T.S.") di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 di istituzione della C.T.S. e il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 di attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S.;

VISTI i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016, ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 48/Gab del 28/02/2025;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 14/06/2016, n. 12 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi del Dipartimento Regionale dell'Ambiente";

VISTO il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022, di adeguamento del quadro normativo regionale alle "Linee guida Nazionali sulla Valutazione di Incidenza" pubblicate nella G.U.R.I. n. 303 del 28 dicembre 2019, che ha, tra l'altro, abrogato il decreto assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 recante "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e ss.mm.ii." e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge n. 60 del 17/05/2022 recante "Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»);

VISTO il decreto legge n. 39 del 14/04/2023 recante "Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche" (decreto Siccità);

VISTO il decreto assessoriale n. 237/Gab del 29/06/2023 recante "procedure per la Valutazione di Incidenza" che ha modificato ed integrato il D.A. n. 36/Gab del 14/02/2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 con la quale si individua nel D.R.A. l'Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTO il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025, in precedenza regolamentata dal D.A. n. 194/GAB del 31/05/2023, oggi abrogato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica n. 10 del 19/12/2024 di nomina come soggetto attuatore Siciliacque S.p.A., già soggetto gestore del servizio idrico di sovrambito della Regione Siciliana, senza oneri a carico della finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica n. 11 del 19/12/2024 che all'art. 3 cita: "Come previsto all'articolo 3 comma 2 del decreto legge 14 aprile 2023, n. 39, come modificato dal decreto legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito nella legge 12 luglio 2024, n.101, il Commissario nella realizzazione degli impianti di cui al presente decreto opera, anche avvalendosi di soggetti attuatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea";

VISTA la nota del 14/02/2025 (prot. DRA n. 9068 del 14/02/2025) con la quale la Società Siciliacque S.p.A. (nel seguito Proponente) ha presentato, tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti - Codice Istanza **3481**), istanza di autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, per l'attività di manutenzione straordinaria delle condotte di presa e scarico della salamoia nel comune di Trapani, nell'ambito del progetto di fattibilità tecnico economica per la *"Realizzazione di nuovi impianti di dissalazione di acqua di mare presso i comuni di Trapani e Porto Empedocle"*, trasmettendo unicamente i seguenti elaborati:

- (n. ID 152368) - 24SIA 197-01-GI-GS-001 – Relazione generale dell'intervento;
- (n. ID 152369) – 24SIA 197-01-PP-T001 – Trapani – Corografia generale di inquadramento;

VISTA la nota del 14/02/2025 (prot. DRA n. 9068 del 14/02/2025) con la quale la Società Siciliacque S.p.A. ha presentato, tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti - Codice Istanza **3473**), istanza di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., secondo quanto disposto dal D.A. 14 febbraio 2022, n. 36, (Livello II – Appropriata) per il progetto denominato "*Realizzazione di un nuovo impianto di dissalazione di acqua di mare presso il Comune di Trapani*", in quanto interessa la ZSC ITA010007 "Saline di Trapani", la ZPS ITA010028 "Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – area marina e terrestre", la Riserva Naturale Orientata "Saline di Trapani e Paceco";

VISTA la nota prot. DRA n. 9519 del 18/02/2025 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente ha richiesto il perfezionamento dell'istanza n. 3481 riferita esclusivamente alla posa e/o manutenzione della condotta ricadente nel Comune di Trapani, attività rientrante all'art. 109 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte) disciplinata dall'Allegato B/2 del D.M. 24/01/1996; il perfezionamento dell'istanza n. 3473 inerente la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (Livello II – Appropriata); nonché di unificare le suddette istanze nell'ambito dell'unica istanza n. 3481, di cui al codice procedura n. 3694;

VISTA la nota del 20/02/2025 (prot. DRA n. 10403 del 21/02/2025) con la quale la Società Siciliacque S.p.A ha

depositato sul Portale Regionale Valutazioni Ambientali alla Sezione "integrazioni" della unificata Istanza n. 3481, con contestuale archiviazione dell'istanza 3473, la seguente documentazione:

- RS12GIS0000I0 (n. ID 80295) – Trapani – Dati territoriali georiferiti;
- RS12REL0001I1 (n. ID 80296) – Trapani – Relazione tecnico descrittiva dell'opera marittima - Autorizzazione art. 109 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- RS10RIA0001A0 (n. ID 80297) – Valutazione di incidenza ambientale;
- RS10AVV0000A0 (n. ID 80298 – Avviso al pubblico;
- RS10IST0001A0 (n. ID 80299) – Istanza Valutazione Incidenza Ambientale;
- RS12ADD0001I1 (n. ID 80300) – Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) resa dal Legale Rappresentante, ai sensi della L.190/2012, attestante l'inesistenza per sé, per i rappresentanti dell'impresa, i dipendenti ed i professionisti incaricati, di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado con i dirigenti e/o i dipendenti dell'Amministrazioni deputati alla trattazione del procedimento;
- RS12ADD0002I1 (n. ID 80301) – Documentazione ai fini delle verifiche antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- RS12ADD0003I1 (n. ID 80302) – Lettera di incarico ai progettisti ai sensi dell'art. 36, comma 1, della L.R. 1/2019;
- RS12ADD0004I1 (n. ID 80303) – Copia fotostatica documento d'identità del sottoscrittore;
- RS10REL0001A0 (n. ID 80304) – Relazione generale dell'intervento;
- RS10REL0002A0 (n. ID 80305) – Relazione di inserimento urbanistico e accertamento dei vincoli
- RS10REL0003A0 (n. ID 80306) – Relazione paesaggistica;
- RS10EPD0001A0 (n. ID 80307) – Trapani - Piano Regolatore Generale del Comune di Trapani;
- RS10EPD0002A0 (n. ID 80308) – Trapani – Piano Regolatore Generale del Comune di Paceco;
- RS10EPD0003A0 (n. ID 80309) Trapani – siti d'interesse comunitario (SIC) e zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- RS10EPD0005A0 (n. ID 80310) – Trapani -aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 e ss.mm.ii.e del R.D. n. 1126 del 1926 e ss.mm.ii.; Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e Decreto Assessoriale n. 569 del 17/04/2012;
- RS10EPD0006A0 (n. D 80311) – Trapani – piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana: aree a diversa classe di pericolosità e rischio geomorfologico ai sensi della Legge n.183 del 1989 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge n. 180 del 1998 e ss.mm.ii.;
- RS10EPD0007A0 (n. ID 80312) – Trapani – piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana: carta delle segnalazioni dei dissesti geomorfologici;
- RS10EPD0007A0 (n. 80313) – Trapani – piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana: aree a diversa classe di pericolosità e rischio idraulico ai sensi della Legge n. 183 del 1989 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge n. 180 del 1998 e ss.mm.ii.;
- RS10EPD0008A0 (n. ID 80314) – Trapani – aree naturali protette della Sicilia (Parchi e Riserve Regionali) ai sensi della L.R. n.98 del 6 Maggio 1981 e ss.mm.ii.
- RS10EPD0009A0 (n. ID 80315) – "Trapani - aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi: (i) del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. – Piani Paesaggistici Provinciali (negli ambiti ove presenti Piani Paesaggistici Provinciali); (ii) della L. 431/1985 – Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (negli ambiti ove non presenti Piani Paesaggisti Provinciali)";
- RS10EPD0010A0 (n. ID 80316) –Trapani – regimi normativi esistenti sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. – Piani Paesaggistici Provinciali;
- RS10EPD0011A0 (n. ID 80317) – Trapani - Stralcio Tavola del Piano Paesaggistico Ambiti 2–3 Trapani – 6.a.1 Reti Ecologiche;
- RS10EPD0012A0 (n. ID 80318) – Trapani – Stralcio Tavola del Piano Paesaggistico Ambiti 2–3 Trapani – 15a Vincoli Territoriali;
- RS10EPD0013A0 (n. ID 80319) – Trapani – Planimetria su ortofoto con demolizioni;
- RS10EPD0014A0 (n. ID 80320) – Trapani –Planimetria di progetto su ortofoto;
- RS10EPD0015A0 (n. ID 80321) – Trapani – Planimetria di progetto;
- RS10EPD0016A0 (n. ID 80322) – Trapani – Layout impianto opere civili;
- RS10EPD0017A0 (n. ID 80323) – Trapani – Layout impianto collegamenti idraulici;
- RS10EPD0018A0 (n. ID 80324) – Trapani – Impianto di sollevamento finale;
- RS10EPD0019A0 (n. ID 80325) – Trapani – Pretrattamenti ed opere a mare – Opere civili;
- RS10EPD0020A0 (n. ID 80326) – Trapani – Planimetrie condotte di progetto – Stralci 1 e 2;

- RS10EPD0021A0 (n. ID 80327) – Trapani – Planimetrie condotte di progetto – Stralcio 3;
- RS10EPD0022A0 (n. ID 80328) – Trapani – Profili longitudinali condotte;
- RS10EPD0023A0 (n. ID 80329) – Trapani - Planimetria interferenze Italgas;
- RS10EPD0024A0 (n. ID 80330) – Trapani – Planimetria interferenze SNAM;
- RS10ADD0001A0 (n. ID 80331) – Dichiarazione del Professionista redattore della documentazione ambientale;
- RS10ADD0002A0 (n. ID 80332) – Parere per lavori di "rifacimento della condotta acqua-mare di adduzione al dissalatore Nubia di Trapani" – VIncA 2012;
- RS10ADD0003I1 (n. ID 80333) – Decreto commissariale n. 10;
- RS10ADD0004A0 (n. ID 80334) – Decreto Commissariale n. 11;
- RS10ADD0005A0 (n. ID 80335) – Comunicazione del commissario in riscontro nota ARTA prot. 5723 del 31 gennaio 2025 per VINCA;
- RS10ADD0006A0 (n. ID 80336) – Avviso di indizione della Conferenza dei Servizi;
- RS10ADD0007A0 (n. ID 80337) – Chiarimento in riscontro nota ARTA prot. 5723 del 31 gennaio 2025 per VINCA;
- RS10ROI0001A0 (n. ID 80338) – Attestazione pagamento oneri VINCA – euro 2000;
- RS10ADD0008A0 (n. ID 80339) – Parere da CdS: TP_2024.02.14_Comune_Erice;
- RS10ADD0009A0 (n. ID 80340) – Parere da CdS: TP_2024.02.14_LCC_TP;
- RS10ADD0010A0 (n. ID 80341) – Parere da CdS: TP_2025.02.05_WWF_SM_CSI-0000134-A-06.02.2025;
- RS10ADD0011A0 (n. ID 80342) – Parere da CdS: TP_TP_2025.02.11_Comune_Trapani_SM_CSI-0000181-11022025;
- RS10ADD0012A0 (n. ID 803439 – Parere da CdS: TP_2025.02.12_AdB;
- RS10ADD0013A0 (n. ID 80344) – Parere da CdS: TP_2025.02.13_Comune_Paceco_Urbanistica;
- RS10ADD0014A0 (n. ID 80345) – Parere da CdS: TP_PE_2025.01.29_ARTA_Sruttura_Tecnica_Ambiente;
- RS10ADD0015A0 (n. ID 80346) – Parere da CdS: TP_PE_2025.01.31_DRA_SM_CSI-0000106-31012025;
- RS10ADD0016A0 (n. ID 80347) – Parere da CdS: TP_PE_2025.02.11_DRE_SM_CSI-0000187-11022025;
- RS12ADD0005I1 (n. ID 80348) – Dichiarazione valore dell'opera;
- RS12IST0001I1 (n. ID 80349) – Istanza integrazione;
- RS10ROI0001I1 (n. ID 80350) – Attestazione pagamento oneri VINCA- Saldo;
- RS12ROI0001I1 (n. ID 80351) – Attestazione pagamento oneri art. 109;
- RS10EPD0025A0 (n. ID 80352) – Trapani – Corografia generale di inquadramento;

VISTA la nota prot. DRA n. 10733 del 24/02/2025 del Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente, con la quale si comunica la procedibilità dell'unificata istanza n. 3481 e l'avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura **3694**) inerente la procedura di Autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. all'immersione di materiale derivante dalle attività di manutenzione straordinaria delle condotte di presa di acqua di mare e scarico della salamoia nel comune di Trapani e alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (Livello II – Appropriata), ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per la "*Realizzazione di nuovo impianto di dissalazione di acqua di mare presso il comune di Trapani*";

VISTA la nota della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Trapani prot. n. 8926 del 27/02/2025 (prot. DRA n. 12241 del 03/03/2025) di rilascio di parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- Bonifica propedeutica dei siti con riferimento alla particella catastale n. 240 del foglio di mappa 38 del Comune di Trapani (ex fonderie Genovese e limitrofi), oggetto di accertamenti penali per discariche abusive presenti;
- Qualità delle acque: congrua ed opportuna verifica della piena efficienza del sistema di depurazione, infrastruttura e recapito finale in mare, anche in funzione dell'accertamento penale in corso;
- Necessità di interlocuzione con WWF, Ente gestore del sito Natura 2000 Saline di Trapani;

VISTA la nota prot. n. 22519 del 13/03/2025 (prot. DRA n. 15575 del 14/03/2025), con la quale il Comune di Trapani ha rappresentato criticità relativamente alla VIncA rappresentando infine, "*Si richiede pertanto, di valutare alternative tecniche e di avviare ove permanga la progettazione in corso, un piano dettagliato di compensazioni ambientali*";

VISTA la nota prot. n 40/25 del 11/03/2025 (acquisita al prot. DRA n. 15547 del 11/03/2025, con la quale il WWF Italia nella qualità di Ente Gestore della "*Riserva Naturale Orientata SALINE di TRAPANI e PACECO*", ha rappresentato quanto segue: "*alla luce della documentazione tecnica esaminata e dell'analisi della "Relazione di Incidenza Ambientale "non è possibile escludere con ragionevole certezza scientifica che il riavvio dell'impianto non pregiudicherà l'integrità dei Siti Natura 2000 interessati ITA010007 "Saline di Trapani" e ITA010028 e "Stagnone di Marsala e Saline di Trapani- Area marina e terrestre" della Rete Natura 2000. In considerazione del rilevante interesse pubblico e della rilevanza strategica nazionale dell'intervento proposto ai fini della gestione della crisi idrica in Sicilia, si ritiene che il Proponente dovrà prevedere ed attuare, nella fase di progettazione esecutiva, le opportune e congrue azioni necessarie a superare le criticità emerse dal presente documento. Si richiede pertanto, oltre a valutare alternative tecniche come lo spostamento e/o il prolungamento della condotta marina di scarico delle salamoie, di avviare ove permanga la progettazione in corso, un piano dettagliato di misure di compensazione tese a bilanciare una incidenza significativa non mitigabile, in linea con le disposizioni dell'art. 6, paragrafo 4 della Direttiva Habitat e con le Linee Guida Nazionali VIncA, al fine di superare le criticità evidenziate*";

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 18581 del 27/03/2025 con la quale il Servizio 1 del Dipartimento dell'Ambiente, ha convocato audizione tecnica in data 28/03/2025 su richiesta della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) con il Proponente del progetto di che trattasi presso la sede del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;

VISTO il verbale relativo all'audizione tecnica tra C.T.S. e Proponente tenutasi in data 28/02/2025;

ACQUISITO il parere C.T.S. n. 104/2025, approvato nella seduta del 28/03/2025, composto da n. 36 pagine, trasmesso al Servizio 1 DRA con nota prot. n. 19309 del 31/03/2025 riportante l'attestazione di presenza dei componenti della C.T.S. firmata dal Presidente della C.T.S., con il quale è stato espresso:

Parere motivato favorevole sulla Valutazione di incidenza ambientale di fase appropriata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.m.ii., dei lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE PRESSO I COMUNI DI TRAPANI E PORTO EMPEDOCLE, per complessivi 192 l/s.

Parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione ex art. 109 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dei lavori di REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE PRESSO I COMUNI DI TRAPANI E PORTO EMPEDOCLE, per complessivi 192 l/s, vincolato al rispetto delle prescrizioni ambientali riportate nel citato parere;

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica specialistica con il proprio parere n. 104/2025 ha valutato che il progetto:

- *riguarda la realizzazione in FASE 1 di un dissalatore di acqua di mare per gli impianti di Trapani e Porto Empedocle per affrontare l'emergenza idrica in corso nonché tutte le opere complementari necessarie alla presa ed allo scarico dell'acqua di mare ed al collegamento alla rete di adduzione sovrambito gestita da Siciliacque;*
- *riguarda il ripristino e la realizzazione di un dissalatore per 96 l/s da distribuire per il consumo idropotabile a Trapani e un impianto simile a Porto Empedocle in area messa disposizione da ENEL Green Power per 96 l/s ciascuno;*
- *le condotte marine e terresti sono esistenti in area protetta a Trapani, e il progetto prevede la loro manutenzione straordinaria in assenza di scavi e nuove condotte. A Porto Empedocle le condotte di immissione e scarico sono messe a disposizione da ENEL;*
- *l'impianto di Porto Empedocle sarà successivamente trasportata a Trapani per completare la fornitura di acqua potabile per complessivi 192 l/s;*
- *è carente, in questa fase, di qualsiasi misura di eventuali immissioni in mare, modalità e criteri tecnici per l'autorizzazione all'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, limitandosi a dichiarare che eventuali scavi interesseranno non già il fondale marino naturale, ma unicamente lo strato di stabilizzato posto a protezione e zavorra delle condotte esistenti. I materiali di risulta di eventuali scavi, saranno ricollocati a copertura delle trincee al termine delle operazioni di sostituzione di parti ammalorate delle condotte;*
- *è fornito di Studio di Incidenza Ambientale in fase appropriata per il sito di Trapani, mentre questa non è necessaria per Porto Empedocle;*
- *non prevede consumo di suolo, sottrazione o frammentazione di habitat;*
- *viene esaminato, in questa fase, unicamente per la fase 1, consistente soltanto nel ripristino del dissalatore di Trapani per 96l/s, 96 l/s per Porto Empedocle, da trasferire successivamente a Trapani;*
- *contiene delle misure di mitigazione per polveri, inquinamento acustico e luminoso e il rifacimento degli uffici di WWF e il rifacimento del ponticello di accesso;*
- *non prevede Piano di Monitoraggio Ambientale;*
- *che il progetto non rientra nella casistica prevista dal Decreto 15.03.2015;*

- *che lo Studio di Incidenza Ambientale di fase appropriata: Fa riferimento alle schede di habitat tratte dal piano di gestione dei siti natura 2000 interessati; analizza gli impatti nelle varie fasi di progetto su habitat e specie presenti; conclude ipotizzando incidenze basse o nulle per Habitat, Flora e Fauna;*

- *che è possibile escludere ragionevolmente che il ripristino e l'esercizio dell'impianto di desalinizzazione non pregiudicherà l'integrità dei Siti Natura 2000 interessati ITA010007 "Saline di Trapani" e ITA010028 e "Stagnone di Marsala e Saline di Trapani- Area marina e terrestre" della Rete Natura 2000;*

- *che l'intervento è richiesto dal Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica n. 10 del 19.12.2024 con nomina come soggetto attuatore Siciliacque S.p.A., già soggetto gestore del servizio idrico di sovrambito della Regione Siciliana;*

- *che in funzione del rilevante interesse pubblico e della rilevanza strategica nazionale dell'intervento proposto ai fini della gestione della crisi idrica in Sicilia, le criticità rilevate possono essere superate prevedendo ed attuando opportune e congrue misure di mitigazione*;

RITENUTO di dover dichiarare concluso con parere motivato favorevole, con condizioni, il procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del D.A. n. 36/Gab del 14/02/2022, Livello II – Valutazione appropriata, nonché di dover concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento attestante l'esito favorevole al rilascio dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 109 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., per il progetto denominato "*Realizzazione di nuovi impianti di dissalazione di acqua di mare presso i comuni di Trapani e Porto Empedocle*", presentato dalla Società Siciliacque S.p.A.;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

si dichiara concluso con parere motivato favorevole il procedimento di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e del D.A. n. 36/Gab del 14/02/2022, Livello II – Valutazione appropriata, e si rilascia l'autorizzazione regionale ai sensi dell'art. 109 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto di dissalazione di acqua di mare presso il Comune di Trapani, Proponente **Siciliacque S.p.A.**, Codice Progetto **TP_042_VIAR045,** Codice Procedura n. **3694**, a condizione che si ottemperi alle seguenti condizioni ambientali:

Condizione Ambientale	**n. 1**
Macrofase	*Ante operam - post operam*
Fase	Progettazione esecutiva – fase di esercizio
Ambito di applicazione	**Aspetti progettuali**
Oggetto della prescrizione	Il Proponente dovrà concordare con il WWF ITALIA, Ente Gestore della RNO Saline di Trapani e Paceco, un piano di mitigazioni ambientali dei potenziali impatti; e presentare un report (anche con documentazione fotografica) delle opere di mitigazione ambientale messe in atto;
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva - fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	**n. 2**
Macrofase	*Ante operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Aspetti progettuali Rumore**
Oggetto della prescrizione	Relativamente all'impatto acustico correlato alle attività previste: 1. dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione ed immissione acustica di cui al D.P.C.M. 14/11/97; 2. dovranno essere utilizzate unità operative rispondenti alle specifiche tec-

	niche previste dalla vigente normativa sui livelli di emissione delle macchine da cantiere e sottoposte a regolare manutenzione; 3. dovranno essere effettuati dei controlli sui silenziatori degli automezzi circolanti e sulla rumorosità degli impianti di lavorazione. 4. gli automezzi e le macchine operatrici in uso, dovranno essere sottoposti a verifica annuale per quanto riguarda l'integrità strutturale del dispositivo di scarico.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

prescrizione Ambientale	**n. 3**
Macrofase	*Ante operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Piano di monitoraggio Ambiente marino**
Oggetto della prescrizione	Al fine di escludere variazioni nella qualità dei sedimenti superficiali e della qualità delle acque e del biota, occorre elaborare e trasmettere un piano di monitoraggio articolato in fasi distinte (ante operam, in corso d'opera e post operam) con trasmissione ad ARPA Sicilia. Il monitoraggio dovrà interessare i comparti sedimento, colonna d'acqua e biota in un intorno significativo circostante la condotta e dovrà prevedere anche opportune misure da intraprendere in caso di difformità dai valori di riferimento definiti nell'ambito delle indagini "ante operam". La verifica della presenza/distribuzione di habitat e specie dovrà fare particolare riferimento ad habitat e specie di interesse conservazionistico (praterie di Posidonia oceanica, coralligeno, ecc.). In fase post operam, dovrà essere verificato il ripristino delle condizioni ambientali "ante operam" o definite nella fase di caratterizzazione.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Prescrizione Ambientale	**n. 4**
Macrofase	*corso d'opera e post operam*
Fase	In fase di cantiere
Ambito di applicazione	**Piano di monitoraggio Ambiente terrestre**
Oggetto della prescrizione	Per quanto riguarda le potenziali interferenze con i siti Natura 2000 interessati, il proponente dovrà mettere in atto tutte le misure di mitigazione delle interferenze potenziali (rifiuti, illuminazione, ...) indicate su habitat e specie di interesse comunitario sia durante la fase di cantiere che di esercizio. In particolare, è vietata qualsiasi interferenza durante le attività di cantiere nelle aree interessate dalla presenza di esemplari di *Calendula Maritima*, riconosciuta come specie floristica protetta ed in pericolo di estinzione della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 1 del D.P. 13/09/2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 46 del 11/10/2019, al fine di escludere qualsiasi interferenza durante le attività di cantiere.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

prescrizione Ambientale	**n. 5**
Macrofase	*Ante operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Aspetti progettuali**
Oggetto della prescrizione	In relazione alla presenza di mezzi meccanici in cantiere dovrà essere predisposto un piano di prevenzione per evitare rischi di contaminazioni del suolo a seguito di sversamenti accidentali presentando apposita relazione sulle misure intraprese e planimetria in scala adeguata relativa allo stazionamento dei mezzi d'opera.

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Prescrizione Ambientale	**n. 6**
Macrofase	*Ante operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Aspetti progettuali**
Oggetto della prescrizione	Il proponente deve presentare l'aggiornamento del progetto adeguato alle eventuali prescrizioni ambientali di tutti gli enti intervenuti in fase di autorizzazione;
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

prescrizione Ambientale	**n. 7**
Macrofase	*Ante operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Aspetti progettuali**
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto uno studio specifico della cantierizzazione delle opere con indicazione: - della viabilità interferita; - dei siti di approvvigionamento e smaltimento dei materiali; - delle attività di movimentazione dei materiali per la realizzazione del progetto, che dettagli tutti gli aspetti legati all'approntamento e la gestione del cantiere, compresi gli orari dei lavori, e le misure di mitigazione che verranno adottate. - del dettaglio delle modalità di esecuzione delle opere a terra e a mare;
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

prescrizione Ambientale	**n. 8**
Macrofase	*Ante operam*
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	**Aspetti progettuali**
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere fornite informazioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di desalinizzazione, con particolare riferimento ai chemicals utilizzati;
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	
Prescrizione ambientale	**n. 9**
Macrofase	*Post operam*
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di Applicazione	**Ripristino aree di cantiere**

Oggetto della prescrizione	Al termine dei lavori, il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. Prima della entrata in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell'avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Articolo 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il parere C.T.S. n. 104/2025 del 28/03/2025, composto da n. 36 pagine e l'attestazione di presenza dei componenti della Commissione, nel quale sono esposte le motivazioni della decisione di cui all'art. 1.

Articolo 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii. e all'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e per le finalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nella documentazione progettuale depositata dal Proponente, consultabile nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* https://si-vvi.regione.sicilia.it - Codice Procedura n. **3694**).

Articolo 4

Ai sensi del D.A. 14/02/2022, n. 36, Allegato 1, punto 13, il presente decreto ha efficacia di 5 anni dalla data di emissione. Trascorso tale termine senza che il progetto sia stato realizzato la procedura deve essere reiterata. Entro il predetto termine di efficacia il Proponente può richiedere una proroga tramite presentazione di istanza motivata.

Articolo 5

È fatto obbligo al proponente di comunicare l'inizio e fine lavori al Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e alla Capitaneria di Porto competente per territorio.

Articolo 6

È fatto obbligo al proponente di trasmettere il progetto esecutivo al Servizio 1 Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali del Dipartimento Regionale dell'Ambiente per le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Articolo 7

Copia del presente decreto sarà notificata all'Ispettorato ripartimentale delle Foreste di Trapani, cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.. I controlli sono effettuati dagli Organi tecnici pubblici competenti, ai sensi dell'art. 8 dell'allegato A del D.M. 24 gennaio 1996.

Articolo 8

Il presente decreto sarà pubblicato, integralmente sul nuovo Portale della Regione Siciliana all'indirizzo https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimentoambiente (→ Consulta i Decreti), in ossequio all'art. 68 della legge regionale 21/2014 e nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (https://si-vvi.regione.sicilia.it), Codice Procedura n. **3694**, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile, entro giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione o di notifica, ricorsero giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o, in alternativa e con medesima tempistica, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Palermo, 02-04-2025

L'Assessore
On.le Avv. Giuseppa Savarino

GIUSEPPA SAVARINO
2025.04.02 18:13:10
CN=GIUSEPPA SAVARINO
C=IT
O=REGIONE SICILIANA
2.5.4.97=VATIT-80012000826
RSA/2048 bits

SM_CSI-0000129-A-05/02/2025

REGIONE SICILIANA
Presidenza
SEGRETERIA GENERALE
Servizio 4 "Coordinamento attività sociali, culturali, produttive e territoriali – Adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza per la Segreteria Generale"

Prot. n. 4000 del 5 FEBBRAIO 2025

Oggetto: Indizione conferenza di servizi – Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani….. e Porto Empedocle …." - Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

PEC

Al Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
Rif SM_CSI 0000062-P-24/01/2025
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Al Soggetto attuatore Siciliacque SpA
siciliacque@siciliacquespa.com
c.a. Ing. Maurizio Sorce

e, p.c. All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Presidente della Regione

Con riferimento alla convocazione di conferenza dei servizi sopra specificata, nello spirito di collaborazione richiamato nella nota n. 62 del 24 gennaio 2025, si rappresenta che questa Segreteria Generale non esercita alcuna competenza relativamente all'oggetto della conferenza ed al progetto in argomento; questa Segreteria Generale parteciperà, comunque, alla stessa per seguirne i relativi lavori.

L'elenco delle strutture regionali coinvolte appare esaustivo, per quanto possibile evincersi da parte della Scrivente in base alla documentazione del progetto in esame.

La presente viene inviata per opportuna conoscenza all'Ufficio di Gabinetto dell'On. Presidente.

IL SEGRETARIO GENERALE
AD INTERIM
Margherita Rizza

IL DIRIGENTE
Mauro Pollichino

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 5 – PARERI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(AGRIGENTO – CALTANISSETTA ED ENNA)

Prot. n. 3988 del 05/02/2025

OGGETTO: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

- **Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.**

Emissione Parere relativo al DISSALATORE DI PORTO EMPEDOCLE

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

e p.c.

Alla Società Siciliacque SpA
siciliacque@siciliacquespa.com

Segretario Generale
SEDE

Si fa riferimento alla nota del Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica prot. n. SM_CSI-0000062-P-24/01/2025, acquisita al protocollo di questa Autorità di Bacino del Distretto Idrografico al n. 3171 del 30.01.2024, con la quale si indice la Conferenza di servizi decisoria da effettuarsi in modalità asincrona, per l'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera in relazione al progetto.

Esaminati i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi relativi alla progettazione in oggetto, si rappresenta quanto segue:


- *Le opere di progetto rientrano nell'Area tra Fosso delle Canne e F. S. Leone (066);*
  - *Il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Area tra Fosso delle Canne e F. S. Leone è stato approvato con D.P.R.n. 120 del 14.04.2007;*
- *Nel suddetto P.A.I. vigente, nell'area in esame, risulta individuata una frana complessa identificata con il codice 066-1PO-001, caratterizzata da un livello di pericolosità elevato (P3) e una classe del*

rischio geomorfologico elevata (R3) e la presenza di aree a pericolosità idraulica P2 e classe del rischio idraulico R3;

- *Secondo le norme di attuazione del PAI, (D.P. 06/05/2021, art. 21.2, lett. e) "nelle aree a pericolosità molto elevata (P4) ed elevata (P3) sono consentiti: "gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela*".

Dalla lettura del progetto in formato digitale, acquisito attraverso il link fornito con la nota del Commissario che si riscontra, con riferimento al solo comune di Porto Empedocle, si evince che:

- *L'obiettivo del progetto è la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di ……..Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).*

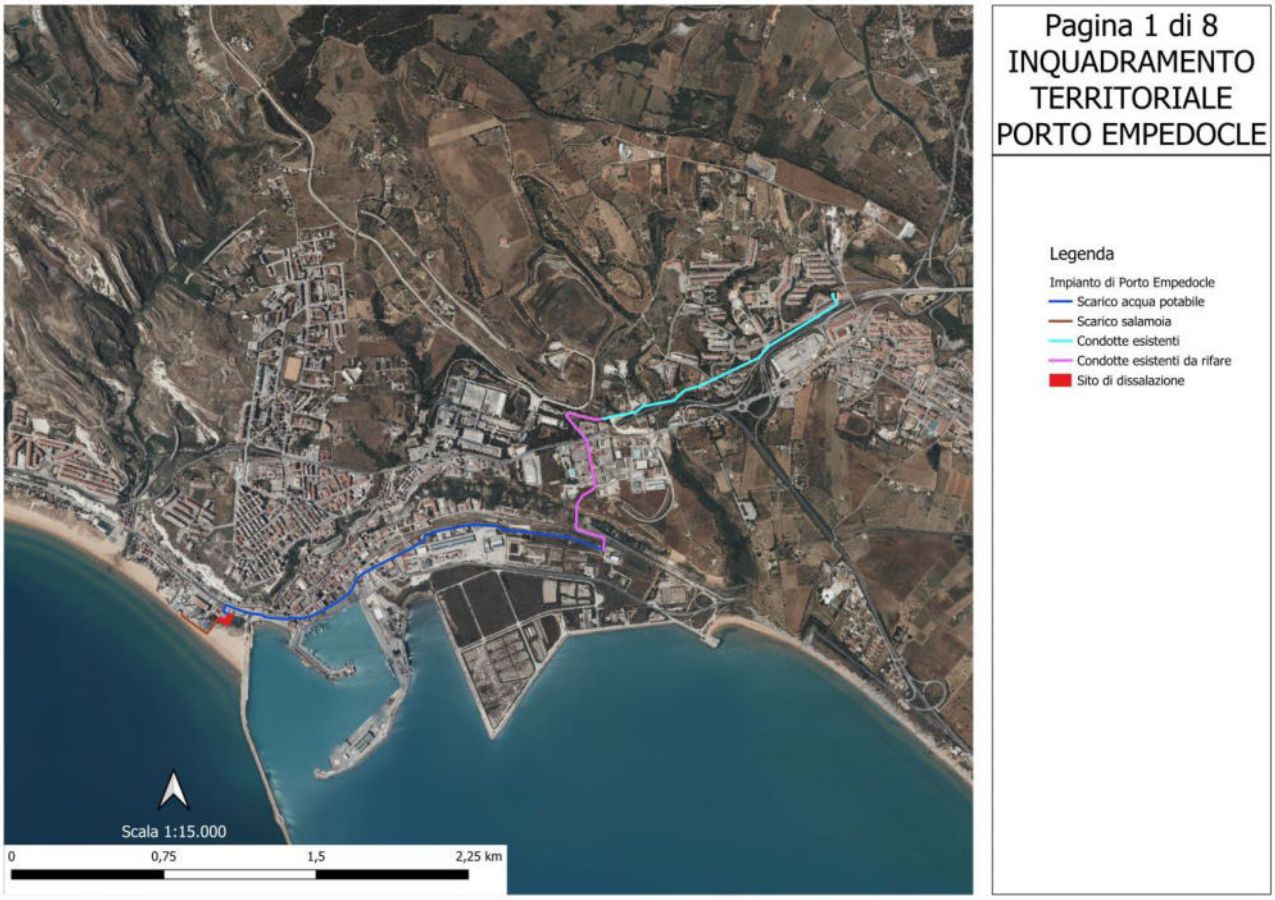

- *Nella immagine precedente viene schematizzato l'intervento in quattro porzioni differenti per tipologia e qualità, differenziati per colore come di seguito riportato:*
- *In Rosso è indicata l'area di impianto, che risulta libera da vincoli;*
- *In Blue la condotta di nuova realizzazione che attraversa areali in Pericolosità idraulica P2 non di competenza di questa Autorità;*
- *In Magenta il tratto di condotta oggetto di* ***manutenzione straordinaria,*** *come evidenziato nell'allegato "01-24SIA197-01-GI-GS-001 - Relazione generale dell'intervento.pdf", che ricade in in area a pericolosità geomorfologica P3 da frana complessa con codice 066-1PO-001.*
- *In Ciano l'ultimo tratto di condotta esistente su cui verrà operata manutenzione ordinaria, il cui percorso risulta libero da areali P.A.I., ma, interseca il reticolo idrografico.*

VISTI:

- gli elaborati progettuali;
- l'articolo 21, comma 2 lett. e) delle suddette N.d.A. che prevede che nelle aree a pericolosità "molto elevata" (P4) ed "elevata" (P3) sono consentiti: *"gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento delle opere infrastrutturali e delle opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela";*
- l'art. 17, comma 4, secondo cui *"nelle aree a pericolosità "P0", "P1" e "P2" è consentita l'attuazione delle previsioni degli strumenti urbanistici (generali, attuativi e di settore) vigenti, corredati da studi e indagini geologiche e geotecniche effettuate ai sensi della normativa in vigore. Il parere di compatibilità viene rilasciato dagli Enti preposti al rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/concessione che si dovranno avvalere di figure professionali competenti".*

Considerato che, il progetto in esame, non interferisce con il Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrologico e con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni P.G.R.A. e, per i nuovi tratti di condotta, non interseca il reticolo idrografico, l'intervento proposto non è soggetto al rilascio ai autorizzazione o parere da parte di questa Autorità di Bacino.

Sono fatti salvi tutti gli altri visti, pareri, autorizzazioni e concessioni necessari alla realizzazione delle opere in argomento, nel rispetto delle normative vigenti.

Il Collaboratore
Gerlando Cimino
"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93"

Il Dirigente Responsabile
Calogero Zicari



SM_CSI-0000098-A-30/01/2025

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Ambiente

STRUTTURA TERRITORIALE DELL'AMBIENTE DI AGRIGENTO/CALTANISSETTA
U.O.B.2 – Gestione tecnica del demanio marittimo
Sede di AG- Via Miniera Pozzo Nuovo, snc – 92021 Aragona
Sede di CL -Viale della Regione n. 64 - 93100 Caltanissetta (CI)
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Rif: *Registro: SM_CSI - Presidenza del Consiglio dei Ministri*
Prot. n. 62 del del 24/01/2025
Segnatura: SM_CSI-0000062-P-24/01/2025

Prot. n° 5422 del 29 GEN. 2025

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

Progetto "*Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003*" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Riscontro-

Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno
della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

E.p.c.
Comune di Porto Empedocle
Settore 3 – Lavori Pubblici
Via Marconi, 2
92014 - Porto Empedocle (AG)
comune.portoempedocle@pec.it

Capitaneria di Porto di Porto Empedocle
cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it

Soprintendenza BB.CC.AA di Agrigento
Via Ugo la Malfa
92100 – Agrigento
sopriag@certmail.regione.sicilia.it

Ufficio del Genio Civile di Agrigento
Piazza V. Emanuele n° 20
92100 - Agrigento
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Autorità di Sistema Portuale del mare
di Sicilia Occidentale
Porto di Porto Empedocle
Via Piano dell'Ucciardone, 4
90139 - Palermo (PA)
info@pec.portpalermo.it

Facendo seguito alla nota prot. n° 62 del del 24/01/2025, registro SM_CSI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assunta al protocollo di questo Ufficio in data 27 gennaio c.a. al n° 4661, con la quale codesto Commissario Straordinario, Dott. Nicola Dell'Acqua, incaricato di realizzare in via d'urgenza, in accordo alle previsioni del decreto legge 31 dicembre 2024, n. 208, gli impianti di dissalazione mobili nei comuni di Porto Empedocle, Trapani e Gela, ha convocato, la conferenza di servizi in modalità asincrona per la autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti di cui al Progetto di fattibilità tecnico-economica indicato in oggetto, si rappresenta che questa Struttura Territoriale dell'Ambiente, nell'apprezzare le attività di che trattasi, ha preso visione della proposta progettuale in argomento dalla quale si evince che l'obiettivo principale è quello di realizzare un dissalatore di acqua di mare per gli impianti di Trapani e Porto Empedocle per affrontare l'emergenza idrica in corso nonché tutte le opere complementari necessarie alla presa ed allo scarico dell'acqua di mare ed al collegamento alla rete di adduzione sovrambito gestita da Siciliacque.

In particolare, dall'analisi degli elaborati progettuali si evince che l'intervento prevede nel tratto costiero del Comune di Porto Empedocle, territorialmente di competenza di questa STA Ag/Cl, le seguenti opere:

- per il funzionamento in FASE 1, l'installazione di un impianto di dissalazione in grado di produrre 96 l/s di acqua potabile, in corrispondenza del sito di Enel Green Power posto nella parte occidentale dell'area portuale di Porto Empedocle;
- per il funzionamento della FASE 2, lo spostamento di tale impianto di dissalazione mobile dal sito di Enel Green Power al sito individuato su Trapani e contestuale realizzazione un nuovo impianto fisso a Porto Empedocle, nel sito occupato dai vecchi dissalatori, di capacità 196 l/s ;
- la realizzazione di una condotta adduttrice, in parte fuori terra ed in parte interrata, dal collettore dell'impianto di sollevamento sito in vasca sino all'impianto di dissalazione
- la realizzazione di una condotta di scarico della salamoia (Linea salamoia);
- la realizzazione di una nuova rete di sovrambito (Linee acqua potabile);
- la manutenzione straordinaria della rete di sovrambito esistente, oggetto di revamping e sostituzione apparecchiature (Linee acqua esistente).

Ebbene, preso atto della proposta progettuale, questo Ufficio, pur in assenza tra la documentazione progettuale trasmessa di un'opportuna planimetria con la sovrapposizione della dividente demaniale marittima con le opere in progetto, ha verificato sul Sistema Informativo Demaniale (S.I.D.), e con l'ausilio del Piano Particellare trasmesso da codesto Commissario Straordinario Nazionale, che le aree interessate dalle suddette opere ricadono:

I. nella parte più occidentale (dal sito di Enel Green Power sino al molo di levante del Porto di Porto Empedocle) in ambito portuale, all'interno dei 1.000 metri dal molo di levante, giusto P.R.P. del 13/03/1963 del porto di Porto Empedocle tuttora vigente, che risulta quindi essere tra le aree demaniali non trasferite alla Regione Siciliana in virtù del D.P.R. 684/77 e della L. 172/2003, e la cui competenza è dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale - Porto di Porto Empedocle;

II. nella parte orientale, dalla radice del molo di levante sino all'area prospicente i dissalatori esistenti in disuso, in aree di: 1) privati cittadini; 2) aziende private; 3) azienda consortile dell'acquedotto Voltano; 4) ASL n° 1 di Agrigento; 5) Comune di Agrigento; 6) altri demani dello stato.

Per quanto precede, in considerazione dell'assenza di interferenze tra le aree demaniali marittime di competenza da questo Ufficio e quelle interessate dall'intervento, non risulta necessario rendere alcun parere da parte di questa S.T.A. Ag/Cl.

Tanto si rappresenta.

Il funzionario
Antonio Ciraolo

ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE - REGIONE SICILIANA

Il Dirigente della S.T.A. AG/CL
Rosa Venera Di Francesco

Dirigente della Struttura Territoriale dell'Ambiente: Rosa Venera Di Francesco, tel. 0922.443101 e-mail: rosavenera.difrancesco@regione.sicilia.it

SM_CSI-0000145-A-07/02/2025 - Allegato Utente 1 (A01)

Cod. Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI

Prot. n. 16959 Trapani, lì - 7 FEB. 2025
Rif. Prot. 62 del 24.01/2025

U.O.1 - Segreteria tecnico-amm.va dell'Ingegnere Capo - Ufficio di front office

Trasmissione via PEC

Al Commissario Straordinario Nazionale
c/o Presidenza del Consiglio dei Ministri
commissaroiemergenzaidrica@pec.governo.it

e p.c. Al Soggetto Attuatore
Siciliacque S.p.A.
siciliacque@siciliacquespa.it

All' Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Al Comune di
TRAPANI
protocollo@pec.comune.trapani.it

Al Comune di
PACECO
protocollo@pec.comune.paceco.tp.it

Al Comune di
ERICE
protocollo@pec.comune.erice.tp.it

OGGETTO: Legge 241/90 e ss.mm.ii. – Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11.
Progetto per la "*Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).*
CUP C73F24000200003" .
Soggetto attuatore: Siciliacque S.p.A.

In riferimento alla nota assunta al prot. n° 11636 in data 28.01.2025, con la quale è stata indetta conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona relativamente all'intervento edilizio di cui in oggetto, preso atto che con nota prot. 836 del 28.01.2025, assunta al prot. n. 11902 del 29.01.2025, il soggetto attuatore Siciliacque S.p.A. ha rappresentato che per il progetto di che trattasi non è richiesto il rilascio del parere di fattibilità sismica e che, in ordine agli adempimenti di cui all'art. 89 del DPR 380/2001, parere di compatibilità geomorfologica, non sono previsti interventi subordinati a variazioni degli strumenti urbanistici dei comuni interessati, stante che gli stessi ricadono all'interno di aree già definite urbanisticamente e/o sono di tipo prevalentemente interrati (acquedotti, pozzetti, ecc.), fatte salve diverse determinazioni di carattere urbanistico da parte degli Uffici preposti, nessun parere viene rilasciato in ordine alle competenze dello scrivente Ufficio.

Riguardo alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018, si raccomanda, ad ogni buon fine, che il progetto esecutivo delle opere strutturali, da depositare con modalità telematica presso l'Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, corredato dall'attestazione dell'avvenuta verifica positiva dello stesso, dovrà essere completo degli elaborati previsti al capitolo 10 delle NTC 2018 di cui al D.M. 17.01.2018 e le verifiche, eseguite ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al suddetto D.M., dovranno soddisfare tutti i requisiti di sicurezza in base alle prestazioni attese, prescritti per le costruzioni in zona sismica.

Il Funzionario Responsabile P.O. 28
(F.D. Geom. Daniele Di Pasquale)



L'Ingegnere Capo
(Giuseppe Alessandro Marino)

SM_CSI-0000124-A-04/02/2025

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

COMANDO CORPO FORESTALE
ISPETTORATO RIPARTIMENTALE DELLE FORESTE
AGRIGENTO
Via G.Scavo n. 2 tel. 0922558810 -fax 0922596160
e-mail irfag.foreste@regione.sicilia.it
comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
S8.01-Antincendio, programmazione, progettazione e realizzazione di opere pubbliche. Tutela e Vigilanza

Prot -- 11969

Agrigento, 04 FEB. 2025

Oggetto: Indizione della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del Decreto del Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19.12.2024 n. 10, come modificato dal decreto 17.01.2025 n. 11 e della Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.
Progetto per la "realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).
CUPC73F2400020003 – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.
Non si esprime parere.

Al Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi
al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

A Siciliacque SpA.
siciliacque@siciliaacquespa.com

Al Distaccamento Forestale di
92100 Agrigento

In riferimento all'istanza presentata via PEC in data 27.01.2025 dal Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica ed assunta agli atti di questo Ispettorato Ripartimentale delle Foreste in pari data con prot. n. 8746, relativa all'oggetto:

Visto il Regio Decreto - Legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

Visto l' art.20 del regolamento di applicazione del suddetto R. D.,approvato con R. D. 16 maggio 1926 n. 1126;

Visto il Decreto del 17 aprile 2012 n. 569 dell'Assessore per il Territorio e l'Ambiente;

Visto il progetto e gli elaborati allegati a firma dell'Ing. Stefano Chiarelli e Ing. Antonello Ruttilio;

Vista la Relazione Geologica redatta dal Dott. Geol. Chiara Passaseo;

Viste le risultanze dell' istruttoria affidata con nota prot. n. 11306 del 03.02.2025 al Funz. Dir. Sup. Tec. For/le Dr. Salvatore Iacono Quarantino il quale ha ponderato i procedimenti tecnico-amministrativi connessi all'accertamento della regolarità della richiesta in oggetto e della documentazione trasmessa, onde assentire i lavori di cui in oggetto;;

Visti gli atti d'ufficio;

Rilevato che l'area posta all'interno della Stazione Enel Green Power di Porto Empedocle (AG) interessata dai lavori di realizzazione dell'impianto di dissalazione, non ricade all'interno di zone sottoposte al Vincolo Idrogeologico;

Rilevato che solo un breve tratto della condotta idrica interessata dal revamping, ricade nella IV zona degli atti di vincolo idrogeologico del comune di Porto Empedocle (AG) e di converso non ricade all'interno di zone classificate a rischio ed individuate nel Piano Straordinario per l'Assetto Idrogeologico adottato dalla Regione Sicilia;

Considerato che i lavori sulla condotta idrica ricadente in zona sottoposta a Vincolo idrogeologico, rientrano tra quelle opere eseguibili senza rilascio di Nulla Osta o Dichiarazione di cui all'art. 8 comma 2 lettera c ed e del D.A. n. 569 del 17.04.2012, lo scrivente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, fatti salvi i diritti di terzi, ***non esprime parere in merito***.

Per quanto non riportato nel presente atto si richiama l'osservanza degli obblighi dettati da ogni altra norma o disposizione di legge.

Sarà obbligo della Ditta comunicare al Distaccamento Forestale di Agrigento, la data d'inizio e di fine lavori.

Contro il presente provvedimento può essere esperito eventuale reclamo in via giurisdizionale, o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.

Il Funzionario Direttivo Superiore
Tecnico Forestale
(Dr. Salvatore Iacono Quarantino)

Il Dirigente della S8.01
(Arch. Caterina Caro)

L'Ispettore Ripartimentale delle Foreste
Dirigente del Servizio
(Ing. Alfonso Casalicchio)

SM_CSI-0000246-A-18/02/2025

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
COMANDO DEL CORPO FORESTALE
Servizio 16 - Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
U.O. S16.01 "Attività di vigilanza sul territorio - Tutela vincolo idrogeologico"
Tel. 0923 807356 – fax 0923 873466 – e-mail irftp.foreste@regione.sicilia.it
Via Virgilio, 119 91100- Trapani

Trasmessa a mezzo posta elettronica

Trapani, lì 18.02.2025

Prot. n° 17614
Fasc. 8746 /25

OGGETTO: **Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica** _ Conferenza di servizi per il progetto di realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP).
CUP C73F24000200003
Soggetto attuatore: SICILIACQUE SpA

Al **Commissario Straordinario Nazionale**
per l'adozione di interventi urgenti
connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it
c/o Ing. Maurizio Sorce
maurizio.sorce@siciliacque.it
c/o Vito Modica
comuni@pec.italgas.it
vito.modica@italgas.it

e, p.c. Al **Distaccamento Forestale di Erice**
forestale.erice@regione.sicilia.it
(in allegato protocollo su IRIDE)

In riferimento alla nota in oggetto specificata, si comunica che la zona d'intervento, evidenziata nella documentazione allegata, non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 – Capo I – titolo I del R.D.L. 30.12.1923 N°3267, per cui per la realizzazione di quanto sopra non necessita Nulla Osta da parte di questo Ispettorato, fatte salve eventuali, ulteriori, pareri e/o autorizzazioni previsti dalla legge ed emessi da altri Enti.

firmato
L'Ispettore Ripartimentale delle Foreste
Dott. Francesco Trapani

SM_CSI-0000136-A-06/02/2025

irsap

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/12

Ufficio Periferico di Trapani
Via Libica n. 37 91100 Trapani
Tel. 0923 1787 301

#innovazionenellatrasparenzaperiservizialleimprese

NOTA TRASMESSA VIA PEC (art. 48 D.Lgs. 82/2005)

OGGETTO: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP *C73F24000200003*" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA. Richiesta parere.

Al Commissario Straordinario Nazionale Emergenza Idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

e, p.c., Al Direttore Generale IRSAP

In relazione alla pratica indicata in oggetto, assunta al prot. IRSAP al n. 1544 del 27/01/2025, limitatamente all'impianto di dissalazione di Trapani, per quanto possa essere ascritto alle competenze dello scrivente Ufficio sembra non dovrebbero sussistere elementi ostativi alla riattivazione dell'infrastruttura, fermo restando, in modo esclusivo, in capo al Comune territorialmente competente il doversi esprimere sotto il profilo urbanistico, ambientale e paesaggistico per effetto delle vigenti disposizioni di legge (nn. 380/2001 e la 160/2010, entrambe recepite dalla Regione Siciliana).

L'area di che trattasi è stata assegnata alla Regione Siciliana dal Consorzio Asi di Trapani, oggi in liquidazione, con delibera di Comitato Direttivo n. 63 del 09-05-1990 e che prevede in particolare, al punto 1 - a) "*che gli oneri tutti afferenti l'espletamento delle pratiche espropriative ed il pagamento dell'indennità di esproprio delle predette aree siano a totale carico della R.S., Assessorato LL.PP.*", ed al punto 1 – b) "*che venga assicurata, con le dovute tempestive formalità, una graduale dotazione idrica sino ad un quantitativo di 20 lt/sec. di acqua per usi potabili-industriali;*", che opportunamente si allega. " (All. 1)".

I lotti di terreno sul quale insiste l'impianto di dissalazione di Trapani sono identificati con i numeri di piano 67, 71 e 72 per una estensione pari a circa 35.709 mq di terreno, censite catastalmente come meglio rappresentato nell'allegato foglio contraddistinto con "(All. 2)".

Si segnala altresì, che dagli atti in possesso da questo Ufficio, i terreni assegnati con la deliberazione sopra indicata sono stati espropriati dalla Regione Siciliana. Sia l'Ente Consorzio Asi di Trapani che questo Istituto non hanno preso parte alla redazione del progetto in argomento.

Per quanto sopra, non si ritiene dovere esprimere alcun parere di merito sul progetto, ravvisando unitamente al diritto dei terzi solamente il rispetto al vigente Regolamento IRSAP per gli insediamenti produttivi all'interno dell'area industriale di Trapani, consultabile sul sito istituzionale dell'Ente e le condizioni previste dalla delibera consortile di Comitato Direttivo n. 63 del 09/05/1990.

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Direttivo
geom. Antonio Aiuto

Il Dirigente
ing. Piero Reina

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE TRAPANI

"ALL. 1"

VERBALE N. 9 **DEL** 9/5/1990

Deliberazione del Comitato Direttivo
N. 63 del 9/5/1990

OGGETTO: ASSEGNAZIONE LOTTI INDUSTRIALI PER IMPIANTO DI DISSALAZIONE - MODIFICA E INTEGRAZIONE DELIB. N.230 DEL 14/12/1989 -

Dimostrazione della disponibilità dei fondi

BILANCIO 19

Capitolo

Stanziamento L.

Aumenti per impinguamenti L.

Diminuzioni per storni L.

Totale L.

Impegni già assunti L.

Impegno della presente delib. L.

Totale impegni L.

Rimanente disponibilità L.

L'anno 1990, il giorno 9, del mese di Maggio, alle ore 10,00, nella sede del Consorzio, si è riunito il Comitato Direttivo, convocato con nota n. 748 del 2/5/90, sotto la presidenza del Sig. Avv. Diego Gandolfo.

Sono presenti i seguenti Componenti:

- Avv. Diego Gandolfo	SI	NO	- Dr. Antonina La Manna	SI	NO
- Dr. Angelo Villani	SI	NO	- Sig. A.Messina Panfalone	SI	NO
- Dr. Andrea Adamo	SI	NO	- Ins. Luigi Renda	SI	NO
- Geom. Antonio Licari	SI	NO	- Rag. Giuseppe Poma	SI	NO
- Dr. Antonino Maltese	SI	NO			

E' altresì presente il Collegio dei Revisori, convocato con nota n. 748 del 2/5/90, con i seguenti Componenti:

- Dr. Ugo Modica	SI	NO
- Dr. Michele Sarrica	SI	NO
- Dr. Americo Cernigliaro	SI	NO

Assiste alla riunione il Sig. Rag. Giuseppe Poma, componente più giovane, ~~Direttore~~ del Consorzio, che assolve alle funzioni di Segretario.

Il Presidente, constatato il numero dei presenti e riconosciuta valida la seduta, dà inizio ai lavori.

IL COMITATO DIRETTIVO

VISTO lo Statuto del Consorzio:

VISTA la Legge Regionale 4 - 1 - 1984 n. 1:

- Vista la propria precedente deliberazione n.184 dell'11/11/89 con la quale si provvedeva all'assegnazione di aree industriali;

- Considerato che, con tale atto n.184/89, è stata assegnata un'area industriale alla Regione Siciliana per la realizzazione di un impianto di dissalazione delle acque marine;

- Vista la delibera di C.D. n.230 avente per oggetto: Integrazione delibera n.184/89 - Assegnazione lotti industriali;

- Considerato che il suddetto impianto di dissalazione rientra fra le opere dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili dall'ordinanza 24 marzo 1989 n.1674/FPC del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile "Misure dirette a fronteggiare la emergenza idrica della Regione Siciliana pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 7/4/89";

- Considerato che l'art. 5 di tale ordinanza dispone che le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere rientranti nell'ordinanza stessa, disposte dal Prefetto territorialmente competente, prescindono da ogni altro adempimento propedeutico;

- Ritenuto opportuno integrare la predetta assegnazione con alcune condizioni che si reputano necessarie per un preciso rapporto con la Regione Siciliana ed in particolare con le seguenti annotazioni:

a) che le procedure espropriative nonchè tutte le spese relative alla liquidazione delle indennità di esproprio restano a carico della Regione Siciliana e ciò anche nella considerazione che, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione comprese nel finanziamento del progetto, sono state previste le somme relative alle espropriazioni delle aree;

b) che, nella fase di finanziamento dell'impianto, venga assegnato al Consorzio un quantitativo di acque per uso potabile ed industriale sino a 20 litri al secondo, in rapporto al fabbisogno di volta in volta stimato per assicurare l'approvvigionamento idrico all'agglomerato;

- Ad unanimità;

D e l i b e r a

1) di assegnare i lotti n. 67 - 71 e 72 per una superficie di mq. 34.736 circa alla Regione Siciliana, per la realizzazione dell'impianto di dissalazione alle seguenti condizioni:

   a) che gli oneri tutti afferenti l'espletamento delle pratiche espropriative ed il pagamento dell'indennità di esproprio delle predette aree siano a totale carico della R.S., Assessorato LL.PP.;

   b) che venga assicurata, con le dovute tempestive formalità, una graduale dotazione idrica sino ad un quantitativo di 20 lt/sec. di acqua per usi potabili-industriali;

c) che si rispetti la normativa del Consorzio per quanto attinente l'utilizzo delle infrastrutture esistenti nell'ambito dello agglomerato industriale, sia durante la fase di costruzione, sia durante la gestione dell'impianto;

2) di regolamentare successivamente tale rapporto con apposita convenzione, dopo averla concordata con l'Assessorato LL.PP. e di autorizzare il Presidente alla relativa stipula.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE ANZIANO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

IL DIRETTORE

Trapani lì .....

Spedita all'Assessorato Industria

il 24/05/90 prot. 921

Pervenuta all'Assessorato Industria

il ..... prot. .....

V. per l'esecuzione

Divenuta esecutiva per decorrenza dei termini,

il 13/6/90


"ALL. 2"

irsap **Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive**

Agglomerato industriale di TRAPANI

Lotto n. 91 - cod. TPL331AE0091



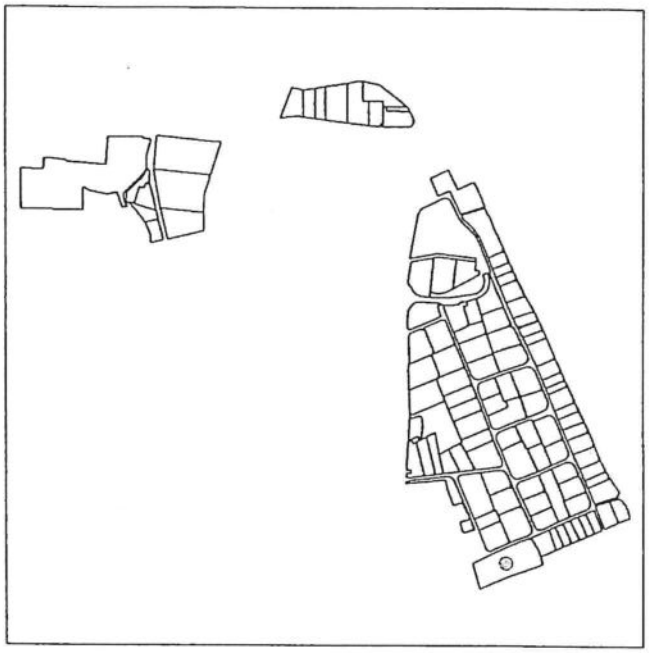

Denominazione lotto: 67-71-72

Superficie da GIS: 35709 mq

Coord Lan: 37.993466 - Coord. Lon: 12.540218

DISSALATORE

Dettagli composizione ed intestazione catastale:

COMUNE	FOGLIO	P.LLA	SUB	INTESTAZIONE	PIVA	NOTE
L331	26	128	0	DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI		
L331	26	129	0	GIORDANO GIUSEPPE FRANCESCO +2		
L331	26	165	0	ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA		
L331	26	166	0	ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA		
L331	26	168	0	ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA		
L331	26	169	0	ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA		
L331	26	280	0	BUSCAINO ANDREA +5		
L331	26	284	0	ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA		
L331	26	374	0	GRIGNANO GRAZIA MARIA +2		
L331	26	376	0	ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA		
L331	26	378	0	ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA		
L331	26	54	0	MESSINA ANTONIO		
L331	26	58	0	ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA		
L331	26	763	0	GENNA ANTONINO		
L331	26	764	0	GENNA ANTONINO		

Libero Consorzio Comunale di Trapani

già Provincia Regionale di Trapani

8° SETTORE "TERRITORIO, AMBIENTE, GESTIONE RIFIUTI, RISERVE NATURALI E SVILUPPO ECONOMICO"
SERVIZIO "GESTIONE TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE E IMPIANTI TERMICI"

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013.
Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.
Fascicolo elettronico (78/2025)

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLI DEI MINISTRI - COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE :
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@governo.it

e p. c. A Siciliacque S.P.A. (Soggetto attuatore)
siciliacque@siciliacquespa.com

Facendo seguito alla nota SM_CSI-0000062-P-24/01/2025, inviata da codesta Presidenza, acquisita al protocollo d'entrata di questo Ente n. 2605 del 27/01/2025, a seguito della quale questo Ente è stato individuato fra le diverse Amministrazioni coinvolte nel procedimento in oggetto, per esprimere pareri/atti di assenso/autorizzazioni/nulla osta necessari per l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, con la presente, si rappresenta quanto segue:
- con DPR 59/2013 è stata approvata "l'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale..." ;
- l'art. 2, comma 1, lettera b), del richiamato DPR prevede che il Libero Consorzio Comunale (già Provincia Regionale) è tenuto ad operare nella qualità di Autorità Competente *"ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive ...." ;*
- l'art. 3 del medesimo DPR distingue tutti i titoli abilitativi ambientali per i quali i gestori degli impianti presentano domanda di autorizzazione unica ambientale, nei casi in cui ne siano assoggettati.

Premesso quanto sopra, questo Libero Consorzio Comunale rappresenta che dall'esame della richiamata nota di convocazione, nonché dell'allegata documentazione, non si distinguono le

competenze e le relative normative a seguito delle quali questo Ente è chiamato a partecipare nella formulazione di pareri/atti di assenso/ autorizzazioni/nulla osta.

A tal proposito, al fine di esprimere una fattiva collaborazione al progetto, considerata l'urgenza e la delicata problematica connessa al fenomeno della siccità, questo Ente ritiene utile precisare che la documentazione trasmessa non contiene i dettagli e/o formale istanza AUA.

In merito al titolo abilitativo relativo alla produzione di emissioni in atmosfera (previsto dal comma 1 dalla lettera c) ed d) dell'art. 3 del DPR 59/2013) e all'individuazione dei relativi soggetti competenti tenuti ad esprimersi in tal senso, si rappresenta che dall'esame della relazione generale dell'intervento non si evincono, al momento, i presupposti per la richiesta del richiamato titolo.

Oltre a quanto sopra elencato, si rileva che manca lo studio fonometrico finalizzato alla verifica, da parte del soggetto competente ai sensi della L. 447/95, dell'eventuale assoggettabilità dello stabilimento al titolo abilitativo ambientatale, relativo all'impatto acustico (previsto dal comma 1 dalla lettera e) dell'art. 3 del DPR 59/2013).

Infine si sottolinea che non sono noti a questa amministrazione per l'AUA gli esiti della preliminare verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, necessaria stante i vincoli ambientali insistenti nell'area dello stabilimento, affinché sia espletata formale istruzione del procedimento AUA.

Si prende atto che con nota prot.n.4220 del 07/02/2025, il settore Lavori Pubblici, Viabilità , Edilizia Scilastica e patrimoniale , Patrimonio e Protezione Civile di questo Ente ha rilasciato il parere favorevole di competenza con prescrizioni.

Pertanto, per quanto sopra distinto, questo Libero Consorzio Comunale è impossibilitato a esperire/adottare eventuali atti di competenza assegnati dalla vigente normativa, giacché non ritiene al momento di avere specifiche competenze per la formulazione di provvedimenti e/o nulla osta propedeutici.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Vito Oreste Di Bernardo

DI BERNARDO VITO ORESTE
2025.02.14 10:09:11
CN=DI BERNARDO VITO ORESTE
C=IT
2.5.4.4=DI BERNARDO
2.5.4.42=VITO ORESTE
RSA/2048 bits

Il Dirigente del Settore
Arch. Maurizio Falzone

FALZONE MAURIZIO GIUSEPPE DOMENICO SAV
2025.02.14 10:37:42
CN=FALZONE MAURIZIO GIUSEPPE DOMENICO SAV
C=IT
2.5.4.4=FALZONE
2.5.4.42=MAURIZIO GIUSEPPE DOMENICO SAV
RSA/2048 bits

SM_CSI-0000220-A-14/02/2025

CITTA' DI ERICE
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
UFFICIO TECNICO – SETTORE LL.PP. E P.C.

Prot. Gen._____ **Erice**_____

OGGETTO: Indizione conferenza di servizi – Realizzazione degli impianti di dissalazione.
- **Riscontro**

ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE
Commissario Straordinario Nazionale
TRAPANI
Geniocivile.tp@certmail.regione.sicilia.it
commissarioemergenzaidrica@governo.it

In riscontro alla nota oggettivata pervenuta in data 07.02.2025 prot. 5616, si comunica che questo Comune non esprime alcun parere in quanto trattasi di struttura non ricadente in questo territorio.

tg

IL CAPO SETTORE LL.PP.
(Arch. Andrea Denaro)

SM_CSI-0000243-A-18/02/2025 - Allegato Utente 1 (A01)

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI TRAPANI

Istituita ai sensi della legge regionale n. 19 dell'11/8/2015

Alla Presidenza del Consigli dei Ministri - Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
pec: commissarioemergenzaidrica@governo.it

e p. c. A Siciliacque S.P.A. (Soggetto attuatore)
pec:siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto: **Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.**

Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Facendo seguito alla nota SM_CSI-0000062-P-24/01/2025, inviata da codesta Presidenza, acquisita al protocollo d'entrata di questo Ente n. 45 del 24/01/2025, a seguito della quale questo Ente è stato individuato fra le diverse Amministrazioni coinvolte nel procedimento in oggetto, per l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, con la presente, si rappresenta che, trattandosi di un dissalatore destinato ad alimentare il sistema di sovrambito e non del solo ambito territoriale di Trapani, al momento non si ritiene di avere specifiche competenze per rilasciare pareri, atti di assenso, autorizzazioni e nulla osta sull'argomento.

In ogni caso si specifica che la **r**ealizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di Trapani non contrasta con gli strumenti di programmazione adottati da questa ATI. Cordiali Saluti.

Il Dirigente tecnico

Arch. Maurizio Giuseppe Falzone

FALZONE MAURIZIO GIUSEPPE DOMENICO SAV
2025.02.17 16:23:27
CN=FALZONE MAURIZIO GIUSEPPE DOMENICO SAV
C=IT
2.5.4.4=FALZONE
2.5.4.42=MAURIZIO GIUSEPPE DOMENICO SAV
RSA/2048 bits

Il Direttore Generale

Ing. Pierluigi Carugno

Firmato digitalmente da:
CARUGNO PIERLUIGI
Firmato il 15/02/2025 12:04
Seriale Certificato: 2121697
Valido dal 24/01/2023 al 24/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

energy to inspire the world

Ns. riferimenti DI.SIC/C.CL/37/PAM
San Cataldo, lì 10/02/25
EAM94030

Spett.le

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO Nazionale
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

e p.c.

Spett.li

SICILIACQUE Spa
siciliacque@siciliacquespa.com
Ing. Maurizio Sorce
maurizio.sorce@siciliacque.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Mazara del Vallo
centromazaradelvallo@pec.snam.it

Oggetto: "Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo). CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Con riferimento alla Vs. comunicazione di indizione di Conferenza dei Servizi prot. Prot. SM_CSI-0000062-P-24/01/2025 pervenutaci a mezzo pec Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione da Voi condivisa, è emerso che **le opere ed i lavori di realizzazione del solo dissalatore di Porto Empedocle NON interferiscono** con impianti di proprietà della scrivente Società. **Rimangono in essere ed in corso di coordinamento le interferenze relative al dissalatore di Trapani, in gestione al ns. centro Snam Rete Gas di Mazara del Vallo.**

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione è necessario, **qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata e contattata da codesto spett.le ente e da Siciliacque Spa,** affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Centro di Caltanissetta
C.da Decano, 71/A
93017 San Cataldo (CL)
Tel. 0934 569196
www.snamretegas.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S.Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1219553
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti Saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Distretto Sicilia
Manager Centro di Caltanissetta
Umberto Fiore

Centro di Caltanissetta
C.da Decano, 71/A
93017 San Cataldo (CL)
Tel. 0934 569196
www.snamretegas.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), P.zza S.Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1219553
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio

SM_CSI-0000154-A-07/02/2025

LIBERO CONSORZIO COMUNALE di AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento
SETTORE
INFRASTRUTTURE STRADALI, EDILIZIA SCOLASTICA, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
Direttore: Ing. Michelangelo Di Carlo
Responsabile Gruppo 2° Tecnico Viabilità Principale Ovest
Dott. Roberto Bonfiglio
E-MAIL: r.bonfiglio@provincia.agrigento.it
tel. 0922 593407 – fax 0922 593402

Agrigento.....

Protocollo n°.....

Classificazione.....

.

Fascicolo.....

....

OGGETTO: Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA

Al Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi
al fenomeno della scarsita' idrica
pec:commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

e p.c. Siciliaacque S.p.A.
siciliacque@siciliacquespa.com

gaetano.caridi@siciliacque.it

In riscontro alla nota SM_CSI-0000062-P-24/01/2025, acquisita agli atti di questa Amm.ne con prot. n. 1353 del 27/01/2025, si comunica che dall'esame degli elaborati grafici allegati, i lavori previsti non interferiscono con la Viabilità di competenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Il Responsabile della Viabilità Ovest
Geol. Roberto Bonfiglio

Il Direttore
Ing. Michelangelo Di Carlo

MICHELANGELO DI CARLO
06.02.2025 13:50:55
GMT+02:00

SM_CSI-0000207-A-13/02/2025

COMUNE DI PACECO

Libero Consorzio Comunale di TRAPANI
ex art 1 L.R. n. 8 del 24.03.2014 già Provincia Regionale di TRAPANI
SETTORE IV - URBANISTICA, TERRITORIO, AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO

Prot. informatico

Paceco lì 13/02/2025

Spett.le
WWF – Ente Gestore Saline Trapani e Paceco
salineditrapani@pec.wwf.it

e pc

Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

al Soggetto attuatore
siciliacque@siciliacquespa.com
maurizio.sorce@siciliacque.it

U
COMUNE DI PACECO
Comune di Paceco
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003537/2025 del 13/02/2025
Firmatario: Leonardo Pellegrino

Oggetto: **Rettifica precedente nota prot. 3443 del 12/02/2025** in ordine alla richiesta parere relativo alla Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) Livello I "Screening" ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., secondo quanto disposto dal D.A. 14 febbraio 2022, n. 36, modificato cno D.A. n. 237/GAB del 29 giugno 2023, per il *progetto di "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.*

In riferimento alla richiesta di parere di cui in oggetto, trasmessa con nota prot. 3443 del 12/02/2025;

Considerato che trattasi di intervento **ricadente al confine fra il territorio di Trapani e Paceco**, nella zona territoriale omogenea F2 (Parco Territoriale Biata) del vigente PRG del Comune di Paceco, interessato dal Piano Paesaggistico Ambiti 2 e 3 Trapani, in parte nel Sito Rete Natura 2000 ZSC ITA010007 – Saline di Trapani ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" nel Sito ZPS ITA010028 – Stagnone di Marsala e Saline di Trapani - area marina e terrestre ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli";

Considerato che il Decreto Assessoriale n. 237/Gab del 29/06/2023 – ALLEGATO 1 – all'Art. 4 - comma 5, lett. d) stabilisce "*sono attribuite all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente le valutazioni di incidenza di P/P/P/I/A ricadenti nel territorio di due o più comuni*"…. (omissis)

Con la presente si annulla la richiesta di parere trasmesssa con nota prot. 3443 del 12/02/2025, poiché non di competenza di Codesto Ente Gestore

Distinti saluti

Il Responsabile del settore IV
Dott. Leonardo Pellegrino

SETTORE URBANISTICA, TERRITORIO, AMBIENTE, SVILUPPO ECONOMICO
VIA SAN FRANCESCO, 84/C tel. 09231929400
protocollo@pec.comune.paceco.tp.it

All. C

Siciliacque

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0002035-GEN/2025
BARCODE: -001.1170210- 28-02-2025 - 20:19:10

COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE

per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

OGGETTO: Attestazione di avvio della procedura espropriativa per la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)".

Dissalatore di Porto Empedocle (AG).

Il sottoscritto Ing. Massimo Burruano, in qualità di Direttore Operativo e Responsabile Ufficio Espropri di Siciliacque Spa;

ATTESTA CHE:

È stata avviata la procedura espropriativa ai sensi degli artt. 10, 11 e 16 del D.P.R. 327/01, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 302/02, e degli art. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., della L. n. 244/2007 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i, con pubblicazione presso:

Pubblicazioni	Attestazione Edizione	Dal	Al	Allegati
Albo Pretorio Comune di Agrigento	443	04/02/2025	19/02/2025	Alleg.1
Albo Pretorio Comune di Porto Empedocle	119	29/01/2025	13/02/2025	Alleg.2
Quotidiano: La Repubblica - Nazionale	Edizione	28/01/2025	-	Alleg.3
Quotidiano: La Sicilia	Edizione	27/01/2025	-	Alleg.4
Sito web istituzionale: https://www.siciliacque.it/espropri	-	27/01/2025	-	Alleg.5
Sito web istituzionale: https://commissari.gov.it/scarsitaidrica/comunicazioni/avvisi	-	28/01/2025	-	Alleg.6

Osservazioni ricevute:

Ente/Società/Privato Cittadino	Allegati
Rete Ferroviaria Italiana (RFI)	Alleg.8
Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale	Alleg.9
Enel Produzione	Alleg.10
ADM – Ufficio Dogane di Porto Empedocle	Alleg.11
Comune di Porto Empedocle	Alleg.12
Comune di Agrigento	Alleg.13
Capitaneria di porto – Guardia Costiera Porto Empedocle	Alleg.14

Il Responsabile Ufficio Espropri

(Ing. Massimo Burruano)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
AFFISSIONE N. 0000443 DEL 04/02/2025

Si certifica che il documento **AVVISO** avente per oggetto

PROT. IN USCITA N.001-0000870-GEN/2025 - RICHESTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA "REALIZZAZIONE DEGLI...

ed allegati:

- **GDD001-00001159774-002.pdf**
- **daticert.xml**

è stata affisso all'albo pretorio online dal **04/02/2025** al **19/02/2025.**

L'incaricato della pubblicazione

Neri Alfonso

All.2

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

Settore **1**

"Affari Generali e Legali"
Comunicazione Pubblica e Trasparenza"
Ufficio Segreteria

Prot. Int. ___ /____	*del* __.__.____
Rif. Prot.	*del*
*Prot. Gen.** _____	*del* __.__.____

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Siciliacque

OGGETTO: Richiesta pubblicazione "Avviso di avvio del procedimento per la " Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)".

Attestazione di avvenuta pubblicazione

In riscontro alla Vostra richiesta di pubblicazione della nota assunta al protocollo dell'Ente al n. 2667 del 29.01.2025, in allegato si trasmette la ricevuta con gli estremi di avvenuta pubblicazione.

Il Responsabile del Settore 1
Dr. Calogero Putrone
f.to Calogero Putrone

"Originale firmato custodito in atti"

Comune di Porto Empedocle Prot. n. 0004850 del 19-02-2025

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Siciliacque

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP) E PORTO EMPEDOCLE (AG)

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni di legge:

- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024;
- Decreto-legge n. 39 del 14 aprile 2023, convertito in L. n. 68 del 13 giugno 2023, e ss.mm.ii.;
- Decreto-legge n. 208 del 31 dicembre 2024 (art. 2);
- Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024;
- Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025;
- D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e ss.mm.ii. (artt. 3, 11, 12, 16 e ss.);
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. (art. 7 e ss.);
- Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- l'intervento per la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)" rientra tra le misure urgenti individuate per contrastare la scarsità idrica in Sicilia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208/2024;
- il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica preposto alla realizzazione delle predette misure, nelle quali rientra anche l'intervento indicato in epigrafe e di cui al presente avviso, con il Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 ha individuato Siciliacque S.p.A. come Soggetto attuatore e con il Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025 ha conferito alla stessa la delega per l'esercizio dei poteri relativi alle procedure espropriative e di occupazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- Siciliacque S.p.A., ha predisposto il progetto del predetto intervento, che verrà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, specificamente convocata dal Commissario straordinario;

AVVISA:

dell'avvio del procedimento ai fini dell'approvazione del progetto di cui in oggetto, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

Il progetto sarà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, appositamente convocata ai fini del rilascio, da parte degli Enti preposti, di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi prescritti dalle vigenti norme.

Il progetto interessa i **Comuni di Trapani, Paceco ed Erice** (nella Provincia di Trapani) e i **Comuni di Porto Empedocle e Agrigento** (nella Provincia di Agrigento) e gli atti relativi al Progetto dell'opera possono essere scaricati al seguente link:

https://italgasspa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maurizio_sorce_italgas_it1/Eiql0Cg397NGhubQbSNsRJIBahsYBphOWu-arZqtWIET9Q?e=sL6wHQ

L'approvazione del Progetto definitivo comporterà, ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera. Negli elenchi che seguono si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura. I soggetti che, in base ai registri catastali, risultano intestatari dei beni immobili di cui è prevista l'espropriazione e/o asservimento, nonché i portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, hanno facoltà di presentare eventuali osservazioni (artt. 3, comma 3, e 16 del D.P.R. n. 327/2001), entro il termine dimezzato di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, e stabilito in virtù delle deroghe previste dal combinato disposto dell'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1, comma 14, del Decreto commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025. Nello stesso termine e ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, qualora gli intestatari non siano più proprietari dei beni, sono tenuti a darne comunicazione, indicando — ove noto — il nuovo proprietario o fornendo la documentazione in loro possesso utile a ricostruire la titolarità degli immobili.

Le predette osservazioni e la relativa documentazione e/o richieste di ulteriori informazioni dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A.R. a "Siciliacque S.p.A., via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo" e/o a mezzo PEC all'indirizzo siciliacque@siciliacquespa.com.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è individuato come Responsabile del Procedimento l'Ing. Gaetano Caridi. Si precisa che il presente avviso è predisposto, in considerazione dell'emergenza idrica dichiarata in Sicilia con D.P.C.M. del 6.5.2024 e dell'urgenza della realizzazione dell'intervento, secondo le deroghe previste dall'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1 del Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025.

Comune di Porto Empedocle Prot. n. 0004850 del 19-02-2025

Provincia di Trapani (**Comuni di Trapani, Paceco ed Erice)**:

NP:1, 2, 3, 4, 5, 6, 131, 133, 136, 236, 238, 265, 270 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 376, Trapani, ESPROP. mq: 870, O.T. mq: 870 FG: 26, P.LLA: 378, Trapani, ESPROP. mq: 1942, O.T. mq: 1942 FG: 26, P.LLA: 165, Trapani, ESPROP. mq: 2611, O.T. mq: 2611 FG: 26, P.LLA: 168, Trapani, ESPROP. mq: 2639, O.T. mq: 2639 FG: 26, P.LLA: 166, Trapani, ESPROP. mq: 3528, O.T. mq: 3528 FG: 26, P.LLA: 169, Trapani, ESPROP. mq: 3373, O.T. mq: 3373 FG: 28, P.LLA: 532, Trapani, O.T. mq: 107, ASSERV. mq: 107 FG: 28, P.LLA: 534, Trapani, O.T. mq: 315, ASSERV. mq: 315 FG: 28, P.LLA: 536, Trapani, O.T. mq: 536, ASSERV. mq: 536 FG: 1, P.LLA: 104, Paceco, O.T. mq: 4450 FG: 1, P.LLA: 105, Paceco, O.T. mq: 1293 FG: 213, P.LLA: 1571, Erice, O.T. mq: 201, ASSERV. mq: 201 FG: 213, P.LLA: 1574, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 4 ; **NP**: 7 - **DITTA:** MESSINA ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 01/02/1962 FG: 26, P.LLA: 54, Trapani, ESPROP. mq: 3906, O.T. mq: 3906 ; **NP**: 8, 184 - **DITTA:** BUSCAINO ANTONINA nata a TRAPANI (TP) il 14/10/1929 FG: 26, P.LLA: 280, Trapani, ESPROP. mq: 2595, O.T. mq: 2595 FG: 26, P.LLA: 365, Trapani, O.T. mq: 112, ASSERV. mq: 9 ; **NP**: 9, 10 - **DITTA:** GENNA ANTONINO nato a TRAPANI (TP) il 21/10/1947 FG: 26, P.LLA: 763, Trapani, ESPROP. mq: 2391, O.T. mq: 2391 FG: 26, P.LLA: 764, Trapani, ESPROP. mq: 359, O.T. mq: 359 ; **NP**: 11, 14 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI REGIONE SICILIA FG: 26, P.LLA: 284, Trapani, ESPROP. mq: 2553, O.T. mq: 2553 FG: 26, P.LLA: 58, Trapani, ESPROP. mq: 2151, O.T. mq: 2151 ; **NP**: 12, 13, 18, 19, 29, 37, 39, 41, 43, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 73, 74, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 121, 137, 140, 144, 146, 150, 157, 160, 183, 185, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 201, 208, 209, 210, 227, 228, 237, 239, 240 - **DITTA:** DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 128, Trapani, ESPROP. mq: 1420, O.T. mq: 1420 FG: 26, P.LLA: 86, Trapani, ESPROP. mq: 1530, O.T. mq: 1530 FG: 26, P.LLA: 380, Trapani, O.T. mq: 276 FG: 26, P.LLA: 386, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 3 FG: 26, P.LLA: 389, Trapani, O.T. mq: 258, ASSERV. mq: 258 FG: 26, P.LLA: 403, Trapani, O.T. mq: 86, ASSERV. mq: 86 FG: 26, P.LLA: 406, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 FG: 26, P.LLA: 409, Trapani, O.T. mq: 17, ASSERV. mq: 17 FG: 26, P.LLA: 412, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 16 FG: 26, P.LLA: 419, Trapani, O.T. mq: 4, ASSERV. mq: 4 FG: 26, P.LLA: 421, Trapani, O.T. mq: 50, ASSERV. mq: 50 FG: 26, P.LLA: 424, Trapani, O.T. mq: 53, ASSERV. mq: 53 FG: 26, P.LLA: 427, Trapani, O.T. mq: 56, ASSERV. mq: 56 FG: 26, P.LLA: 430, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 26, P.LLA: 433, Trapani, O.T. mq: 108, ASSERV. mq: 108 FG: 26, P.LLA: 436, Trapani, O.T. mq: 30, ASSERV. mq: 30 FG: 27, P.LLA: 679, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 27, P.LLA: 683, Trapani, O.T. mq: 55, ASSERV. mq: 53 FG: 28, P.LLA: 366, Trapani, O.T. mq: 54, ASSERV. mq: 54 FG: 28, P.LLA: 368, Trapani, O.T. mq: 182, ASSERV. mq: 182 FG: 28, P.LLA: 370, Trapani, O.T. mq: 130, ASSERV. mq: 130 FG: 28, P.LLA: 372, Trapani, O.T. mq: 174, ASSERV. mq: 174 FG: 28, P.LLA: 374, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 63 FG: 28, P.LLA: 374, Trapani, O.T. mq: 18 FG: 28, P.LLA: 377, Trapani, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 28, P.LLA: 380, Trapani, O.T. mq: 66, ASSERV. mq: 66 FG: 28, P.LLA: 383, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 71 FG: 28, P.LLA: 518, Trapani, O.T. mq: 60, ASSERV. mq: 60 FG: 28, P.LLA: 386, Trapani, O.T. mq: 73, ASSERV. mq: 73 FG: 28, P.LLA: 389, Trapani, O.T. mq: 25, ASSERV. mq: 25 FG: 28, P.LLA: 398, Trapani, O.T. mq: 120, ASSERV. mq: 120 FG: 28, P.LLA: 420, Trapani, O.T. mq: 36, ASSERV. mq: 36 FG: 28, P.LLA: 423, Trapani, O.T. mq: 43, ASSERV. mq: 43 FG: 28, P.LLA: 426, Trapani, O.T. mq: 61, ASSERV. mq: 61 FG: 28, P.LLA: 429, Trapani, O.T. mq: 17, ASSERV. mq: 17 FG: 28, P.LLA: 435, Trapani, O.T. mq: 105, ASSERV. mq: 105 FG: 28, P.LLA: 441, Trapani, O.T. mq: 398, ASSERV. mq: 299 FG: 28, P.LLA: 444, Trapani, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 26, P.LLA: 364, Trapani, O.T. mq: 89, ASSERV. mq: 89 FG: 26, P.LLA: 366, Trapani, O.T. mq: 116, ASSERV. mq: 94 FG: 26, P.LLA: 368, Trapani, O.T. mq: 82 FG: 26, P.LLA: 370, Trapani, O.T. mq: 88, ASSERV. mq: 45 FG: 26, P.LLA: 372, Trapani, O.T. mq: 68, ASSERV. mq: 37 FG: 26, P.LLA: 398, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 18 FG: 26, P.LLA: 448, Trapani, O.T. mq: 69, ASSERV. mq: 35 FG: 26, P.LLA: 395, Trapani, O.T. mq: 217, ASSERV. mq: 180 FG: 38, P.LLA: 212, Trapani, O.T. mq: 125, ASSERV. mq: 125 FG: 38, P.LLA: 211, Trapani, O.T. mq: 1080, ASSERV. mq: 367 FG: 38, P.LLA: 210, Trapani, O.T. mq: 161, ASSERV. mq: 161 FG: 38, P.LLA: 188, Trapani, O.T. mq: 100, ASSERV. mq: 100 FG: 38, P.LLA: 205, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 FG: 38, P.LLA: 207, Trapani, O.T. mq: 31,

ASSERV. mq: 31 FG: 38, P.LLA: 173, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 FG: 38, P.LLA: 170, Trapani, O.T. mq: 3, ASSERV. mq: 3 FG: 1, P.LLA: 102, Paceco, O.T. mq: 192 FG: 1, P.LLA: 99, Paceco, O.T. mq: 4806 FG: 1, P.LLA: 96, Paceco, O.T. mq: 5330 ; **NP**: 15 - **DITTA:** GRIGNANO GRAZIA MARIA nata a TRAPANI (TP) il 29/12/1965 FG: 26, P.LLA: 374, Trapani, ESPROP. mq: 1910, O.T. mq: 1910 ; **NP**: 16 - **DITTA:** GIORDANO GIUSEPPE FRANCESCO nato a TRAPANI (TP) il 04/11/1959 FG: 26, P.LLA: 129, Trapani, ESPROP. mq: 1565, O.T. mq: 1565 ; **NP**: 17, 186 - **DITTA:** BUZZITTA DANIELA nata a ERICE (TP) il 07/12/1972 FG: 26, P.LLA: 381, Trapani, O.T. mq: 439, ASSERV. mq: 320 FG: 26, P.LLA: 853, Trapani, O.T. mq: 143, ASSERV. mq: 25 ; **NP**: 20 - **DITTA:** BUSCAINO ONOFRIA nato/a a TRAPANI (TP) il 01/12/1891 FG: 26, P.LLA: 385, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 ; **NP**: 21, 22 - **DITTA:** GRIGNANO ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 27/03/1961 FG: 26, P.LLA: 383, Trapani, O.T. mq: 220, ASSERV. mq: 61 FG: 26, P.LLA: 384, Trapani, O.T. mq: 88, ASSERV. mq: 88 ; **NP**: 23, 24, 25 - **DITTA:** MARINO GIACOMO nato a PACECO (TP) il 06/11/1950 FG: 38, P.LLA: 215, Trapani, O.T. mq: 638, ASSERV. mq: 430 FG: 38, P.LLA: 328, Trapani, O.T. mq: 224, ASSERV. mq: 34 FG: 38, P.LLA: 329, Trapani, O.T. mq: 37 ; **NP**: 26, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207 - **DITTA:** DAIDONE ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 16/04/1903 FG: 38, P.LLA: 218, Trapani, O.T. mq: 7, ASSERV. mq: 7 FG: 38, P.LLA: 319, Trapani, O.T. mq: 56 FG: 38, P.LLA: 318, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 16 FG: 38, P.LLA: 321, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 FG: 38, P.LLA: 317, Trapani, O.T. mq: 6, ASSERV. mq: 5 FG: 38, P.LLA: 316, Trapani, O.T. mq: 17 FG: 38, P.LLA: 315, Trapani, O.T. mq: 110 FG: 38, P.LLA: 314, Trapani, O.T. mq: 60, ASSERV. mq: 29 ; **NP**: 27 - **DITTA:** CULCASI VITA nata a PACECO (TP) il 28/11/1937 FG: 38, P.LLA: 331, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 2 ; **NP**: 28 - **DITTA:** CAMMARATA FRANCESCO nato a PACECO (TP) il 01/11/1937 FG: 38, P.LLA: 330, Trapani, O.T. mq: 6 ; **NP**: 30, 31 - **DITTA:** CIARAMITA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 01/08/1896 FG: 26, P.LLA: 519, Trapani, O.T. mq: 291, ASSERV. mq: 108 FG: 26, P.LLA: 518, Trapani, O.T. mq: 268 ; **NP**: 32, 33, 34, 35, 36 - **DITTA:** RITONDO MARIA ; (MAR GRAMIGNANO) nata a TRAPANI (TP) il 02/10/1938 FG: 26, P.LLA: 392, Trapani, O.T. mq: 128, ASSERV. mq: 128 FG: 26, P.LLA: 520, Trapani, O.T. mq: 250, ASSERV. mq: 58 FG: 26, P.LLA: 521, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 18 FG: 26, P.LLA: 400, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 37 FG: 26, P.LLA: 401, Trapani, O.T. mq: 102, ASSERV. mq: 25 ; **NP**: 38, 42 - **DITTA:** CIARAMITA CATERINA ; (FU ANTONINO MAR CIARAMITA) FG: 26, P.LLA: 404, Trapani, O.T. mq: 235, ASSERV. mq: 58 FG: 26, P.LLA: 410, Trapani, O.T. mq: 44, ASSERV. mq: 10 ; **NP**: 40, 44 - **DITTA:** BOVA ALDO nato a TRAPANI (TP) il 18/05/1955 FG: 26, P.LLA: 407, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 9 FG: 26, P.LLA: 413, Trapani, O.T. mq: 42, ASSERV. mq: 9 ; **NP**: 45, 46 - **DITTA:** DI NICOLA VINCENZA nata a TRAPANI (TP) il 27/11/1948 FG: 26, P.LLA: 442, Trapani, O.T. mq: 54, ASSERV. mq: 13 FG: 26, P.LLA: 443, Trapani, O.T. mq: 19, ASSERV. mq: 19 ; **NP**: 47, 48, 49, 50 - **DITTA:** MORICI ROSA nata a TRAPANI (TP) il 12/02/1924 FG: 26, P.LLA: 445, Trapani, O.T. mq: 12, ASSERV. mq: 12 FG: 26, P.LLA: 444, Trapani, O.T. mq: 42, ASSERV. mq: 11 FG: 26, P.LLA: 446, Trapani, O.T. mq: 55, ASSERV. mq: 14 FG: 26, P.LLA: 447, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 ; **NP**: 53 - **DITTA:** DI NICOLA VITA nato/a a TRAPANI (TP) il 12/01/1927 FG: 26, P.LLA: 422, Trapani, O.T. mq: 154, ASSERV. mq: 41 ; **NP**: 55, 59 - **DITTA:** GUCCIARDO MARIA nata a PACECO (TP) il 26/12/1935 FG: 26, P.LLA: 423, Trapani, O.T. mq: 167, ASSERV. mq: 48 FG: 26, P.LLA: 429, Trapani, O.T. mq: 108, ASSERV. mq: 28 ; **NP**: 57 - **DITTA:** DI NICOLA VINCENZA nata a TRAPANI (TP) il 23/04/1937 FG: 26, P.LLA: 426, Trapani, O.T. mq: 190, ASSERV. mq: 55 ; **NP**: 61 - **DITTA:** GUCCIARDO ANTONINO nato a PACECO (TP) il 25/04/1934 FG: 26, P.LLA: 434, Trapani, O.T. mq: 265, ASSERV. mq: 60 ; **NP**: 63, 64 - **DITTA:** GELATI MUCARIA S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 26, P.LLA: 437, Trapani, O.T. mq: 167, ASSERV. mq: 6 FG: 26, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 123, ASSERV. mq: 82 ; **NP**: 65, 66, 67, 68 - **DITTA:** ANGILERI ANTONIA MARIA nata a MARSALA (TP) il 12/04/1935 FG: 26, P.LLA: 439, Trapani, O.T. mq: 38 FG: 26, P.LLA: 522, Trapani, O.T. mq: 230, ASSERV. mq: 42 FG: 26, P.LLA: 441, Trapani, O.T. mq: 396, ASSERV. mq: 75 FG: 26, P.LLA: 523, Trapani, O.T. mq: 60 ; **NP**: 69, 70, 72 - **DITTA:** ACCARDO ANDREA ; FU LEONARDO FG: 27, P.LLA: 725, Trapani, O.T. mq: 141, ASSERV. mq: 135 FG: 27, P.LLA: 677, Trapani, O.T. mq: 231, ASSERV. mq: 82 FG: 27, P.LLA: 726, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 ; **NP**: 71 - **DITTA:** ACCARDI GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 04/05/1933 FG: 27, P.LLA: 678, Trapani, O.T. mq: 259, ASSERV. mq: 38 ; **NP**: 75, 76, 153, 154, 155 - **DITTA:** RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. con sede in ROMA (RM) FG: 27, P.LLA: 682, Trapani, O.T. mq: 94, ASSERV. mq: 8 FG: 27, P.LLA: 728, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 28, P.LLA: 569, Trapani, O.T. mq: 101, ASSERV. mq: 35 FG: 28, P.LLA: 92, Trapani, O.T. mq: 257, ASSERV. mq: 112 FG: 28, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 15 ; **NP**: 77, 80, 82, 83 - **DITTA:** SRL CASSA RURALE ARTIGIANA DI XITTA CON SEDE IN XITTA FG: 27, P.LLA: 729, Trapani, O.T. mq: 906, ASSERV. mq: 436 FG: 27, P.LLA: 730, Trapani, O.T. mq: 93, ASSERV. mq: 63 FG: 27, P.LLA: 731, Trapani, O.T. mq: 215, ASSERV. mq: 215 FG: 27, P.LLA: 732, Trapani, O.T. mq: 123 ; **NP**: 78, 81, 84, 85, 86, 87 - **DITTA:** FILETI SALVATORE nato a ERICE (TP) il 28/01/1974 FG: 27, P.LLA: 686, Trapani, O.T. mq: 334 FG: 27, P.LLA: 779, Trapani, O.T. mq: 96, ASSERV. mq: 96 FG: 27, P.LLA: 689, Trapani, O.T. mq: 125 FG: 27, P.LLA: 724, Trapani, O.T. mq: 6, ASSERV. mq: 5 FG: 27, P.LLA: 723, Trapani, O.T. mq: 82, ASSERV. mq: 82 FG: 27, P.LLA: 781, Trapani, O.T. mq: 260, ASSERV. mq: 6 ; **NP**: 79 - **DITTA:** GUASTELLA LEONARDA nata a TRAPANI (TP) il 30/01/1967 FG: nan, P.LLA: nan, nan ; **NP**: 88 - **DITTA:** COLOMBO ALBERTO ; FU NICOLO FG: 27, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 170 ; **NP**: 89 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO PER LE OPERE DI BONIFICA MARGI FG: 28, P.LLA: 46, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 ; **NP**: 90, 91, 142, 214 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (RM) FG: 28, P.LLA: 476, Trapani, O.T. mq: 110, ASSERV. mq: 106 FG: 28, P.LLA: 475, Trapani, O.T. mq: 2180, ASSERV. mq: 614 FG: 28, P.LLA: 57, Trapani, O.T. mq: 645 FG: 38, P.LLA: 240, Trapani, O.T. mq: 3327, ASSERV. mq: 820 ; **NP**: 97, 99 - **DITTA:** ALESTRA ANGELA ; FU GIUSEPPE FG: 28, P.LLA: 509, Trapani, O.T. mq: 181, ASSERV. mq: 154 FG: 28, P.LLA: 510, Trapani, O.T. mq: 53 ; **NP**: 100, 101 - **DITTA:** CERNIGLIARO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 17/10/1967 FG: 28, P.LLA: 511, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 33 FG: 28, P.LLA: 512, Trapani, O.T. mq: 23 ; **NP**: 104, 105, 106, 107 - **DITTA:** BUSCAINO IGNAZIO ; GIUSEPPE FU ANTONINO FG: 28, P.LLA: 513, Trapani, O.T. mq: 93, ASSERV. mq: 80 FG: 28, P.LLA: 514, Trapani, O.T. mq: 86 FG: 28, P.LLA: 515, Trapani, O.T. mq: 72, ASSERV. mq: 67 FG: 28, P.LLA: 516, Trapani, O.T. mq: 134 ; **NP**: 108 - **DITTA:** SANTANGELO MARGHERITA nata a TRAPANI (TP) il 26/01/1954 FG: 28, P.LLA: 517, Trapani, O.T. mq: 189, ASSERV. mq: 28 ; **NP**: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 - **DITTA:** SANTANGELO ALBERTA nata a TRAPANI (TP) il 01/01/1951 FG: 28, P.LLA: 392, Trapani, O.T. mq: 27, ASSERV. mq: 27 FG: 28, P.LLA: 519, Trapani, O.T. mq: 72, ASSERV. mq: 6 FG: 28, P.LLA: 520, Trapani, O.T. mq: 21, ASSERV. mq: 21 FG: 28, P.LLA: 521, Trapani, O.T. mq: 75 FG: 26, P.LLA: 522, Trapani, O.T. mq: 204, ASSERV. mq: 45 FG: 26, P.LLA: 523, Trapani, O.T. mq: 10 FG: 28, P.LLA: 524, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 65 FG: 28, P.LLA: 395, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 63 ; **NP**: 122, 123 - **DITTA:** CAVALLINO SEBASTIANO nato a TRAPANI (TP) il 01/01/1951 FG: 28, P.LLA: 699, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 60 FG: 28, P.LLA: 701, Trapani, O.T. mq: 149 ; **NP**: 124, 125 - **DITTA:** CAVALLINO SALVATORE nato a TRAPANI (TP) il 27/08/1955 FG: 28, P.LLA: 700, Trapani, O.T. mq: 40, ASSERV. mq: 34 FG: 28, P.LLA: 702, Trapani, O.T. mq: 158, ASSERV. mq: 6 ; **NP**: 126 - **DITTA:** MONTALBANO MARIA nata a TRAPANI (TP) il 27/08/1953 FG: 28, P.LLA: 401, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 16 ; **NP**: 127 - **DITTA:** MONTALBANO MARIA nata a TRAPANI (TP) il 27/08/1953 FG: 28, P.LLA: 402, Trapani, O.T. mq: 482, ASSERV. mq: 240 ; **NP**: 128, 129, 130 - **DITTA:** POLISANO GIUSEPPE ; FU ANTONINO FG: 28, P.LLA: 527, Trapani, O.T. mq: 616, ASSERV. mq: 273 FG: 28, P.LLA: 529, Trapani, O.T. mq: 353, ASSERV. mq: 184 FG: 28, P.LLA: 530, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 71 ; **NP**: 132, 134, 135 - **DITTA:** D'ANGELO ROSA nata a TRAPANI (TP) il 08/07/1949 FG: 28, P.LLA: 531, Trapani, O.T. mq: 217, ASSERV. mq: 49 FG: 28, P.LLA: 533, Trapani, O.T. mq: 448 FG: 28, P.LLA: 535, Trapani, O.T. mq: 178 ; **NP**: 138, 139 - **DITTA:** CARDELLA GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 01/01/1937 FG: 28, P.LLA: 563, Trapani, O.T. mq: 186, ASSERV. mq: 139 FG: 28, P.LLA: 564, Trapani, O.T. mq: 115 ; **NP**: 141, 143 - **DITTA:** BARRACO MARIA CRISTINA nata a ERICE (TP) il 16/07/1986 FG: 28, P.LLA: 566, Trapani, O.T. mq: 77, ASSERV. mq: 77 FG: 28, P.LLA: 565, Trapani, O.T. mq: 187, ASSERV. mq: 42 ; **NP**: 145, 147 - **DITTA:** CARDELLA ROSARIO nato a TRAPANI (TP) il 14/08/1940 FG: 28, P.LLA: 427, Trapani, O.T. mq: 153, ASSERV. mq: 63 FG: 28, P.LLA: 430, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 15 ; **NP**: 148 - **DITTA:** LUCENTE PIPITONE DARIO FEDERICO nato a ERICE (TP) il 31/12/1982 FG: 28, P.LLA: 432, Trapani, O.T. mq: 170, ASSERV. mq: 170 ; **NP**: 149, 151, 152 - **DITTA:** GRIGNANO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 10/10/1932 FG: 28, P.LLA: 433, Trapani, O.T. mq: 418, ASSERV. mq: 172 FG: 28, P.LLA: 568, Trapani, O.T. mq: 212, ASSERV. mq: 150 FG: 28, P.LLA: 567, Trapani, O.T. mq: 309, ASSERV. mq: 37 ; **NP**: 156, 158 - **DITTA:** LOMBARDO MARIA nata a ERICE (TP) il 05/02/1960 FG: 28, P.LLA: 440, Trapani, O.T. mq: 433, ASSERV. mq: 144 FG: 28, P.LLA: 443, Trapani, O.T. mq: 307, ASSERV. mq: 240 ; **NP**: 159 - **DITTA:** LOMBARDO ROSARIA nata a ERICE (TP) il 16/01/1961 FG: nan, P.LLA: nan, nan ; **NP**: 161, 162 - **DITTA:** VIRGILIO ANTONINO nato a ERICE (TP) il 14/05/1973 FG: 28, P.LLA: 507, Trapani, O.T. mq: 355, ASSERV. mq: 28 FG: 28, P.LLA: 508, Trapani, O.T. mq: 287, ASSERV. mq: 155 ; **NP**: 163 - **DITTA:** CUSENZA FILIPPO nato a TRAPANI (TP) il 06/08/1907 FG: 28, P.LLA: 63, Trapani, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 2 ; **NP**: 164, 165, 166, 172, 177, 178, 179, 180 - **DITTA:** GIANQUINTO ALBERTA nata a VENEZIA (VE) il 04/05/1927 FG: 20, P.LLA: 1081, Trapani, O.T. mq: 45, ASSERV. mq: 45 FG: 20, P.LLA: 1082, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 20, P.LLA: 1041, Trapani, O.T. mq: 234, ASSERV. mq: 75 FG: 20, P.LLA: 1090, Trapani, O.T. mq: 59 FG: 20, P.LLA: 1086, Trapani, O.T. mq: 21 FG: 20, P.LLA: 1087, Trapani, O.T. mq: 283 FG: 20, P.LLA: 1089, Trapani, O.T. mq: 314, ASSERV. mq: 310 FG: 20, P.LLA: 1088, Trapani, O.T. mq: 185, ASSERV. mq: 118 ; **NP**: 167, 168, 169 - **DITTA:** GIANQUINTO ANTONINO nato a VENEZIA (VE) il 16/07/1961 FG: 20, P.LLA: 1083, Trapani, O.T. mq: 1012, ASSERV. mq: 368 FG: 20, P.LLA: 1084, Trapani, O.T. mq: 160, ASSERV. mq: 160 FG: 20, P.LLA: 1044, Trapani, O.T. mq: 103, ASSERV. mq: 103 ; **NP**: 170, 171, 173, 174, 176 - **DITTA:** SERRAINO MARIA ; (ANTONIETTA FU ROSARIO MAR MESSINA) FG: 20, P.LLA: 1093, Trapani, O.T. mq: 595, ASSERV. mq: 338 FG: 20, P.LLA: 1092, Trapani, O.T. mq: 355, ASSERV. mq: 103 FG: 20, P.LLA: 1091, Trapani, O.T. mq: 325, ASSERV. mq: 5 FG: 20, P.LLA: 1094, Trapani, O.T. mq: 92 FG: 20, P.LLA: 1096, Trapani, O.T. mq: 60 ; **NP**: 175 - **DITTA:** MESSINA CATERINA nata a TRAPANI (TP) il 03/11/1947 FG: 20, P.LLA: 1095, Trapani, O.T. mq: 487, ASSERV. mq: 358 ; **NP**: 181, 182 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 165, Trapani, O.T. mq: 97, ASSERV. mq: 82 FG: 26, P.LLA: 166, Trapani, O.T. mq: 650, ASSERV. mq: 287 ; **NP**: 189 - **DITTA:** LENTINI ANGELA nata a TRAPANI (TP) il 12/07/1971 FG: 26, P.LLA: 367, Trapani, O.T. mq: 26 ; **NP**: 190 - **DITTA:** SCARLATA ANTONINO ; FU GIUSEPPE FG: 26, P.LLA: 369, Trapani, O.T. mq: 15 ; **NP**: 192 - **DITTA:** NOVARA BARBARA ; FU ANDREA FG: 26, P.LLA: 371, Trapani, O.T. mq: 23 ; **NP**: 196 - **DITTA:** SCARLATA ROSA nata a TRAPANI (TP) il 24/04/1938 FG: 26, P.LLA: 387, Trapani, O.T. mq: 164 ; **NP**: 199, 224, 225 - **DITTA:** BARRACO ANGELA nata a TRAPANI (TP) il 05/08/1979 FG: 38, P.LLA: 320, Trapani, O.T. mq: 49, ASSERV. mq: 4 FG: 38, P.LLA: 179, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 180, Trapani, O.T. mq: 95, ASSERV. mq: 90 ; **NP**: 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 - **DITTA:** REAL PREDI S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 38, P.LLA: 202, Trapani, O.T. mq: 36, ASSERV. mq: 36 FG: 38, P.LLA: 326, Trapani, O.T. mq: 207, ASSERV. mq: 138 FG: 38, P.LLA: 327, Trapani, O.T. mq: 80 FG: 38, P.LLA: 199, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 38, P.LLA: 200, Trapani, O.T. mq: 64, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 196, Trapani, O.T. mq: 119 FG: 38, P.LLA: 197, Trapani, O.T. mq: 83, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 193, Trapani, O.T. mq: 21, ASSERV. mq: 21 FG: 38, P.LLA: 194, Trapani, O.T. mq: 191, ASSERV. mq: 86 FG: 38, P.LLA: 191, Trapani, O.T. mq: 164, ASSERV. mq: 110 ; **NP**: 222, 223 - **DITTA:** CUSENZA ROSA nata a PACECO (TP) il 17/11/1937 FG: 38, P.LLA: 186, Trapani, O.T. mq: 151, ASSERV. mq: 151 FG: 38, P.LLA: 183, Trapani, O.T. mq: 70, ASSERV. mq: 70 ; **NP**: 226, 229 - **DITTA:** GENNA Maria Rita nata a ERICE (TP) il 21/03/1960 FG: 38, P.LLA: 176, Trapani, O.T. mq: 33, ASSERV. mq: 33 FG: 38, P.LLA: 177, Trapani, O.T. mq: 102, ASSERV. mq: 93 ; **NP**: 230 - **DITTA:** GENNA MARIA RITA nata a ERICE (TP) il 21/03/1960 FG: 38, P.LLA: 174, Trapani, O.T. mq: 51, ASSERV. mq: 51 ; **NP**: 231 - **DITTA:** COMUNE DI TRAPANI con sede in TRAPANI (TP) FG: 38, P.LLA: 333, Trapani, O.T. mq: 2330, ASSERV. mq: 1382 ; **NP**: 233, 234 - **DITTA:** DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE DI BONIFICA FG: 309 A, P.LLA: 27, Trapani, O.T. mq: 127, ASSERV. mq: 96 FG: 309 A, P.LLA: 16, Trapani, ESPROP. mq: 120, O.T. mq: 1295, ASSERV. mq: 97 ; **NP**: 235 - **DITTA:** PIACENTINO FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 03/04/1928 FG: 1, P.LLA: 127, Paceco, O.T. mq: 6880, ASSERV. mq: 3193 ; **NP**: 235 - **DITTA:** PIACENTINO GIUSEPPE nato a PACECO (TP) il 27/12/1930 FG: nan, P.LLA: nan, nan ; **NP**: 241, 242, 243 - **DITTA:** SIES SOCIETA ITALIANA ESPORTAZIONE SALI FG: 1, P.LLA: 125, Paceco, O.T. mq: 2913, ASSERV. mq: 1437 FG: 1, P.LLA: 121, Paceco, O.T. mq: 2659, ASSERV. mq: 1405 FG: 1, P.LLA: 122, Paceco, O.T. mq: 806, ASSERV. mq: 806 ; **NP**: 244, 245, 249, 252, 254 - **DITTA:** DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO-MINISTERO FINANZE con sede in ROMA (RM) FG: 1, P.LLA: 114, Paceco, O.T. mq: 441, ASSERV. mq: 102 FG: 1, P.LLA: 115, Paceco, O.T. mq: 132 FG: 1, P.LLA: 116, Paceco, O.T. mq: 392, ASSERV. mq: 66 FG: 309 A, P.LLA: 136, Paceco, O.T. mq: 420, ASSERV. mq: 176 FG: 309 A, P.LLA: 135, Trapani, O.T. mq: 277, ASSERV. mq: 18 ; **NP**: 246, 248, 250, 251 - **DITTA:** SIES SPA SOCIETA' INDUSTRIALE ESTRAZIONE SALI con sede in TRAPANI (TP) FG: 1, P.LLA: 120, Paceco, O.T. mq: 1451, ASSERV. mq: 1451 FG: 1, P.LLA: 119, Paceco, O.T. mq: 1615 FG: 1, P.LLA: 113, Paceco, O.T. mq: 303, ASSERV. mq: 33 FG: 1, P.LLA: 112, Paceco, O.T. mq: 25 ; **NP**: 247 - **DITTA:** DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA - RAMO ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI con sede in PALERMO (PA) FG: 1, P.LLA: 93, Paceco, O.T. mq: 5170, ASSERV. mq: 585 ; **NP**: 253, 255, 258 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO FG: 309 A, P.LLA: 147, Trapani, O.T. mq: 4250, ASSERV. mq: 1146 FG: 36 X, P.LLA: 66, Trapani, ESPROP. mq: 262, O.T. mq: 798, ASSERV. mq: 45 FG: 309, P.LLA: 146, Trapani, O.T. mq: 263, ASSERV. mq: 143 ; **NP**: 256, 257 - **DITTA:** RUSSO Maria Luisa nata a PALERMO (PA) il 29/06/1987 FG: 57, P.LLA: 12, Paceco, ESPROP. mq: 303, O.T. mq: 609 FG: 57, P.LLA: 13, PACECO, ESPROP.

Comune di Porto Empedocle Prot. n. 0004850 del 19-02-2025

mq: 620, O.T. mq: 1793 ; **NP**: 259, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 271, 272, 305, 306, 317 - **DITTA:** COMUNE DI ERICE con sede in ERICE (TP) FG: 213, P.LLA: 1488, Erice, O.T. mq: 43, ASSERV. mq: 12 FG: 213, P.LLA: 1836, Erice, O.T. mq: 1 FG: 213, P.LLA: 1854, Erice, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 15 FG: 213, P.LLA: 1837, Erice, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 7 FG: 213, P.LLA: 1856, Erice, O.T. mq: 5, ASSERV. mq: 5 FG: 213, P.LLA: 1858, Erice, O.T. mq: 38, ASSERV. mq: 38 FG: 213, P.LLA: 1851, Erice, O.T. mq: 17 FG: 213, P.LLA: 1864, Erice, O.T. mq: 25, ASSERV. mq: 7 FG: 213, P.LLA: 1576, Erice, O.T. mq: 13 FG: 214, P.LLA: 1333, Erice, O.T. mq: 148 FG: 214, P.LLA: 1018, Erice, O.T. mq: 26 FG: 214, P.LLA: 1179, Erice, O.T. mq: 39, ASSERV. mq: 14 ; **NP**: 260 - **DITTA:** PIACENTINO DOMENICO nato a TRAPANI (TP) il 01/07/1955 FG: 213, P.LLA: 158, Erice, O.T. mq: 45 ; **NP**: 264, 269 - **DITTA:** STABILE CARLA nata a TRAPANI (TP) il 17/08/1963 FG: 213, P.LLA: 1855, Erice, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 213, P.LLA: 1877, Erice, O.T. mq: 32 ; **NP**: 273, 277, 279 - **DITTA:** TEDESCO ZAMMARANO VITTORIO nato a ROMA (RM) il 22/04/1963 FG: 213, P.LLA: 1740, Erice, O.T. mq: 580, ASSERV. mq: 197 FG: 213, P.LLA: 1742, Erice, O.T. mq: 248, ASSERV. mq: 80 FG: 213, P.LLA: 1738, Erice, O.T. mq: 489, ASSERV. mq: 154 ; **NP**: 274 - **DITTA:** P.F. COSTRUZIONI MODERNE S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 213, P.LLA: 1045, Erice, O.T. mq: 81 ; **NP**: 275, 276 - **DITTA:** RIBEDIL S.R.L. con sede in ERICE (TP) FG: 213, P.LLA: 1367, Erice, O.T. mq: 3 FG: 213, P.LLA: 1369, Erice, O.T. mq: 36 ; **NP**: 278 - **DITTA:** COMUNE TRAPANI FG: 213, P.LLA: 1506, Erice, O.T. mq: 39, ASSERV. mq: 12 ; **NP**: 280, 281, 282 - **DITTA:** TEDESCO ZAMMARANO SILVIO nato a ROMA (RM) il 17/09/1926 FG: 213, P.LLA: 1737, Erice, O.T. mq: 372, ASSERV. mq: 136 FG: 213, P.LLA: 91, Erice, O.T. mq: 685, ASSERV. mq: 205 FG: 213, P.LLA: 118, Erice, O.T. mq: 717, ASSERV. mq: 190 ; **NP**: 283 - **DITTA:** MUSTAZZA ANGELA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 01/12/1928 FG: 214, P.LLA: 385, Erice, O.T. mq: 22, ASSERV. mq: 22; **NP**: 284, 290 - **DITTA:** RIZZO ANGELA nata a ERICE (TP) il 29/04/1975 FG: 214, P.LLA: 281, Erice, O.T. mq: 22, ASSERV. mq: 22 FG: 214, P.LLA: 381, Erice, O.T. mq: 133 ; **NP**: 285, 287, 302 - **DITTA:** VULTAGGIO GIOVANNI nato a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 18/01/1946 FG: 214, P.LLA: 282, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 214, P.LLA: 400, Erice, O.T. mq: 29, ASSERV. mq: 29 FG: 214, P.LLA: 756, Erice, O.T. mq: 57, ASSERV. mq: 26 ; **NP**: 286 - **DITTA:** SPEZIA GIUSEPPE ROCCO nato a TRAPANI (TP) il 19/06/1961 FG: 214, P.LLA: 283, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 ; **NP**: 288 - **DITTA:** SPEZIA ANTONIA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 15/01/1914 FG: 214, P.LLA: 284, Erice, O.T. mq: 120 ; **NP**: 289, 291 - **DITTA:** VULTAGGIO PAOLA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 04/04/1944 FG: 214, P.LLA: 399, ERICE, O.T. mq: 156, ASSERV. mq: 85 FG: 214, P.LLA: 755, Erice, O.T. mq: 1100, ASSERV. mq: 400 ; **NP**: 292 - **DITTA:** ALBERTI CATERINA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 15/08/1930 FG: 214, P.LLA: 380, Erice, O.T. mq: 120 ; **NP**: 293 - **DITTA:** ALBERTI FRANCESCO nato a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 01/04/1940 FG: 214, P.LLA: 379, Erice, O.T. mq: 105 ; **NP**: 294 - **DITTA:** GRECOLINI ANGELINA ; MARIA nata a TRAPANI (TP) il 21/08/1944 FG: 214, P.LLA: 570, Erice, O.T. mq: 90 ; **NP**: 295, 296, 297 - **DITTA:** MARECA COSTRUZIONI - S.R.L. con sede in ERICE (TP) FG: 214, P.LLA: 361, Erice, O.T. mq: 52 FG: 214, P.LLA: 1042, Erice, O.T. mq: 39 FG: 214, P.LLA: 1047, Erice, O.T. mq: 37 ; **NP**: 298 - **DITTA:** MUSTAZZA CARLO nato a ENNA (EN) il 09/03/1961 FG: 214, P.LLA: 1247, Erice, O.T. mq: 29 ; **NP**: 299 - **DITTA:** LA PICA MARCO nato a ERICE (TP) il 15/11/1988 FG: 214, P.LLA: 1249, Erice, O.T. mq: 73 ; **NP**: 300 - **DITTA:** ALBERTI ANGELA ; FU FRANCESCO FG: 214, P.LLA: 752, Erice, O.T. mq: 19, ASSERV. mq: 19 ; **NP**: 301 - **DITTA:** ALBERTI CATERINA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 15/08/1930 FG: 214, P.LLA: 751, Erice, O.T. mq: 58, ASSERV. mq: 58 ; **NP**: 303 - **DITTA:** MUSTAZZA BARBARA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 22/11/1922 FG: 214, P.LLA: 748, Erice, O.T. mq: 90, ASSERV. mq: 7 ; **NP**: 304 - **DITTA:** COSTA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 06/01/1954 FG: 214, P.LLA: 1251, Erice, O.T. mq: 60 ; **NP**: 307 - **DITTA:** ALBERTI ANGELA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 16/10/1934 FG: 214, P.LLA: 735, Erice, O.T. mq: 847, ASSERV. mq: 355 ; **NP**: 308 - **DITTA:** ADRAGNA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 24/05/1921 FG: 214, P.LLA: 759, Erice, O.T. mq: 11 ; **NP**: 309 - **DITTA:** COSTA VITA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 11/10/1951 FG: 214, P.LLA: 766, Erice, O.T. mq: 9, ASSERV. mq: 6 ; **NP**: 310 - **DITTA:** COSTA VITA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 11/10/1952 FG: 214, P.LLA: 765, Erice, O.T. mq: 49, ASSERV. mq: 35 ; **NP**: 311 - **DITTA:** RUGGIRELLO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 31/12/1962 FG: 214, P.LLA: 292, Erice, O.T. mq: 53, ASSERV. mq: 39 ; **NP**: 312 - **DITTA:** FAZIO ROSSELLA nata a MARSALA (TP) il 06/12/1971 FG: 214, P.LLA: 290, Erice, O.T. mq: 47, ASSERV. mq: 47 ; **NP**: 313 - **DITTA:** FAZIO MARIA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 22/05/1954 FG: 214, P.LLA: 1052, Erice, O.T. mq: 34, ASSERV. mq: 34 ; **NP**: 314 - **DITTA:** FAZIO ANDREA nato a ERICE (TP) il 05/03/1974 FG: 214, P.LLA: 1198, Erice, O.T. mq: 91 ; **NP**: 315 - **DITTA:** AMMINISTRAZIONE DELLO STATO con sede in ROMA (RM) FG: 214, P.LLA: 1057, Erice, O.T. mq: 1368, ASSERV. mq: 169 ; **NP**: 316 - **DITTA:** CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA con sede in ROMA (RM) FG: 214, P.LLA: 702, Erice, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 51; **NP**: 317 - **DITTA:** COMUNE DI ERICE con sede in ERICE (TP) FG: 214, P.LLA: 1179, Erice, O.T. mq: 39, ASSERV. mq: 14

Provincia di Agrigento (Comuni di Agrigento e Porto Empedocle):

NP 1 ; **NP** 12 ; **NP** 13 ; **NP** 15 ; **NP** 16 ; **NP** 19 - **DITTA**: COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE con sede in PORTO EMPEDOCLE fg. 25, p.lla 1094, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 4330, servitù per mq. 1085 fg. 25, p.lla 1093, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 9, servitù per mq. 6 fg. 25, p.lla 1094, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 4330, servitù per mq. 1085 fg. 25, p.lla 1111, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 1325, servitù per mq. 450 fg. 25, p.lla 1852, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 30, servitù per mq. 22 fg. 25, p.lla 1905, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 4040, servitù per mq. 1440 ; **NP** 2 - **DITTA**: ENEL PRODUZIONE S.P.A. con sede in ROMA fg. 25, p.lla 2329, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 1710 ; **NP** 3 ; **NP** 4 ; **NP** 5 ; **NP** 17 - **DITTA**: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA fg. 25, p.lla 1606, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 2484 fg. 25, p.lla X4, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 471 fg. 25, p.lla 2333, di Porto empedocle , occ. temp. per mq. 1360 fg. 25, p.lla 1112, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 355 ; **NP** 6 ; **NP** 7 - **DITTA**: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA GRECCHI ANGELO.DI ANTONINO fg. 25, p.lla 1432, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 62 fg. 25, p.lla 1431, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 40 ; **NP** 8 - **DITTA**: BONSIGNORE FRANCESCO nato/a a PORTO EMPEDOCLE il 18/12/1938 BONSIGNORE GIUSEPPE nato a PORTO EMPEDOCLE il 16/03/1937 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA GALLUZZO MARIA nato/a a PORTO EMPEDOCLE il 10/05/1917 VOLPE CONCETTINA nata a PORTO EMPEDOCLE il 10/07/1937 fg. 25, p.lla 1429, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 55 ; **NP** 9 - **DITTA**: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA MANGIONE LUIGI fg. 25, p.lla 1428, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 45 ; **NP** 10 - **DITTA**: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA MARULLO CALOGERO MARULLO CARMELO MARULLO FRANCESCO MARULLO SALVATORE fg. 25, p.lla 1427, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 11 ; **NP** 11 - **DITTA**: COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE fg. 25, p.lla 1102, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 125 ; **NP** 14 - **DITTA**: SMECCA IGNAZIO MARIA nato a TERNI il 11/12/1966 SMECCA MARIA ROBERTA nata a TERNI il 20/09/1965 fg. 25, p.lla 1689, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 16, servitù per mq. 7 ; **NP** 18 ; **NP** 20 - **DITTA**: RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI con sede in ROMA fg. 25, p.lla 1899, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 525 fg. 24, p.lla 236, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 190, servitù per mq. 150 ; **NP** 21 ; **NP** 22 ; **NP** 24 - **DITTA**: DEMANIO DELLO STATO con sede in PALERMO fg. 24, p.lla 91, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 2920, servitù per mq. 875 fg. 24, p.lla 502, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 3710, servitù per mq. 1030 fg. 24, p.lla 301, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 155, servitù per mq. 47 ; **NP** 23 - **DITTA**: LA LOGGIA DANIKA nata a AGRIGENTO il 13/07/1974 LA LOGGIA MARIO nato a AGRIGENTO il 31/03/1976 fg. 24, p.lla 286, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 870, servitù per mq. 265 ; **NP** 25 - **DITTA**: LA LOGGIA DANIKA nata a AGRIGENTO il 13/07/1974 LA LOGGIA MARIO nato a AGRIGENTO il 31/03/1976 fg. 24, p.lla 280, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 104, servitù per mq. 30 ; **NP** 26 - **DITTA**: LA LOGGIA DANIKA nata a AGRIGENTO il 13/07/1974 LA LOGGIA MARIO nato a AGRIGENTO il 31/03/1976 fg. 24, p.lla 486, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 1415, servitù per mq. 435 ; **NP** 27 - **DITTA**: GUARRAGI SALVATORE E C.S.N.C con sede in PORTO EMPEDOCLE fg. 24, p.lla 512, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 21 ; **NP** 28 - **DITTA**: ISEDA S.R.L. con sede in ARAGONA fg. 24, p.lla 106, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 2300, servitù per mq. 675 ; **NP** 29 - **DITTA**: ENILIVE S.P.A. con sede in ROMA fg. 23, p.lla 131, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 1145, servitù per mq. 215; **NP** 30 - **DITTA**: DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA RAMO ACQUE con sede in PALERMO fg. 23, p.lla 1581, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 425, servitù per mq. 345; **NP** 31 - **DITTA**: RICAV S.R.L. con sede in AGRIGENTO fg. 23, p.lla 1641, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 330, servitù per mq. 160; **NP** 32 - **DITTA**: ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.P.A. CON SEDE IN BERGAMO con sede in BERGAMO fg. 23, p.lla 1564, di Porto Empedocle, servitù per mq. 70; **NP** 33 ; **NP** 37 - **DITTA**: HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.P.A. con sede in PESCHIERA BORROMEO fg. 23, p.lla 1446, di Porto Empedocle, servitù per mq. 240 fg. 23, p.lla 480, di Porto Empedocle, servitù per mq. 75; **NP** 34 - **DITTA**: EMPEDOCLE CALCESTRUZZI S.R.L. con sede in PORTO EMPEDOCLE fg. 23, p.lla 494, di Porto Empedocle, servitù per mq. 50; **NP** 35; **NP** 36 - **DITTA**: NOBILE ANGELO nato a FAVARA il 09/01/1930 fg. 23, p.lla 495, di Porto Empedocle, servitù per mq. 72 fg. 23, p.lla 1439, di Porto Empedocle, servitù per mq. 80; **NP** 38 - **DITTA**: TORTORICI ONOFRIO nato/a a AGRIGENTO il 16/02/1910 fg. 23, p.lla 180, di Porto Empedocle, servitù per mq. 85; **NP** 39; **NP** 41 ; **NP** 42 - **DITTA**: GIAMBRONE KRIZIA nata a AGRIGENTO il 20/05/1988 fg. 98, p.lla 97, di Porto Empedocle, servitù per mq. 25 fg. 98, p.lla 161, di Porto Empedocle, servitù per mq. 150 fg. 98, p.lla 641, di Agrigento, servitù per mq. 75 ; **NP** 40 - **DITTA**: TORTORICI CATERINA nata a AGRIGENTO il 12/02/1937 fg. 98, p.lla 168, di Porto Empedocle, servitù per mq. 8; **NP** 43 - **DITTA**: CONTINO DANTE nato a AGRIGENTO il 10/01/1949 fg. 98, p.lla 642, di Agrigento, servitù per mq. 23; **NP** 48 - **DITTA**: COMUNE DI AGRIGENTO con sede in AGRIGENTO fg. 98, p.lla 321, di Agrigento, servitù per mq. 25; **NP** 49; **NP** 50 ; **NP** 51 ; **NP** 52 ; **NP** 53 ; **NP** 54 - **DITTA**: COMUNE DI AGRIGENTO CON SEDE IN AGRIGENTO fg. 98, p.lla 324, di Agrigento, servitù per mq. 250 fg. 98, p.lla 382, di Agrigento, servitù per mq. 250 fg. 98, p.lla 326, di Agrigento, servitù per mq. 24 fg. 98, p.lla 338, di Agrigento, servitù per mq. 360 fg. 98, p.lla 225, di Agrigento, servitù per mq. 200 fg. 98, p.lla 339, di Agrigento, servitù per mq. 295 ; **NP** 55 - **DITTA**: BRUCCOLERI PAOLO nato a FAVARA il 29/07/1917 SICILIA ANGELA nata a FAVARA il 19/01/1930 fg. 98, p.lla 647, di Agrigento, servitù per mq. 45 ; **NP** 56 - **DITTA**: BRUCCOLERI PAOLO nato a FAVARA il 29/07/1917 DEMANIO REGIONE SICILIANA - RAMO ACQUE con sede in PALERMO fg. 98, p.lla 644, di Agrigento, servitù per mq. 30; **NP** 57 ; **NP** 58 - **DITTA**: DEMANIO REGIONE SICILIANA - RAMO ACQUE con sede in PALERMO fg. 98, p.lla 646, di Agrigento , servitù per mq. 65 fg. 98, p.lla 645, di Agrigento , servitù per mq. 12.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gaetano Caridi

Firmato da GAETANO CARIDI
Data: 27/01/2025 14:31:12 UTC

Comune di Porto Empedocle Prot. n. 0004850 del 19-02-2025

COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 119

Si certifica che il presente è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune nei modi di legge dal 29-01-2025 al 13-02-2025

Porto Empedocle, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addetto alla Pubblicazione
Costantino Amanza Concetta

Comune di Porto Empedocle Prot. n. 0004850 del 19-02-2025

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Prot. N.4850 del 19-02-2025 - RICHIESTA PUBBLICAZIONE "AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP) E PORTO EMPEDOCLE (AG)".
Data: 19/02/2025 09:59:28
Mittente: "Per conto di: comune.portoempedocle@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Destinatari: siciliacque@siciliacquespa.com



Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/02/2025 alle ore 09:59:28 (+0100) il messaggio
"Prot. N.4850 del 19-02-2025 - RICHIESTA PUBBLICAZIONE "AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP) E PORTO EMPEDOCLE (AG)"." è stato inviato da "comune.portoempedocle@pec.it"
indirizzato a:
siciliacque@siciliacquespa.com

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec210312.20250219095928.151387.701.2.59@pec.aruba.it

Postacert.eml

Nessuna preview

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Siciliacque

All. 3

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP) E PORTO EMPEDOCLE (AG)

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni di legge:
- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024;
- Decreto-legge n. 39 del 14 aprile 2023, convertito in L. n. 68 del 13 giugno 2023, e ss.mm.ii.;
- Decreto-legge n. 208 del 31 dicembre 2024 (art. 2);
- Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024;
- Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025;
- D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e ss.mm.ii. (artt. 3, 11, 12, 16 e ss.);
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. (art. 7 e ss.);
- Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:
- l'intervento per la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)" rientra tra le misure urgenti individuate per contrastare la scarsità idrica in Sicilia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208/2024;
- il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica preposto alla realizzazione delle predette misure, nelle quali rientra anche l'intervento indicato in epigrafe e di cui al presente avviso, con il Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 ha individuato Siciliacque S.p.A. come Soggetto attuatore e con il Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025 ha conferito alla stessa la delega per l'esercizio dei poteri relativi alle procedure espropriative e di occupazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- Siciliacque S.p.A., ha predisposto il progetto del predetto intervento, che verrà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, specificamente convocata dal Commissario straordinario;

AVVISA:

dell'avvio del procedimento ai fini dell'approvazione del progetto di cui in oggetto, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

Il progetto sarà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, appositamente convocata ai fini del rilascio, da parte degli Enti preposti, di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi prescritti dalle vigenti norme.

Il progetto interessa i **Comuni di Trapani, Paceco ed Erice** (nella Provincia di Trapani) e i **Comuni di Porto Empedocle e Agrigento** (nella Provincia di Agrigento) e gli atti relativi al Progetto dell'opera possono essere scaricati ai seguenti link:
https://italgasspa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maurizio_sorce_italgas_it1/Eiql0Cg397NGhubQbSNsRJIBt2UWvJ6RyEctq0QeM9YcpA?e=4ydZ9d

L'approvazione del Progetto definitivo comporterà, ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera. Negli elenchi che seguono si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura. I soggetti che, in base ai registri catastali, risultano intestatari dei beni immobili di cui è prevista l'espropriazione e/o asservimento, nonché i portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, hanno facoltà di presentare eventuali osservazioni (artt. 3, comma 3, e 16 del D.P.R. n. 327/2001), entro il termine dimezzato di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, e stabilito in virtù delle deroghe previste dal combinato disposto dell'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1, comma 14, del Decreto commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025. Nello stesso termine e ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, qualora gli intestatari non siano più proprietari dei beni, sono tenuti a darne comunicazione, indicando — ove noto — il nuovo proprietario o fornendo la documentazione in loro possesso utile a ricostruire la titolarità degli immobili.

Le predette osservazioni e la relativa documentazione e/o richieste di ulteriori informazioni dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A.R. a "Siciliacque S.p.A., via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo" e/o a mezzo PEC all'indirizzo siciliacque@siciliacquespa.com.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è individuato come Responsabile del Procedimento l'Ing. Gaetano Caridi. Si precisa che il presente avviso è predisposto, in considerazione dell'emergenza idrica dichiarata in Sicilia con D.P.C.M. del 6.5.2024 e dell'urgenza della realizzazione dell'intervento, secondo le deroghe previste dall'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1 del Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025.

Provincia di Trapani (Comuni di Trapani, Paceco ed Erice):
NP:1, 2, 3, 4, 5, 6, 131, 133, 136, 236, 238, 265, 270 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 376, Trapani, ESPROP. mq: 870, O.T. mq: 870 FG: 26, P.LLA: 378, Trapani, ESPROP. mq: 1942, O.T. mq: 1942 FG: 26, P.LLA: 165, Trapani, ESPROP. mq: 2611, O.T. mq: 2611 FG: 26, P.LLA: 168, Trapani, ESPROP. mq: 2639, O.T. mq: 2639 FG: 26, P.LLA: 166, Trapani, ESPROP. mq: 3528, O.T. mq: 3528 FG: 26, P.LLA: 169, Trapani, ESPROP. mq: 3373, O.T. mq: 3373 FG: 28, P.LLA: 532, Trapani, O.T. mq: 107, ASSERV. mq: 107 FG: 28, P.LLA: 534, Trapani, O.T. mq: 315, ASSERV. mq: 315 FG: 28, P.LLA: 536, Trapani, O.T. mq: 536, ASSERV. mq: 536 FG: 1, P.LLA: 104, Paceco, O.T. mq: 4450 FG: 1, P.LLA: 105, Paceco, O.T. mq: 1293 FG: 213, P.LLA: 1571, Erice, O.T. mq: 201, ASSERV. mq: 201 FG: 213, P.LLA: 1574, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 4 ; **NP**: 7 - **DITTA:** MESSINA ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 01/02/1962 FG: 26, P.LLA: 54, Trapani, ESPROP. mq: 3906, O.T. mq: 3906 ; **NP**: 8, 184 - **DITTA:** BUSCAINO ANTONINA nata a TRAPANI (TP) il 14/10/1929 FG: 26, P.LLA: 280, Trapani, ESPROP. mq: 2595, O.T. mq: 2595 FG: 26, P.LLA: 365, Trapani, O.T. mq: 112, ASSERV. mq: 9 ; **NP**: 9, 10 - **DITTA:** GENNA ANTONINO nato a TRAPANI (TP) il 21/10/1947 FG: 26, P.LLA: 763, Trapani, ESPROP. mq: 2391, O.T. mq: 2391 FG: 26, P.LLA: 764, Trapani, ESPROP. mq: 359, O.T. mq: 359 ; **NP**: 11, 14 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI REGIONE SICILIA FG: 26, P.LLA: 284, Trapani, ESPROP. mq: 2553, O.T. mq: 2553 FG: 26, P.LLA: 58, Trapani, ESPROP. mq: 2151, O.T. mq: 2151 ; **NP**: 12, 13, 18, 19, 29, 37, 39, 41, 43, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 73, 74, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 121, 137, 140, 144, 146, 150, 157, 160, 183, 185, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 201, 208, 209, 210, 227, 228, 237, 239, 240 - **DITTA:** DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 128, Trapani, ESPROP. mq: 1420, O.T. mq: 1420 FG: 26, P.LLA: 86, Trapani, ESPROP. mq: 1530, O.T. mq: 1530 FG: 26, P.LLA: 380, Trapani, O.T. mq: 276 FG: 26, P.LLA: 386, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 3 FG: 26, P.LLA: 389, Trapani, O.T. mq: 258, ASSERV. mq: 258 FG: 26, P.LLA: 403, Trapani, O.T. mq: 86, ASSERV. mq: 86 FG: 26, P.LLA: 406, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 FG: 26, P.LLA: 409, Trapani, O.T. mq: 17, ASSERV. mq: 17 FG: 26, P.LLA: 412, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 16 FG: 26, P.LLA: 419, Trapani, O.T. mq: 4, ASSERV. mq: 4 FG: 26, P.LLA: 421, Trapani, O.T. mq: 50, ASSERV. mq: 50 FG: 26, P.LLA: 424, Trapani, O.T. mq: 53, ASSERV. mq: 53 FG: 26, P.LLA: 427, Trapani, O.T. mq: 56, ASSERV. mq: 56 FG: 26, P.LLA: 430, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 26, P.LLA: 433, Trapani, O.T. mq: 108, ASSERV. mq: 108 FG: 26, P.LLA: 436, Trapani, O.T. mq: 30, ASSERV. mq: 30 FG: 27, P.LLA: 679, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 27, P.LLA: 683, Trapani, O.T. mq: 55, ASSERV. mq: 53 FG: 28, P.LLA: 366, Trapani, O.T. mq: 54, ASSERV. mq: 54 FG: 28, P.LLA: 368, Trapani, O.T. mq: 182, ASSERV. mq: 182 FG: 28, P.LLA: 370, Trapani, O.T. mq: 130, ASSERV. mq: 130 FG: 28, P.LLA: 372, Trapani, O.T. mq: 174, ASSERV. mq: 174 FG: 28, P.LLA: 374, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 63 FG: 28, P.LLA: 374, Trapani, O.T. mq: 18 FG: 28, P.LLA: 377, Trapani, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 28, P.LLA: 380, Trapani, O.T. mq: 66, ASSERV. mq: 66 FG: 28, P.LLA: 383, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 71 FG: 28, P.LLA: 518, Trapani, O.T. mq: 60, ASSERV. mq: 60 FG: 28, P.LLA: 386, Trapani, O.T. mq: 73, ASSERV. mq: 73 FG: 28, P.LLA: 389, Trapani, O.T. mq: 25, ASSERV. mq: 25 FG: 28, P.LLA: 398, Trapani, O.T. mq: 120, ASSERV. mq: 120 FG: 28, P.LLA: 420, Trapani, O.T. mq: 36, ASSERV. mq: 36 FG: 28, P.LLA: 423, Trapani, O.T. mq: 43, ASSERV. mq: 43 FG: 28, P.LLA: 426, Trapani, O.T. mq: 61, ASSERV. mq: 61 FG: 28, P.LLA: 429, Trapani, O.T. mq: 17, ASSERV. mq: 17 FG: 28, P.LLA: 435, Trapani, O.T. mq: 105, ASSERV. mq: 105 FG: 28, P.LLA: 441, Trapani, O.T. mq: 398, ASSERV. mq: 299 FG: 28, P.LLA: 444, Trapani, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 26, P.LLA: 364, Trapani, O.T. mq: 89, ASSERV. mq: 89 FG: 26, P.LLA: 366, Trapani, O.T. mq: 116, ASSERV. mq: 94 FG: 26, P.LLA: 368, Trapani, O.T. mq: 82 FG: 26, P.LLA: 370, Trapani, O.T. mq: 88, ASSERV. mq: 45 FG: 26, P.LLA: 372, Trapani, O.T. mq: 68, ASSERV. mq: 37 FG: 26, P.LLA: 398, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 18 FG: 26, P.LLA: 448, Trapani, O.T. mq: 69, ASSERV. mq: 35 FG: 26, P.LLA: 395, Trapani, O.T. mq: 217, ASSERV. mq: 180 FG: 38, P.LLA: 212, Trapani, O.T. mq: 125, ASSERV. mq: 125 FG: 38, P.LLA: 211, Trapani, O.T. mq: 1080, ASSERV. mq: 367 FG: 38, P.LLA: 210, Trapani, O.T. mq: 161, ASSERV. mq: 161 FG: 38, P.LLA: 188, Trapani, O.T. mq: 100, ASSERV. mq: 100 FG: 38, P.LLA: 205, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 FG: 38, P.LLA: 207, Trapani, O.T. mq: 31, ASSERV. mq: 31 FG: 38, P.LLA: 173, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 FG: 38, P.LLA: 170, Trapani, O.T. mq: 3, ASSERV. mq: 3 FG: 1, P.LLA: 102, Paceco, O.T. mq: 192 FG: 1, P.LLA: 99, Paceco, O.T. mq: 4806 FG: 1, P.LLA: 96, Paceco, O.T. mq: 5330 ; **NP**: 15 - **DITTA:** GRIGNANO GRAZIA MARIA nata a TRAPANI (TP) il 29/12/1965 FG: 26, P.LLA: 374, Trapani, ESPROP. mq: 1910, O.T. mq: 1910 ; **NP**: 16 - **DITTA:** GIORDANO GIUSEPPE FRANCESCO nato a TRAPANI (TP) il 04/11/1959 FG: 26, P.LLA: 129, Trapani, ESPROP. mq: 1565, O.T. mq: 1565 ; **NP**: 17, 186 - **DITTA:** BUZZITTA DANIELA nata a ERICE (TP) il 07/12/1972 FG: 26, P.LLA: 381, Trapani, O.T. mq: 439, ASSERV. mq: 320 FG: 26, P.LLA: 853, Trapani, O.T. mq: 143, ASSERV. mq: 25 ; **NP**: 20 - **DITTA:** BUSCAINO ONOFRIA nato/a a TRAPANI (TP) il 01/12/1891 FG: 26, P.LLA: 385, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 ; **NP**: 21, 22 - **DITTA:** GRIGNANO ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 27/03/1961 FG: 26, P.LLA: 383, Trapani, O.T. mq: 220, ASSERV. mq: 61 FG: 26, P.LLA: 384, Trapani, O.T. mq: 88, ASSERV. mq: 88 ; **NP**: 23, 24, 25 - **DITTA:** MARINO GIACOMO nato a PACECO (TP) il 06/11/1950 FG: 38, P.LLA: 215, Trapani, O.T. mq: 638, ASSERV. mq: 430 FG: 38, P.LLA: 328, Trapani, O.T. mq: 224, ASSERV. mq: 34 FG: 38, P.LLA: 329, Trapani, O.T. mq: 37 ; **NP**: 26, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207 - **DITTA:** DAIDONE ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 16/04/1903 FG: 38, P.LLA: 218, Trapani, O.T. mq: 7, ASSERV. mq: 7 FG: 38, P.LLA: 319, Trapani, O.T. mq: 56 FG: 38, P.LLA: 318, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 16 FG: 38, P.LLA: 321, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 FG: 38, P.LLA: 317, Trapani, O.T. mq: 6, ASSERV. mq: 5 FG: 38, P.LLA: 316, Trapani, O.T. mq: 17 FG: 38, P.LLA: 315, Trapani, O.T. mq: 110 FG: 38, P.LLA: 314, Trapani, O.T. mq: 60, ASSERV. mq: 29 ; **NP**: 27 - **DITTA:** CULCASI VITA nata a PACECO (TP) il 28/11/1937 FG: 38, P.LLA: 331, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 2 ; **NP**: 28 - **DITTA:** CAMMARATA FRANCESCO nato a PACECO (TP) il 01/11/1937 FG: 38, P.LLA: 330, Trapani, O.T. mq: 6 ; **NP**: 30, 31 - **DITTA:** CIARAMITA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 01/08/1896 FG: 26, P.LLA: 519, Trapani, O.T. mq: 291, ASSERV. mq: 108 FG: 26, P.LLA: 518, Trapani, O.T. mq: 268 ; **NP**: 32, 33, 34, 35, 36 - **DITTA:** RITONDO MARIA ; (MAR GRAMIGNANO) nata a TRAPANI (TP) il 02/10/1938 FG: 26, P.LLA: 392, Trapani, O.T. mq: 128, ASSERV. mq: 128 FG: 26, P.LLA: 520, Trapani, O.T. mq: 250, ASSERV. mq: 58 FG: 26, P.LLA: 521, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 18 FG: 26, P.LLA: 400, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 37 FG: 26, P.LLA: 401, Trapani, O.T. mq: 102, ASSERV. mq: 25 ; **NP**: 38, 42 - **DITTA:** CIARAMITA CATERINA ; (FU ANTONINO MAR CIARAMITA) FG: 26, P.LLA: 404, Trapani, O.T. mq: 235, ASSERV. mq: 58 FG: 26, P.LLA: 410, Trapani, O.T. mq: 44, ASSERV. mq: 10 ; **NP**: 40, 44 - **DITTA:** BOVA ALDO nato a TRAPANI (TP) il 18/05/1955 FG: 26, P.LLA: 407, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 9 FG: 26, P.LLA: 413, Trapani, O.T. mq: 42, ASSERV. mq: 9 ; **NP**: 45, 46 - **DITTA:** DI NICOLA VINCENZA nata a TRAPANI (TP) il 27/11/1948 FG: 26, P.LLA: 442, Trapani, O.T. mq: 54, ASSERV. mq: 13 FG: 26, P.LLA: 443, Trapani, O.T. mq: 19, ASSERV. mq: 19 ; **NP**: 47, 48, 49, 50 - **DITTA:** MORICI ROSA nata a TRAPANI (TP) il 12/02/1924 FG: 26, P.LLA: 445, Trapani, O.T. mq: 12, ASSERV. mq: 12 FG: 26, P.LLA: 444, Trapani, O.T. mq: 42, ASSERV. mq: 11 FG: 26, P.LLA: 446, Trapani, O.T. mq: 55, ASSERV. mq: 14 FG: 26, P.LLA: 447, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 ; **NP**: 53 - **DITTA:** DI NICOLA VITA nato/a a TRAPANI (TP) il 12/01/1927 FG: 26, P.LLA: 422, Trapani, O.T. mq: 154, ASSERV. mq: 41 ; **NP**: 55, 59 - **DITTA:** GUCCIARDO MARIA nata a PACECO (TP) il 26/12/1935 FG: 26, P.LLA: 423, Trapani, O.T. mq: 167, ASSERV. mq: 48 FG: 26, P.LLA: 429, Trapani, O.T. mq: 108, ASSERV. mq: 28 ; **NP**: 57 - **DITTA:** DI NICOLA VINCENZA nata a TRAPANI (TP) il 23/04/1937 FG: 26, P.LLA: 426, Trapani, O.T. mq: 190, ASSERV. mq: 55 ; **NP**: 61 - **DITTA:** GUCCIARDO ANTONINO nato a PACECO (TP) il 25/04/1934 FG: 26, P.LLA: 434, Trapani, O.T. mq: 265, ASSERV. mq: 60 ; **NP**: 63, 64 - **DITTA:** GELATI MUCARIA S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 26, P.LLA: 437, Trapani, O.T. mq: 167, ASSERV. mq: 6 FG: 26, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 123, ASSERV. mq: 82 ; **NP**: 65, 66, 67, 68 - **DITTA:** ANGILERI ANTONIA MARIA nata a MARSALA (TP) il 12/04/1935 FG: 26, P.LLA: 439, Trapani, O.T. mq: 38 FG: 26, P.LLA: 522, Trapani, O.T. mq: 230, ASSERV. mq: 42 FG: 26, P.LLA: 441, Trapani, O.T. mq: 396, ASSERV. mq: 75 FG: 26, P.LLA: 523, Trapani, O.T. mq: 60 ; **NP**: 69, 70, 72 - **DITTA:** ACCARDO ANDREA ; FU LEONARDO FG: 27, P.LLA: 725, Trapani, O.T. mq: 141, ASSERV. mq: 135 FG: 27, P.LLA: 677, Trapani, O.T. mq: 231, ASSERV. mq: 82 FG: 27, P.LLA: 726, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 ; **NP**: 71 - **DITTA:** ACCARDI GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 04/05/1933 FG: 27, P.LLA: 678, Trapani, O.T. mq: 259, ASSERV. mq: 38 ; **NP**: 75, 76, 153, 154, 155 - **DITTA:** RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. con sede in ROMA (RM) FG: 27, P.LLA: 682, Trapani, O.T. mq: 94, ASSERV. mq: 8 FG: 27, P.LLA: 728, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 28, P.LLA: 569, Trapani, O.T. mq: 101, ASSERV. mq: 35 FG: 28, P.LLA: 92, Trapani, O.T. mq: 257, ASSERV. mq: 112 FG: 28, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 15 ; **NP**: 77, 80, 82, 83 - **DITTA:** SRL CASSA RURALE ARTIGIANA DI XITTA CON SEDE IN XITTA FG: 27, P.LLA: 729, Trapani, O.T. mq: 906, ASSERV. mq: 436 FG: 27, P.LLA: 730, Trapani, O.T. mq: 93, ASSERV. mq: 63 FG: 27, P.LLA: 731, Trapani, O.T. mq: 215, ASSERV. mq: 215 FG: 27, P.LLA: 732, Trapani, O.T. mq: 123 ; **NP**: 78, 81, 84, 85, 86, 87 - **DITTA:** FILETI SALVATORE nato a ERICE (TP) il 28/01/1974 FG: 27, P.LLA: 686, Trapani, O.T. mq: 334 FG: 27, P.LLA: 779, Trapani, O.T. mq: 96, ASSERV. mq: 96 FG: 27, P.LLA: 689, Trapani, O.T. mq: 125 FG: 27, P.LLA: 724, Trapani, O.T. mq: 6, ASSERV. mq: 5 FG: 27, P.LLA: 723, Trapani, O.T. mq: 82, ASSERV. mq: 82 FG: 27, P.LLA: 781, Trapani, O.T. mq: 260, ASSERV. mq: 6 ; **NP**: 79 - **DITTA:** GUASTELLA LEONARDA nata a TRAPANI (TP) il 30/01/1967 FG: nan, P.LLA: nan, nan ; **NP**: 88 - **DITTA:** COLOMBO ALBERTO ; FU NICOLO FG: 27, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 170 ; **NP**: 89 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO PER LE OPERE DI BONIFICA MARGI FG: 28, P.LLA: 46, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 ; **NP**: 90, 91, 142, 214 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (RM) FG: 28, P.LLA: 476, Trapani, O.T. mq: 110, ASSERV. mq: 106 FG: 28, P.LLA: 475, Trapani, O.T. mq: 2180, ASSERV. mq: 614 FG: 28, P.LLA: 57, Trapani, O.T. mq: 645 FG: 38, P.LLA: 240, Trapani, O.T. mq: 3327, ASSERV. mq: 820 ; **NP**: 97, 99 - **DITTA:** ALESTRA ANGELA ; FU GIUSEPPE FG: 28, P.LLA: 509, Trapani, O.T. mq: 181, ASSERV. mq: 154 FG: 28, P.LLA: 510, Trapani, O.T. mq: 53 ; **NP**: 100, 101 - **DITTA:** CERNIGLIARO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 17/10/1967 FG: 28, P.LLA: 511, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 33 FG: 28, P.LLA: 512, Trapani, O.T. mq: 23 ; **NP**: 104, 105, 106, 107 - **DITTA:** BUSCAINO IGNAZIO ; GIUSEPPE FU ANTONINO FG: 28, P.LLA: 513, Trapani, O.T. mq: 93, ASSERV. mq: 80 FG: 28, P.LLA: 514, Trapani, O.T. mq: 86 FG: 28, P.LLA: 515, Trapani, O.T. mq: 72, ASSERV. mq: 67 FG: 28, P.LLA: 516, Trapani, O.T. mq: 134 ; **NP**: 108 - **DITTA:** SANTANGELO MARGHERITA nata a TRAPANI (TP) il 26/01/1954 FG: 28, P.LLA: 517, Trapani, O.T. mq: 189, ASSERV. mq: 28 ; **NP**: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 - **DITTA:** SANTANGELO ALBERTA nata a TRAPANI (TP) il 01/01/1951 FG: 28, P.LLA: 392, Trapani, O.T. mq: 27, ASSERV. mq: 27 FG: 28, P.LLA: 519, Trapani, O.T. mq: 72, ASSERV. mq: 6 FG: 28, P.LLA: 520, Trapani, O.T. mq: 21, ASSERV. mq: 21 FG: 28, P.LLA: 521, Trapani, O.T. mq: 75 FG: 26, P.LLA: 522, Trapani, O.T. mq: 204, ASSERV. mq: 45 FG: 26, P.LLA: 523, Trapani, O.T. mq: 10 FG: 28, P.LLA: 524, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 65 FG: 28, P.LLA: 395, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 63 ; **NP**: 122, 123 - **DITTA:** CAVALLINO SEBASTIANO nato a TRAPANI (TP) il 01/01/1951 FG: 28, P.LLA: 699, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 60 FG: 28, P.LLA: 701, Trapani, O.T. mq: 149 ; **NP**: 124, 125 - **DITTA:** CAVALLINO SALVATORE nato a TRAPANI (TP) il 27/08/1955 FG: 28, P.LLA: 700, Trapani, O.T. mq: 40, ASSERV. mq: 34 FG: 28, P.LLA: 702, Trapani, O.T. mq: 158, ASSERV. mq: 6 ; **NP**: 126 - **DITTA:** MONTALBANO MARIA nata a TRAPANI (TP) il 27/08/1953 FG: 28, P.LLA: 401, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 16 ; **NP**: 127 - **DITTA:** MONTALBANO MARIA nata a TRAPANI (TP) il 27/08/1953 FG: 28, P.LLA: 402, Trapani, O.T. mq: 482, ASSERV. mq: 240 ; **NP**: 128, 129, 130 - **DITTA:** POLISANO GIUSEPPE ; FU ANTONINO FG: 28, P.LLA: 527, Trapani, O.T. mq: 616, ASSERV. mq: 273 FG: 28, P.LLA: 529, Trapani, O.T. mq: 353, ASSERV. mq: 184 FG: 28, P.LLA: 530, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 71 ; **NP**: 132, 134, 135 - **DITTA:** D'ANGELO ROSA nata a TRAPANI (TP) il 08/07/1949 FG: 28, P.LLA: 531, Trapani, O.T. mq: 217, ASSERV. mq: 49 FG: 28, P.LLA: 533, Trapani, O.T. mq: 448 FG: 28, P.LLA: 535, Trapani, O.T. mq: 178 ; **NP**: 138, 139 - **DITTA:** CARDELLA GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 01/01/1937 FG: 28, P.LLA: 563, Trapani, O.T. mq: 186, ASSERV. mq: 139 FG: 28, P.LLA: 564, Trapani, O.T. mq: 115 ; **NP**: 141, 143 - **DITTA:** BARRACO MARIA CRISTINA nata a ERICE (TP) il 16/07/1986 FG: 28, P.LLA: 566, Trapani, O.T. mq: 77, ASSERV. mq: 77 FG: 28, P.LLA: 565, Trapani, O.T. mq: 187, ASSERV. mq: 42 ; **NP**: 145, 147 - **DITTA:** CARDELLA ROSARIO nato a TRAPANI (TP) il 14/08/1940 FG: 28, P.LLA: 427, Trapani, O.T. mq: 153, ASSERV. mq: 63 FG: 28, P.LLA: 430, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 15 ; **NP**: 148 - **DITTA:** LUCENTE PIPITONE DARIO FEDERICO nato a ERICE (TP) il 31/12/1982 FG: 28, P.LLA: 432, Trapani, O.T. mq: 170, ASSERV. mq: 170 ; **NP**: 149, 151, 152 - **DITTA:** GRIGNANO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 10/10/1932 FG: 28, P.LLA: 433, Trapani, O.T. mq: 418, ASSERV. mq: 172 FG: 28, P.LLA: 568, Trapani, O.T. mq: 212, ASSERV. mq: 150 FG: 28, P.LLA: 567, Trapani, O.T. mq: 309, ASSERV. mq: 37 ; **NP**: 156, 158 - **DITTA:** LOMBARDO MARIA nata a ERICE (TP) il 05/02/1960 FG: 28, P.LLA: 440, Trapani, O.T. mq: 433, ASSERV. mq: 144 FG: 28, P.LLA: 443, Trapani, O.T. mq: 307, ASSERV. mq: 240 ; **NP**: 159 - **DITTA:** LOMBARDO ROSARIA nata a ERICE (TP) il 16/01/1961 FG: nan, P.LLA: nan, nan ; **NP**: 161, 162 - **DITTA:** VIRGILIO ANTONINO nato a ERICE (TP) il 14/05/1973 FG: 28, P.LLA: 507, Trapani, O.T. mq: 355, ASSERV. mq: 28 FG: 28, P.LLA: 508, Trapani, O.T. mq: 287, ASSERV. mq: 155 ; **NP**: 163 - **DITTA:** CUSENZA FILIPPO nato a TRAPANI (TP) il 06/08/1907 FG: 28, P.LLA: 63, Trapani, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 2 ; **NP**: 164, 165, 166, 172, 177, 178, 179, 180 - **DITTA:** GIANQUINTO ALBERTA nata a VENEZIA (VE) il 04/05/1927 FG: 20, P.LLA: 1081, Trapani, O.T. mq: 45, ASSERV. mq: 45 FG: 20, P.LLA: 1082, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 20, P.LLA: 1041, Trapani, O.T. mq: 234, ASSERV. mq: 75 FG: 20, P.LLA: 1090, Trapani, O.T. mq: 59 FG: 20, P.LLA: 1086, Trapani, O.T. mq: 21 FG: 20, P.LLA: 1087, Trapani, O.T. mq: 283 FG: 20, P.LLA: 1089, Trapani, O.T. mq: 314, ASSERV. mq: 310 FG: 20, P.LLA: 1088, Trapani, O.T. mq: 185, ASSERV. mq: 118 ; **NP**: 167, 168, 169 - **DITTA:** GIANQUINTO ANTONINO nato a VENEZIA (VE) il 16/07/1961 FG: 20, P.LLA: 1083, Trapani, O.T. mq: 1012, ASSERV. mq: 368 FG: 20, P.LLA: 1084, Trapani, O.T. mq: 160, ASSERV. mq: 160 FG: 20, P.LLA: 1044, Trapani, O.T. mq: 103, ASSERV. mq: 103 ; **NP**: 170, 171, 173, 174, 176 - **DITTA:** SERRAINO MARIA ; (ANTONIETTA FU ROSARIO MAR MESSINA) FG: 20, P.LLA: 1093, Trapani, O.T. mq: 595, ASSERV. mq: 338 FG: 20, P.LLA: 1092, Trapani, O.T. mq: 355, ASSERV. mq: 103 FG: 20, P.LLA: 1091, Trapani, O.T. mq: 325, ASSERV. mq: 5 FG: 20, P.LLA: 1094, Trapani, O.T. mq: 92 FG: 20, P.LLA: 1096, Trapani, O.T. mq: 60 ; **NP**: 175 - **DITTA:** MESSINA CATERINA nata a TRAPANI (TP) il 03/11/1947 FG: 20, P.LLA: 1095, Trapani, O.T. mq: 487, ASSERV. mq: 358 ; **NP**: 181, 182 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 165, Trapani, O.T. mq: 97, ASSERV. mq: 82 FG: 26, P.LLA: 166, Trapani, O.T. mq: 650, ASSERV. mq: 287 ; **NP**: 189 - **DITTA:** LENTINI ANGELA nata a TRAPANI (TP) il 12/07/1971 FG: 26, P.LLA: 367, Trapani, O.T. mq: 26 ; **NP**: 190 - **DITTA:** SCARLATA ANTONINO ; FU GIUSEPPE FG: 26, P.LLA: 369, Trapani, O.T. mq: 15 ; **NP**: 192 - **DITTA:** NOVARA BARBARA ; FU ANDREA FG: 26, P.LLA: 371, Trapani, O.T. mq: 23 ; **NP**: 196 - **DITTA:** SCARLATA ROSA nata a TRAPANI (TP) il 24/04/1938 FG: 26, P.LLA: 387, Trapani, O.T. mq: 164 ; **NP**: 199, 224, 225 - **DITTA:** BARRACO ANGELA nata a TRAPANI (TP) il 05/08/1979 FG: 38, P.LLA: 320, Trapani, O.T. mq: 49, ASSERV. mq: 4 FG: 38, P.LLA: 179, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 180, Trapani, O.T. mq: 95, ASSERV. mq: 90 ; **NP**: 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 - **DITTA:** REAL PREDI S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 38, P.LLA: 202, Trapani, O.T. mq: 36, ASSERV. mq: 36 FG: 38, P.LLA: 326, Trapani, O.T. mq: 207, ASSERV. mq: 138 FG: 38, P.LLA: 327, Trapani, O.T. mq: 80 FG: 38, P.LLA: 199, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 38, P.LLA: 200, Trapani, O.T. mq: 64, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 196, Trapani, O.T. mq: 119 FG: 38, P.LLA: 197, Trapani, O.T. mq: 83, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 193, Trapani, O.T. mq: 21, ASSERV. mq: 21 FG: 38, P.LLA: 194, Trapani, O.T. mq: 191, ASSERV. mq: 86 FG: 38, P.LLA: 191, Trapani, O.T. mq: 164, ASSERV. mq: 110 ; **NP**: 222, 223 - **DITTA:** CUSENZA ROSA nata a PACECO (TP) il 17/11/1937 FG: 38, P.LLA: 186, Trapani, O.T. mq: 151, ASSERV. mq: 151 FG: 38, P.LLA: 183, Trapani, O.T. mq: 70, ASSERV. mq: 70 ; **NP**: 226, 229 - **DITTA:** GENNA Maria Rita nata a ERICE (TP) il 21/03/1960 FG: 38, P.LLA: 176, Trapani, O.T. mq: 33, ASSERV. mq: 33 FG: 38, P.LLA: 177, Trapani, O.T. mq: 102, ASSERV. mq: 93 ; **NP**: 230 - **DITTA:** GENNA MARIA RITA nata a ERICE (T

SERIE C: il Catania torna al successo battuto il Giugliano Toscano felice «Ho ritrovato la mia squadra»

ANDREA CATALDO pagine 16-17



CATANIA

Il figlio "conteso" oggi tornerà a scuola

LAURA DISTEFANO pagina II

CATANIA

Oggi il giuramento del nuovo assessore

LUISA SANTANGELO pagina II

ACI CATENA

Area archeologica 3 condanne per abusi

SERVIZIO pagina IX

LUNEDÌ SICILIANO

Da conduttore tv a manager della felicità

AGLIERI RINELLA IN ULTIMA PAGINA



TESTATA INDIPENDENTE CHE NON PERCEPISCE CONTRIBUTI PUBBLICI COME PREVEDE LA LEGGE N° 250/90

SPED. IN ABB. POSTALE - DL 353/2003 CONV. L. 46/2004 ART. 1, C. 1

LA SICILIA

MARCHIO STORICO 80° 1945 2025

LUNEDÌ 27 GENNAIO 2025 - ANNO 80 - N. 26 - € 1.50

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1945

DOMENICA NERA SUL VULCANO: TRE INCIDENTI, ALTRI DUE FERITI

Sull'Etna morti escursionisti di 17 e 60 anni 16enne cade dallo slittino e sbatte la testa

MARIO PREVITERA pagina 5

AGRICOLTORI VOLONTARI

"Sentinelle" dell'acqua sui Monti Sicani per evitare gli sprechi

ENZO MINIO pagina 7

Il mondo si ferma ad Auschwitz

Giornata della memoria. Mattarella con leader e teste coronate. In Italia scontri e polemiche

FINZI, LOMBARDO, MAGLIARO, MARRAZZO pagine 2-3

MIGRANTI: CASSIOPEA VERSO L'ALBANIA

Naufragio in acque Sar maltesi due bimbi annegati, in 15 salvati

MASSIMO NESTICÒ pagina 8

REPLICA A MELONI

L'Anm a muso duro «Almasri liberato per inerzia di Nordio»

SERVIZIO pagina 4

RAFFORZATE LE SCORTE

Minacce ai magistrati che a Milano indagano su "Super Cosa nostra"

SERVIZIO pagina 5

TROPPO FORTE



Sinner si conferma il re degli Australian Open e diventa il primo azzurro a trionfare in tre Slam L'Italia in delirio: «Jannik sei il più grande di tutti»

MICHELE MARTINI pagina 27



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Siciliacque

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP) E PORTO EMPEDOCLE (AG)

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni di legge:
- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024;
- Decreto-legge n. 39 del 14 aprile 2023, convertito in L. n. 68 del 13 giugno 2023, e ss.mm.ii.;
- Decreto-legge n. 208 del 31 dicembre 2024 (art. 2);
- Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024;
- Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025;
- D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e ss.mm.ii. (artt. 3, 11, 12, 16 e ss.);
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. (art. 7 e ss.);
- Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:
- l'intervento per la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)" rientra tra le misure urgenti individuate per contrastare la scarsità idrica in Sicilia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208/2024;
- il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica preposto alla realizzazione delle predette misure, nelle quali rientra anche l'intervento indicato in epigrafe e di cui al presente avviso, con il Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 ha individuato Siciliacque S.p.A. come Soggetto attuatore e con il Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025 ha conferito alla stessa la delega per l'esercizio dei poteri relativi alle procedure espropriative e di occupazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- Siciliacque S.p.A., ha predisposto il progetto del predetto intervento, che verrà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, specificamente convocata dal Commissario straordinario;

AVVISA:

dell'avvio del procedimento ai fini dell'approvazione del progetto di cui in oggetto, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

Il progetto sarà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, appositamente convocata ai fini del rilascio, da parte degli Enti preposti, di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi prescritti dalle vigenti norme.

Il progetto interessa i **Comuni di Trapani, Paceco ed Erice** (nella Provincia di Trapani) e i **Comuni di Porto Empedocle e Agrigento** (nella Provincia di Agrigento) e gli atti relativi al Progetto dell'opera possono essere scaricati al seguente link:
https://italgasspa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maurizio_sorce_italgas_it1/Eiql0Cg397NGhubQbSNsRJIBahsYBphOWu-arZqtWIET9Q?e=sL6wHQ

L'approvazione del Progetto definitivo comporterà, ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera. Negli elenchi che seguono si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura. I soggetti che, in base ai registri catastali, risultano intestatari dei beni immobili di cui è prevista l'espropriazione e/o asservimento, nonché i portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, hanno facoltà di presentare eventuali osservazioni (artt. 3, comma 3, e 16 del D.P.R. n. 327/2001), entro il termine dimezzato di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, e stabilito in virtù delle deroghe previste dal combinato disposto dell'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1, comma 14, del Decreto commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025. Nello stesso termine e ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, qualora gli intestatari non siano più proprietari dei beni, sono tenuti a darne comunicazione, indicando — ove noto — il nuovo proprietario o fornendo la documentazione in loro possesso utile a ricostruire la titolarità degli immobili.

Le predette osservazioni e la relativa documentazione e/o richieste di ulteriori informazioni dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A.R. a "Siciliacque S.p.A., via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo" e/o a mezzo PEC all'indirizzo siciliacque@siciliacquespa.com.


Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è individuato come Responsabile del Procedimento l'Ing. Gaetano Caridi. Si precisa che il presente avviso è predisposto, in considerazione dell'emergenza idrica dichiarata in Sicilia con D.P.C.M. del 6.5.2024 e dell'urgenza della realizzazione dell'intervento, secondo le deroghe previste dall'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1 del Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025.

Provincia di Trapani (Comuni di Trapani, Paceco ed Erice):
NP:1, 2, 3, 4, 5, 6, 131, 133, 136, 236, 238, 265, 270 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 376, Trapani, ESPROP. mq: 870, O.T. mq: 870 FG: 26, P.LLA: 378, Trapani, ESPROP. mq: 1942, O.T. mq: 1942 FG: 26, P.LLA: 165, Trapani, ESPROP. mq: 2611, O.T. mq: 2611 FG: 26, P.LLA: 168, Trapani, ESPROP. mq: 2639, O.T. mq: 2639 FG: 26, P.LLA: 166, Trapani, ESPROP. mq: 3528, O.T. mq: 3528 FG: 26, P.LLA: 169, Trapani, ESPROP. mq: 3373, O.T. mq: 3373 FG: 28, P.LLA: 532, Trapani, O.T. mq: 107, ASSERV. mq: 107 FG: 28, P.LLA: 534, Trapani, O.T. mq: 315, ASSERV. mq: 315 FG: 28, P.LLA: 536, Trapani, O.T. mq: 536, ASSERV. mq: 536 FG: 1, P.LLA: 104, Paceco, O.T. mq: 4450 FG: 1, P.LLA: 105, Paceco, O.T. mq: 1293 FG: 213, P.LLA: 1571, Erice, O.T. mq: 201, ASSERV. mq: 201 FG: 213, P.LLA: 1574, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 4; **NP**: 7 - **DITTA:** MESSINA ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 01/02/1962 FG: 26, P.LLA: 54, Trapani, ESPROP. mq: 3906, O.T. mq: 3906; **NP**: 8, 184 - **DITTA:** BUSCAINO ANTONINA nata a TRAPANI (TP) il 14/10/1929 FG: 26, P.LLA: 280, Trapani, ESPROP. mq: 2595, O.T. mq: 2595 FG: 26, P.LLA: 365, Trapani, O.T. mq: 112, ASSERV. mq: 9; **NP**: 9, 10 - **DITTA:** GENNA ANTONINO nato a TRAPANI (TP) il 21/10/1947 FG: 26, P.LLA: 763, Trapani, ESPROP. mq: 2391, O.T. mq: 2391 FG: 26, P.LLA: 764, Trapani, ESPROP. mq: 359, O.T. mq: 359; **NP**: 11, 14 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI REGIONE SICILIA FG: 26, P.LLA: 284, Trapani, ESPROP. mq: 2553, O.T. mq: 2553 FG: 26, P.LLA: 58, Trapani, ESPROP. mq: 2151, O.T. mq: 2151; **NP**: 12, 13, 18, 19, 29, 37, 39, 41, 43, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 73, 74, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 121, 137, 140, 144, 146, 150, 157, 160, 183, 185, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 201, 208, 209, 210, 227, 228, 237, 239, 240 - **DITTA:** DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 128, Trapani, ESPROP. mq: 1420, O.T. mq: 1420 FG: 26, P.LLA: 86, Trapani, ESPROP. mq: 1530, O.T. mq: 1530 FG: 26, P.LLA: 380, Trapani, O.T. mq: 276 FG: 26, P.LLA: 386, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 3 FG: 26, P.LLA: 389, Trapani, O.T. mq: 258, ASSERV. mq: 258 FG: 26, P.LLA: 403, Trapani, O.T. mq: 86, ASSERV. mq: 86 FG: 26, P.LLA: 406, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 FG: 26, P.LLA: 409, Trapani, O.T. mq: 17, ASSERV. mq: 17 FG: 26, P.LLA: 412, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 16 FG: 26, P.LLA: 419, Trapani, O.T. mq: 4, ASSERV. mq: 4 FG: 26, P.LLA: 421, Trapani, O.T. mq: 50, ASSERV. mq: 50 FG: 26, P.LLA: 424, Trapani, O.T. mq: 53, ASSERV. mq: 53 FG: 26, P.LLA: 427, Trapani, O.T. mq: 56, ASSERV. mq: 56 FG: 26, P.LLA: 430, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 26, P.LLA: 433, Trapani, O.T. mq: 108, ASSERV. mq: 108 FG: 26, P.LLA: 436, Trapani, O.T. mq: 30, ASSERV. mq: 30 FG: 27, P.LLA: 679, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 27, P.LLA: 683, Trapani, O.T. mq: 55, ASSERV. mq: 53 FG: 28, P.LLA: 366, Trapani, O.T. mq: 54, ASSERV. mq: 54 FG: 28, P.LLA: 368, Trapani, O.T. mq: 182, ASSERV. mq: 182 FG: 28, P.LLA: 370, Trapani, O.T. mq: 130, ASSERV. mq: 130 FG: 28, P.LLA: 372, Trapani, O.T. mq: 174, ASSERV. mq: 174 FG: 28, P.LLA: 374, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 63 FG: 28, P.LLA: 374, Trapani, O.T. mq: 18 FG: 28, P.LLA: 377, Trapani, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 28, P.LLA: 380, Trapani, O.T. mq: 66, ASSERV. mq: 66 FG: 28, P.LLA: 383, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 71 FG: 28, P.LLA: 518, Trapani, O.T. mq: 60, ASSERV. mq: 60 FG: 28, P.LLA: 386, Trapani, O.T. mq: 73, ASSERV. mq: 73 FG: 28, P.LLA: 389, Trapani, O.T. mq: 25, ASSERV. mq: 25 FG: 28, P.LLA: 398, Trapani, O.T. mq: 120, ASSERV. mq: 120 FG: 28, P.LLA: 420, Trapani, O.T. mq: 36, ASSERV. mq: 36 FG: 28, P.LLA: 423, Trapani, O.T. mq: 43, ASSERV. mq: 43 FG: 28, P.LLA: 426, Trapani, O.T. mq: 61, ASSERV. mq: 61 FG: 28, P.LLA: 429, Trapani, O.T. mq: 17, ASSERV. mq: 17 FG: 28, P.LLA: 435, Trapani, O.T. mq: 105, ASSERV. mq: 105 FG: 28, P.LLA: 441, Trapani, O.T. mq: 398, ASSERV. mq: 299 FG: 28, P.LLA: 444, Trapani, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 26, P.LLA: 364, Trapani, O.T. mq: 89, ASSERV. mq: 89 FG: 26, P.LLA: 366, Trapani, O.T. mq: 116, ASSERV. mq: 94 FG: 26, P.LLA: 368, Trapani, O.T. mq: 82 FG: 26, P.LLA: 370, Trapani, O.T. mq: 88, ASSERV. mq: 45 FG: 26, P.LLA: 372, Trapani, O.T. mq: 68, ASSERV. mq: 37 FG: 26, P.LLA: 398, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 18 FG: 26, P.LLA: 448, Trapani, O.T. mq: 69, ASSERV. mq: 35 FG: 26, P.LLA: 395, Trapani, O.T. mq: 217, ASSERV. mq: 180 FG: 38, P.LLA: 212, Trapani, O.T. mq: 125, ASSERV. mq: 125 FG: 38, P.LLA: 211, Trapani, O.T. mq: 1080, ASSERV. mq: 367 FG: 38, P.LLA: 210, Trapani, O.T. mq: 161, ASSERV. mq: 161 FG: 38, P.LLA: 188, Trapani, O.T. mq: 100, ASSERV. mq: 100 FG: 38, P.LLA: 205, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 FG: 38, P.LLA: 207, Trapani, O.T. mq: 31, ASSERV. mq: 31 FG: 38, P.LLA: 173, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 FG: 38, P.LLA: 170, Trapani, O.T. mq: 3, ASSERV. mq: 3 FG: 1, P.LLA: 102, Paceco, O.T. mq: 192 FG: 1, P.LLA: 99, Paceco, O.T. mq: 4806 FG: 1, P.LLA: 96, Paceco, O.T. mq: 5330; **NP**: 15 - **DITTA:** GRIGNANO GRAZIA MARIA nata a TRAPANI (TP) il 29/12/1965 FG: 26, P.LLA: 374, Trapani, ESPROP. mq: 1910, O.T. mq: 1910; **NP**: 16 - **DITTA:** GIORDANO GIUSEPPE FRANCESCO nato a TRAPANI (TP) il 04/11/1959 FG: 26, P.LLA: 129, Trapani, ESPROP. mq: 1565, O.T. mq: 1565; **NP**: 17, 186 - **DITTA:** BUZZITTA DANIELA nata a ERICE (TP) il 07/12/1972 FG: 26, P.LLA: 381, Trapani, O.T. mq: 439, ASSERV. mq: 320 FG: 26, P.LLA: 853, Trapani, O.T. mq: 143, ASSERV. mq: 25; **NP**: 20 - **DITTA:** BUSCAINO ONOFRIA nato/a a TRAPANI (TP) il 01/12/1891 FG: 26, P.LLA: 385, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10; **NP**: 21, 22 - **DITTA:** GRIGNANO ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 27/03/1961 FG: 26, P.LLA: 383, Trapani, O.T. mq: 220, ASSERV. mq: 61 FG: 26, P.LLA: 384, Trapani, O.T. mq: 88, ASSERV. mq: 88; **NP**: 23, 24, 25 - **DITTA:** MARINO GIACOMO nato a PACECO (TP) il 06/11/1950 FG: 38, P.LLA: 215, Trapani, O.T. mq: 638, ASSERV. mq: 430 FG: 38, P.LLA: 328, Trapani, O.T. mq: 224, ASSERV. mq: 34 FG: 38, P.LLA: 329, Trapani, O.T. mq: 37; **NP**: 26, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207 - **DITTA:** DAIDONE ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 16/04/1903 FG: 38, P.LLA: 218, Trapani, O.T. mq: 7, ASSERV. mq: 7 FG: 38, P.LLA: 319, Trapani, O.T. mq: 56 FG: 38, P.LLA: 318, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 16 FG: 38, P.LLA: 321, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 FG: 38, P.LLA: 317, Trapani, O.T. mq: 6, ASSERV. mq: 5 FG: 38, P.LLA: 316, Trapani, O.T. mq: 17 FG: 38, P.LLA: 315, Trapani, O.T. mq: 110 FG: 38, P.LLA: 314, Trapani, O.T. mq: 60, ASSERV. mq: 29; **NP**: 27 - **DITTA:** CULCASI VITA nata a PACECO (TP) il 28/11/1937 FG: 38, P.LLA: 331, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 2; **NP**: 28 - **DITTA:** CAMMARATA FRANCESCO nato a PACECO (TP) il 01/11/1937 FG: 38, P.LLA: 330, Trapani, O.T. mq: 6; **NP**: 30, 31 - **DITTA:** CIARAMITA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 01/08/1896 FG: 26, P.LLA: 519, Trapani, O.T. mq: 291, ASSERV. mq: 108 FG: 26, P.LLA: 518, Trapani, O.T. mq: 268; **NP**: 32, 33, 34, 35, 36 - **DITTA:** RITONDO MARIA; (MAR GRAMIGNANO) nata a TRAPANI (TP) il 02/10/1938 FG: 26, P.LLA: 392, Trapani, O.T. mq: 128, ASSERV. mq: 128 FG: 26, P.LLA: 520, Trapani, O.T. mq: 250, ASSERV. mq: 58 FG: 26, P.LLA: 521, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 18 FG: 26, P.LLA: 400, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 37 FG: 26, P.LLA: 401, Trapani, O.T. mq: 102, ASSERV. mq: 25; **NP**: 38, 42 - **DITTA:** CIARAMITA CATERINA; (FU ANTONINO MAR CIARAMITA) FG: 26, P.LLA: 404, Trapani, O.T. mq: 235, ASSERV. mq: 58 FG: 26, P.LLA: 410, Trapani, O.T. mq: 44, ASSERV. mq: 10; **NP**: 40, 44 - **DITTA:** BOVA ALDO nato a TRAPANI (TP) il 18/05/1955 FG: 26, P.LLA: 407, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 9 FG: 26, P.LLA: 413, Trapani, O.T. mq: 42, ASSERV. mq: 9; **NP**: 45, 46 - **DITTA:** DI NICOLA VINCENZA nata a TRAPANI (TP) il 27/11/1948 FG: 26, P.LLA: 442, Trapani, O.T. mq: 54, ASSERV. mq: 13 FG: 26, P.LLA: 443, Trapani, O.T. mq: 19, ASSERV. mq: 19; **NP**: 47, 48, 49, 50 - **DITTA:** MORICI ROSA nata a TRAPANI (TP) il 12/02/1924 FG: 26, P.LLA: 445, Trapani, O.T. mq: 12, ASSERV. mq: 12 FG: 26, P.LLA: 444, Trapani, O.T. mq: 42, ASSERV. mq: 11 FG: 26, P.LLA: 446, Trapani, O.T. mq: 55, ASSERV. mq: 14 FG: 26, P.LLA: 447, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13; **NP**: 53 - **DITTA:** DI NICOLA VITA nato/a a TRAPANI (TP) il 12/01/1927 FG: 26, P.LLA: 422, Trapani, O.T. mq: 154, ASSERV. mq: 41; **NP**: 55, 59 - **DITTA:** GUCCIARDO MARIA nata a PACECO (TP) il 26/12/1935 FG: 26, P.LLA: 423, Trapani, O.T. mq: 167, ASSERV. mq: 48 FG: 26, P.LLA: 429, Trapani, O.T. mq: 108, ASSERV. mq: 28; **NP**: 57 - **DITTA:** DI NICOLA VINCENZA nata a TRAPANI (TP) il 23/04/1937 FG: 26, P.LLA: 426, Trapani, O.T. mq: 190, ASSERV. mq: 55; **NP**: 61 - **DITTA:** GUCCIARDO ANTONINO nato a PACECO (TP) il 25/04/1934 FG: 26, P.LLA: 434, Trapani, O.T. mq: 265, ASSERV. mq: 60; **NP**: 63, 64 - **DITTA:** GELATI MUCARIA S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 26, P.LLA: 437, Trapani, O.T. mq: 167, ASSERV. mq: 6 FG: 26, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 123, ASSERV. mq: 82; **NP**: 65, 66, 67, 68 - **DITTA:** ANGILERI ANTONIA MARIA nata a MARSALA (TP) il 12/04/1935 FG: 26, P.LLA: 439, Trapani, O.T. mq: 38 FG: 26, P.LLA: 522, Trapani, O.T. mq: 230, ASSERV. mq: 42 FG: 26, P.LLA: 441, Trapani, O.T. mq: 396, ASSERV. mq: 75 FG: 26, P.LLA: 523, Trapani, O.T. mq: 60; **NP**: 69, 70, 72 - **DITTA:** ACCARDO ANDREA; FU LEONARDO FG: 27, P.LLA: 725, Trapani, O.T. mq: 141, ASSERV. mq: 135 FG: 27, P.LLA: 677, Trapani, O.T. mq: 231, ASSERV. mq: 82 FG: 27, P.LLA: 726, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32; **NP**: 71 - **DITTA:** ACCARDI GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 04/05/1933 FG: 27, P.LLA: 678, Trapani, O.T. mq: 259, ASSERV. mq: 38; **NP**: 75, 76, 153, 154, 155 - **DITTA:** RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. con sede in ROMA (RM) FG: 27, P.LLA: 682, Trapani, O.T. mq: 94, ASSERV. mq: 8 FG: 27, P.LLA: 728, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 28, P.LLA: 569, Trapani, O.T. mq: 101, ASSERV. mq: 35 FG: 28, P.LLA: 92, Trapani, O.T. mq: 257, ASSERV. mq: 112 FG: 28, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 15; **NP**: 77, 80, 82, 83 - **DITTA:** SRL CASSA RURALE ARTIGIANA DI XITTA CON SEDE IN XITTA FG: 27, P.LLA: 729, Trapani, O.T. mq: 906, ASSERV. mq: 436 FG: 27, P.LLA: 730, Trapani, O.T. mq: 93, ASSERV. mq: 63 FG: 27, P.LLA: 731, Trapani, O.T. mq: 215, ASSERV. mq: 215 FG: 27, P.LLA: 732, Trapani, O.T. mq: 123; **NP**: 78, 81, 84, 85, 86, 87 - **DITTA:** FILETI SALVATORE nato a ERICE (TP) il 28/01/1974 FG: 27, P.LLA: 686, Trapani, O.T. mq: 334 FG: 27, P.LLA: 779, Trapani, O.T. mq: 96, ASSERV. mq: 96 FG: 27, P.LLA: 689, Trapani, O.T. mq: 125 FG: 27, P.LLA: 724, Trapani, O.T. mq: 6, ASSERV. mq: 5 FG: 27, P.LLA: 723, Trapani, O.T. mq: 82, ASSERV. mq: 82 FG: 27, P.LLA: 781, Trapani, O.T. mq: 260, ASSERV. mq: 6; **NP**: 79 - **DITTA:** GUASTELLA LEONARDA nata a TRAPANI (TP) il 30/01/1967 FG: nan, P.LLA: nan, nan; **NP**: 88 - **DITTA:** COLOMBO ALBERTO; FU NICOLO FG: 27, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 170; **NP**: 89 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO PER LE OPERE DI BONIFICA MARGI FG: 28, P.LLA: 46, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10; **NP**: 90, 91, 142, 214 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (RM) FG: 28, P.LLA: 476, Trapani, O.T. mq: 110, ASSERV. mq: 106 FG: 28, P.LLA: 475, Trapani, O.T. mq: 2180, ASSERV. mq: 614 FG: 28, P.LLA: 57, Trapani, O.T. mq: 645 FG: 38, P.LLA: 240, Trapani, O.T. mq: 3327, ASSERV. mq: 820; **NP**: 97, 99 - **DITTA:** ALESTRA ANGELA; FU GIUSEPPE FG: 28, P.LLA: 509, Trapani, O.T. mq: 181, ASSERV. mq: 154 FG: 28, P.LLA: 510, Trapani, O.T. mq: 53; **NP**: 100, 101 - **DITTA:** CERNIGLIARO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 17/10/1967 FG: 28, P.LLA: 511, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 33 FG: 28, P.LLA: 512, Trapani, O.T. mq: 23; **NP**: 104, 105, 106, 107 - **DITTA:** BUSCAINO IGNAZIO; GIUSEPPE FU ANTONINO FG: 28, P.LLA: 513, Trapani, O.T. mq: 93, ASSERV. mq: 80 FG: 28, P.LLA: 514, Trapani, O.T. mq: 86 FG: 28, P.LLA: 515, Trapani, O.T. mq: 72, ASSERV. mq: 67 FG: 28, P.LLA: 516, Trapani, O.T. mq: 134; **NP**: 108 - **DITTA:** SANTANGELO MARGHERITA nata a TRAPANI (TP) il 26/01/1954 FG: 28, P.LLA: 517, Trapani, O.T. mq: 189, ASSERV. mq: 28; **NP**: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 - **DITTA:** SANTANGELO ALBERTA nata a TRAPANI (TP) il 01/01/1951 FG: 28, P.LLA: 392, Trapani, O.T. mq: 27, ASSERV. mq: 27 FG: 28, P.LLA: 519, Trapani, O.T. mq: 72, ASSERV. mq: 6 FG: 28, P.LLA: 520, Trapani, O.T. mq: 21, ASSERV. mq: 21 FG: 28, P.LLA: 521, Trapani, O.T. mq: 75 FG: 26, P.LLA: 522, Trapani, O.T. mq: 204, ASSERV. mq: 45 FG: 26, P.LLA: 523, Trapani, O.T. mq: 10 FG: 28, P.LLA: 524, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 65 FG: 28, P.LLA: 395, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 63; **NP**: 122, 123 - **DITTA:** CAVALLINO SEBASTIANO nato a TRAPANI (TP) il 01/01/1951 FG: 28, P.LLA: 699, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 60 FG: 28, P.LLA: 701, Trapani, O.T. mq: 149; **NP**: 124, 125 - **DITTA:** CAVALLINO SALVATORE nato a TRAPANI (TP) il 27/08/1955 FG: 28, P.LLA: 700, Trapani, O.T. mq: 40, ASSERV. mq: 34 FG: 28, P.LLA: 702, Trapani, O.T. mq: 158, ASSERV. mq: 6; **NP**: 126 - **DITTA:** MONTALBANO MARIA nata a TRAPANI (TP) il 27/08/1953 FG: 28, P.LLA: 401, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 16; **NP**: 127 - **DITTA:** MONTALBANO MARIA nata a TRAPANI (TP) il 27/08/1953 FG: 28, P.LLA: 402, Trapani, O.T. mq: 482, ASSERV. mq: 240; **NP**: 128, 129, 130 - **DITTA:** POLISANO GIUSEPPE; FU ANTONINO FG: 28, P.LLA: 527, Trapani, O.T. mq: 616, ASSERV. mq: 273 FG: 28, P.LLA: 529, Trapani, O.T. mq: 353, ASSERV. mq: 184 FG: 28, P.LLA: 530, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 71; **NP**: 132, 134, 135 - **DITTA:** D'ANGELO ROSA nata a TRAPANI (TP) il 08/07/1949 FG: 28, P.LLA: 531, Trapani, O.T. mq: 217, ASSERV. mq: 49 FG: 28, P.LLA: 533, Trapani, O.T. mq: 448 FG: 28, P.LLA: 535, Trapani, O.T. mq: 178; **NP**: 138, 139 - **DITTA:** CARDELLA GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 01/01/1937 FG: 28, P.LLA: 563, Trapani, O.T. mq: 186, ASSERV. mq: 139 FG: 28, P.LLA: 564, Trapani, O.T. mq: 115; **NP**: 141, 143 - **DITTA:** BARRACO MARIA CRISTINA nata a ERICE (TP) il 16/07/1986 FG: 28, P.LLA: 566, Trapani, O.T. mq: 77, ASSERV. mq: 77 FG: 28, P.LLA: 565, Trapani, O.T. mq: 187, ASSERV. mq: 42; **NP**: 145, 147 - **DITTA:** CARDELLA ROSARIO nato a TRAPANI (TP) il 14/08/1940 FG: 28, P.LLA: 427, Trapani, O.T. mq: 153, ASSERV. mq: 63 FG: 28, P.LLA: 430, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 15; **NP**: 148 - **DITTA:** LUCENTE PIPITONE DARIO FEDERICO nato a ERICE (TP) il 31/12/1982 FG: 28, P.LLA: 432, Trapani, O.T. mq: 170, ASSERV. mq: 170; **NP**: 149, 151, 152 - **DITTA:** GRIGNANO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 10/10/1932 FG: 28, P.LLA: 433, Trapani, O.T. mq: 418, ASSERV. mq: 172 FG: 28, P.LLA: 568, Trapani, O.T. mq: 212, ASSERV. mq: 150 FG: 28, P.LLA: 567, Trapani, O.T. mq: 309, ASSERV. mq: 37; **NP**: 156, 158 - **DITTA:** LOMBARDO MARIA nata a ERICE (TP) il 05/02/1960 FG: 28, P.LLA: 440, Trapani, O.T. mq: 433, ASSERV. mq: 144 FG: 28, P.LLA: 443, Trapani, O.T. mq: 307, ASSERV. mq: 240; **NP**: 159 - **DITTA:** LOMBARDO ROSARIA nata a ERICE (TP) il 16/01/1961 FG: nan, P.LLA: nan, nan; **NP**: 161, 162 - **DITTA:** VIRGILIO ANTONINO nato a ERICE (TP) il 14/05/1973 FG: 28, P.LLA: 507, Trapani, O.T. mq: 355, ASSERV. mq: 28 FG: 28, P.LLA: 508, Trapani, O.T. mq: 287, ASSERV. mq: 155; **NP**: 163 - **DITTA:** CUSENZA FILIPPO nato a TRAPANI (TP) il 06/08/1907 FG: 28, P.LLA: 63, Trapani, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 2; **NP**: 164, 165, 166, 172, 177, 178, 179, 180 - **DITTA:** GIANQUINTO ALBERTA nata a VENEZIA (VE) il 04/05/1927 FG: 20, P.LLA: 1081, Trapani, O.T. mq: 45, ASSERV. mq: 45 FG: 20, P.LLA: 1082, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 20, P.LLA: 1041, Trapani, O.T. mq: 234, ASSERV. mq: 75 FG: 20, P.LLA: 1090, Trapani, O.T. mq: 59 FG: 20, P.LLA: 1086, Trapani, O.T. mq: 21 FG: 20, P.LLA: 1087, Trapani, O.T. mq: 283 FG: 20, P.LLA: 1089, Trapani, O.T. mq: 314, ASSERV. mq: 310 FG: 20, P.LLA: 1088, Trapani, O.T. mq: 185, ASSERV. mq: 118; **NP**: 167, 168, 169 - **DITTA:** GIANQUINTO ANTONINO nato a VENEZIA (VE) il 16/07/1961 FG: 20, P.LLA: 1083, Trapani, O.T. mq: 1012, ASSERV. mq: 368 FG: 20, P.LLA: 1084, Trapani, O.T. mq: 160, ASSERV. mq: 160 FG: 20, P.LLA: 1044, Trapani, O.T. mq: 103, ASSERV. mq: 103; **NP**: 170, 171, 173, 174, 176 - **DITTA:** SERRAINO MARIA; (ANTONIETTA FU ROSARIO MAR MESSINA) FG: 20, P.LLA: 1093, Trapani, O.T. mq: 595, ASSERV. mq: 338 FG: 20, P.LLA: 1092, Trapani, O.T. mq: 355, ASSERV. mq: 103 FG: 20, P.LLA: 1091, Trapani, O.T. mq: 325, ASSERV. mq: 5 FG: 20, P.LLA: 1094, Trapani, O.T. mq: 92 FG: 20, P.LLA: 1096, Trapani, O.T. mq: 60; **NP**: 175 - **DITTA:** MESSINA CATERINA nata a TRAPANI (TP) il 03/11/1947 FG: 20, P.LLA: 1095, Trapani, O.T. mq: 487, ASSERV. mq: 358; **NP**: 181, 182 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 165, Trapani, O.T. mq: 97, ASSERV. mq: 82 FG: 26, P.LLA: 166, Trapani, O.T. mq: 650, ASSERV. mq: 287; **NP**: 189 - **DITTA:** LENTINI ANGELA nata a TRAPANI (TP) il 12/07/1971 FG: 26, P.LLA: 367, Trapani, O.T. mq: 26; **NP**: 190 - **DITTA:** SCARLATA ANTONINO; FU GIUSEPPE FG: 26, P.LLA: 369, Trapani, O.T. mq: 15; **NP**: 192 - **DITTA:** NOVARA BARBARA; FU ANDREA FG: 26, P.LLA: 371, Trapani, O.T. mq: 23; **NP**: 196 - **DITTA:** SCARLATA ROSA nata a TRAPANI (TP) il 24/04/1938 FG: 26, P.LLA: 387, Trapani, O.T. mq: 164; **NP**: 199, 224, 225 - **DITTA:** BARRACO ANGELA nata a TRAPANI (TP) il 05/08/1979 FG: 38, P.LLA: 320, Trapani, O.T. mq: 49, ASSERV. mq: 4 FG: 38, P.LLA: 179, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 180, Trapani, O.T. mq: 95, ASSERV. mq: 90; **NP**: 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 - **DITTA:** REAL PREDI S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 38, P.LLA: 202, Trapani, O.T. mq: 36, ASSERV. mq: 36 FG: 38, P.LLA: 326, Trapani, O.T. mq: 207, ASSERV. mq: 138 FG: 38, P.LLA: 327, Trapani, O.T. mq: 80 FG: 38, P.LLA: 199, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 38, P.LLA: 200, Trapani, O.T. mq: 64, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 196, Trapani, O.T. mq: 119 FG: 38, P.LLA: 197, Trapani, O.T. mq: 83, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 193, Trapani, O.T. mq: 21, ASSERV. mq: 21 FG: 38, P.LLA: 194, Trapani, O.T. mq: 191, ASSERV. mq: 86 FG: 38, P.LLA: 191, Trapani, O.T. mq: 164, ASSERV. mq: 110; **NP**: 222, 223 - **DITTA:** CUSENZA ROSA nata a PACECO (TP) il 17/11/1937 FG: 38, P.LLA: 186, Trapani, O.T. mq: 151, ASSERV. mq: 151 FG: 38, P.LLA: 183, Trapani, O.T. mq: 70, ASSERV. mq: 70; **NP**: 226, 229 - **DITTA:** GENNA Maria Rita nata a ERICE (TP) il 21/03/1960 FG: 38, P.LLA: 176, Trapani, O.T. mq: 33, ASSERV. mq: 33 FG: 38, P.LLA: 177, Trapani, O.T. mq: 102, ASSERV. mq: 93; **NP**: 230 - **DITTA:** GENNA MARIA RITA nata a ERICE (TP) il 21/03/1960 FG: 38, P.LLA: 174, Trapani, O.T. mq: 51, ASSERV. mq: 51; **NP**: 231 - **DITTA:** COMUNE DI TRAPANI con sede in TRAPANI (TP) FG: 38, P.LLA: 333, Trapani, O.T. mq: 2330, ASSERV. mq: 1382; **NP**: 233,

Le sentinelle dell'acqua per "salvare" dighe e fiumi dei Monti Sicani

La storia. Agricoltori volontari agrigentini si sono messi alla ricerca degli sprechi idrici



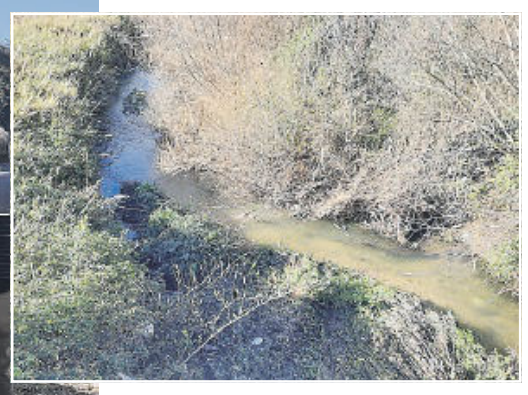

Nel corso dei loro sopralluoghi, pure con il sindaco di Ribera, le sentinelle dell'acqua fotografano fiumi e dighe per monitorarne i livelli

ENZO MINIO

RIBERA. Li chiamano da qualche tempo "le sentinelle dell'acqua" perché operano come volontari nell'area dei Monti Sicani, al confine dei territori delle province di Agrigento e Palermo, per controllare visivamente l'acqua a uso irriguo e potabile che passa dai fiumi e arriva per caduta naturale nelle dighe e negli invasi di aziende agricole dell'Agrigentino. Protagonisti sono alcuni coltivatori riberesi che periodicamente viaggiano lungo il corso del fiume Sosio-Verdura, soffermandosi nelle aree nevralgiche di passaggio e di accumulo dell'acqua che, spesso inutilizzata, dalle montagne palermitane si riversa nel Canale di Sicilia.

Anche ieri mattina una delegazione di coltivatori, che ha invitato a partecipare pure il sindaco Matteo Ruvolo, dalla foce del fiume Verdura è risalito per chilometri lungo il corso d'acqua, da Poggio Diana di Ribera a San Carlo di Chiusa Sclafani, per fermarsi sulle sponde della traversa di Gammauta, in territorio di Palazzo Adriano, dove, con video e fotogrammi ripresi dalla strada di accesso, hanno accertato la presenza dell'acqua, che proveniente dalle fluenze del bacino imbrifero, entra per caduta nell'invaso per essere trasferita poi nella diga Castello di Bivona.

"Le sentinelle dell'acqua" dell'associazione locale Liberi agricoltori osservano attentamente il territorio e più volte hanno segnalato rotture e perdite di tubazioni che si registrano lungo la canalizzazione di oltre 20 chilometri tra Gammauta e Castello. Osservano spesso che, grazie alle piogge che alimentano sorgenti e ruscelli, l'acqua di Gammauta, una volta raggiunta la quota di sicurezza, pare tra i 400-500mila litri, quando la bretella si ferma per riparazioni, viene scaricata sul fiume Sosio-Verdura per finire inutilizzata a mare.

Viene chiesta l'istallazione, prima dell'ingresso dell'acqua in diga, dei sensori radar semplici per la misura della velocità e della portata idrica degli affluenti più copiosi. Dalla cabina di regia regionale, l'autorità di Bacino ha chiesto nei giorni scorsi ai gestori delle 30 dighe siciliane di conoscere i dati giornalieri sui livelli idrici delle dighe (e non solo) con periodicità settimanale, al fine di monitorarne l'andamento.

Intanto, sul fiume Verdura, a Poggio Diana di Ribera, sono in corso i lavori da parte del consorzio di bonifica Ag 3 per piazzare le due motopompe che sono state appositamente acquistate dalla Regione Siciliana circa due mesi fa e che ancora non sono entrate in funzione per un motivo o per un'altra pastoia burocratica, con lo scopo di impedire che l'acqua finisca a mare e vada a riempire invece centinaia di laghetti collinari del comprensorio riberese con migliaia di ettari di terreno sotteso ad agrumeto. A causa di una rottura dell'adduttore tra Gammauta e Castello, nei pressi della vasca di Calamonaci, è stato sospeso il trasferimento di 350 litri al secondo tra due invasi. Le riparazioni inizieranno oggi.

NEL DECRETO SICCITÀ "NASCOSTE" LE ELEZIONI PER LE EX PROVINCE

Faraone: «Non c'entra niente, la Consulta boccerà gli emendamenti»


«Si è facili profeti nel dire che l'emendamento sull'elezione diretta del presidente della Provincia per cui i leghisti siciliani festeggiano è destinato a fare la stessa fine della riforma Calderoli sull'autonomia differenziata». Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. «Come la legge Calderoli è stata polverizzata dalla Corte costituzionale, lo stesso destino attende il formidabile emendamento dei leghisti del Sud al Dl per il contrasto alla siccità». I deputati Valeria Sudano, Anastasio Carrà e Nino Minardo hanno annunciato l'emendamento alcuni giorni fa, giustificandolo con l'esigenza per la Sicilia di «affrontare le tante emergenze della regione, non ultima quella della siccità, con una governance più efficace nelle province dell'Isola». Emendamenti dello stesso tenore sono stati presentati anche dalle altre forze del centrodestra. «Per prima cosa non c'è alcun rapporto tra la materia del decreto legge e l'emendamento - attacca Faraone - È lecito nutrire dubbi sul fatto che l'elezione diretta del presidente della provincia possa arrestare immediatamente il cambiamento climatico, far funzionare i dissalatori e far sparire per miracolo le falle delle condotte idriche. Inoltre, l'emendamento proposto si pone in manifesta violazione dell'articolo 117 della Costituzione. A meno che non si pretenda che la Sicilia sia l'unico territorio che si sottrae alle disposizioni generali dell'ordinamento degli enti locali, il tentativo è del tutto irragionevole», conclude.

mq: 26 FG: 214, P.LLA: 1179, Erice, O.T. mq: 39, ASSERV. mq: 14; **NP**: 260 - **DITTA:** PIACENTINO DOMENICO nato a TRAPANI (TP) il 01/07/1955 FG: 213, P.LLA: 158, Erice, O.T. mq: 45; **NP**: 264, 269 - **DITTA:** STABILE CARLA nata a TRAPANI (TP) il 17/08/1963 FG: 213, P.LLA: 1855, Erice, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 213, P.LLA: 1877, Erice, O.T. mq: 32; **NP**: 273, 277, 279 - **DITTA:** TEDESCO ZAMMARANO VITTORIO nato a ROMA (RM) il 22/04/1963 FG: 213, P.LLA: 1740, Erice, O.T. mq: 580, ASSERV. mq: 197 FG: 213, P.LLA: 1742, Erice, O.T. mq: 248, ASSERV. mq: 80 FG: 213, P.LLA: 1738, Erice, O.T. mq: 489, ASSERV. mq: 154; **NP**: 274 - **DITTA:** P.F. COSTRUZIONI MODERNE S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 213, P.LLA: 1045, Erice, O.T. mq: 81; **NP**: 275, 276 - **DITTA:** RIBEDIL S.R.L. con sede in ERICE (TP) FG: 213, P.LLA: 1367, Erice, O.T. mq: 3 FG: 213, P.LLA: 1369, Erice, O.T. mq: 36; **NP**: 278 - **DITTA:** COMUNE TRAPANI FG: 213, P.LLA: 1506, Erice, O.T. mq: 39, ASSERV. mq: 12; **NP**: 280, 281, 282 - **DITTA:** TEDESCO ZAMMARANO SILVIO nato a ROMA (RM) il 17/09/1926 FG: 213, P.LLA: 1737, Erice, O.T. mq: 372, ASSERV. mq: 136 FG: 213, P.LLA: 91, Erice, O.T. mq: 685, ASSERV. mq: 205 FG: 213, P.LLA: 118, Erice, O.T. mq: 717, ASSERV. mq: 190; **NP**: 283 - **DITTA:** MUSTAZZA ANGELA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 01/12/1928 FG: 214, P.LLA: 385, Erice, O.T. mq: 22, ASSERV. mq: 22; **NP**: 284, 290 - **DITTA:** RIZZO ANGELA nata a ERICE (TP) il 29/04/1975 FG: 214, P.LLA: 281, Erice, O.T. mq: 22, ASSERV. mq: 22 FG: 214, P.LLA: 381, Erice, O.T. mq: 133; **NP**: 285, 287, 302 - **DITTA:** VULTAGGIO GIOVANNI nato a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 18/01/1946 FG: 214, P.LLA: 282, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 214, P.LLA: 400, Erice, O.T. mq: 29, ASSERV. mq: 29 FG: 214, P.LLA: 756, Erice, O.T. mq: 57, ASSERV. mq: 26; **NP**: 286 - **DITTA:** SPEZIA GIUSEPPE ROCCO nato a TRAPANI (TP) il 19/06/1961 FG: 214, P.LLA: 283, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20; **NP**: 288 - **DITTA:** SPEZIA ANTONIA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 15/01/1914 FG: 214, P.LLA: 284, Erice, O.T. mq: 120; **NP**: 289, 291 - **DITTA:** VULTAGGIO PAOLA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 04/04/1944 FG: 214, P.LLA: 399, ERICE, O.T. mq: 156, ASSERV. mq: 85 FG: 214, P.LLA: 755, Erice, O.T. mq: 1100, ASSERV. mq: 400; **NP**: 292 - **DITTA:** ALBERTI CATERINA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 15/08/1930 FG: 214, P.LLA: 380, Erice, O.T. mq: 120; **NP**: 293 - **DITTA:** ALBERTI FRANCESCO nato a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 01/04/1940 FG: 214, P.LLA: 379, Erice, O.T. mq: 105; **NP**: 294 - **DITTA:** GRECOLINI ANGELINA; MARIA nata a TRAPANI (TP) il 21/08/1944 FG: 214, P.LLA: 570, Erice, O.T. mq: 90; **NP**: 295, 296, 297 - **DITTA:** MARECA COSTRUZIONI - S.R.L. con sede in ERICE (TP) FG: 214, P.LLA: 361, Erice, O.T. mq: 52 FG: 214, P.LLA: 1042, Erice, O.T. mq: 39 FG: 214, P.LLA: 1047, Erice, O.T. mq: 37; **NP**: 298 - **DITTA:** MUSTAZZA CARLO nato a ENNA (EN) il 09/03/1961 FG: 214, P.LLA: 1247, Erice, O.T. mq: 29; **NP**: 299 - **DITTA:** LA PICA MARCO nato a ERICE (TP) il 15/11/1988 FG: 214, P.LLA: 1249, Erice, O.T. mq: 73; **NP**: 300 - **DITTA:** ALBERTI ANGELA; FU FRANCESCO FG: 214, P.LLA: 752, Erice, O.T. mq: 19, ASSERV. mq: 19; **NP**: 301 - **DITTA:** ALBERTI CATERINA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 15/08/1930 FG: 214, P.LLA: 751, Erice, O.T. mq: 58, ASSERV. mq: 58; **NP**: 303 - **DITTA:** MUSTAZZA BARBARA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 22/11/1922 FG: 214, P.LLA: 748, Erice, O.T. mq: 90, ASSERV. mq: 7; **NP**: 304 - **DITTA:** COSTA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 06/01/1954 FG: 214, P.LLA: 1251, Erice, O.T. mq: 60; **NP**: 307 - **DITTA:** ALBERTI ANGELA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 16/10/1934 FG: 214, P.LLA: 735, Erice, O.T. mq: 847, ASSERV. mq: 355; **NP**: 308 - **DITTA:** ADRAGNA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 24/05/1921 FG: 214, P.LLA: 759, Erice, O.T. mq: 11; **NP**: 309 - **DITTA:** COSTA VITA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 11/10/1951 FG: 214, P.LLA: 766, Erice, O.T. mq: 9, ASSERV. mq: 6; **NP**: 310 - **DITTA:** COSTA VITA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 11/10/1952 FG: 214, P.LLA: 765, Erice, O.T. mq: 49, ASSERV. mq: 35; **NP**: 311 - **DITTA:** RUGGIRELLO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 31/12/1962 FG: 214, P.LLA: 292, Erice, O.T. mq: 53, ASSERV. mq: 39; **NP**: 312 - **DITTA:** FAZIO ROSSELLA nata a MARSALA (TP) il 06/12/1971 FG: 214, P.LLA: 290, Erice, O.T. mq: 47, ASSERV. mq: 47; **NP**: 313 - **DITTA:** FAZIO MARIA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 22/05/1954 FG: 214, P.LLA: 1052, Erice, O.T. mq: 34, ASSERV. mq: 34; **NP**: 314 - **DITTA:** FAZIO ANDREA nato a ERICE (TP) il 05/03/1974 FG: 214, P.LLA: 1198, Erice, O.T. mq: 91; **NP**: 315 - **DITTA:** AMMINISTRAZIONE DELLO STATO con sede in ROMA (RM) FG: 214, P.LLA: 1057, Erice, O.T. mq: 1368, ASSERV. mq: 169; **NP**: 316 - **DITTA:** CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA con sede in ROMA (RM) FG: 214, P.LLA: 702, Erice, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 51; **NP**: 317 - **DITTA:** COMUNE DI ERICE con sede in ERICE (TP) FG: 214, P.LLA: 1179, Erice, O.T. mq: 39, ASSERV. mq: 14

Provincia di Agrigento (Comuni di Agrigento e Porto Empedocle):

NP 1; **NP** 12; **NP** 13; **NP** 15; **NP** 16; **NP** 19 - **DITTA**: COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE con sede in PORTO EMPEDOCLE fg. 25, p.lla 1094, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 4330, servitù per mq. 1085 fg. 25, p.lla 1093, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 9, servitù per mq. 6 fg. 25, p.lla 1094, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 4330, servitù per mq. 1085 fg. 25, p.lla 1111, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 1325, servitù per mq. 450 fg. 25, p.lla 1852, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 30, servitù per mq. 22 fg. 25, p.lla 1905, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 4040, servitù per mq. 1440; **NP** 2 - **DITTA**: ENEL PRODUZIONE S.P.A. con sede in ROMA fg. 25, p.lla 2329, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 1710; **NP** 3; **NP** 4; **NP** 5; **NP** 17 - **DITTA**: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA fg. 25, p.lla 1606, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 2484 fg. 25, p.lla X4, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 471 fg. 25, p.lla 2333, di Porto empedocle, occ. temp. per mq. 1360 fg. 25, p.lla 1112, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 355; **NP** 6; **NP** 7 - **DITTA**: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA GRECCHI ANGELO.DI ANTONINO fg. 25, p.lla 1432, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 62 fg. 25, p.lla 1431, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 40; **NP** 8 - **DITTA**: BONSIGNORE FRANCESCO nato/a a PORTO EMPEDOCLE il 18/12/1938 BONSIGNORE GIUSEPPE nato a PORTO EMPEDOCLE il 16/03/1937 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA GALLUZZO MARIA nato/a a PORTO EMPEDOCLE il 10/05/1917 VOLPE CONCETTINA nata a PORTO EMPEDOCLE il 10/07/1937 fg. 25, p.lla 1429, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 55; **NP** 9 - **DITTA**: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA MANGIONE LUIGI fg. 25, p.lla 1428, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 45; **NP** 10 - **DITTA**: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA MARULLO CALOGERO MARULLO CARMELO MARULLO FRANCESCO MARULLO SALVATORE fg. 25, p.lla 1427, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 11; **NP** 11 - **DITTA**: COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE fg. 25, p.lla 1102, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 125; **NP** 14 - **DITTA**: SMECCA IGNAZIO MARIA nato a TERNI il 11/12/1966 SMECCA MARIA ROBERTA nata a TERNI il 20/09/1965 fg. 25, p.lla 1689, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 16, servitù per mq. 7; **NP** 18; **NP** 20 - **DITTA**: RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI con sede in ROMA fg. 25, p.lla 1899, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 525 fg. 24, p.lla 236, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 190, servitù per mq. 150; **NP** 21; **NP** 22; **NP** 24 - **DITTA**: DEMANIO DELLO STATO con sede in PALERMO fg. 24, p.lla 91, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 2920, servitù per mq. 875 fg. 24, p.lla 502, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 3710, servitù per mq. 1030 fg. 24, p.lla 301, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 155, servitù per mq. 47; **NP** 23 - **DITTA**: LA LOGGIA DANIKA nata a AGRIGENTO il 13/07/1974 LA LOGGIA MARIO nato a AGRIGENTO il 31/03/1976 fg. 24, p.lla 286, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 870, servitù per mq. 265; **NP** 25 - **DITTA**: LA LOGGIA DANIKA nata a AGRIGENTO il 13/07/1974 LA LOGGIA MARIO nato a AGRIGENTO il 31/03/1976 fg. 24, p.lla 280, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 104, servitù per mq. 30; **NP** 26 - **DITTA**: LA LOGGIA DANIKA nata a AGRIGENTO il 13/07/1974 LA LOGGIA MARIO nato a AGRIGENTO il 31/03/1976 fg. 24, p.lla 486, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 1415, servitù per mq. 435; **NP** 27 - **DITTA**: GUARRAGI SALVATORE E C.S.N.C con sede in PORTO EMPEDOCLE fg. 24, p.lla 512, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 21; **NP** 28 - **DITTA**: ISEDA S.R.L. con sede in ARAGONA fg. 24, p.lla 106, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 2300, servitù per mq. 675; **NP** 29 - **DITTA**: ENILIVE S.P.A. con sede in ROMA fg. 23, p.lla 131, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 1145, servitù per mq. 215; **NP** 30 - **DITTA**: DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA RAMO ACQUE con sede in PALERMO fg. 23, p.lla 1581, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 425, servitù per mq. 345; **NP** 31 - **DITTA**: RICAV S.R.L. con sede in AGRIGENTO fg. 23, p.lla 1641, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 330, servitù per mq. 160; **NP** 32 - **DITTA**: ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.P.A. CON SEDE IN BERGAMO con sede in BERGAMO fg. 23, p.lla 1564, di Porto Empedocle, servitù per mq. 70; **NP** 33; **NP** 37 - **DITTA**: HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.P.A. con sede in PESCHIERA BORROMEO fg. 23, p.lla 1446, di Porto Empedocle, servitù per mq. 240 fg. 23, p.lla 480, di Porto Empedocle, servitù per mq. 75; **NP** 34 - **DITTA**: EMPEDOCLE CALCESTRUZZI S.R.L. con sede in PORTO EMPEDOCLE fg. 23, p.lla 494, di Porto Empedocle, servitù per mq. 50; **NP** 35; **NP** 36 - **DITTA**: NOBILE ANGELO nato a FAVARA il 09/01/1930 fg. 23, p.lla 495, di Porto Empedocle, servitù per mq. 72 fg. 23, p.lla 1439, di Porto Empedocle, servitù per mq. 80; **NP** 38 - **DITTA**: TORTORICI ONOFRIO nato/a a AGRIGENTO il 16/02/1910 fg. 23, p.lla 180, di Porto Empedocle, servitù per mq. 85; **NP** 39; **NP** 41; **NP** 42 - **DITTA**: GIAMBRONE KRIZIA nata a AGRIGENTO il 20/05/1988 fg. 98, p.lla 97, di Porto Empedocle, servitù per mq. 25 fg. 98, p.lla 161, di Porto Empedocle, servitù per mq. 150 fg. 98, p.lla 641, di Agrigento, servitù per mq. 75; **NP** 40 - **DITTA**: TORTORICI CATERINA nata a AGRIGENTO il 12/02/1937 fg. 98, p.lla 168, di Porto Empedocle, servitù per mq. 8; **NP** 43 - **DITTA**: CONTINO DANTE nato a AGRIGENTO il 10/01/1949 fg. 98, p.lla 642, di Agrigento, servitù per mq. 23; **NP** 48 - **DITTA**: COMUNE DI AGRIGENTO con sede in AGRIGENTO fg. 98, p.lla 321, di Agrigento, servitù per mq. 25; **NP** 49; **NP** 50; **NP** 51; **NP** 52; **NP** 53; **NP** 54 - **DITTA**: COMUNE DI AGRIGENTO CON SEDE IN AGRIGENTO fg. 98, p.lla 324, di Agrigento, servitù per mq. 250 fg. 98, p.lla 382, di Agrigento, servitù per mq. 250 fg. 98, p.lla 326, di Agrigento, servitù per mq. 24 fg. 98, p.lla 338, di Agrigento, servitù per mq. 360 fg. 98, p.lla 225, di Agrigento, servitù per mq. 200 fg. 98, p.lla 339, di Agrigento, servitù per mq. 295; **NP** 55 - **DITTA**: BRUCCOLERI PAOLO nato a FAVARA il 29/07/1917 SICILIA ANGELA nata a FAVARA il 19/01/1930 fg. 98, p.lla 647, di Agrigento, servitù per mq. 45; **NP** 56 - **DITTA**: BRUCCOLERI PAOLO nato a FAVARA il 29/07/1917 DEMANIO REGIONE SICILIANA - RAMO ACQUE con sede in PALERMO fg. 98, p.lla 644, di Agrigento, servitù per mq. 30; **NP** 57; **NP** 58 - **DITTA**: DEMANIO REGIONE SICILIANA - RAMO ACQUE con sede in PALERMO fg. 98, p.lla 646, di Agrigento, servitù per mq. 65 fg. 98, p.lla 645, di Agrigento, servitù per mq. 12.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gaetano Caridi

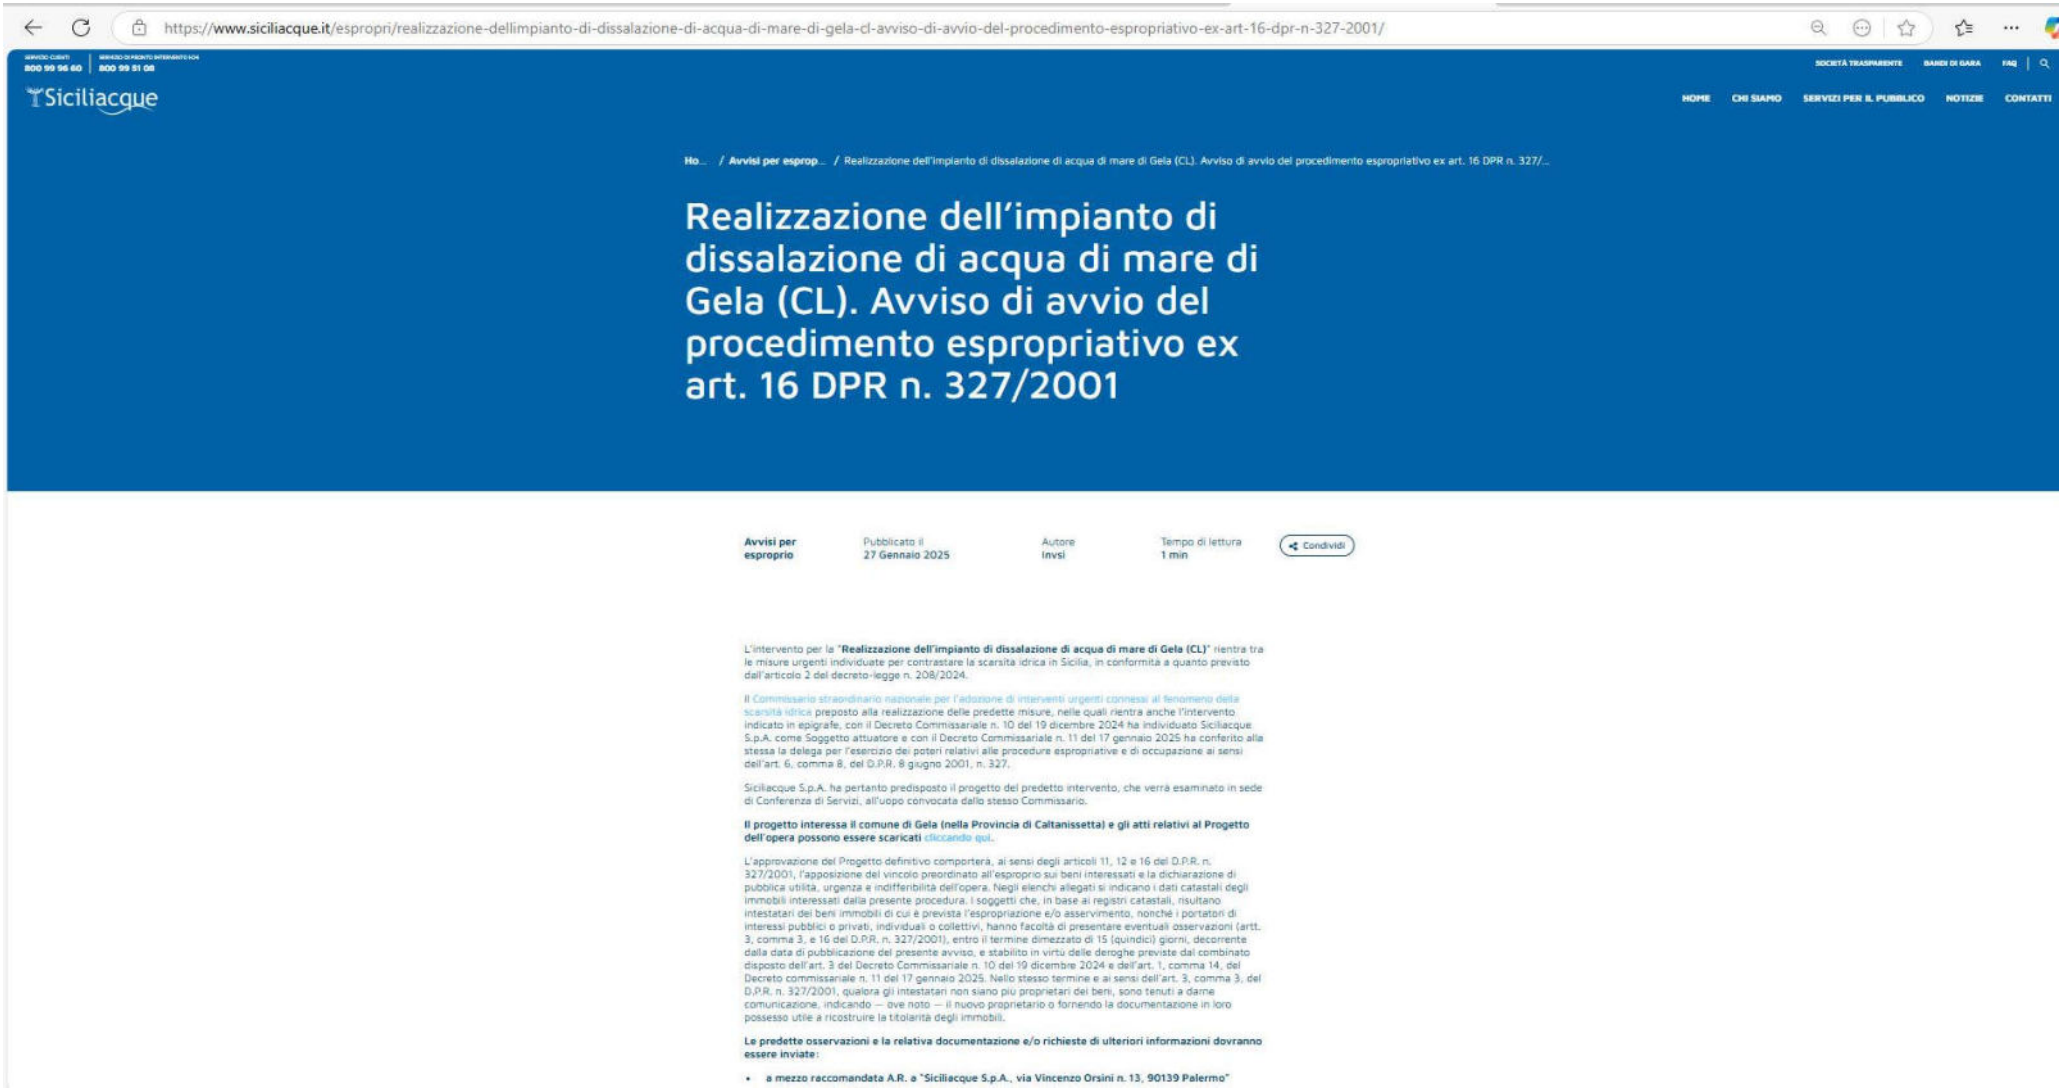

https://www.siciliacque.it/espropri/realizzazione-dellimpianto-di-dissalazione-di-acqua-di-mare-di-gela-cl-avviso-di-avvio-del-procedimento-espropriativo-ex-art-16-dpr-n-327-2001/

Realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di Gela (CL). Avviso di avvio del procedimento espropriativo ex art. 16 DPR n. 327/2001

Avvisi per esproprio | Pubblicato il **27 Gennaio 2025** | Autore **invsi** | Tempo di lettura **1 min** | Condividi

L'intervento per la "**Realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di Gela (CL)**" rientra tra le misure urgenti individuate per contrastare la scarsità idrica in Sicilia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208/2024.

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica preposto alla realizzazione delle predette misure, nelle quali rientra anche l'intervento indicato in epigrafe, con il Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 ha individuato Siciliacque S.p.A. come Soggetto attuatore e con il Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025 ha conferito alla stessa la delega per l'esercizio dei poteri relativi alle procedure espropriative e di occupazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.


Siciliacque S.p.A. ha pertanto predisposto il progetto del predetto intervento, che verrà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, all'uopo convocata dallo stesso Commissario.

Il progetto interessa il comune di Gela (nella Provincia di Caltanissetta) e gli atti relativi al Progetto dell'opera possono essere scaricati cliccando qui.

L'approvazione del Progetto definitivo comporterà, ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera. Negli elenchi allegati si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura. I soggetti che, in base ai registri catastali, risultano intestatari dei beni immobili di cui è prevista l'espropriazione e/o asservimento, nonché i portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, hanno facoltà di presentare eventuali osservazioni (artt. 3, comma 3, e 16 del D.P.R. n. 327/2001), entro il termine dimezzato di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, e stabilito in virtù delle deroghe previste dal combinato disposto dell'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1, comma 14, del Decreto commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025. Nello stesso termine e ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, qualora gli intestatari non siano più proprietari dei beni, sono tenuti a darne comunicazione, indicando — ove noto — il nuovo proprietario o fornendo la documentazione in loro possesso utile a ricostruire la titolarità degli immobili.

Le predette osservazioni e la relativa documentazione e/o richieste di ulteriori informazioni dovranno essere inviate:

- **a mezzo raccomandata A.R. a "Siciliacque S.p.A., via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo"**

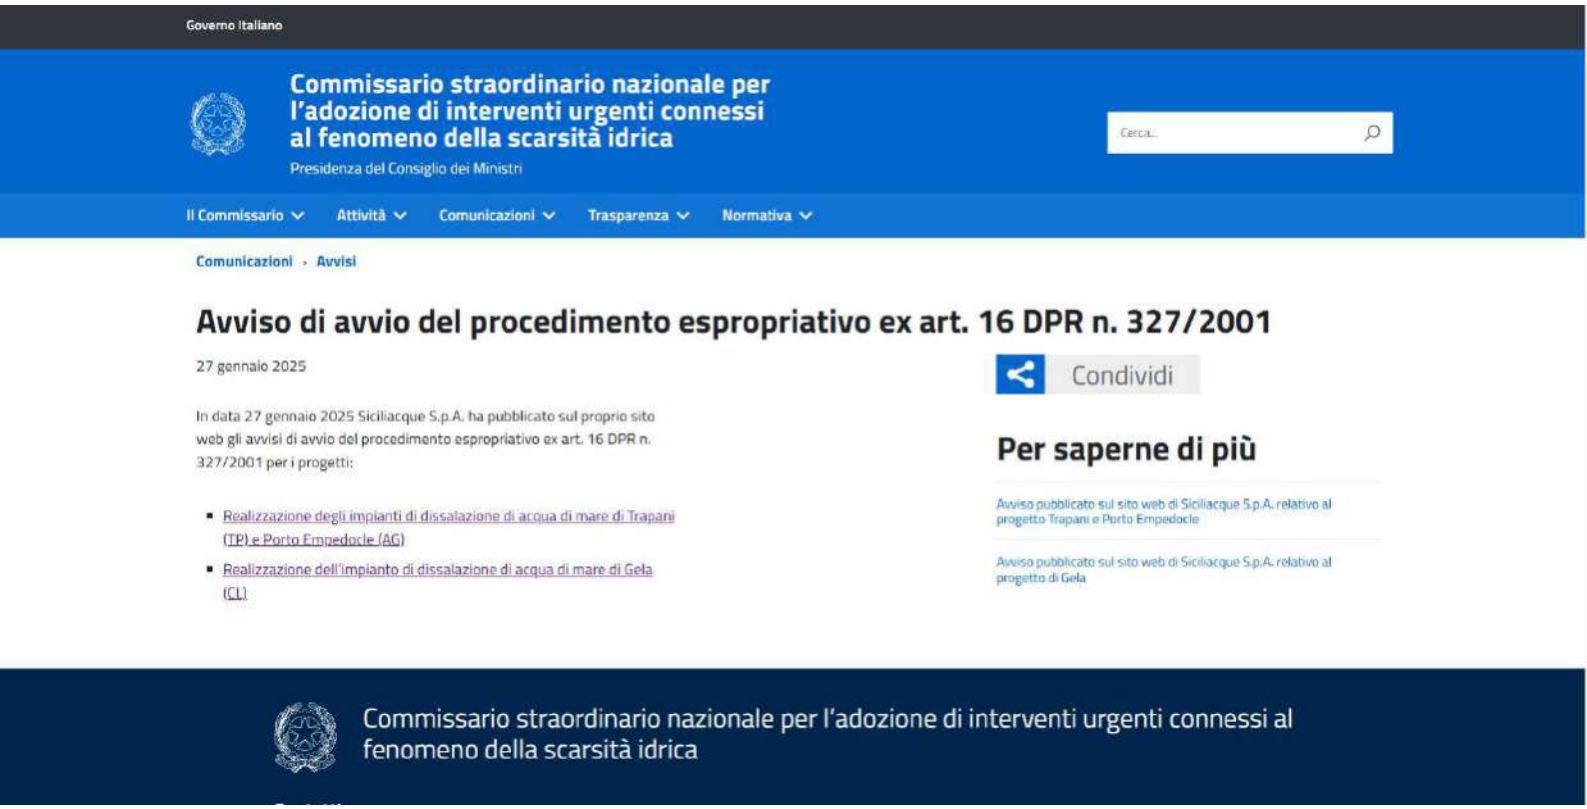
Governo Italiano
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Cerca...
Il Commissario
Attività
Comunicazioni
Trasparenza
Normativa
Comunicazioni › Avvisi
Avviso di avvio del procedimento espropriativo ex art. 16 DPR n. 327/2001
27 gennaio 2025
In data 27 gennaio 2025 Siciliacque S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito web gli avvisi di avvio del procedimento espropriativo ex art. 16 DPR n. 327/2001 per i progetti:
Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)
Realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di Gela (CL)
Condividi
Per saperne di più
Avviso pubblicato sul sito web di Siciliacque S.p.A. relativo al progetto Trapani e Porto Empedocle
Avviso pubblicato sul sito web di Siciliacque S.p.A. relativo al progetto di Gela
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 11/2/2025
RFI-VDO-DOIT.PA.ING\A0011\P\2025\0001941

PREMIUM PARTNER

Vice Direzione Generale Operation
Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo
Struttura Organizzativa Ingegneria
Il Responsabile

Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Spett.le Siciliacque S.p.A
siciliacque@siciliacquespa.com

E, p.c.

RFI S.p.A.
S.O. Unità Territoriale di Palermo
Sede

RFI S.p.A.
S.O. Unità Territoriale di Caltanissetta
Sede

RFI S.p.A.
Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria
Progetti Sicilia Occidentale
Sede

Oggetto: Parere della Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come

Referente: U.O. Civile – U.O. PAU (GS)
DOIT – Palermo – S.O. Ingegneria
Piazzetta Cairoli n. 5 – 90123 Palermo

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Richiedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario Nazionale, per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Linee ferroviarie: Palermo-Trapani (Via Milo), Palermo Trapani (Via Castelvetrano), Lercara Diramazione-Porto Empedocle.

Pratica: CDS\I\01591\25

Parere solo ai fini della Conferenza dei servizi

In riferimento alla richiesta per la realizzazione delle opere indicate in oggetto, il sottoscritto Ing. Giovanni Battista Di Liberto nella qualità di Responsabile della S.O. Ingegneria di D.O.I.T. Palermo di R.F.I. S.p.A., per quanto di competenza ed ai sensi del D.P.R. 753/80 rappresenta quanto di seguito.

Premesso che il rilascio delle autorizzazioni a realizzare opere in fascia di rispetto ferroviaria, di cui alle distanze dettate dagli artt. dal 49 al 58 del D.P.R. 753/80 "Nuove norme in materia di Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio Ferroviario", si concretizza nella valutazione di compatibilità di un'opera con le esigenze di un pubblico servizio, quale è il servizio ferroviario;

Premesso che il rilascio di autorizzazioni nei limiti dell'art. 49 e 58 del DPR 753/80 riguardante norme in materia di "Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio

Ferroviario" non può essere ricondotta all'interno del procedimento amministrativo della Conferenza dei Servizi, anche quella promossa ai sensi dell'ex art. 5 della L.R. 12/2011;

Premesso che lo stesso procedimento non è soggetto alla disciplina del silenzio – assenso di cui agli artt. 17 bis e 20 della legge 241/1990, giusto quanto disposto dall'art. 9 comma 3 della legge n.69/2009, di modifica dello stesso art. 20, poiché nel caso specifico trattasi di procedimento che interferisce con la sicurezza all'esercizio ferroviario e la pubblica incolumità;

Premesso, altresì, che la sicurezza dell'esercizio ferroviario e l'incolumità delle persone rappresentano l'interesse prevalente che deve essere tutelato nell'autorizzare nei limiti legislativamente imposti. Infatti, la fascia di rispetto ferroviaria è posta a tutela della regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario attuale o futuro e della pubblica incolumità;

Vista la nota prot. RFI-VDO-DOIT.PA.ING\PEC\P\2025\0001129 del 28/01/2025 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario Nazionale, per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, convoca la Conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. per il progetto della "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), e Porto Empedocle (AG)";

Esaminati gli elaborati del Progetto trasmessi;

Rilevato che il progetto riguarda la realizzazione di un dissalatore di acqua di mare per gli impianti di Trapani e Porto Empedocle per affrontare l'emergenza idrica in corso

nonché tutte le opere complementari necessarie alla presa ed allo scarico dell'acqua di mare ed al collegamento alla rete di adduzione, oltre la successiva valutazione della FASE 2, inerente il raddoppio della capacità di ogni impianto.

Rilevato che il progetto interferisce attraversando la linea ferroviaria in 3 punti differenti.

Rilevato che sono in corso dei progetti di miglioramento ed efficientamento delle linee ferroviarie;

Ciò premesso, visto e considerato, atteso il fatto che gli interventi di cui all'oggetto sono da ritenersi di interesse pubblico, avendo esaminato il progetto acquisito con invio telematico, fatti sempre salvi diritti di Terzi, i pareri degli altri Enti, per quanto di propria competenza e per le sole opere in fascia di rispetto ferroviario, **la Scrivente Struttura di RFI S.p.A. esprime parere favorevole a condizione che:**

- il progetto esecutivo dovrà essere reso compatibile con i progetti in corso di RFI S.p.A;
- le aree attraversate dalle condotte di proprietà di RFI S.p.A., ricadenti in fascia di rispetto ferroviario dei 30,00 m, non possono essere asservite o espropriate con le procedure espropriative, ma dovranno essere convenzionate;
- è necessario produrre degli elaborati progettuali dove vengono indicate tutte le opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto ferroviario dei 30,00 m, quotate rispetto alla più vicina rotaia;
- è necessario produrre per ogni singolo attraversamento/parallelismo degli elaborati progettuali, ai sensi del DM 137/2014 (dove necessario dovrà essere prevista la protezione catodica), di dettaglio dove vi sia evidenza dell'interazione delle opere di progetto con l'esistente tracciato ferroviario, redigendo delle sezioni trasversali quotate in adeguata scala;

I livelli di sviluppo della progettazione delle opere per l'intervento di che trattasi per poter essere esitato e le opere meritevoli di autorizzazione dovrà essere redatto con riferimento e sulla scorta dei seguenti documenti:

- Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili RFI DTC SI SP IFS 001 H del 20/12/2024;
- Manuale di progettazione delle opere civili RFI DTC SI MA IFS 001 H del 20/12/2024;
- Il DPR 753/80;
- Il DM 137/2014
- Il progetto, per l'esame di RFI S.p.A. dovrà specificatamente riguardare le opere che ricadono nel perimetro dei 30 metri a monte e a valle dalla più vicina rotaia.

Si precisa che l'autorizzazione, per ogni singolo attraversamento/parallelismo, potrà essere rilasciata solo a seguito del completamento dell'iter amministrativo con stipula o adeguamento di apposita Convenzione a titolo oneroso tra RFI S.p.A. per disciplinare i rapporti nascenti in fase di realizzazione, di gestione e manutenzione delle opere nel tempo, secondo i tipi in uso in RFI S.p.A., previo parere tecnico delle strutture di superiore sede di RFI.

In ogni caso, al fine di ottenere l'autorizzazione ai sensi del DPR 753/80, risulta necessario effettuare l'iter autorizzativo come da Procedura RFI.

Si rappresenta che in mancanza di specifica autorizzazione da parte di RFI S.p.A. alla realizzazione alle opere in progetto il parere deve intendersi reso in senso negativo, pertanto, qualsiasi provvedimento in contrasto con quanto sopra sarà ritenuto illegittimo.
Ad ogni buon fine si resta a disposizione per qualsiasi eventualità.

Distinti saluti.

Ing. Giovanni Battista Di Liberto

GIOVANNI BATTISTA DI LIBERTO

Firmato da
GIOVANNI BATTISTA
DI LIBERTO
il 11/02/2025 alle
08:48:41 CET

All.9

Autorità di Sistema Portuale
del Mare di Sicilia Occidentale
Porti di Palermo,
Termini Imerese,
Trapani,
Porto Empedocle,
Licata, Gela, Sciacca

AD/SC

Alla **Presidenza del Consiglio dei Ministri**
Commissario Straordinario
Nazionale per l'adozione di
interventi urgenti al fenomeno della
scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@governo.it

E, p.c. **Capitaneria di Porto**
di Porto Empedocle
cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it

Comune di Porto Empedocle
comune.portoempedocle@pec.it

Enel Produzione Spa
enelproduzione@pec.enel.it

Siciliacque Spa
siciliacque@siciliacquespa.com

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Protocollo Partenza N. 4408/2025 del 10-02-2025
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo)– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

In esito alla richiesta di parere formulata con la nota di indizione prot.n.62 del 24.01.2025, si specifica che il previsto intervento di realizzazione degli impianti di

dissalazione di Trapani esula dall'area di competenza di questa Autorità di Sistema Portuale.

In merito alla realizzazione dell'impianto di dissalazione temporaneo nell'area demaniale già assentita in concessione alla società Enel Produzione S.p.A. (FASE 1) ricadente nel territorio comune di Porto Empedocle (Ag), nulla osta da un punto di vista tecnico.

Sotto il profilo demaniale, si evidenzia la necessità di regolamentare l'uso parziale dell'area in concessione attraverso la presentazione di apposita istanza di variazione dello scopo e delle opere oggetto di concessione, ai sensi dell'art. 24 Reg. Cod. Nav., da parte della società Enel Produzione S.p.A., nonché di istanza congiunta della stessa Società e di Siciliacque S.p.A. per la gestione dell'impianto di dissalazione temporaneo da parte del Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art 45 bis Cod. Nav.

Relativamente all'area demaniale marittima interessata alla posa della nuova condotta di acqua potabile, occorre regolamentarne l'occupazione attraverso la proposizione di apposita istanza di concessione da parte del Soggetto Attuatore, attenzionandosi la verifica dei sottoservizi esistenti lungo il tracciato interessato.

Il PRESIDENTE
Dott. Pasqualino Monti

PASQUALINO
MONTI
10.02.2025
13:34:12
GMT+02:00

Area Demanio
Il Dirigente
Avv. Caterina Montebello

Firmato digitalmente da
CATERINA MONTEBELLO
CN = CATERINA MONTEBELLO
C = IT

Area Tecnica
Il Dirigente
Ing. Leonardo Tallo

Firmato digitalmente da
LEONARDO TALLO
Data e ora della firma: 10/02/2025 10:32:28

Visto
Il Segretario Generale
Dott. Luca Lupi

Luca Lupi
10.02.2025
11:28:01
UTC

Via Piano dell'Ucciardone
90139 Palermo
T +39 0916277111 • F +39 0[illegible]291
info@pec.portpalermo.it

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Protocollo Partenza N. 4408/2025 del 10-02-2025
Doc. Principale - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Enel Green Power and TGx Italy
Power Plant South

Via Luigi Boccherini 15, 00198 Roma

ENEL-PRO-11/02/2025-0001958

enelproduzione@pec.enel.it

Centrale "Vigata" di Porto Empedocle (AG)

Spett.li

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

E, p.c.

Siciliacque S.p.a.
Dipartimento Attività Produttive e Impatto sul Territorio
U.O.C. P1 –Attività Produttive Area Centrale
siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto: Enel Produzione S.p.A. - Power Plant South - Centrale termoelettrica di Porto Empedocle (AG). **Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo)– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.**

Id: 86578133

Con riferimento alla Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricevuta con Prot. ENEL-PRO-24/01/2025-0001083, con la quale viene indetta la conferenza dei servizi in modalità asincrona per la "*Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo*.", la scrivente società Enel Produzione S.p.A., nel presente documento esprime, le proprie valutazioni in relazione alla documentazione visionata afferente al progetto relativo all'impianto di dissalazione temporaneo che verrà ubicato all'interno del perimetro della Centrale ENEL Vigata di Porto Empedocle (AG).

Premesse

Premesso che

1) l'area scelta per la realizzazione dell'impianto di dissalazione ad oggi è adibita ad area parcheggi;
2) detta area non sembra necessitare di particolari interventi strutturali finalizzati ad ospitare il progetto in parola, ad esclusione di interventi specialistici collegati strettamente al posizionamento dell'impianto, quali la realizzazione di alcune opere civili di basso impatto, come skid in carpenteria per dissalatori e fondazione per serbatoio di ultrafiltrazione, oltre a miscellanee per supporto tubi;
3) l'ubicazione non sembra porsi in contrasto con le più ampie attività di processo in corso all'interno della Centrale Vigata di Porto Empedocle;
4) non sarà necessario modificare la destinazione d'uso dell'area;
5) la scrivente società non è proprietaria dell'area ma ne gode ai sensi della Concessione Demaniale, Reg. Concessioni N. 61/2024, Rep. N. 705/2024 ("**Concessione**"), dunque si ritiene utile verificare la presenza in conferenza dell'autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
6) vista la premessa 5), la scrivente società non ha diritto di esprimersi circa l'opportunità, la legittimità e la forma di una eventuale concessione o altro trasferimento con titolo equiparabile di utilizzo dell'area a terzi;
7) l'area è parte del sito di Centrale nella quale è in corso un procedimento ordinario ai sensi dell'art.245 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativamente alla matrice acque di falda;
8) lo stabilimento produttivo è soggetto a quanto disposto dalla normativa Seveso per la prevenzione di rischio di incidenti rilevanti, ed è identificato come "Stabilimento altro di soglia inferiore" per la presenza di sostanze pericolose comprese nei limiti della colonna 1 dell'allegato 1 parti 1 e 2, con riferimento al D.Lgs 105/2015; tale condizione, tuttavia, non costituisce elemento ostativo alla realizzazione del progetto.

Valutazione e Conclusioni

In relazione alla richiesta di parere formulata con la nota di convocazione della CdS, la scrivente esprime il proprio parere **favorevole** alla realizzazione del progetto, per come rappresentato dalla documentazione visionata alle seguenti condizioni e nei limiti delle premesse sopra richiamate:

- Il Proponente dovrà dotarsi di una condotta di scarico autonoma e separata dall'attuale rete fognaria di impianto, dotandosi pertanto di appositi pozzetti di campionamento fiscale scollegati

Id: 86578133

da ogni sistema fognario dell'impianto. In particolare, con riferimento al deflusso delle acque di scarico rappresentate dalla "salamoia", così come rappresentato negli elaborati progettuali, si ritiene necessario che il proponente realizzi una condotta di scarico separata ed autonoma dotata di idonei pozzetti di monitoraggio. Inoltre, il punto di scarico non dovrà interferire ed o avere punti di collegamento con gli attuali pozzetti e/o vasche di centrale. Pertanto, dovrà essere ricollocato il punto di scarico rappresentato nell'elaborato grafico "Planimetria di Progetto", Tavola GI-PPE005.

- L'area su cui sorgerà l'impianto dovrà essere dotata di un sistema indipendente di raccolta ed eventuale trattamento delle acque meteoriche e/o di dilavamento; in ogni caso, dette acque non potranno essere convogliate nella rete di centrale.
- Atteso che il processo di trattamento acque oggetto dell'intervento tecnico proposto comporterà l'impiego di reagenti chimici, il Proponente dovrà gestire tali prodotti in assoluta autonomia e nel rispetto di tutti i criteri ambientali e di sicurezza previsti per il deposito, la movimentazione e l'utilizzo di prodotti chimici, ivi compreso le modalità gestionali di eventuali emergenze ambientali (es. potenziali sversamenti).
- Verificato che l'ipotesi progettuale prevede il posizionamento di tubazioni sotto il piano campagna, valutata la condizione di "temporaneità dell'opera", si ritiene necessario prevedere il posizionamento di tutte le tubazioni fuori terra, anche al fine di evitare eventuali interferenze con la matrice ambientale oggetto del procedimento amministrativo sopra richiamato.
- Durante tutte le fasi di costruzione, gestione e smantellamento degli impianti il Proponente non dovrà interferire con gli asset e le attività di centrale e dovrà svolgere qualsiasi attività in forma autonoma previo coordinamento con il personale tecnico di centrale.
- In relazione alle fasi di approvvigionamento delle acque grezze da utilizzare per il processo di desalinizzazione, il Proponente dovrà dotarsi di sistemi autonomi di pompaggio e trasferimento delle acque dalle vasche di calma della centrale. Detti sistemi non dovranno in alcun modo interferire con gli attuali impianti presenti nelle aree delle vasche di calma.
- Il Proponente dovrà operare senza causare danni o alterazioni alle strutture attualmente presenti presso la Centrale nonché senza interferire con le attività della Centrale e della scrivente in sito.
- Il Proponente al termine dell'utilizzo convenuto con gli enti competenti dovrà demolire o dismettere, a seconda del caso, qualsiasi opera realizzata nell'area, nonché ripristinare l'area riportandola alla situazione ex quo ante il proprio uso della stessa sotto la propria responsabilità e a propria cura e spese.
- L'atto di concessione, o titolo equiparabile, prevedrà il trasferimento di tutte le responsabilità in materia ambientale dalla scrivente società al Proponente, la quale rimarrà unica responsabile per la gestione dell'area con l'impegno a rispettare tutte le norme di legge a tale riguardo e manlevando e tenendo indenne la scrivente da eventuali responsabilità anche di natura ambientale dovessero emergere in relazione alle attività progettuali e di gestione dal Proponente poste in essere. In tal senso in relazione all'area di progetto, il proponente assumerà anche gli obblighi e le responsabilità previste dalla legge e dalla Concessione in capo al concessionario.

Id: 86578133

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Orlando Di Folco
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Id: 86578133

All.11

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE TERRITORIALE VII – SICILIA
UFFICIO DELLE DOGANE DI PORTO EMPEDOCLE
SEZIONE TRIBUTI E URP

Prot.: [come da segnatura di protocollo] Porto Empedocle, [come da segnatura di protocollo]

A: Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

OGGETTO: Parere di competenza - Progetto di realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare a Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo)

Si fa riferimento all'istanza del 24/01/2025 assunta agli atti al prot. n. 1773RU di pari data, con cui è stata indetta la conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10 come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n. 11 e della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

A riguardo, si rilascia parere favorevole per la realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di Porto Empedocle.

Il presente parere costituisce atto propedeutico e non finale rispetto all'autorizzazione resa ai sensi dell'Art. 7 dell'Allegato 1 Capo III del Decreto Legislativo n. 141 del 26 settembre 2024, che dovrà essere richiesta con le dovute modalità a seguito della formulazione del progetto esecutivo.

.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Lucia Spicuzza
firmato digitalmente

SM_CSI-0000155-A-07/02/2025

All.12

CITTÀ DI
PORTO EMPEDOCLE

PROVINCIA DI AGRIGENTO

MALO MORI QUAM FOEDARI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3 – LL.PP. ● URBANISTICA ● ED IGIENE PUBBLICA

Prot. Int. ___ /____	*del* __.__.____
Prot. Gen. segnato a margine*	
Rif. Prot. _____	*del* _____

Riferimento Pratica	*N.* ___/____

Porto Empedocle, 07/02/2025

Al COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

All' Ufficio del Genio Civile
AGRIGENTO
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

OGGETTO: INDIZIONE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 5 DEL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE PER L'ADOZIONE DI INTERVENTI URGENTI CONNESSI AL FENOMENO DELLA SCARSITÀ IDRICA 19 DICEMBRE 2024, N. 10, COME MODIFICATO DAL DECRETO 17 GENNAIO 2025, N.11 E DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241 E SS.MM.II.
PROGETTO "REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP), CON PORTATA DI ACQUA DESALINIZZATA PARI A 96 L/S (BREVE PERIODO) E 192 L/S (LUNGO PERIODO) E PORTO EMPEDOCLE (AG) CON PORTATA DI ACQUA DESALINIZZATA PARI A 96 L/S (BREVE PERIODO) E 0 L/S (LUNGO PERIODO).– CUP C73F24000200003" – SOGGETTO ATTUATORE SICILIACQUE SPA.

Ad integrazione di quanto riscontrato con nota del 06/02/2025 prot. n. 3579, si chiarisce che Nulla Osta all'approvazione del progetto de quo in variante allo strumento urbanistico, una volta acquisito il parere di compatibilità geomorfologica da parte dell'Ufficio del genio Civile di Agrigento.

Inoltre, all'esecuzione degli scavi, per le opere lineari (acquedotti, pozzetti, etc.), sulle sedi stradali esistenti, il ripristino del manto stradale dovrà essere effettuato per l'intera larghezza della carreggiata.

Il Responsabile del Settore 3
(*ing. Vincenzo Piombino*)

F.to Vincenzo Piombino

CITTÀ DI PORTO EMPEDOCLE

"originale firmato custodito in atti"

Comune di Porto Empedocle Prot. n. 0003792 del 07-02-2025

COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
SETTORE V – Territorio e Ambiente – Igiene - Sanità
Servizio I - Pianificazione Urbanistica, SIT Catasto, Abbattimento barriere architettoniche
"la nostra civiltà contro il pizzo e l'usura"

AGRIGENTO 2025 Capitale Italiana della Cultura

Prot. Int. _____ /SV del __.__.____
Prot. Gen. * *informatico riportato a margine*
Rif. Prot. _____ del __.__._____

EmailPec

Al Commissario Straordinario per l'emergenza idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

e p.c. **Al soggetto attuatore Siciliacque SpA**
siciliacque@siciliacquespa.com

OGGETTO: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. - Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Parere urbanistico

Vista la nota SM_CSI-0000062-P-24/01/2025, in atti con prot. 6204 del 27/01/2025, relativa alla convocazione della conferenza di servizi in oggetto indicata;

Visto il P.R.G. vigente approvato con Decreto A.R.T.A. n. 1106 del 28.10.2009 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 60 del 24.12.2009 e s.m.i.;

Visto il Regolamento edilizio Unico adottato dal Comune di Agrigento con delibera del C.C. n. 99/2022, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del DPR 380/2001, come modificato dall'art. 2 della L.R. 16/16;

Vista la L.R. 16/2016 ed il DPR 380/2001 e ss.mm.ii;

Visto la documentazione tecnico-amministrativa, allegata alla indizione in oggetto, a firma dell'Ing. Maurizio Sorce di Siciliacque Spa e dei progettisti Ing. Stefano Chiarelli e Ing. Antonello Ruttilio risp.te dell'Ordine di Rovigo e Ferrara;

Preso atto che, l'intervento in oggetto localizzato nel territorio del Comune di Agrigento, interessa le sottozone: G4 (aree per la riqualificazione ambientale della viabilità), G3 (verde pubblico attrezzato), B2 (aree prevalentemente edificate), D6 (artigianato e piccola industria di completamento), nonché area a parcheggio e viabilità di progetto del PRG vigente;

Considerato che, gli interventi di manutenzione straordinaria della condotta idrica esistente (tratto compreso tra confine comunale e serbatoio di Villaseta) non prevedono modifiche al tracciato attuale e all'assetto urbanistico del territorio comunale;

Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere favorevole sotto l'aspetto urbanistico al progetto di fattibilità tecnico-economica. Sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, le norme in materia antisismica, paesaggistica ed idrogeologica, di sicurezza, di tutela igienico-sanitaria, ove dovute, nonché la necessità di acquisire tutte le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta necessari per la fattibilità delle opere previste nel progetto.

Il Resp. del Servizio I

Ing. Calogero Cordaro

Firmato digitalmente da:
CORDARO CALOGERO
Firmato il 31/01/2025 11:31
Seriale Certificato: 3505530
Valido dal 22/04/2024 al 22/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Il Dirigente del Settore V
Ing. Alberto Avenia

Avenia
Alberto
31.01.2025
12:38:23
GMT+02:00

CITTA' DI AGRIGENTO
Sportello Unico per l'Edilizia - S.U.E.

m_inf.A49E478.REGISTRO UFFICIALE.U.0002511.05-02-2025.h.17:16
SM_CSI-0000255-A-21/02/2025

All.14

Tel. 0922 531811

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
Capitaneria di porto – Guardia Costiera
Porto Empedocle

Servizio Personale Marittimo
Attività Marittime e Contenzioso
Sezione Demanio / Contenzioso
Pec cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it
Posta elettronica cpempedocle@mit.gov.it

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@governo.it

E,p.c. Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne DIV 2
dg.tm@pec.mit.gov.it

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale
info@pec.portpalermo.it

Regione Siciliana
Servizio Genio Civile di Agrigento
geniocivile.ag@certmail.regione.sicilia.it

Argomento: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n. 11 e della legge 7 agosto 1990, n 241 e ss.mm.ii.
Progetto "realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo) - CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque S.p.A.

Si fa riferimento alla nota di prot. n. 62 del 24/01/2025.

In esito alla richiesta di parere formulata con la nota in riferimento, si partecipa che, per gli aspetti di competenza di questa Autorità marittima, non si ravvisano motivi ostativi circa l'installazione dell'impianto di dissalazione nell'area del sito "Enel Green Power" di Porto Empedocle.

Per quanto concerne la "Fase 1", dall'analisi degli elaborati progettuali, si evince che l'impianto di dissalazione mobile verrà installato all'interno dell'area già

in concessione della centrale di produzione “Enel Green Power”, così come per la nuova condotta di scarico utilizzando sia la presa acqua mare che la resa a mare di salamoia.

Relativamente alla “Fase 2”, si ha il dovere di evidenziare che l’area demaniale marittima e il relativo specchio acqueo in cui dovrà essere realizzato il nuovo impianto di dissalazione risulta ancora in consegna, ex art.34 del Codice della Navigazione, all’Ufficio del Genio civile di Agrigento che *illo tempore* aveva realizzato dei dissalatori attualmente in disuso.

Per quanto sopra si allega:

- Verbale n. 167/90 del 07/08/1990: consegna in uso all’Ufficio del Genio Civile Regionale di Agrigento, di un’area demaniale marittima di mq. 8.000 e specchio acqueo antistante di mq. 10.000 in località “Caos” del Comune di Porto Empedocle per l’istallazione di n. 3 moduli dissalatori (ALL. 1 e 1bis);
- Verbale n. 219/2003 del 20/10/2003: consegna in uso all’Ufficio del Genio Civile Regionale di Agrigento di un’are demaniale marittima di mq. 7.500 in località “Caos” (lato sud – zona ex riempimento) del Comune di Porto Empedocle, al fine di realizzare, in adiacenza a quelli preesistenti ulteriore impianto di dissalazione (ALL. 2);
- Verbale n. 230/2006 del 05/04/2006: consegna in uso all’Ufficio del Genio Civile Regionale di Agrigento di mq. 17.250 di specchio acqueo destinato alla collocazione di una condotta sottomarina di prelievo di acqua di mare, e una condotta di scarico di salamoia; (ALL. 3)

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Agazio TEDESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 e D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Firmato Digitalmente da/Signed by:
AGAZIO TEDESCO

In Data/On Date:
mercoledì 5 febbraio 2025 15:34:58

IL COMMITTENTE
C.R. (CP) Antonio MONTA

Per l'Amministrazione

Per l'Appaltatore

cimitero

serbatoio

CIMITERIE SICILIANE

Ex Poligono

C. Pancano

C. Ciulla

Serbatoio

C. Bonocore

Stazione F.S.

C. del Portuale

VETEM

FOGGIA DEL CAOS

VALLONE DEL MOLO

LEGENDA

- AREA DEMANIALE RICHIESTA mq. 8000
- SPAZIO ACQUEO RICHIESTO mq. 10000

VERBALE DI CONSEGNA DI AREA DEMANIALE MARITTIMA E SPECCHIO ACQUEO ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO.

VERBALE N. 167 /90.

L'anno millenovecentonovanta addì 17 AGO. 1990 del mese di _____, nella Capitaneria di Porto di Porto Empedocle;

Premesso:

- che per l'installazione di n. 3 moduli dissalatori l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha chiestocon il foglio n. 10166 in data 19.07.90, la consegna in uso di un'area demaniale marittima di mq. 8.000 e specchio acqueo antistante di mq. 10.000 in località Caos del Comune di Porto Empedocle, nell'ambito della istituenda zona industriale di Porto Empedocle ed antistante lo stabilimento VETEM di Porto Empedocle.

- che devesi fare constatare formalmente la consegna delle aree e dello specchio acqueo di cui trattasi all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ai sensi delle disposizioni di Legge e Regolamenti sulla Marina Mercantile;

- che l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente di Palermo ha autorizzato la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle a procedere a tale consegna con nota n. 49560 in data 30-07-90.

Tutto ciò premesso;

il Capitano di Fregata (CP) Antonino MONICA, in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima, consegna all'Ing. Capo IGNAZIO SCIORTINO in rappresentanza dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici- Ufficio del Genio Civile di Agrigento, che accetta ai sensi e per gli effetti di cui nelle premesse del presente verbale l'area di mq. 8.000(ottomila) e specchio acqueo antistante di mq. 10.000 (diecimila) siti in loca-lità "CAOS" del Comune di Porto Empedocle contrassegnati nella planimetria allegata al presente verbale come parte integrante.

E' inteso che l'Autorità Marittima conserva sulle aree e gli specchi acquei oggetto della consegna l'ingerenza di polizia per quanto è necessario agli scopi dei servizi marittimi.

E' inteso pure che cessando l'uso per il quale l' area viene consegnata, essa sarà riconsegnata all'Ammninistrazione Marittima con tutte quelle opere che vi fossero state eseguite, opere che resteranno acquisite al Demanio Pubblico Marittimo, salvo che l'Amministrazione Marittima non richieda la demolizione delle opere stesse, la quale dovrà essere a cura e spese dell'Amministrazione usuaria.

Del che si è redatto il presente verbale in quattro originali per uso delle Amministrazioni come sopra rappresentate.

PER L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA
C.F. (CP) Antonino MONICA

PER L'AMMINISTRAZIONE LL.PP

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE

VERBALE DI CONSEGNA DI SUOLO DEMANIALE MARITTIMO IN LOCALITA' CONTRADA CAOS LUNGOMARE LUIGI RIZZO-COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE LATO SUD "ZONA EX-RIEMPIMENTO" PER REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI DISSALAZIONE E SERVIZI ANNESSI OCCUPANTE UNO SPAZIO DI MQ.7500 CIRCA, CAUSA EMERGENZA IDRICA. DITTA CONSEGNATARIA: UFFICIO DEL GENIO CIVILE – AGRIGENTO.

VERBALE N. 219 / 2003

PREMESSO CHE:

con nota n.660 del 21.01.2003 l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha richiesto a questa Capitaneria la consegna di un'area demaniale marittima di mq.7500 circa ai sensi dell'art.34 C.N. ed art.36 R.C.N. per l'installazione di moduli di dissalazione e servizi/opere annesse, oltre a pozzi di emungimento occupanti uno spazio di mq.500 circa;

con nota n.804 del 24.01.2003 l'Ufficio del Civile di Agrigento ha prodotto ulteriori copie dello studio di fattibilità aggiornato;

con foglio n.14/03705 del 17.02.2003 questa Capitaneria di Porto ha richiesto all'Organo Tecnico richiedente talune integrazioni della documentazione dallo stesso prodotta necessarie ai fini istruttori;

lo stesso Ufficio istante in data 21.02.2003 (prot.n.04083 di questo Comando) ha prodotto le richieste integrazioni;

con foglio n.14/04228 del 24.02.2003 questa Capitaneria di Porto ha relazionato all'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 5 Demanio Marittimo in ordine alla disponibilità e situazione giuridica delle aree interessate dal posizionamento dei moduli di dissalazione ed opere annesse;

con nota n.18046 del 17.03.2003 l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 5 Demanio Marittimo ha autorizzato la consegna ex-art.34 Cod.Nav. e 36 Reg,Cod.Nav. della predetta area d.m., tenuto conto che con ordinanza n.43 del 15.01.2003 il Commissario Delegato per l'emergenza idrica, ha dichiarato la realizzazione dei moduli di dissalazione di somma urgenza ai sensi dell'art.47 del Regolamento di cui al D.P.R.n.554/99, nonché indifferibili e di pubblica utilità;

nel corso di Conferenza di servizi in data 30.09.2003 relativa alla disciplina giuridica delle aree già in concessione all'ASI –Agrigento i convenuti (funzionari rappresentanti il Comune di Porto Empedocle, Ufficio del Genio Civile OO.MM. ed il medesimo consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Agrigento) hanno preso atto della somma urgenza palesata dall'Organo Regionale di consegnare parte dei suddetti spazi all'Ufficio del Genio Civile Agrigento per la realizzazione delle opere di cui al presente verbale;

durante la predetta Conferenza il rappresentante l'anzidetto concorso ha confermato aver già reso l'ASI il proprio avviso favorevole all'installazione dei moduli di dissalazione e servizi connessi;

con nota n. 11698/03 del 20.10.2003 l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha rinunciato alla realizzazione di pozzi per l'emungimento dell'acqua marina, privilegiando l'utilizzo di una condotta sottomarina a similitudine degli ulteriori moduli di dissalazione già presenti nelle adiacenze dell'area richiesta, nonché alla realizzazione di taluni manufatti previsti nello studio di fattibilità, producendo copia della relativa documentazione tecnica (relazione ed elaborati grafici);

non sussistono motivi ostativi ai soli fini marittimi alla disponibilità delle aree interessate dagli interventi,

devesi farsi constatare formalmente la consegna delle aree in parola all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento,

RITENUTO doversi procedere alle suddette operazioni di consegna limitatamente alle sole opere a terra, proprio in virtù della dichiarazione di somma urgenza richiamata in premessa, dovendosi richiedere ulteriori pronunciamenti per la posa della condotta non prevista nell'originario progetto autorizzato dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 5 Demanio Marittimo.

VISTI: gli artt.34 C.N. e 36 R.C.N.

(*) TUTTO CIO' PREMESSO

L'Anno Duemila~~Tre~~, Addì 20del mese di Ottobre alle ore 1330, presso la Capitaneria di Porto Porto Empedocle, il T.V.(CP) Silvestro GIRGENTI, in rappresentanza della stessa Amm.ne Marittima e specificatamente delegato dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle giusto foglio n. 21154 del 20-10-2003

CONSEGNA

All'Ing. Francesco Castiglione nella qualità di Ing.Capo pro-tempore dell'Ufficio del Genio Civile Regionale di Agrigento incaricato dal Commissario per l'emergenza idrica della progettazione delle opere civile relativi all'installazione di minidissalatori a Porto Empedocle, che accetta ai sensi e per gli effetti di cui alle premesse del presente verbale, mq.7500 circa di area d.m. in localita' Contrada Caos Lungomare Luigi Rizzo- del Comune di Porto Empedocle lato sud "zona ex-riempimento" al fine di realizzare in adiacenza a quelli preesistenti ulteriore impianto di dissalazione costituito da,

strazione di pre-trattamento per la filtrazione iniziale dell'acqua di mare,
locale sollevamento acqua di acqua di mare,
vasca acqua potabile,
vasca salamoia,
n.10 moduli di dissalazione da collocarsi su relativo basamento,
stazione sollevamento acqua potabile,
condotta mandata acqua potabile,
posa trasformatori, cabina elettrica, quadri comando e controllo,
cunicolo servizi in c.a.,

(*) leggasi Duemilatre

relative condotte idriche e di rilascio salamoia a terra,
sistemazione area esterna all'impianto mediante recinzione con rete e paletti metallici collocati su cordolo in c.a., n.02 cancelli in struttura metallica zincata completi di impianto di automazione, pavimentazione del lotto previa bonifica della superficie, piantumazione lungo il perimetro del lotto di alberi,
impianto smaltimento acque meteoriche,
impianto di illuminazione completo di n.02 torri-faro,

il tutto come meglio indicato nella relazione tecnica allegata e nella planimetria costituente parte integrante del presente verbale.

Al riguardo dovranno rispettarsi le sottonotate condizioni:

- Dovranno essere realizzate le opere indicate nella documentata richiesta di consegna.
- L'Ufficio consegnatario assume l'obbligo di mallevare l'Amministrazione Marittima da qualsiasi molestia e/o danno che potessero derivare a terzi in conseguenza dei lavori da
- effettuarsi nell'area d.m./specchio acqueo oggetto della consegna.
- Dovranno essere messe in atto tutte le misure per scongiurare qualsivoglia danno alle opere/arredi portuali, alle concessioni limitrofe, agli specchi acquei, ed all'ambiente in genere.
- Dovrà essere esposta in siti idonei apposita cartellonistica monitoria e segnaletica diurna/notturna, provvedendo altresì a delimitare i siti oggetto di intervento quali aree di cantiere.
- I lavori da eseguirsi nelle aree dd.mm. oggetto della consegna dovranno essere materialmente condotti in modo tale da non arrecare intralcio alla viabilità, nonché al completamento delle opere di urbanizzazione in zona condotte dall'ASI Agrigento;.
- Dovrà essere entro congruo termine comunicato il previsto inizio dei lavori, onde consentire all'Amministrazione Marittima di predisporre eventuali ulteriori provvedimenti di competenza, indicando i dati identificativi dell'Impresa esecutrice, i mezzi da utilizzarsi, le modalità esecutive e tutti gli ulteriori elementi cognitivi al predetto fine utili..
- Prima della realizzazione delle opere l'Ufficio consegnatario dovrà munirsi di tutti gli permessi/certificazioni/NN.OO./autorizzazioni/concessioni e/o provvedimenti in genere delle altre Amministrazioni competenti a qualsiasi titolo (anche sotto il profilo tecnico, urbanistico-edilizio, paesaggistico/ambientale qualora occorrenti), nonché della preventiva disponibilità delle aree interessate dal posizionamento delle strutture accessorie da parte degli utilizzatori/proprietari del relativo suolo interessato.
- Prima dell'inizio dell'attività l'Ufficio consegnatario dovrà munirsi delle autorizzazioni di carattere sanitario per l'utilizzo delle acque, nonché delle eventuali autorizzazioni e provvedimenti relativi al prelievo delle acque marine per lo scopo richiesto.
- Le opere dovranno essere dotate di tutti i sistemi di sicurezza previsti per scongiurare qualsivoglia danno a cose e/o persone in genere.

- Gli interventi dovranno essere condotti nel rispetto della normativa antinfortunistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro (L.626/'94 e successive modd. ed integrazioni).
- I materiali di risulta eventualmente derivanti dall'esecuzione dei lavori dovranno essere smaltiti secondo la vigente normativa in materia di rifiuti.
- La componentistica elettrica dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa CEI specifica per le opere previste in progetto (L.46/'90 e successive modd. ed integrazioni).
- Le opere di attingimento e di restituzione dell'acqua marina/salamoia dovranno essere dotate di tutti i sistemi di protezione e sicurezza, onde scongiurare l'ingresso di qualsivoglia, corpo o materiale estraneo (griglie di adeguate dimensioni).
- Le caratteristiche delle acque immesse in mare non dovranno superare le soglie ed i parametri previsti dalla vigente normativa in materia di scarichi dei reflui (D.Lgs.152/'99 e successive modifiche ed integrazioni).
- E' inteso che l'Autorità Marittima conserva, nell'area d.m.oggetto del presente verbale di consegna, l'ingerenza di polizia per quanto è necessario agli scopi dei servizi marittimi, ai sensi dell'art.30 Cod.Nav..
- La ditta dovrà preventivamente all'esercizio dell'impianto munirsi dell' autorizzazione prevista dall'art.40 della legge regionale n.27/'86 da richiedersi alla competente autorità.
- E' inteso pure che cessando l'uso per il quale le aree dd.mm. sono state assunte in consegna, saranno riconsegnate all'Amministrazione Marittima con tutte quelle opere che vi fossero state eseguite, che resteranno acquisite al Pubblico Demanio Marittimo, salvo che l'Amministrazione Marittima non richieda la demolizione delle opere stesse, la quale dovrà essere effettuata a cura dell'Amministrazione usuaria.
- Della conclusione dei lavori e del relativo avvenuto Collaudo, dovrà darsene preavviso a questa Capitaneria di Porto, ai fini della riconsegna.
- Il presente verbale è valido esclusivamente ai fini demaniali marittimi ed attiene agli aspetti inerenti la mera consegna delle aree.

E perché quanto sopra consti si è redatto il presente verbale in n.5 (cinque) esemplari per uso delle Amministrazioni come sopra rappresentate.

Per l'Amministrazione Marittima

T.V.(CP) Silvestro GIRGENTI

Per il Genio Civile di Agrigento

VISTO:
IL COMANDANTE
C.F.(CP) Giuseppe R A N D O

REGIONE SICILIANA
UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO
PER L'EMERGENZA IDRICA
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO LL.PP
2UFFICIO DEL GENIO CIVILE
AGRIGENTO

OPERE CIVILI PER L' INSTALLAZIONE DI DISSALATORI A PORTO EMPEDOCLE, PER LA FORNITURA DI 100 l/sec PER L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DI AGRIGENTO

PROGETTO ESECUTIVO

PLANIMETRIE IMPIANTO AREA A.S.I.

R= 1:500

AGRIGENTO, lì 08 SET. 2003


I Progettisti

(Ing. Vincenzo Di Rosa) (Ing. Maurizio Costa) (Ing. Duilio Alongi)

per L'E...
Ing. Achille ...
(Geom. Andrea ...)

L' INGEGNERE CAPO
DIRIGENTE SUPERIORE
(FRANCESCO CASTIGLIONE)

strada interna area ASI lato monte

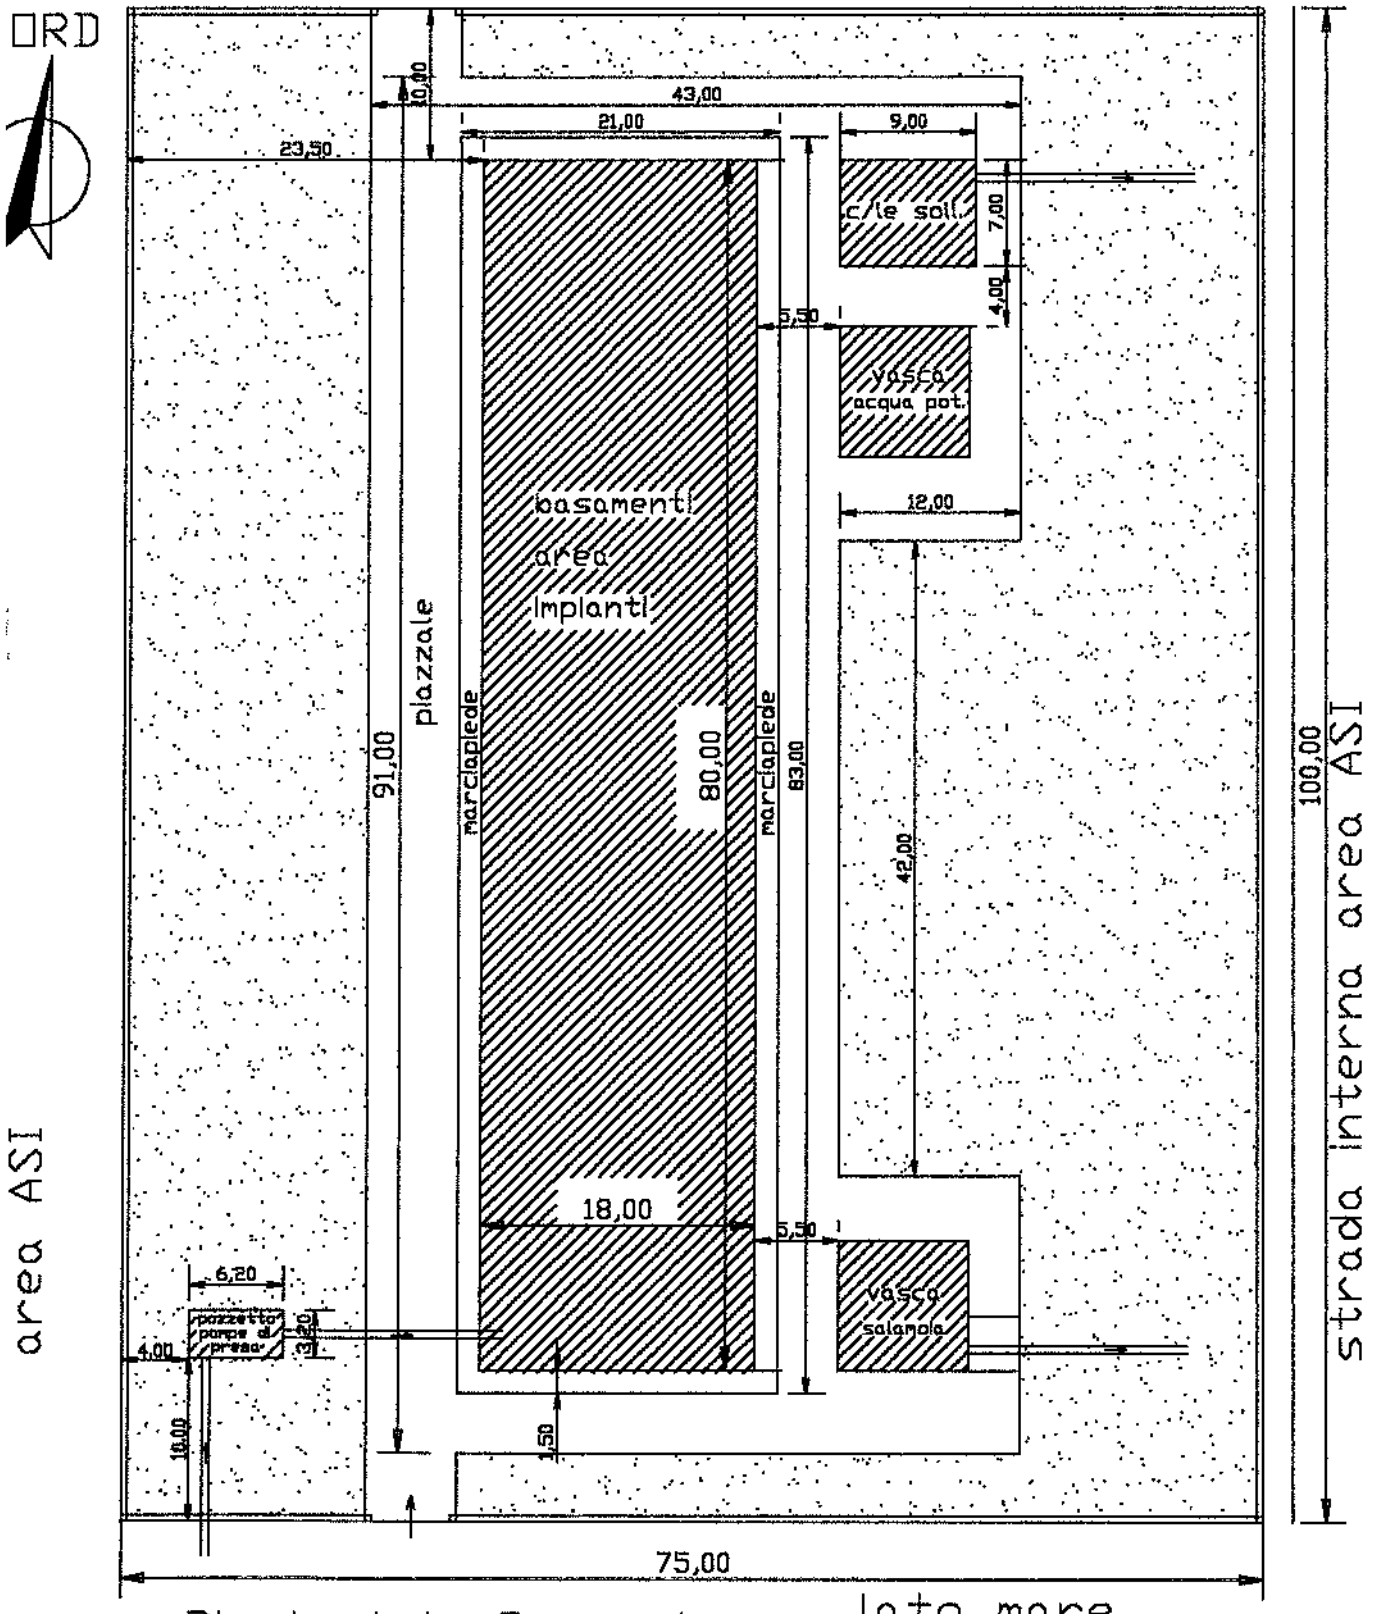

lato mare

Planimetria Generale

Area impianti R=1:500

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria diPorto di Porto Empedocle

VERBALE NR. 230/2006

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA EX ARTT.34 COD.NAV. E 36 REG.COD.NAV. DI SPECCHIO ACQUEO IN LOCALITA' CONTRADA CAOS LUNGOMARE LUIGI RIZZO COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE LATO SUD - ZONA EX RIEMPIMENTO - DI PERTINENZA REGIONALE PER LA COLLOCAZIONE DI:
-N.01 CONDOTTA SOTTOMARINA DI ATTINGIMENTO ACQUA DI MARE PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO DI DISSALAZIONE GIA' SU AREA D.M. IN CONSEGNA ALL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI AGRIGENTO DI CUI AL VERBALE N.219/2003 DEL 20.10.2003 – MQ.16250 (25 X 650);
- N.01 CONDOTTA DI SCARICO DELLA SALAMOIA – MQ.1.000 (25 X 40).

Si premette che,

con documentata nota n.11698/03 del 20.10.2003 l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha richiesto la consegna di uno specchio acqueo antistante contrada Caos Lungomare Luigi Rizzo del Comune di Porto Empedocle lato sud, nei pressi zona c.d. "riempimento" di pertinenza regionale, per la realizzazione di condotte di prelievo acqua di mare (mq.16250) e di scarico in mare della salamoia (mq.1000), asservite ad un retrostante impianto di dissalazione insistente su area d.m. già in consegna allo stesso Organo Tecnico regionale;

il progetto presentato risulta essere strettamente connesso (quale variante per le modalità di attingimento dell'acqua di mare) al più generale compendio di opere costituenti l'impianto di dissalazione a terra, già autorizzato in regime di consegna ex art.34 C.N. e 36 R.C.N., nonché corredato da apposita dichiarazione di somma urgenza ex art.47 del Regolamento del D.P.R.554/'99 (giusta ordinanza n.43 del 15.01.2003 del Commissario Delegato per l'Emergenza Idrica);

con verbale n.219/2003 del 20.10.2003 questa Capitaneria su espressa disposizione dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 5 Demanio Marittimo di cui alla nota n.18046 del 17.03.2003 ha provveduto a consegnare uno spazio d.m. di mq.7500 circa all'Ufficio del Genio Civile di Agrigento per la realizzazione dell'impianto di dissalazione a terra e servizi connessi sopra richiamato;

in sede di Conferenza di servizi tenutasi sull'argomento in data 03.11.2003 presso la sede dell'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza idrica, sono stati dettati termini e modalità per l'espletamento dell'iter istruttorio e per talune incombenze poste a carico dell'Ufficio richiedente prima dell'inizio dei lavori;

con nota n.06543 del 05.11.2003 l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Territorio ed Ambiente Servizio 2 V.A.S. V.I.A. ha ritenuto i complessivi interventi non sottoponibili alla procedura ai fini V.I.A di cui al D.P.R. 12.04.1996;

con foglio n.59087 del 18.11.2003 il Comando Militare Marittimo Autonomo in Sicilia ha reso il proprio avviso favorevole relativamente alle progettate condotte sottomarine;

con nota n.11360 del 20.11.2003 l'Ufficio del Genio Civile OO.MM. ha espresso parere favorevole a condizioni relativamente alle opere predette;

con foglio n.tc/5412 del 21.11.2003 il Comando Zona Fari della Sicilia ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione delle richiamate condotte;

con foglio n.13/26534 del 22.12.2003 la Sezione Tecnica di questa Capitaneria ha espresso il proprio avviso favorevole per gli aspetti di competenza alla realizzazione delle opere in questione;

con nota n.789 del 12.01.2004 l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Territorio ed Ambiente - Servizio 2 V.A.S. V.I.A. - ha ribadito i complessivi interventi non sottoponibili alla procedura ai fini V.I.A di cui al D.P.R. 12.04.1996, a meno dell'ottenimento, da parte dello stesso Servizio Regionale, **prima dell'inizio dei lavori** dell'autorizzazione ex art.35 del D.Lgs.n.152/'99;

con nota n.5525 del 03.02.2004 l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Territorio ed Ambiente - Servizio 5 Demanio Marittimo U.O.7 Gestione Amministrativa e finanziaria, nel prendere atto di tutti i pareri istruttori, ha autorizzato questa Capitaneria, ai sensi dell'art.34 C.N. e 36 R.C.N. alla consegna in favore dell'Ufficio richiedente, degli specchi acquei per le opere civili annesse all'impianto di dissalazione in località Caos – Lungomare Luigi Rizzo del Comune di Porto Empedocle, (ovvero n.01 condotta per prelievo acqua di mare e n.01 condotta di scarico della salamoia);

non sussistono motivi ostativi solo ai fini marittimi alla disponibilità delle aree/specchi acquei interessati dagli interventi di cui al R.D.26.09.1904 Artt..84-106;

devesi farsi constatare formalmente la consegna all'Ufficio del Genio Civile Regionale di Agrigento;

VISTI gli artt.34 del Codice della Navigazione e 36 del relativo regolamento di esecuzione;
VISTI gli artt. 84-106 del R.D.26.09.1904.,

TUTTO CIO' PREMESSO

L'Anno 2006 addì 05 del mese di Aprile alle ore 12:30 presso la sede della Capitaneria di Porto, il in rappresentanza dell'Amministrazione Marittima, il Capitano di Fregata (CP) Maurizio TROGU

CONSEGNA

all'Ufficio del Genio Civile Regionale di Agrigento, con sede in Agrigento Piazza San Calogero n.1 (d'ora in innanzi per semplicità denominata Amministrazione usuaria) nella persona dell'Ing. Vincenzo DI ROSA e Ing. Duilio ALONGI (Direttori dei lavori) incaricati dal Commissario straordinario per l'emergenza idrica in Sicilia per la progettazione e direzione dei lavori riguardanti le opere civili relative all'installazione di moduli di dissalazione e servizi annesi per l'approvvigionamento idrico del Comune di Agrigento, ricadenti nella c.d. zona ex- riempimento di pertinenza regionale sita in località CAOS – lungomare Luigi Rizzo del Comune di Porto Empedocle, che accetta ai sensi e per gli effetti di cui alle premesse del presente verbale, mq.17.250 di specchio acqueo destinato alla collocazione di n.01 condotta sottomarina di prelievo di acqua di mare occupante uno spazio di mq.16.250 (650x25) e di n.01 condotta di scarico della salamoia occupante uno spazio di mq.1000 (25x40), entrambe in PEAD diametro 500 mm e comprensive dei sistemi di ancoraggio, individuato dalle sottonotate coordinate geografiche,

1) CONDOTTA DI ADDUZIONE DELL'ACQUA DI MARE
   - A. LAT.37°17'.127 N LONG. 13°32'.558 E
   - B. LAT.37°17°.128 N LONG. 13°32'.575 E
   - C. LAT.37°16'.777 N LONG. 13°32'.651 E
   - D. LAT.37°16'.779 N LONG. 13°32'.667 E ,

2) CONDOTTA DI SCARICO DELLA SALAMOIA,
   - E. LAT.37°17'.148 N LONG.13°32'.766 E
   - F. LAT.37°17'.150 N LONG.13°32'.769 E
   - G. LAT.37°17'.132 N LONG.13°32'.785 E,

   il tutto come come meglio individuato nell'unito elaborato grafico scala 1:2000 costituente parte integrante del presente verbale.

L'Amministrazione usuaria dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- le opere dovranno essere conformi al progetto presentato e, pertanto, dovrà essere redatto a termine lavori apposita dichiarazione/attestazione di conformità da inoltrare a questa Capitaneria di Porto, nonché all'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Palermo;
- dovranno adoperarsi tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che dalle opere eseguite possa derivare pregiudizio al normale uso degli specchi acquei (ai fini della sosta, transito, ancoraggio, manovra di imbarcazioni/unità navali e simili), delle concessioni/aree-specchi acquei in consegna limitrofi, alle proprietà confinanti etc..;
- dovranno essere adottate tutte le misure idonee a scongiurare qualsivoglia forma di inquinamento/intorbidamento delle acque marine e/o danno al fondale marino ed alle specie animali e vegetali nello stesso insistenti;
- lo specchio acqueo oggetto dei complessivi interventi, dovrà essere appositamente delimitato da gavitelli provvisti da segnalamento diurno/notturno, come meglio individuato nell'apposita Ordinanza da emettersi a cura di questa Capitaneria di Porto;
- **prima dell'inizio dei lavori dovranno essere trasmessi all'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo (per il tramite e per conoscenza di questa Capitaneria di Porto),**
  - gli elaborati tecnici relativi al torrino di presa dotato di filtro posto all'estremità della condotta di alimentazione ed alla relativa boa di segnalazione,
  - gli elaborati tecnici relativi relativi alle modalità di esecuzione dell'attraversamento e del ripristino dell'esistente opera foranea da parte delle condotte di alimentazione e di quella di rilancio;
- **prima dell'inizio dei lavori dovrà essere effettuata apposita attività di indagine, preventivamente autorizzata da questa Capitaneria di Porto, diretta a verificare, sul fondale marino interessato dal posizionamento delle opere, l'eventuale presenza di ordigni esplosivi/residuati bellici, ovvero di eventuali reperti archeologici e/o eventuali ostacoli di altro genere (cavidotti, ulteriori condotte etc...);**
- **prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita e trasmessa in copia a questa Capitaneria di Porto l'autorizzazione di cui all'art.35 del D.Lgs.n.152/'99 (laddove occorrente) come meglio specificato nell'assessoriale Servizio 2 Ufficio Regionale V.I.A – VAS del 12.01.2004 (indirizzata pure al Commissario per l'emergenza idrica ed in premessa riportata);**
- **prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito e prodotto in copia a questa Capitaneria di Porto nulla osta dell'Autorità sanitaria relativamente al prelievo delle acque ed allo scarico della salamoia;**
- **prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisito Nulla Osta allo scarico di cui all'art.40 della L.R.27/'86 da parte dell'Autorità Comunale / Regionale competente;**
- prima dell'inizio dei lavori dovrà munirsi di ogni permesso/certificazione/nulla osta/permesso/autorizzazione/concessione di competenza di altre competenti Amministrazioni (anche sotto il profilo urbanistico edilizio, ambientale-paesaggistico, doganale e di polizia in genere etc..);
- gli interventi dovranno essere condotti nel rispetto della normativa antinfortunistica e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- l'eventuale componentistica elettrica dovrà essere realizzata nel rispetto della normativa CEI/CEE;
- **le opere di attingimento e di restituzione dell'acqua marina / della salamoia, dovranno essere dotate di tutti i sistemi di protezione e sicurezza, onde scongiurare l'introduzione, ancorchè fortuita di qualsivoglia corpo estraneo, anche ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità (ad es.: griglie con maglie di adeguate dimensioni etc...);**
- le caratteristiche delle acque immesse in mare non dovranno superare i limiti di tollerabilità previsti dalle soglie fissate dalla vigente normativa in materia di scarichi (D.lgs.152/'99 e successive modifiche ed integrazioni etc..);
- le condotte una volta collocate dovranno essere munite di appositi sistemi di segnalamento diurno/notturno;
- dovrà essere preventivamente comunicato a questa Capitaneria di Porto, nonché all'Ufficio del Genio Civile per le opere marittime di Palermo, l'inizio ed il termine dei lavori;
- **preventivamente all'esecuzione dei lavori dovrà essere richiesto a questa Capitaneria di Porto l'emissione dell'apposita Ordinanza di Polizia Marittima, disciplinante la materiale esecuzione degli interventi, nonché contestualmente comunicati gli identificativi della ditta esecutrice dei lavori, dei mezzi nautici e terrestri impiegati e del personale specializzato utilizzato;**

- prima della messa in esercizio, le opere dovranno essere sottoposte a collaudo e la relativa certificazione trasmessa all'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Palermo ed a questa Capitaneria di Porto;
- cessando l'uso per il quale gli specchi acquei/aree dd.mm. sono stati consegnati, gli stessi, dovranno essere restituiti all'Autorità Marittima;
- è inteso che l'Autorità Marittima conserva, nelle aree dd.mm./specchi acquei interessati dagli interventi l'ingerenza di polizia marittima necessaria agli scopi dei servizi marittimi di cui all'art.30 Cod.Nav.; a tal riguardo, ma anche per le finalità di polizia in genere, dovrà essere garantito l'accesso ai luoghi in ogni istante al personale di questa Capitaneria nonché dei Comandi delle Forze di polizia/armate operanti sul territorio.

-Il presente verbale è valido esclusivamente ai fini marittimi ed attiene ai soli aspetti inerenti la consegna delle aree/specchi acquei.

-Il mancato rispetto di anche una tra le condizioni sopra nel complesso riportate, determinerà la contestazione ai fini della caducazione della presente consegna, nonché l'eventuale contestazione degli artt.1164,1174 del Codice della Navigazione salvo che il fatto non costituisca reato.

PER L'AMMINISTRAZIONE MARITTIMA

PER L'UFFICIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI AGRIGENTO

Siciliacque

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0002511-GEN/2025
BARCODE: -001.1174896- 17-03-2025 - 12:45:46

COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE

per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

OGGETTO: Attestazione di avvio della procedura espropriativa per la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)".

Dissalatore di Trapani (TP).

Il sottoscritto Ing. Massimo Burruano, in qualità di Direttore Operativo e Responsabile Ufficio Espropri di Siciliacque Spa;

ATTESTA CHE:

È stata avviata la procedura espropriativa ai sensi degli artt. 10, 11 e 16 del D.P.R. 327/01, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 302/02, e degli art. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., della L. n. 244/2007 e s.m.i. e dell'art. 8 della L.R. n. 10/1991 e s.m.i, con pubblicazione presso:

Pubblicazioni	Attestazione Edizione	Dal	Al	Allegati
Albo Pretorio Comune di Trapani	848	20/02/2025	07/03/2025	Alleg.1
Albo Pretorio Comune di Erice	868	30/01/2025	14/02/2025	Alleg.2
Albo Pretorio Comune di Paceco	195	29/01/2025	13/02/2025	Alleg.3
Quotidiano: La Repubblica - Nazionale	Edizione	28/01/2025	-	Alleg.4
Quotidiano: La Sicilia	Edizione	27/01/2025	-	Alleg.5
Sito web istituzionale: https://www.siciliacque.it/espropri	-	27/01/2025	-	Alleg.6
Sito web istituzionale: https://commissari.gov.it/scarsitaidrica/comunicazioni/avvisi	-	28/01/2025	-	Alleg.7

Osservazioni ricevute:

Ente/Società/Privato Cittadino	Allegati
Italgas - Reti	Alleg.8
LCC di Trapani	Alleg.9
Rete Ferroviaria Italiana (RFI)	Alleg.10
Regione Siciliana - DRAR	Alleg.11
Snam Rete Gas Spa	Alleg.12

Il Responsabile Ufficio Espropri

(Ing. Massimo Burruano)

Comune di **TRAPANI**
Piazza Vittorio Veneto, 1
tel. 0923590111

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Registrazione Albo Pretorio n. 848/2025 del 20/02/2025

Oggetto: PROT. IN USCITA N.001-0000867-GEN/2025 - RICHESTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELL'AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA "REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP) E PORTO EMPEDOCLE (AG)

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi, dal 20/02/2025 al 07/03/2025

Si attesta inoltre che esaurito il periodo di pubblicazione summenzionato, non si sono riscontrate OPPOSIZIONI

Comune di Trapani, lì 10/03/2025

Liliana D'Ercole

UFFICIO COMUNALE ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Liliana D'Ercole
ALBO PRETORIO DI TRAPANI

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da
GAETANO CARIDI
ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005
Protocollo Generale: 2025 / 7955 del 29/01/2025

07/03/2025

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Siciliacque

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0000867-GEN/2025
BARCODE: -001.1159748- 29-01-2025 - 10:46:01

Spett.le
Comune di Trapani
Albo Pretorio
Pec: protocollo@pec.comune.trapani.it

Oggetto: Richiesta di pubblicazione all'albo Pretorio dell' avviso di avvio del procedimento per la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)"

Con la presente, si trasmette in allegato il seguente documento per la pubblicazione all'Albo Pretorio del vostro ente:

- **Titolo del documento:** Avviso di avvio del procedimento per la ""Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)".
- **Tipologia:** Comunicazione
- **Durata della pubblicazione:** 15 giorni naturali e consecutivi;

Si prega di voler procedere alla pubblicazione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e di trasmettere un attestato di avvenuta pubblicazione alla scrivete società.
Per eventuali necessità o chiarimenti, il referente incaricato è l'Ing. Fabio Sidoti, contattabile al numero 3200721055 o all'indirizzo e-mail: fabio.sidoti@siciliacque.it.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gaetano Caridi

MUNICIPIO DI TRAPANI
ALBO PRETORIO
N. 848 Reg. Pubbl.
Il sottoscritto certifica che l'atto è stato affisso all'albo on line di questo Comune dal 20/02/25 al 07/03/2025
Trapani, 10/03/2025
L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
Liliana D'Ercole

Comune di ERICE

Provincia di TRAPANI

OGGETTO : ATTESTAZIONE AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

Si comunica che la seguente tipologia di atto avviso pubblico avente come oggetto

PUBBLICAZIONE AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA "REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI PROT. IN USCITA N.001-0000868-GEN/2025 -

è stato pubblicato all'Albo on line del comune, dal**30/01/2025**al **14/02/2025** .

Numero registro Albo 260 del 30/01/2025.

Data,

Il responsabile della pubblicazione
Francesca Badalucco



Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Siciliacque

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0000868-GEN/2025
BARCODE: -001.1159755- 29-01-2025 - 10:48:26

Spett.le
Comune di Erice
Albo Pretorio
Pec: protocollo@pec.comune.erice.tp.it

Oggetto: Richiesta di pubblicazione all'albo Pretorio dell' avviso di avvio del procedimento per la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)".

Con la presente, si trasmette in allegato il seguente documento per la pubblicazione all'Albo Pretorio del vostro ente:

- **Titolo del documento:** Avviso di avvio del procedimento per la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)";
- **Tipologia:** Comunicazione;
- **Durata della pubblicazione:** 15 giorni naturali e consecutivi;

Si prega di voler procedere alla pubblicazione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e di trasmettere un attestato di avvenuta pubblicazione alla scrivete società.
Per eventuali necessità o chiarimenti, il referente incaricato è l'Ing. Fabio Sidoti, contattabile al numero 3200721055 o all'indirizzo e-mail: fabio.sidoti@siciliacque.it.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

260/25

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gaetano Caridi

Firmato da GAETANO CARIDI
Data: 28/01/2025 14:05:36 UTC

COMUNE DI ERICE

Il sottoscritto certifica che il presente atto venne affisso all'Albo Pretorio di questo Comune dal 30 GEN. 2025 al 14 FEB. 2025 senza che sia stata prodotta opposizione reclamo.

Erice, 19 FEB. 2025

IL MESSO COMUNALE

Visto: IL SEGRETARIO COMUNALE

ERICE * ALBO PRETORIO *

COMUNE DI PACECO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Settore I – Albo Pretorio

N 195 REGISTRO PUBBLICAZIONI

OGGETTO: Avviso di avvio del procedimento per la " Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG) "

SI CERTIFICA CHE IL PRESENTE ATTO E' STATO PUBBLICATO ALL' ALBO PRETORIO DI QUESTO COMUNE ININTERROTTAMENTE DAL 29/01/2025 AL 13/02/2025

PACECO

IL MESSO COMUNALE
(RANDONE GIUSEPPINA)

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Placido Leone)

COMUNE DI PACECO
Comune di Paceco
Protocollo N.0004357/2025 del 24/02/2025
U

COMUNE DI PACECO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SEGRETARIO COMUNALE

ALLA SICILIACQUE

PEC: siciliacque@siciliacquespa.com

Oggetto:RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE DELL' AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA " REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP) E PORTO EMPEDOCLE (AG)"

In riscontro alla nota in oggetto ns. prot n 4182/2025 e ns. prot 4180/2025si restituisce l' avviso con allegato prospetto di pubblicazione dando atto che alla data odierna non sono pervenute opposizioni a questo comune .

PACECO 24/02/2025

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Placido Leone)

4127 20.02.2025

125 / 13.02.2025

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Siciliacque

Spett.le
Comune di Paceco
Albo Pretorio
Pec: protocollo@pec.comune.paceco.tp.it

Oggetto: Richiesta di pubblicazione all'albo Pretorio dell' avviso di avvio del procedimento per la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)"

Con la presente, si trasmette in allegato il seguente documento per la pubblicazione all'Albo Pretorio del vostro ente:

- **Titolo del documento:** Avviso di avvio del procedimento per la ""Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)".
- **Tipologia:** Comunicazione
- **Durata della pubblicazione:** 15 giorni naturali e consecutivi;

Si prega di voler procedere alla pubblicazione nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e di trasmettere un attestato di avvenuta pubblicazione alla scrivete società.
Per eventuali necessità o chiarimenti, il referente incaricato è l'Ing. Fabio Sidoti, contattabile al numero 3200721055 o all'indirizzo e-mail: fabio.sidoti@siciliacque.it.

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gaetano Caridi

Comune di Paceco
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002287/2025 del 29/01/2025
Firmatario: GAETANO CARIDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica in Sicilia

Siciliacque

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP) E PORTO EMPEDOCLE (AG)

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO
ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni di legge:

- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024;
- Decreto-legge n. 39 del 14 aprile 2023, convertito in L. n. 68 del 13 giugno 2023, e ss.mm.ii.;
- Decreto-legge n. 208 del 31 dicembre 2024 (art. 2);
- Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024;
- Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025;
- D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e ss.mm.ii. (artt. 3, 11, 12, 16 e ss.);
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. (art. 7 e ss.);
- Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- l'intervento per la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)" rientra tra le misure urgenti individuate per contrastare la scarsità idrica in Sicilia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208/2024;
- il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica preposto alla realizzazione delle predette misure, nelle quali rientra anche l'intervento indicato in epigrafe e di cui al presente avviso, con il Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 ha individuato Siciliacque S.p.A. come Soggetto attuatore e con il Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025 ha conferito alla stessa la delega per l'esercizio dei poteri relativi alle procedure espropriative e di occupazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- Siciliacque S.p.A., ha predisposto il progetto del predetto intervento, che verrà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, specificamente convocata dal Commissario straordinario;

AVVISA:

dell'avvio del procedimento ai fini dell'approvazione del progetto di cui in oggetto, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

Il progetto sarà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, appositamente convocata ai fini del rilascio, da parte degli Enti preposti, di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi prescritti dalle vigenti norme.

Il progetto interessa i **Comuni di Trapani, Paceco ed Erice** (nella Provincia di Trapani) e i **Comuni di Porto Empedocle e Agrigento** (nella Provincia di Agrigento) e gli atti relativi al Progetto dell'opera possono essere scaricati al seguente link:

https://italgasspa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maurizio_sorce_italgas_it1/Eiql0Cq397NGhubQbSNsRJIBahsYBphOWu-arZqtWiET9Q?e=sL6wHQ

L'approvazione del Progetto definitivo comporterà, ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera. Negli elenchi che seguono si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura. I soggetti che, in base ai registri catastali, risultano intestatari dei beni immobili di cui è prevista l'espropriazione e/o asservimento, nonché i portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, hanno facoltà di presentare eventuali osservazioni (artt. 3, comma 3, e 16 del D.P.R. n. 327/2001), entro il termine dimezzato di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, e stabilito in virtù delle deroghe previste dal combinato disposto dell'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1, comma 14, del Decreto commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025. Nello stesso termine e ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, qualora gli intestatari non siano più proprietari dei beni, sono tenuti a darne comunicazione, indicando — ove noto — il nuovo proprietario o fornendo la documentazione in loro possesso utile a ricostruire la titolarità degli immobili.

Le predette osservazioni e la relativa documentazione e/o richieste di ulteriori informazioni dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A.R. a "Siciliacque S.p.A., via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo" e/o a mezzo PEC all'indirizzo siciliacque@siciliacquespa.com.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è individuato come Responsabile del Procedimento l'Ing. Gaetano Caridi. Si precisa che il presente avviso è predisposto, in considerazione dell'emergenza idrica dichiarata in Sicilia con D.P.C.M. del 6.5.2024 e dell'urgenza della realizzazione dell'intervento, secondo le deroghe previste dall'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1 del Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025.

Provincia di Trapani (Comuni di Trapani, Paceco ed Erice):

NP:1, 2, 3, 4, 5, 6, 131, 133, 136, 236, 238, 265, 270 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 376, Trapani, ESPROP. mq: 870, O.T. mq: 870 FG: 26, P.LLA: 378, Trapani, ESPROP. mq: 1942, O.T. mq: 1942 FG: 26, P.LLA: 165, Trapani, ESPROP. mq: 2611, O.T mq: 2611 FG: 26, P.LLA: 168, Trapani, ESPROP. mq: 2639, O.T. mq: 2639 FG: 26, P.LLA: 166, Trapani, ESPROP. mq: 3528, O.T. mq: 3528 FG: 26, P.LLA: 169, Trapani, ESPROP. mq: 3373, O.T. mq: 3373 FG: 28, P.LLA: 532, Trapani, O.T. mq: 107, ASSERV. mq: 107 FG: 28, P.LLA: 534, Trapani, O.T. mq: 315, ASSERV. mq: 315 FG: 28, P.LLA: 536, Trapani, O.T. mq: 536, ASSERV. mq: 536 FG: 1, P.LLA: 104, Paceco, O.T. mq: 4450 FG: 1, P.LLA: 105, Paceco, O.T. mq: 1293 FG: 213, P.LLA: 1571, Erice, O.T. mq: 201, ASSERV. mq: 201 FG: 213, P.LLA: 1574, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 4 ; **NP:** 7 - **DITTA:** MESSINA ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 01/02/1962 FG: 26, P.LLA: 54, Trapani, ESPROP. mq: 3906, O.T. mq: 3906 ; **NP:** 8, 184 - **DITTA:** BUSCAINO ANTONINA nata a TRAPANI (TP) il 14/10/1929 FG: 26, P.LLA: 280, Trapani, ESPROP. mq: 2595, O.T. mq: 2595 FG: 26, P.LLA: 365, Trapani, O.T. mq: 112, ASSERV. mq: 9 ; **NP:** 9, 10 - **DITTA:** GENNA ANTONINO nato a TRAPANI (TP) il 21/10/1947 FG: 26, P.LLA: 763, Trapani, ESPROP. mq: 2391, O.T. mq: 2391 FG: 26, P.LLA: 764, Trapani, ESPROP. mq: 359, O.T. mq: 359 ; **NP:** 11, 14 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI REGIONE SICILIA FG: 26, P.LLA: 284, Trapani, ESPROP. mq: 2553, O.T. mq: 2553 FG: 26, P.LLA: 58, Trapani, ESPROP. mq: 2151, O.T. mq: 2151 ; **NP:** 12, 13, 18, 19, 29, 37, 39, 41, 43, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 73, 74, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 121, 137, 140, 144, 146, 150, 157, 160, 183, 185, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 201, 208, 209, 210, 227, 228, 237, 239, 240 - **DITTA:** DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 128, Trapani, ESPROP. mq: 1420, O.T. mq: 1420 FG: 26, P.LLA: 86, Trapani, ESPROP. mq: 1530, O.T. mq: 1530 FG: 26, P.LLA: 380, Trapani, O.T. mq: 276 FG: 26, P.LLA: 386, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 3 FG: 26, P.LLA: 389, Trapani, O.T. mq: 258, ASSERV. mq: 258 FG: 26, P.LLA: 403, Trapani, O.T. mq: 86, ASSERV. mq: 86 FG: 26, P.LLA: 406, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 FG: 26, P.LLA: 409, Trapani, O.T. mq: 17, ASSERV. mq: 17 FG: 26, P.LLA: 412, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 16 FG: 26, P.LLA: 419, Trapani, O.T. mq: 4, ASSERV. mq: 4 FG: 26, P.LLA: 421, Trapani, O.T. mq: 50, ASSERV. mq: 50 FG: 26, P.LLA: 424, Trapani, O.T. mq: 53, ASSERV. mq: 53 FG: 26, P.LLA: 427, Trapani, O.T. mq: 56, ASSERV. mq: 56 FG: 26, P.LLA: 430, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 26, P.LLA: 433, Trapani, O.T. mq: 108, ASSERV. mq: 108 FG: 26, P.LLA: 436, Trapani, O.T. mq: 30, ASSERV. mq: 30 FG: 27, P.LLA: 679, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 27, P.LLA: 683, Trapani, O.T. mq: 55, ASSERV. mq: 53 FG: 28, P.LLA: 366, Trapani, O.T. mq: 54, ASSERV. mq: 54 FG: 28, P.LLA: 368, Trapani, O.T. mq: 182, ASSERV. mq: 182 FG: 28, P.LLA: 370, Trapani, O.T. mq: 130, ASSERV. mq: 130 FG: 28, P.LLA: 372, Trapani, O.T. mq: 174, ASSERV. mq: 174 FG: 28, P.LLA: 374, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 63 FG: 28, P.LLA: 374, Trapani, O.T. mq: 18 FG: 28, P.LLA: 377, Trapani, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 28, P.LLA: 380, Trapani, O.T. mq: 66, ASSERV. mq: 66 FG: 28, P.LLA: 383, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 71 FG: 28, P.LLA: 518, Trapani, O.T. mq: 60, ASSERV. mq: 60 FG: 28, P.LLA: 386, Trapani, O.T. mq: 73, ASSERV. mq: 73 FG: 28, P.LLA: 389, Trapani, O.T. mq: 25, ASSERV. mq: 25 FG: 28, P.LLA: 398, Trapani, O.T. mq: 120, ASSERV. mq: 120 FG: 28, P.LLA: 420, Trapani, O.T. mq: 36, ASSERV. mq: 36 FG: 28, P.LLA: 423, Trapani, O.T. mq: 43, ASSERV. mq: 43 FG: 28, P.LLA: 426, Trapani, O.T. mq: 61, ASSERV. mq: 61 FG: 28, P.LLA: 429, Trapani, O.T. mq: 17, ASSERV. mq: 17 FG: 28, P.LLA: 435, Trapani, O.T. mq: 105, ASSERV. mq: 105 FG: 28, P.LLA: 441, Trapani, O.T. mq: 398, ASSERV. mq: 299 FG: 28, P.LLA: 444, Trapani, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 26, P.LLA: 364, Trapani, O.T. mq: 89, ASSERV. mq: 89 FG: 26, P.LLA: 366, Trapani, O.T. mq: 116, ASSERV. mq: 94 FG: 26, P.LLA: 368, Trapani, O.T. mq: 82 FG: 26, P.LLA: 370, Trapani, O.T. mq: 88, ASSERV. mq: 45 FG: 26, P.LLA: 372, Trapani, O.T. mq: 68, ASSERV. mq: 37 FG: 26, P.LLA: 398, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 18 FG: 26, P.LLA: 448, Trapani, O.T. mq: 69, ASSERV. mq: 35 FG: 26, P.LLA: 395, Trapani, O.T. mq: 217, ASSERV. mq: 180 FG: 38, P.LLA: 212, Trapani, O.T. mq: 125, ASSERV. mq: 125 FG: 38, P.LLA: 211, Trapani, O.T. mq: 1080, ASSERV. mq: 367 FG: 38, P.LLA: 210, Trapani, O.T. mq: 161, ASSERV. mq: 161 FG: 38, P.LLA: 188, Trapani, O.T. mq: 100, ASSERV. mq: 100 FG: 38, P.LLA: 205, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 FG: 38, P.LLA: 207, Trapani, O.T. mq: 31,

ASSERV. mq: 31 FG: 38, P.LLA: 173, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 FG: 38, P.LLA: 170, Trapani, O.T. mq: 3, ASSERV. mq: 3 FG: 1, P.LLA: 102, Paceco, O.T. mq: 192 FG: 1, P.LLA: 99, Paceco, O.T. mq: 4806 FG: 1, P.LLA: 96, Paceco, O.T. mq: 5330 ; **NP:** 15 - **DITTA:** GRIGNANO GRAZIA MARIA nata a TRAPANI (TP) il 29/12/1965 FG: 26, P.LLA: 374, Trapani, ESPROP. mq: 1910, O.T. mq: 1910 ; **NP:** 16 - **DITTA:** GIORDANO GIUSEPPE FRANCESCO nato a TRAPANI (TP) il 04/11/1959 FG: 26, P.LLA: 129, Trapani, ESPROP. mq: 1565, O.T. mq: 1565 ; **NP:** 17, 186 - **DITTA:** BUZZITTA DANIELA nata a ERICE (TP) il 07/12/1972 FG: 26, P.LLA: 381, Trapani, O.T. mq: 439, ASSERV. mq: 320 FG: 26, P.LLA: 853, Trapani, O.T. mq: 143, ASSERV. mq: 25 ; **NP:** 20 - **DITTA:** BUSCAINO ONOFRIA nato/a a TRAPANI (TP) il 01/12/1891 FG: 26, P.LLA: 385, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 ; **NP:** 21, 22 - **DITTA:** GRIGNANO ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 27/03/1961 FG: 26, P.LLA: 383, Trapani, O.T. mq: 220, ASSERV. mq: 61 FG: 26, P.LLA: 384, Trapani, O.T. mq: 88, ASSERV. mq: 88 ; **NP:** 23, 24, 25 - **DITTA:** MARINO GIACOMO nato a PACECO (TP) il 06/11/1950 FG: 38, P.LLA: 215, Trapani, O.T. mq: 638, ASSERV. mq: 430 FG: 38, P.LLA: 328, Trapani, O.T. mq: 224, ASSERV. mq: 34 FG: 38, P.LLA: 329, Trapani, O.T. mq: 37 ; **NP:** 26, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207 - **DITTA:** DAIDONE ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 16/04/1903 FG: 38, P.LLA: 218, Trapani, O.T. mq: 7, ASSERV. mq: 7 FG: 38, P.LLA: 319, Trapani, O.T. mq: 56 FG: 38, P.LLA: 318, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 16 FG: 38, P.LLA: 321, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 FG: 38, P.LLA: 317, Trapani, O.T. mq: 6, ASSERV. mq: 5 FG: 38, P.LLA: 316, Trapani, O.T. mq: 17 FG: 38, P.LLA: 315, Trapani, O.T. mq: 110 FG: 38, P.LLA: 314, Trapani, O.T. mq: 60, ASSERV. mq: 29 ; **NP:** 27 - **DITTA:** CULCASI VITA nata a PACECO (TP) il 28/11/1937 FG: 38, P.LLA: 331, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 2 ; **NP:** 28 - **DITTA:** CAMMARATA FRANCESCO nato a PACECO (TP) il 01/11/1937 FG: 38, P.LLA: 330, Trapani, O.T. mq: 6 ; **NP:** 30, 31 - **DITTA:** CIARAMITA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 01/08/1896 FG: 26, P.LLA: 519, Trapani, O.T. mq: 291, ASSERV. mq: 108 FG: 26, P.LLA: 518, Trapani, O.T. mq: 268 ; **NP:** 32, 33, 34, 35, 36 - **DITTA:** RITONDO MARIA ; (MAR GRAMIGNANO) nata a TRAPANI (TP) il 02/10/1938 FG: 26, P.LLA: 392, Trapani, O.T. mq: 128, ASSERV. mq: 128 FG: 26, P.LLA: 520, Trapani, O.T. mq: 250, ASSERV. mq: 58 FG: 26, P.LLA: 521, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 18 FG: 26, P.LLA: 400, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 37 FG: 26, P.LLA: 401, Trapani, O.T. mq: 102, ASSERV. mq: 25 ; **NP:** 38, 42 - **DITTA:** CIARAMITA CATERINA ; (FU ANTONINO MAR CIARAMITA) FG: 26, P.LLA: 404, Trapani, O.T. mq: 235, ASSERV. mq: 58 FG: 26, P.LLA: 410, Trapani, O.T. mq: 44, ASSERV. mq: 10 ; **NP:** 40, 44 - **DITTA:** BOVA ALDO nato a TRAPANI (TP) il 18/05/1955 FG: 26, P.LLA: 407, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 9 FG: 26, P.LLA: 413, Trapani, O.T. mq: 42, ASSERV. mq: 9 ; **NP:** 45, 46 - **DITTA:** DI NICOLA VINCENZA nata a TRAPANI (TP) il 27/11/1948 FG: 26, P.LLA: 442, Trapani, O.T. mq: 54, ASSERV. mq: 13 FG: 26, P.LLA: 443, Trapani, O.T. mq: 19, ASSERV. mq: 19 ; **NP:** 47, 48, 49, 50 - **DITTA:** MORICI ROSA nata a TRAPANI (TP) il 12/02/1924 FG: 26, P.LLA: 445, Trapani, O.T. mq: 12, ASSERV. mq: 12 FG: 26, P.LLA: 444, Trapani, O.T. mq: 42, ASSERV. mq: 11 FG: 26, P.LLA: 446, Trapani, O.T. mq: 55, ASSERV. mq: 14 FG: 26, P.LLA: 447, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 ; **NP:** 53 - **DITTA:** DI NICOLA VITA nato/a a TRAPANI (TP) il 12/01/1927 FG: 26, P.LLA: 422, Trapani, O.T. mq: 154, ASSERV. mq: 41 ; **NP:** 55, 59 - **DITTA:** GUCCIARDO MARIA nata a PACECO (TP) il 26/12/1935 FG: 26, P.LLA: 423, Trapani, O.T. mq: 167, ASSERV. mq: 48 FG: 26, P.LLA: 429, Trapani, O.T. mq: 108, ASSERV. mq: 28 ; **NP:** 57 - **DITTA:** DI NICOLA VINCENZA nata a TRAPANI (TP) il 23/04/1937 FG: 26, P.LLA: 426, Trapani, O.T. mq: 190, ASSERV. mq: 55 ; **NP:** 61 - **DITTA:** GUCCIARDO ANTONINO nato a PACECO (TP) il 25/04/1934 FG: 26, P.LLA: 434, Trapani, O.T. mq: 265, ASSERV. mq: 60 ; **NP:** 63, 64 - **DITTA:** GELATI MUCARIA S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 26, P.LLA: 437, Trapani, O.T. mq: 167, ASSERV. mq: 6 FG: 26, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 123, ASSERV. mq: 82 ; **NP:** 65, 66, 67, 68 - **DITTA:** ANGILERI ANTONIA MARIA nata a MARSALA (TP) il 12/04/1935 FG: 26, P.LLA: 439, Trapani, O.T. mq: 38 FG: 26, P.LLA: 522, Trapani, O.T. mq: 230, ASSERV. mq: 42 FG: 26, P.LLA: 441, Trapani, O.T. mq: 396, ASSERV. mq: 75 FG: 26, P.LLA: 523, Trapani, O.T. mq: 60 ; **NP:** 69, 70, 72 - **DITTA:** ACCARDO ANDREA ; FU LEONARDO FG: 27, P.LLA: 725, Trapani, O.T. mq: 141, ASSERV. mq: 135 FG: 27, P.LLA: 677, Trapani, O.T. mq: 231, ASSERV. mq: 82 FG: 27, P.LLA: 726, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 ; **NP:** 71 - **DITTA:** ACCARDI GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 04/05/1933 FG: 27, P.LLA: 678, Trapani, O.T. mq: 259, ASSERV. mq: 38 ; **NP:** 75, 76, 153, 154, 155 - **DITTA:** RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. con sede in ROMA (RM) FG: 27, P.LLA: 682, Trapani, O.T. mq: 94, ASSERV. mq: 8 FG: 27, P.LLA: 728, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 28, P.LLA: 569, Trapani, O.T. mq: 101, ASSERV. mq: 35 FG: 28, P.LLA: 92, Trapani, O.T. mq: 257, ASSERV. mq: 112 FG: 28, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 15 ; **NP:** 77, 80, 82, 83 - **DITTA:** SRL CASSA RURALE ARTIGIANA DI XITTA CON SEDE IN XITTA FG: 27, P.LLA: 729, Trapani, O.T. mq: 906, ASSERV. mq: 436 FG: 27, P.LLA: 730, Trapani, O.T. mq: 93, ASSERV. mq: 63 FG: 27, P.LLA: 731, Trapani, O.T. mq: 215, ASSERV. mq: 215 FG: 27, P.LLA: 732, Trapani, O.T. mq: 123 ; **NP:** 78, 81, 84, 85, 86, 87 - **DITTA:** FILETI SALVATORE nato a ERICE (TP) il 28/01/1974 FG: 27, P.LLA: 686, Trapani, O.T. mq: 334 FG: 27, P.LLA: 779, Trapani, O.T. mq: 96, ASSERV. mq: 96 FG: 27, P.LLA: 689, Trapani, O.T. mq: 125 FG: 27, P.LLA: 724, Trapani, O.T. mq: 6, ASSERV. mq: 5 FG: 27, P.LLA: 723, Trapani, O.T. mq: 82, ASSERV. mq: 82 FG: 27, P.LLA: 781, Trapani, O.T. mq: 260, ASSERV. mq: 6 ; **NP:** 79 - **DITTA:** GUASTELLA LEONARDA nata a TRAPANI (TP) il 30/01/1967 FG: nan, P.LLA: nan, nan ; **NP:** 88 - **DITTA:** COLOMBO ALBERTO ; FU NICOLO FG: 27, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 170 ; **NP:** 89 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO PER LE OPERE DI BONIFICA MARGI FG: 28, P.LLA: 46, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 ; **NP:** 90, 91, 142, 214 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (RM) FG: 28, P.LLA: 476, Trapani, O.T. mq: 110, ASSERV. mq: 106 FG: 28, P.LLA: 475, Trapani, O.T. mq: 2180, ASSERV. mq: 614 FG: 28, P.LLA: 57, Trapani, O.T. mq: 645 FG: 38, P.LLA: 240, Trapani, O.T. mq: 3327, ASSERV. mq: 820 ; **NP:** 97, 99 - **DITTA:** ALESTRA ANGELA ; FU GIUSEPPE FG: 28, P.LLA: 509, Trapani, O.T. mq: 181, ASSERV. mq: 154 FG: 28, P.LLA: 510, Trapani, O.T. mq: 53 ; **NP:** 100, 101 - **DITTA:** CERNIGLIARO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 17/10/1967 FG: 28, P.LLA: 511, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 33 FG: 28, P.LLA: 512, Trapani, O.T. mq: 23 ; **NP:** 104, 105, 106, 107 - **DITTA:** BUSCAINO IGNAZIO ; GIUSEPPE FU ANTONINO FG: 28, P.LLA: 513, Trapani, O.T. mq: 93, ASSERV. mq: 80 FG: 28, P.LLA: 514, Trapani, O.T. mq: 86 FG: 28, P.LLA: 515, Trapani, O.T. mq: 72, ASSERV. mq: 67 FG: 28, P.LLA: 516, Trapani, O.T. mq: 134 ; **NP:** 108 - **DITTA:** SANTANGELO MARGHERITA nata a TRAPANI (TP) il 26/01/1954 FG: 28, P.LLA: 517, Trapani, O.T. mq: 189, ASSERV. mq: 28 ; **NP:** 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 - **DITTA:** SANTANGELO ALBERTA nata a TRAPANI (TP) il 01/01/1951 FG: 28, P.LLA: 392, Trapani, O.T. mq: 27, ASSERV. mq: 27 FG: 28, P.LLA: 519, Trapani, O.T. mq: 72, ASSERV. mq: 6 FG: 28, P.LLA: 520, Trapani, O.T. mq: 21, ASSERV. mq: 21 FG: 28, P.LLA: 521, Trapani, O.T. mq: 75 FG: 26, P.LLA: 522, Trapani, O.T. mq: 204, ASSERV. mq: 45 FG: 26, P.LLA: 523, Trapani, O.T. mq: 10 FG: 28, P.LLA: 524, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 65 FG: 28, P.LLA: 395, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 63 ; **NP:** 122, 123 - **DITTA:** CAVALLINO SEBASTIANO nato a TRAPANI (TP) il 01/01/1951 FG: 28, P.LLA: 699, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 60 FG: 28, P.LLA: 701, Trapani, O.T. mq: 149 ; **NP:** 124, 125 - **DITTA:** CAVALLINO SALVATORE nato a TRAPANI (TP) il 27/08/1955 FG: 28, P.LLA: 700, Trapani, O.T. mq: 40, ASSERV. mq: 34 FG: 28, P.LLA: 702, Trapani, O.T. mq: 158, ASSERV. mq: 6 ; **NP:** 126 - **DITTA:** MONTALBANO MARIA nata a TRAPANI (TP) il 27/08/1953 FG: 28, P.LLA: 401, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 16 ; **NP:** 127 - **DITTA:** MONTALBANO MARIA nata a TRAPANI (TP) il 27/08/1953 FG: 28, P.LLA: 402, Trapani, O.T. mq: 482, ASSERV. mq: 240 ; **NP:** 128, 129, 130 - **DITTA:** POLISANO GIUSEPPE ; FU ANTONINO FG: 28, P.LLA: 527, Trapani, O.T. mq: 616, ASSERV. mq: 273 FG: 28, P.LLA: 529, Trapani, O.T. mq: 353, ASSERV. mq: 184 FG: 28, P.LLA: 530, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 71 ; **NP:** 132, 134, 135 - **DITTA:** D'ANGELO ROSA nata a TRAPANI (TP) il 08/07/1949 FG: 28, P.LLA: 531, Trapani, O.T. mq: 217, ASSERV. mq: 49 FG: 28, P.LLA: 533, Trapani, O.T. mq: 448 FG: 28, P.LLA: 535, Trapani, O.T. mq: 178 ; **NP:** 138, 139 - **DITTA:** CARDELLA GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 01/01/1937 FG: 28, P.LLA: 563, Trapani, O.T. mq: 186, ASSERV. mq: 139 FG: 28, P.LLA: 564, Trapani, O.T. mq: 115 ; **NP:** 141, 143 - **DITTA:** BARRACO MARIA CRISTINA nata a ERICE (TP) il 16/07/1986 FG: 28, P.LLA: 566, Trapani, O.T. mq: 77, ASSERV. mq: 77 FG: 28, P.LLA: 565, Trapani, O.T. mq: 187, ASSERV. mq: 42 ; **NP:** 145, 147 - **DITTA:** CARDELLA ROSARIO nato a TRAPANI (TP) il 14/08/1940 FG: 28, P.LLA: 427, Trapani, O.T. mq: 153, ASSERV. mq: 63 FG: 28, P.LLA: 430, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 15 ; **NP:** 148 - **DITTA:** LUCENTE PIPITONE DARIO FEDERICO nato a ERICE (TP) il 31/12/1982 FG: 28, P.LLA: 432, Trapani, O.T. mq: 170, ASSERV. mq: 170 ; **NP:** 149, 151, 152 - **DITTA:** GRIGNANO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 10/10/1932 FG: 28, P.LLA: 433, Trapani, O.T. mq: 418, ASSERV. mq: 172 FG: 28, P.LLA: 568, Trapani, O.T. mq: 212, ASSERV. mq: 150 FG: 28, P.LLA: 567, Trapani, O.T. mq: 309, ASSERV. mq: 37 ; **NP:** 156, 158 - **DITTA:** LOMBARDO MARIA nata a ERICE (TP) il 05/02/1960 FG: 28, P.LLA: 440, Trapani, O.T. mq: 433, ASSERV. mq: 144 FG: 28, P.LLA: 443, Trapani, O.T. mq: 307, ASSERV. mq: 240 ; **NP:** 159 - **DITTA:** LOMBARDO ROSARIA nata a ERICE (TP) il 16/01/1961 FG: nan, P.LLA: nan, nan ; **NP:** 161, 162 - **DITTA:** VIRGILIO ANTONINO nato a ERICE (TP) il 14/05/1973 FG: 28, P.LLA: 507, Trapani, O.T. mq: 355, ASSERV. mq: 28 FG: 28, P.LLA: 508, Trapani, O.T. mq: 287, ASSERV. mq: 155 ; **NP:** 163 - **DITTA:** CUSENZA FILIPPO nato a TRAPANI (TP) il 06/08/1907 FG: 28, P.LLA: 63, Trapani, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 2 ; **NP:** 164, 165, 166, 172, 177, 178, 179, 180 - **DITTA:** GIANQUINTO ALBERTA nata a VENEZIA (VE) il 04/05/1927 FG: 20, P.LLA: 1081, Trapani, O.T. mq: 45, ASSERV. mq: 45 FG: 20, P.LLA: 1082, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 20, P.LLA: 1041, Trapani, O.T. mq: 234, ASSERV. mq: 75 FG: 20, P.LLA: 1090, Trapani, O.T. mq: 59 FG: 20, P.LLA: 1086, Trapani, O.T. mq: 21 FG: 20, P.LLA: 1087, Trapani, O.T. mq: 283 FG: 20, P.LLA: 1089, Trapani, O.T. mq: 314, ASSERV. mq: 310 FG: 20, P.LLA: 1088, Trapani, O.T. mq: 185, ASSERV. mq: 118 ; **NP:** 167, 168, 169 - **DITTA:** GIANQUINTO ANTONINO nato a VENEZIA (VE) il 16/07/1961 FG: 20, P.LLA: 1083, Trapani, O.T. mq: 1012, ASSERV. mq: 368 FG: 20, P.LLA: 1084, Trapani, O.T. mq: 160, ASSERV. mq: 160 FG: 20, P.LLA: 1044, Trapani, O.T. mq: 103, ASSERV. mq: 103 ; **NP:** 170, 171, 173, 174, 176 - **DITTA:** SERRAINO MARIA ; (ANTONIETTA FU ROSARIO MAR MESSINA) FG: 20, P.LLA: 1093, Trapani, O.T. mq: 595, ASSERV. mq: 338 FG: 20, P.LLA: 1092, Trapani, O.T. mq: 355, ASSERV. mq: 103 FG: 20, P.LLA: 1091, Trapani, O.T. mq: 325, ASSERV. mq: 5 FG: 20, P.LLA: 1094, Trapani, O.T. mq: 92 FG: 20, P.LLA: 1096, Trapani, O.T. mq: 60 ; **NP:** 175 - **DITTA:** MESSINA CATERINA nata a TRAPANI (TP) il 03/11/1947 FG: 20, P.LLA: 1095, Trapani, O.T. mq: 487, ASSERV. mq: 358 ; **NP:** 181, 182 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 165, Trapani, O.T. mq: 97, ASSERV. mq: 82 FG: 26, P.LLA: 166, Trapani, O.T. mq: 650, ASSERV. mq: 287 ; **NP:** 189 - **DITTA:** LENTINI ANGELA nata a TRAPANI (TP) il 12/07/1971 FG: 26, P.LLA: 367, Trapani, O.T. mq: 26 ; **NP:** 190 - **DITTA:** SCARLATA ANTONINO ; FU GIUSEPPE FG: 26, P.LLA: 369, Trapani, O.T. mq: 15 ; **NP:** 192 - **DITTA:** NOVARA BARBARA ; FU ANDREA FG: 26, P.LLA: 371, Trapani, O.T. mq: 23 ; **NP:** 196 - **DITTA:** SCARLATA ROSA nata a TRAPANI (TP) il 24/04/1938 FG: 26, P.LLA: 387, Trapani, O.T. mq: 164 ; **NP:** 199, 224, 225 - **DITTA:** BARRACO ANGELA nata a TRAPANI (TP) il 05/08/1979 FG: 38, P.LLA: 320, Trapani, O.T. mq: 49, ASSERV. mq: 4 FG: 38, P.LLA: 179, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 180, Trapani, O.T. mq: 95, ASSERV. mq: 90 ; **NP:** 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 - **DITTA:** REAL PRED! S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 38, P.LLA: 202, Trapani, O.T. mq: 36, ASSERV. mq: 36 FG: 38, P.LLA: 326, Trapani, O.T. mq: 207, ASSERV. mq: 138 FG: 38, P.LLA: 327, Trapani, O.T. mq: 80 FG: 38, P.LLA: 199, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 38, P.LLA: 200, Trapani, O.T. mq: 64, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 196, Trapani, O.T. mq: 119 FG: 38, P.LLA: 197, Trapani, O.T. mq: 83, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 193, Trapani, O.T. mq: 21, ASSERV. mq: 21 FG: 38, P.LLA: 194, Trapani, O.T. mq: 191, ASSERV. mq: 86 FG: 38, P.LLA: 191, Trapani, O.T. mq: 164, ASSERV. mq: 110 ; **NP:** 222, 223 - **DITTA:** CUSENZA ROSA nata a PACECO (TP) il 17/11/1937 FG: 38, P.LLA: 186, Trapani, O.T. mq: 151, ASSERV. mq: 151 FG: 38, P.LLA: 183, Trapani, O.T. mq: 70, ASSERV. mq: 70 ; **NP:** 226, 229 - **DITTA:** GENNA Maria Rita nata a ERICE (TP) il 21/03/1960 FG: 38, P.LLA: 176, Trapani, O.T. mq: 33, ASSERV. mq: 33 FG: 38, P.LLA: 177, Trapani, O.T. mq: 102, ASSERV. mq: 93 ; **NP:** 230 - **DITTA:** GENNA MARIA RITA nata a ERICE (TP) il 21/03/1960 FG: 38, P.LLA: 174, Trapani, O.T. mq: 51, ASSERV. mq: 51 ; **NP:** 231 - **DITTA:** COMUNE DI TRAPANI con sede in TRAPANI (TP) FG: 38, P.LLA: 333, Trapani, O.T. mq: 2330, ASSERV. mq: 1382 ; **NP:** 233, 234 - **DITTA:** DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO PER LE OPERE DI BONIFICA FG: 309 A, P.LLA: 27, Trapani, O.T. mq: 127, ASSERV. mq: 96 FG: 309 A, P.LLA: 16, Trapani, ESPROP. mq: 120, O.T. mq: 1295, ASSERV. mq: 97 ; **NP:** 235 - **DITTA:** PIACENTINO FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 03/04/1928 FG: 1, P.LLA: 127, Paceco, O.T. mq: 6880, ASSERV. mq: 3193 ; **NP:** 235 - **DITTA:** PIACENTINO GIUSEPPE nato a PACECO (TP) il 27/12/1930 FG: nan, P.LLA: nan, nan ; **NP:** 241, 242, 243 - **DITTA:** SIES SOCIETA ITALIANA ESPORTAZIONE SALI FG: 1, P.LLA: 125, Paceco, O.T. mq: 2913, ASSERV. mq: 1437 FG: 1, P.LLA: 121, Paceco, O.T. mq: 2659, ASSERV. mq: 1405 FG: 1, P.LLA: 122, Paceco, O.T. mq: 806, ASSERV. mq: 806 ; **NP:** 244, 245, 249, 252, 254 - **DITTA:** DIREZIONE GENERALE DEL DEMANIO-MINISTERO FINANZE con sede in ROMA (RM) FG: 1, P.LLA: 114, Paceco, O.T. mq: 441, ASSERV. mq: 102 FG: 1, P.LLA: 115, Paceco, O.T. mq: 132 FG: 1, P.LLA: 116, Paceco, O.T. mq: 392, ASSERV. mq: 66 FG: 309 A, P.LLA: 136, Paceco, O.T. mq: 420, ASSERV. mq: 176 FG: 309 A, P.LLA: 135, Trapani, O.T. mq: 277, ASSERV. mq: 18 ; **NP:** 246, 248, 250, 251 - **DITTA:** SIES SPA SOCIETA' INDUSTRIALE ESTRAZIONE SALI con sede in TRAPANI (TP) FG: 1, P.LLA: 120, Paceco, O.T. mq: 1451, ASSERV. mq: 1451 FG: 1, P.LLA: 119, Paceco, O.T. mq: 1615 FG: 1, P.LLA: 113, Paceco, O.T. mq: 303, ASSERV. mq: 33 FG: 1, P.LLA: 112, Paceco, O.T. mq: 25 ; **NP:** 247 - **DITTA:** DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA - RAMO ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI con sede in PALERMO (PA) FG: 1, P.LLA: 93, Paceco, O.T. mq: 5170, ASSERV. mq: 585 ; **NP:** 253, 255, 258 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO FG: 309 A, P.LLA: 147, Trapani, O.T. mq: 4250, ASSERV. mq: 1146 FG: 36 X, P.LLA: 66, Trapani, ESPROP. mq: 262, O.T. mq: 798, ASSERV. mq: 45 FG: 309, P.LLA: 146, Trapani, O.T. mq: 263, ASSERV. mq: 143 ; **NP:** 256, 257 - **DITTA:** RUSSO Maria Luisa nata a PALERMO (PA) il 29/06/1987 FG: 57, P.LLA: 12, Paceco, ESPROP. mq: 303, O.T. mq: 609 FG: 57, P.LLA: 13, PACECO, ESPROP.

mq: 620, O.T. mq: 1793 ; **NP:** 259, 261, 262, 263, 266, 267, 268, 271, 272, 305, 306, 317 - **DITTA:** COMUNE DI ERICE con sede in ERICE (TP) FG: 213, P.LLA: 1488, Erice, O.T. mq: 43, ASSERV. mq: 12 FG: 213, P.LLA: 1836, Erice, O.T. mq: 1 FG: 213, P.LLA: 1854, Erice, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 15 FG: 213, P.LLA: 1837, Erice, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 7 FG: 213, P.LLA: 1856, Erice, O.T. mq: 5, ASSERV. mq: 5 FG: 213, P.LLA: 1858, Erice, O.T. mq: 38, ASSERV. mq: 38 FG: 213, P.LLA: 1851, Erice, O.T. mq: 17 FG: 213, P.LLA: 1864, Erice, O.T. mq: 25, ASSERV. mq: 7 FG: 213, P.LLA: 1576, Erice, O.T. mq: 13 FG: 214, P.LLA: 1333, Erice, O.T. mq: 148 FG: 214, P.LLA: 1018, Erice, O.T. mq: 26 FG: 214, P.LLA: 1179, Erice, O.T. mq: 39, ASSERV. mq: 14 ; **NP:** 260 - **DITTA:** PIACENTINO DOMENICO nato a TRAPANI (TP) il 01/07/1955 FG: 213, P.LLA: 158, Erice, O.T. mq: 45 ; **NP:** 264, 269 - **DITTA:** STABILE CARLA nata a TRAPANI (TP) il 17/08/1963 FG: 213, P.LLA: 1855, Erice, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 213, P.LLA: 1877, Erice, O.T. mq: 32 ; **NP:** 273, 277, 279 - **DITTA:** TEDESCO ZAMMARANO VITTORIO nato a ROMA (RM) il 22/04/1963 FG: 213, P.LLA: 1740, Erice, O.T. mq: 580, ASSERV. mq: 197 FG: 213, P.LLA: 1742, Erice, O.T. mq: 248, ASSERV. mq: 80 FG: 213, P.LLA: 1738, Erice, O.T. mq: 489, ASSERV. mq: 154 ; **NP:** 274 - **DITTA:** P.F. COSTRUZIONI MODERNE S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 213, P.LLA: 1045, Erice, O.T. mq: 81 ; **NP:** 275, 276 - **DITTA:** RIBEDIL S.R.L. con sede in ERICE (TP) FG: 213, P.LLA: 1367, Erice, O.T. mq: 3 FG: 213, P.LLA: 1369, Erice, O.T. mq: 36 ; **NP:** 278 - **DITTA:** COMUNE TRAPANI FG: 213, P.LLA: 1506, Erice, O.T. mq: 39, ASSERV. mq: 12 ; **NP:** 280, 281, 282 - **DITTA:** TEDESCO ZAMMARANO SILVIO nato a ROMA (RM) il 17/09/1926 FG: 213, P.LLA: 1737, Erice, O.T. mq: 372, ASSERV. mq: 136 FG: 213, P.LLA: 91, Erice, O.T. mq: 685, ASSERV. mq: 205 FG: 213, P.LLA: 118, Erice, O.T. mq: 717, ASSERV. mq: 190 ; **NP:** 283 - **DITTA:** MUSTAZZA ANGELA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 01/12/1928 FG: 214, P.LLA: 385, Erice, O.T. mq: 22, ASSERV. mq: 22; **NP:** 284, 290 - **DITTA:** RIZZO ANGELA nata a ERICE (TP) il 29/04/1975 FG: 214, P.LLA: 281, Erice, O.T. mq: 22, ASSERV. mq: 22 FG: 214, P.LLA: 381, Erice, O.T. mq: 133 ; **NP:** 285, 287, 302 - **DITTA:** VULTAGGIO GIOVANNI nato a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 18/01/1946 FG: 214, P.LLA: 282, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 214, P.LLA: 400, Erice, O.T. mq: 29, ASSERV. mq: 29 FG: 214, P.LLA: 756, Erice, O.T. mq: 57, ASSERV. mq: 26 ; **NP:** 286 - **DITTA:** SPEZIA GIUSEPPE ROCCO nato a TRAPANI (TP) il 19/06/1961 FG: 214, P.LLA: 283, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 ; **NP:** 288 - **DITTA:** SPEZIA ANTONIA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 15/01/1914 FG: 214, P.LLA: 284, Erice, O.T. mq: 120 ; **NP:** 289, 291 - **DITTA:** VULTAGGIO PAOLA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 04/04/1944 FG: 214, P.LLA: 399, ERICE, O.T. mq: 156, ASSERV. mq: 85 FG: 214, P.LLA: 755, Erice, O.T. mq: 1100, ASSERV. mq: 400 ; **NP:** 292 - **DITTA:** ALBERTI CATERINA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 15/08/1930 FG: 214, P.LLA: 380, Erice, O.T. mq: 120 ; **NP:** 293 - **DITTA:** ALBERTI FRANCESCO nato a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 01/04/1940 FG: 214, P.LLA: 379, Erice, O.T. mq: 105 ; **NP:** 294 - **DITTA:** GRECOLINI ANGELINA ; MARIA nata a TRAPANI (TP) il 21/08/1944 FG: 214, P.LLA: 570, Erice, O.T. mq: 90 ; **NP:** 295, 296, 297 - **DITTA:** MARECA COSTRUZIONI - S.R.L. con sede in ERICE (TP) FG: 214, P.LLA: 361, Erice, O.T. mq: 52 FG: 214, P.LLA: 1042, Erice, O.T. mq: 39 FG: 214, P.LLA: 1047, Erice, O.T. mq: 37 ; **NP:** 298 - **DITTA:** MUSTAZZA CARLO nato a ENNA (EN) il 09/03/1961 FG: 214, P.LLA: 1247, Erice, O.T. mq: 29 ; **NP:** 299 - **DITTA:** LA PICA MARCO nato a ERICE (TP) il 15/11/1988 FG: 214, P.LLA: 1249, Erice, O.T. mq: 73 ; **NP:** 300 - **DITTA:** ALBERTI ANGELA ; FU FRANCESCO FG: 214, P.LLA: 752, Erice, O.T. mq: 19, ASSERV. mq: 19 ; **NP:** 301 - **DITTA:** ALBERTI CATERINA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 15/08/1930 FG: 214, P.LLA: 751, Erice, O.T. mq: 58, ASSERV. mq: 58 ; **NP:** 303 - **DITTA:** MUSTAZZA BARBARA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 22/11/1922 FG: 214, P.LLA: 748, Erice, O.T. mq: 90, ASSERV. mq: 7 ; **NP:** 304 - **DITTA:** COSTA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 06/01/1954 FG: 214, P.LLA: 1251, Erice, O.T. mq: 60 ; **NP:** 307 - **DITTA:** ALBERTI ANGELA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 16/10/1934 FG: 214, P.LLA: 735, Erice, O.T. mq: 847, ASSERV. mq: 355 ; **NP:** 308 - **DITTA:** ADRAGNA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 24/05/1921 FG: 214, P.LLA: 759, Erice, O.T. mq: 11 ; **NP:** 309 - **DITTA:** COSTA VITA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 11/10/1951 FG: 214, P.LLA: 766, Erice, O.T. mq: 9, ASSERV. mq: 6 ; **NP:** 310 - **DITTA:** COSTA VITA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 11/10/1952 FG: 214, P.LLA: 765, Erice, O.T. mq: 49, ASSERV. mq: 35 ; **NP:** 311 - **DITTA:** RUGGIRELLO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 31/12/1962 FG: 214, P.LLA: 292, Erice, O.T. mq: 53, ASSERV. mq: 39 ; **NP:** 312 - **DITTA:** FAZIO ROSSELLA nata a MARSALA (TP) il 06/12/1971 FG: 214, P.LLA: 290, Erice, O.T. mq: 47, ASSERV. mq: 47 ; **NP:** 313 - **DITTA:** FAZIO MARIA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 22/05/1954 FG: 214, P.LLA: 1052, Erice, O.T. mq: 34, ASSERV. mq: 34 ; **NP:** 314 - **DITTA:** FAZIO ANDREA nato a ERICE (TP) il 05/03/1974 FG: 214, P.LLA: 1198, Erice, O.T. mq: 91 ; **NP:** 315 - **DITTA:** AMMINISTRAZIONE DELLO STATO con sede in ROMA (RM) FG: 214, P.LLA: 1057, Erice, O.T. mq: 1368, ASSERV. mq: 169 ; **NP:** 316 - **DITTA:** CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA con sede in ROMA (RM) FG: 214, P.LLA: 702, Erice, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 51; **NP:** 317 - **DITTA:** COMUNE DI ERICE con sede in ERICE (TP) FG: 214, P.LLA: 1179, Erice, O.T. mq: 39, ASSERV. mq: 14

Provincia di Agrigento (Comuni di Agrigento e Porto Empedocle):

NP 1 ; **NP** 12 ; **NP** 13 ; **NP** 15 ; **NP** 16 ; **NP** 19 - **DITTA:** COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE con sede in PORTO EMPEDOCLE fg. 25, p.lla 1094, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 4330, servitu per mq. 1085 fg. 25, p.lla 1093, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 9, servitù per mq. 6 fg. 25, p.lla 1094, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 4330, servitù per mq. 1085 fg. 25, p.lla 1111, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 1325, servitù per mq. 450 fg. 25, p.lla 1852, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 30, servitù per mq. 22 fg. 25, p.lla 1905, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 4040, servitù per mq. 1440 ; **NP** 2 - **DITTA:** ENEL PRODUZIONE S.P.A. con sede in ROMA fg. 25, p.lla 2329, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 1710 ; **NP** 3 ; **NP** 4 ; **NP** 5 ; **NP** 17 - **DITTA:** DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA fg. 25, p.lla 1606, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 2484 fg. 25, p.lla X4, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 471 fg. 25, p.lla 2333, di Porto empedocle , occ. temp. per mq. 1360 fg. 25, p.lla 1112, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 355 ; **NP** 6 ; **NP** 7 - **DITTA:** DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA GRECCHI ANGELO.DI ANTONINO fg. 25, p.lla 1432, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 62 fg. 25, p.lla 1431, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 40 ; **NP** 8 - **DITTA:** BONSIGNORE FRANCESCO nato/a a PORTO EMPEDOCLE il 18/12/1938 BONSIGNORE GIUSEPPE nato a PORTO EMPEDOCLE il 16/03/1937 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA GALLUZZO MARIA nato/a a PORTO EMPEDOCLE il 10/05/1917 VOLPE CONCETTINA nata a PORTO EMPEDOCLE il 10/07/1937 fg. 25, p.lla 1429, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 55 ; **NP** 9 - **DITTA:** DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA MANGIONE LUIGI fg. 25, p.lla 1428, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 45 ; **NP** 10 - **DITTA:** DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA MARULLO CALOGERO MARULLO CARMELO MARULLO FRANCESCO MARULLO SALVATORE fg. 25, p.lla 1427, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 11 ; **NP** 11 - **DITTA:** COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE fg. 25, p.lla 1102, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 125 ; **NP** 14 - **DITTA:** SMECCA IGNAZIO MARIA nato a TERNI il 11/12/1966 SMECCA MARIA ROBERTA nata a TERNI il 20/09/1965 fg. 25, p.lla 1689, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 16, servitù per mq. 7 ; **NP** 18 ; **NP** 20 - **DITTA:** RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI con sede in ROMA fg. 25, p.lla 1899, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 525 fg. 24, p.lla 236, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 190, servitù per mq. 150 ; **NP** 21 ; **NP** 22 ; **NP** 24 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO con sede in PALERMO fg. 24, p.lla 91, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 2920, servitù per mq. 875 fg. 24, p.lla 502, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 3710, servitù per mq. 1030 fg. 24, p.lla 301, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 155, servitù per mq. 47 ; **NP** 23 - **DITTA:** LA LOGGIA DANIKA nata a AGRIGENTO il 13/07/1974 LA LOGGIA MARIO nato a AGRIGENTO il 31/03/1976 fg. 24, p.lla 286, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 870, servitù per mq. 265 ; **NP** 25 - **DITTA:** LA LOGGIA DANIKA nata a AGRIGENTO il 13/07/1974 LA LOGGIA MARIO nato a AGRIGENTO il 31/03/1976 fg. 24, p.lla 280, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 104, servitù per mq. 30 ; **NP** 26 - **DITTA:** LA LOGGIA DANIKA nata a AGRIGENTO il 13/07/1974 LA LOGGIA MARIO nato a AGRIGENTO il 31/03/1976 fg. 24, p.lla 486, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 1415, servitù per mq. 435 ; **NP** 27 - **DITTA:** GUARRAGI SALVATORE E C.S.N.C con sede in PORTO EMPEDOCLE fg. 24, p.lla 512, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 21 ; **NP** 28 - **DITTA:** ISEDA S.R.L. con sede in ARAGONA fg. 24, p.lla 106, di Porto Empedocle , occ. temp. per mq. 2300, servitù per mq. 675 ; **NP** 29 - **DITTA:** ENILIVE S.P.A. con sede in ROMA fg. 23, p.lla 131, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 1145, servitù per mq. 215; **NP** 30 - **DITTA:** DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA RAMO ACQUE con sede in PALERMO fg. 23, p.lla 1581, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 425, servitù per mq. 345; **NP** 31 - **DITTA:** RICAV S.R.L. con sede in AGRIGENTO fg. 23, p.lla 1641, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 330, servitù per mq. 160; **NP** 32 - **DITTA:** ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.P.A. CON SEDE IN BERGAMO con sede in BERGAMO fg. 23, p.lla 1564, di Porto Empedocle, servitù per mq. 70; **NP** 33 ; **NP** 37 - **DITTA:** HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.P.A. con sede in PESCHIERA BORROMEO fg. 23, p.lla 1446, di Porto Empedocle, servitù per mq. 240 fg. 23, p.lla 480, di Porto Empedocle, servitù per mq. 75; **NP** 34 - **DITTA:** EMPEDOCLE CALCESTRUZZI S.R.L. con sede in PORTO EMPEDOCLE fg. 23, p.lla 494, di Porto Empedocle, servitù per mq. 50; **NP** 35; **NP** 36 - **DITTA:** NOBILE ANGELO nato a FAVARA il 09/01/1930 fg. 23, p.lla 495, di Porto Empedocle, servitù per mq. 72 fg. 23, p.lla 1439, di Porto Empedocle, servitù per mq. 80; **NP** 38 - **DITTA:** TORTORICI ONOFRIO nato/a a AGRIGENTO il 16/02/1910 fg. 23, p.lla 180, di Porto Empedocle, servitù per mq. 85; **NP** 39; **NP** 41 ; **NP** 42 - **DITTA:** GIAMBRONE KRIZIA nata a AGRIGENTO il 20/05/1988 fg. 98, p.lla 97, di Porto Empedocle, servitù per mq. 25 fg. 98, p.lla 161, di Porto Empedocle, servitù per mq. 150 fg. 98, p.lla 641, di Agrigento, servitù per mq. 75 ; **NP** 40 - **DITTA:** TORTORICI CATERINA nata a AGRIGENTO il 12/02/1937 fg. 98, p.lla 168, di Porto Empedocle, servitù per mq. 8; **NP** 43 - **DITTA:** CONTINO DANTE nato a AGRIGENTO il 10/01/1949 fg. 98, p.lla 642, di Agrigento, servitù per mq. 23; **NP** 48 - **DITTA:** COMUNE DI AGRIGENTO con sede in AGRIGENTO fg. 98, p.lla 321, di Agrigento, servitù per mq. 25; **NP** 49; **NP** 50 ; **NP** 51 ; **NP** 52 ; **NP** 53 ; **NP** 54 - **DITTA:** COMUNE DI AGRIGENTO CON SEDE IN AGRIGENTO fg. 98, p.lla 324, di Agrigento, servitù per mq. 250 fg. 98, p.lla 382, di Agrigento, servitù per mq. 250 fg. 98, p.lla 326, di Agrigento, servitù per mq. 24 fg. 98, p.lla 338, di Agrigento, servitù per mq. 360 fg. 98, p.lla 225, di Agrigento, servitù per mq. 200 fg. 98, p.lla 339, di Agrigento, servitù per mq. 295 ; **NP** 55 - **DITTA:** BRUCCOLERI PAOLO nato a FAVARA il 29/07/1917 SICILIA ANGELA nata a FAVARA il 19/01/1930 fg. 98, p.lla 647, di Agrigento, servitù per mq. 45 ; **NP** 56 - **DITTA:** BRUCCOLERI PAOLO nato a FAVARA il 29/07/1917 DEMANIO REGIONE SICILIANA - RAMO ACQUE con sede in PALERMO fg. 98, p.lla 644, di Agrigento, servitù per mq. 30; **NP** 57 ; **NP** 58 - **DITTA:** DEMANIO REGIONE SICILIANA - RAMO ACQUE con sede in PALERMO fg. 98, p.lla 646, di Agrigento , servitù per mq. 65 fg. 98, p.lla 645, di Agrigento , servitù per mq. 12.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gaetano Caridi

Firmato da GAETANO CARIDI
Data: 27/01/2025 14:31:12 UTC

N. 125 Reg. Pubbl.

Si certifica che il presente è stato affisso o pubblicato all'albo di questo Comune ininterrottamente

dal 28.01.2025 **al** 13.02.2025

Paceco, 17.02.2025

IL MESSO COMUNALE **IL SEGRETARIO GENERALE**

Presidenza del Consiglio dei Ministri
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Siciliacque

All. 3

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP) E PORTO EMPEDOCLE (AG)

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni di legge:
- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024;
- Decreto-legge n. 39 del 14 aprile 2023, convertito in L. n. 68 del 13 giugno 2023, e ss.mm.ii.;
- Decreto-legge n. 208 del 31 dicembre 2024 (art. 2);
- Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024;
- Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025;
- D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e ss.mm.ii. (artt. 3, 11, 12, 16 e ss.);
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. (art. 7 e ss.);
- Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:
- l'intervento per la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)" rientra tra le misure urgenti individuate per contrastare la scarsità idrica in Sicilia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208/2024;
- il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica preposto alla realizzazione delle predette misure, nelle quali rientra anche l'intervento indicato in epigrafe e di cui al presente avviso, con il Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 ha individuato Siciliacque S.p.A. come Soggetto attuatore e con il Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025 ha conferito alla stessa la delega per l'esercizio dei poteri relativi alle procedure espropriative e di occupazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- Siciliacque S.p.A., ha predisposto il progetto del predetto intervento, che verrà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, specificamente convocata dal Commissario straordinario;

AVVISA:

dell'avvio del procedimento ai fini dell'approvazione del progetto di cui in oggetto, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.
Il progetto sarà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, appositamente convocata ai fini del rilascio, da parte degli Enti preposti, di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi prescritti dalle vigenti norme.
Il progetto interessa i **Comuni di Trapani, Paceco ed Erice** (nella Provincia di Trapani) e i **Comuni di Porto Empedocle e Agrigento** (nella Provincia di Agrigento) e gli atti relativi al Progetto dell'opera possono essere scaricati ai seguenti link:
https://italgasspa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maurizio_sorce_italgas_it1/EiqI0Cg397NGhubQbSNsRJIBt2UWvJ6RyEctq0QeM9YcpA?e=4ydZ9d
L'approvazione del Progetto definitivo comporterà, ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera. Negli elenchi che seguono si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura. I soggetti che, in base ai registri catastali, risultano intestatari dei beni immobili di cui è prevista l'espropriazione e/o asservimento, nonché i portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, hanno facoltà di presentare eventuali osservazioni (artt. 3, comma 3, e 16 del D.P.R. n. 327/2001), entro il termine dimezzato di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, e stabilito in virtù delle deroghe previste dal combinato disposto dell'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1, comma 14, del Decreto commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025. Nello stesso termine e ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, qualora gli intestatari non siano più proprietari dei beni, sono tenuti a darne comunicazione, indicando — ove noto — il nuovo proprietario o fornendo la documentazione in loro possesso utile a ricostruire la titolarità degli immobili.
Le predette osservazioni e la relativa documentazione e/o richieste di ulteriori informazioni dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A.R. a "Siciliacque S.p.A., via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo" e/o a mezzo PEC all'indirizzo siciliacque@siciliacquespa.com.
Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è individuato come Responsabile del Procedimento l'Ing. Gaetano Caridi. Si precisa che il presente avviso è predisposto, in considerazione dell'emergenza idrica dichiarata in Sicilia con D.P.C.M. del 6.5.2024 e dell'urgenza della realizzazione dell'intervento, secondo le deroghe previste dall'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1 del Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025.

Provincia di Trapani (Comuni di Trapani, Paceco ed Erice):
NP:1, 2, 3, 4, 5, 6, 131, 133, 136, 236, 238, 265, 270 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 376, Trapani, ESPROP. mq: 870, O.T. mq: 870 FG: 26, P.LLA: 378, Trapani, ESPROP. mq: 1942, O.T. mq: 1942 FG: 26, P.LLA: 165, Trapani, ESPROP. mq: 2611, O.T. mq: 2611 FG: 26, P.LLA: 168, Trapani, ESPROP. mq: 2639, O.T. mq: 2639 FG: 26, P.LLA: 166, Trapani, ESPROP. mq: 3528, O.T. mq: 3528 FG: 26, P.LLA: 169, Trapani, ESPROP. mq: 3373, O.T. mq: 3373 FG: 28, P.LLA: 532, Trapani, O.T. mq: 107, ASSERV. mq: 107 FG: 28, P.LLA: 534, Trapani, O.T. mq: 315, ASSERV. mq: 315 FG: 28, P.LLA: 536, Trapani, O.T. mq: 536, ASSERV. mq: 536 FG: 1, P.LLA: 104, Paceco, O.T. mq: 4450 FG: 1, P.LLA: 105, Paceco, O.T. mq: 1293 FG: 213, P.LLA: 1571, Erice, O.T. mq: 201, ASSERV. mq: 201 FG: 213, P.LLA: 1574, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 4 ; **NP**: 7 - **DITTA**: MESSINA ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 01/02/1962 FG: 26, P.LLA: 54, Trapani, ESPROP. mq: 3906, O.T. mq: 3906 ; **NP**: 8, 184 - **DITTA:** BUSCAINO ANTONINA nata a TRAPANI (TP) il 14/10/1929 FG: 26, P.LLA: 280, Trapani, ESPROP. mq: 2595, O.T. mq: 2595 FG: 26, P.LLA: 365, Trapani, O.T. mq: 112, ASSERV. mq: 9 ; **NP**: 9, 10 - **DITTA**: GENNA ANTONINO nato a TRAPANI (TP) il 21/10/1947 FG: 26, P.LLA: 763, Trapani, ESPROP. mq: 2391, O.T. mq: 2391 FG: 26, P.LLA: 764, Trapani, ESPROP. mq: 359, O.T. mq: 359 ; **NP**: 11, 14 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI REGIONE SICILIA FG: 26, P.LLA: 284, Trapani, ESPROP. mq: 2553, O.T. mq: 2553 FG: 26, P.LLA: 58, Trapani, ESPROP. mq: 2151, O.T. mq: 2151 ; **NP**: 12, 13, 18, 19, 29, 37, 39, 41, 43, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 73, 74, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 121, 137, 140, 144, 146, 150, 157, 160, 183, 185, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 201, 208, 209, 210, 227, 228, 237, 239, 240 - **DITTA:** DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 128, Trapani, ESPROP. mq: 1420, O.T. mq: 1420 FG: 26, P.LLA: 86, Trapani, ESPROP. mq: 1530, O.T. mq: 1530 FG: 26, P.LLA: 380, Trapani, O.T. mq: 276 FG: 26, P.LLA: 386, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 3 FG: 26, P.LLA: 389, Trapani, O.T. mq: 258, ASSERV. mq: 258 FG: 26, P.LLA: 403, Trapani, O.T. mq: 86, ASSERV. mq: 86 FG: 26, P.LLA: 406, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 FG: 26, P.LLA: 409, Trapani, O.T. mq: 17, ASSERV. mq: 17 FG: 26, P.LLA: 412, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 16 FG: 26, P.LLA: 419, Trapani, O.T. mq: 4, ASSERV. mq: 4 FG: 26, P.LLA: 421, Trapani, O.T. mq: 50, ASSERV. mq: 50 FG: 26, P.LLA: 424, Trapani, O.T. mq: 53, ASSERV. mq: 53 FG: 26, P.LLA: 427, Trapani, O.T. mq: 56, ASSERV. mq: 56 FG: 26, P.LLA: 430, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 26, P.LLA: 433, Trapani, O.T. mq: 108, ASSERV. mq: 108 FG: 26, P.LLA: 436, Trapani, O.T. mq: 30, ASSERV. mq: 30 FG: 27, P.LLA: 679, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 27, P.LLA: 683, Trapani, O.T. mq: 55, ASSERV. mq: 53 FG: 28, P.LLA: 366, Trapani, O.T. mq: 54, ASSERV. mq: 54 FG: 28, P.LLA: 368, Trapani, O.T. mq: 182, ASSERV. mq: 182 FG: 28, P.LLA: 370, Trapani, O.T. mq: 130, ASSERV. mq: 130 FG: 28, P.LLA: 372, Trapani, O.T. mq: 174, ASSERV. mq: 174 FG: 28, P.LLA: 374, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 63 FG: 28, P.LLA: 374, Trapani, O.T. mq: 18 FG: 28, P.LLA: 377, Trapani, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 28, P.LLA: 380, Trapani, O.T. mq: 66, ASSERV. mq: 66 FG: 28, P.LLA: 383, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 71 FG: 28, P.LLA: 518, Trapani, O.T. mq: 60, ASSERV. mq: 60 FG: 28, P.LLA: 386, Trapani, O.T. mq: 73, ASSERV. mq: 73 FG: 28, P.LLA: 389, Trapani, O.T. mq: 25, ASSERV. mq: 25 FG: 28, P.LLA: 398, Trapani, O.T. mq: 120, ASSERV. mq: 120 FG: 28, P.LLA: 420, Trapani, O.T. mq: 36, ASSERV. mq: 36 FG: 28, P.LLA: 423, Trapani, O.T. mq: 43, ASSERV. mq: 43 FG: 28, P.LLA: 426, Trapani, O.T. mq: 61, ASSERV. mq: 61 FG: 28, P.LLA: 429, Trapani, O.T. mq: 17, ASSERV. mq: 17 FG: 28, P.LLA: 435, Trapani, O.T. mq: 105, ASSERV. mq: 105 FG: 28, P.LLA: 441, Trapani, O.T. mq: 398, ASSERV. mq: 299 FG: 28, P.LLA: 444, Trapani, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 26, P.LLA: 364, Trapani, O.T. mq: 89, ASSERV. mq: 89 FG: 26, P.LLA: 366, Trapani, O.T. mq: 116, ASSERV. mq: 94 FG: 26, P.LLA: 368, Trapani, O.T. mq: 82 FG: 26, P.LLA: 370, Trapani, O.T. mq: 88, ASSERV. mq: 45 FG: 26, P.LLA: 372, Trapani, O.T. mq: 68, ASSERV. mq: 37 FG: 26, P.LLA: 398, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 18 FG: 26, P.LLA: 448, Trapani, O.T. mq: 69, ASSERV. mq: 35 FG: 26, P.LLA: 395, Trapani, O.T. mq: 217, ASSERV. mq: 180 FG: 38, P.LLA: 212, Trapani, O.T. mq: 125, ASSERV. mq: 125 FG: 38, P.LLA: 211, Trapani, O.T. mq: 1080, ASSERV. mq: 367 FG: 38, P.LLA: 210, Trapani, O.T. mq: 161, ASSERV. mq: 161 FG: 38, P.LLA: 188, Trapani, O.T. mq: 100, ASSERV. mq: 100 FG: 38, P.LLA: 205, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 FG: 38, P.LLA: 207, Trapani, O.T. mq: 31, ASSERV. mq: 31 FG: 38, P.LLA: 173, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 FG: 38, P.LLA: 170, Trapani, O.T. mq: 3, ASSERV. mq: 3 FG: 1, P.LLA: 102, Paceco, O.T. mq: 192 FG: 1, P.LLA: 99, Paceco, O.T. mq: 4806 FG: 1, P.LLA: 96, Paceco, O.T. mq: 5330 ; **NP**: 15 - **DITTA**: GRIGNANO GRAZIA MARIA nata a TRAPANI (TP) il 29/12/1965 FG: 26, P.LLA: 374, Trapani, ESPROP. mq: 1910, O.T. mq: 1910 ; **NP**: 16 - **DITTA:** GIORDANO GIUSEPPE FRANCESCO nato a TRAPANI (TP) il 04/11/1959 FG: 26, P.LLA: 129, Trapani, ESPROP. mq: 1565, O.T. mq: 1565 ; **NP**: 17, 186 - **DITTA:** BUZZITTA DANIELA nata a ERICE (TP) il 07/12/1972 FG: 26, P.LLA: 381, Trapani, O.T. mq: 439, ASSERV. mq: 320 FG: 26, P.LLA: 853, Trapani, O.T. mq: 143, ASSERV. mq: 25 ; NP: 20 - **DITTA:** BUSCAINO ONOFRIA nato/a a TRAPANI (TP) il 01/12/1891 FG: 26, P.LLA: 385, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 ; **NP**: 21, 22 - **DITTA:** GRIGNANO ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 27/03/1961 FG: 26, P.LLA: 383, Trapani, O.T. mq: 220, ASSERV. mq: 61 FG: 26, P.LLA: 384, Trapani, O.T. mq: 88, ASSERV. mq: 88 ; **NP**: 23, 24, 25 - **DITTA:** MARINO GIACOMO nato a PACECO (TP) il 06/11/1950 FG: 38, P.LLA: 215, Trapani, O.T. mq: 638, ASSERV. mq: 430 FG: 38, P.LLA: 328, Trapani, O.T. mq: 224, ASSERV. mq: 34 FG: 38, P.LLA: 329, Trapani, O.T. mq: 37 ; **NP**: 26, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207 - **DITTA:** DAIDONE ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 16/04/1903 FG: 38, P.LLA: 218, Trapani, O.T. mq: 7, ASSERV. mq: 7 FG: 38, P.LLA: 319, Trapani, O.T. mq: 56 FG: 38, P.LLA: 318, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 16 FG: 38, P.LLA: 321, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 FG: 38, P.LLA: 317, Trapani, O.T. mq: 6, ASSERV. mq: 5 FG: 38, P.LLA: 316, Trapani, O.T. mq: 17 FG: 38, P.LLA: 315, Trapani, O.T. mq: 110 FG: 38, P.LLA: 314, Trapani, O.T. mq: 60, ASSERV. mq: 29 ; **NP**: 27 - **DITTA:** CULCASI VITA nata a PACECO (TP) il 28/11/1937 FG: 38, P.LLA: 331, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 2 ; **NP**: 28 - **DITTA:** CAMMARATA FRANCESCO nato a PACECO (TP) il 01/11/1937 FG: 38, P.LLA: 330, Trapani, O.T. mq: 6 ; **NP**: 30, 31 - **DITTA:** CIARAMITA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 01/08/1896 FG: 26, P.LLA: 519, Trapani, O.T. mq: 291, ASSERV. mq: 108 FG: 26, P.LLA: 518, Trapani, O.T. mq: 268 ; **NP**: 32, 33, 34, 35, 36 - **DITTA:** RITONDO MARIA ; (MAR GRAMIGNANO) nata a TRAPANI (TP) il 02/10/1938 FG: 26, P.LLA: 392, Trapani, O.T. mq: 128, ASSERV. mq: 128 FG: 26, P.LLA: 520, Trapani, O.T. mq: 250, ASSERV. mq: 58 FG: 26, P.LLA: 521, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 18 FG: 26, P.LLA: 400, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 37 FG: 26, P.LLA: 401, Trapani, O.T. mq: 102, ASSERV. mq: 25 ; **NP**: 38, 42 - **DITTA:** CIARAMITA CATERINA ; (FU ANTONINO MAR CIARAMITA) FG: 26, P.LLA: 404, Trapani, O.T. mq: 235, ASSERV. mq: 58 FG: 26, P.LLA: 410, Trapani, O.T. mq: 44, ASSERV. mq: 10 ; **NP**: 40, 44 - **DITTA:** BOVA ALDO nato a TRAPANI (TP) il 18/05/1955 FG: 26, P.LLA: 407, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 9 FG: 26, P.LLA: 413, Trapani, O.T. mq: 42, ASSERV. mq: 9 ; **NP**: 45, 46 - **DITTA:** DI NICOLA VINCENZA nata a TRAPANI (TP) il 27/11/1948 FG: 26, P.LLA: 442, Trapani, O.T. mq: 54, ASSERV. mq: 13 FG: 26, P.LLA: 443, Trapani, O.T. mq: 19, ASSERV. mq: 19 ; **NP**: 47, 48, 49, 50 - **DITTA:** MORICI ROSA nata a TRAPANI (TP) il 12/02/1924 FG: 26, P.LLA: 445, Trapani, O.T. mq: 12, ASSERV. mq: 12 FG: 26, P.LLA: 444, Trapani, O.T. mq: 42, ASSERV. mq: 11 FG: 26, P.LLA: 446, Trapani, O.T. mq: 55, ASSERV. mq: 14 FG: 26, P.LLA: 447, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 ; **NP**: 53 - **DITTA:** DI NICOLA VITA nato/a a TRAPANI (TP) il 12/01/1927 FG: 26, P.LLA: 422, Trapani, O.T. mq: 154, ASSERV. mq: 41 ; **NP**: 55, 59 - **DITTA:** GUCCIARDO MARIA nata a PACECO (TP) il 26/12/1935 FG: 26, P.LLA: 423, Trapani, O.T. mq: 167, ASSERV. mq: 48 FG: 26, P.LLA: 429, Trapani, O.T. mq: 108, ASSERV. mq: 28 ; **NP**: 57 - **DITTA:** DI NICOLA VINCENZA nata a TRAPANI (TP) il 23/04/1937 FG: 26, P.LLA: 426, Trapani, O.T. mq: 190, ASSERV. mq: 55 ; **NP**: 61 - **DITTA:** GUCCIARDO ANTONINO nato a PACECO (TP) il 25/04/1934 FG: 26, P.LLA: 434, Trapani, O.T. mq: 265, ASSERV. mq: 60 ; **NP**: 63, 64 - **DITTA:** GELATI MUCARIA S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 26, P.LLA: 437, Trapani, O.T. mq: 167, ASSERV. mq: 6 FG: 26, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 123, ASSERV. mq: 82 ; **NP**: 65, 66, 67, 68 - **DITTA:** ANGILERI ANTONIA MARIA nata a MARSALA (TP) il 12/04/1935 FG: 26, P.LLA: 439, Trapani, O.T. mq: 38 FG: 26, P.LLA: 522, Trapani, O.T. mq: 230, ASSERV. mq: 42 FG: 26, P.LLA: 441, Trapani, O.T. mq: 396, ASSERV. mq: 75 FG: 26, P.LLA: 523, Trapani, O.T. mq: 60 ; **NP**: 69, 70, 72 - **DITTA:** ACCARDO ANDREA ; FU LEONARDO FG: 27, P.LLA: 725, Trapani, O.T. mq: 141, ASSERV. mq: 135 FG: 27, P.LLA: 677, Trapani, O.T. mq: 231, ASSERV. mq: 82 FG: 27, P.LLA: 726, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 ; **NP**: 71 - **DITTA:** ACCARDI GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 04/05/1933 FG: 27, P.LLA: 678, Trapani, O.T. mq: 259, ASSERV. mq: 38 ; **NP**: 75, 76, 153, 154, 155 - **DITTA:** RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. con sede in ROMA (RM) FG: 27, P.LLA: 682, Trapani, O.T. mq: 94, ASSERV. mq: 8 FG: 27, P.LLA: 728, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 28, P.LLA: 569, Trapani, O.T. mq: 101, ASSERV. mq: 35 FG: 28, P.LLA: 92, Trapani, O.T. mq: 257, ASSERV. mq: 112 FG: 28, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 15 ; **NP**: 77, 80, 82, 83 - **DITTA:** SRL CASSA RURALE ARTIGIANA DI XITTA CON SEDE IN XITTA FG: 27, P.LLA: 729, Trapani, O.T. mq: 906, ASSERV. mq: 436 FG: 27, P.LLA: 730, Trapani, O.T. mq: 93, ASSERV. mq: 63 FG: 27, P.LLA: 731, Trapani, O.T. mq: 215, ASSERV. mq: 215 FG: 27, P.LLA: 732, Trapani, O.T. mq: 123 ; **NP**: 78, 81, 84, 85, 86, 87 - **DITTA:** FILETI SALVATORE nato a ERICE (TP) il 28/01/1974 FG: 27, P.LLA: 686, Trapani, O.T. mq: 334 FG: 27, P.LLA: 779, Trapani, O.T. mq: 96, ASSERV. mq: 96 FG: 27, P.LLA: 689, Trapani, O.T. mq: 125 FG: 27, P.LLA: 724, Trapani, O.T. mq: 6, ASSERV. mq: 5 FG: 27, P.LLA: 723, Trapani, O.T. mq: 82, ASSERV. mq: 82 FG: 27, P.LLA: 781, Trapani, O.T. mq: 260, ASSERV. mq: 6 ; NP: 79 - **DITTA:** GUASTELLA LEONARDA nata a TRAPANI (TP) il 30/01/1967 FG: nan, P.LLA: nan, nan ; **NP**: 88 - **DITTA:** COLOMBO ALBERTO ; FU NICOLO FG: 27, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 170 ; **NP**: 89 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO PER LE OPERE DI BONIFICA MARGI FG: 28, P.LLA: 46, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 ; **NP**: 90, 91, 142, 214 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (RM) FG: 28, P.LLA: 476, Trapani, O.T. mq: 110, ASSERV. mq: 106 FG: 28, P.LLA: 475, Trapani, O.T. mq: 2180, ASSERV. mq: 614 FG: 28, P.LLA: 57, Trapani, O.T. mq: 645 FG: 38, P.LLA: 240, Trapani, O.T. mq: 3327, ASSERV. mq: 820 ; **NP**: 97, 99 - **DITTA:** ALESTRA ANGELA ; FU GIUSEPPE FG: 28, P.LLA: 509, Trapani, O.T. mq: 181, ASSERV. mq: 154 FG: 28, P.LLA: 510, Trapani, O.T. mq: 53 ; **NP**: 100, 101 - **DITTA:** CERNIGLIARO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 17/10/1967 FG: 28, P.LLA: 511, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 33 FG: 28, P.LLA: 512, Trapani, O.T. mq: 23 ; **NP**: 104, 105, 106, 107 - **DITTA:** BUSCAINO IGNAZIO ; GIUSEPPE FU ANTONINO FG: 28, P.LLA: 513, Trapani, O.T. mq: 93, ASSERV. mq: 80 FG: 28, P.LLA: 514, Trapani, O.T. mq: 86 FG: 28, P.LLA: 515, Trapani, O.T. mq: 72, ASSERV. mq: 67 FG: 28, P.LLA: 516, Trapani, O.T. mq: 134 ; **NP**: 108 - **DITTA:** SANTANGELO MARGHERITA nata a TRAPANI (TP) il 26/01/1954 FG: 28, P.LLA: 517, Trapani, O.T. mq: 189, ASSERV. mq: 28 ; **NP**: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 - **DITTA**: SANTANGELO ALBERTA nata a TRAPANI (TP) il 01/01/1951 FG: 28, P.LLA: 392, Trapani, O.T. mq: 27, ASSERV. mq: 27 FG: 28, P.LLA: 519, Trapani, O.T. mq: 72, ASSERV. mq: 6 FG: 28, P.LLA: 520, Trapani, O.T. mq: 21, ASSERV. mq: 21 FG: 28, P.LLA: 521, Trapani, O.T. mq: 75 FG: 26, P.LLA: 522, Trapani, O.T. mq: 204, ASSERV. mq: 45 FG: 26, P.LLA: 523, Trapani, O.T. mq: 10 FG: 28, P.LLA: 524, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 65 FG: 28, P.LLA: 395, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 63 ; **NP**: 122, 123 - **DITTA**: CAVALLINO SEBASTIANO nato a TRAPANI (TP) il 01/01/1951 FG: 28, P.LLA: 699, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 60 FG: 28, P.LLA: 701, Trapani, O.T. mq: 149 ; **NP**: 124, 125 - **DITTA**: CAVALLINO SALVATORE nato a TRAPANI (TP) il 27/08/1955 FG: 28, P.LLA: 700, Trapani, O.T. mq: 40, ASSERV. mq: 34 FG: 28, P.LLA: 702, Trapani, O.T. mq: 158, ASSERV. mq: 6 ; **NP**: 126 - **DITTA**: MONTALBANO MARIA nata a TRAPANI (TP) il 27/08/1953 FG: 28, P.LLA: 401, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 16 ; **NP**: 127 - **DITTA:** MONTALBANO MARIA nata a TRAPANI (TP) il 27/08/1953 FG: 28, P.LLA: 402, Trapani, O.T. mq: 482, ASSERV. mq: 240 ; **NP**: 128, 129, 130 - **DITTA**: POLISANO GIUSEPPE ; FU ANTONINO FG: 28, P.LLA: 527, Trapani, O.T. mq: 616, ASSERV. mq: 273 FG: 28, P.LLA: 529, Trapani, O.T. mq: 353, ASSERV. mq: 184 FG: 28, P.LLA: 530, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 71 ; **NP**: 132, 134, 135 - **DITTA**: D'ANGELO ROSA nata a TRAPANI (TP) il 08/07/1949 FG: 28, P.LLA: 531, Trapani, O.T. mq: 217, ASSERV. mq: 49 FG: 28, P.LLA: 533, Trapani, O.T. mq: 448 FG: 28, P.LLA: 535, Trapani, O.T. mq: 178 ; **NP**: 138, 139 - **DITTA**: CARDELLA GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 01/01/1937 FG: 28, P.LLA: 563, Trapani, O.T. mq: 186, ASSERV. mq: 139 FG: 28, P.LLA: 564, Trapani, O.T. mq: 115 ; **NP**: 141, 143 - **DITTA**: BARRACO MARIA CRISTINA nata a ERICE (TP) il 16/07/1986 FG: 28, P.LLA: 566, Trapani, O.T. mq: 77, ASSERV. mq: 77 FG: 28, P.LLA: 565, Trapani, O.T. mq: 187, ASSERV. mq: 42 ; **NP**: 145, 147 - **DITTA:** CARDELLA ROSARIO nato a TRAPANI (TP) il 14/08/1940 FG: 28, P.LLA: 427, Trapani, O.T. mq: 153, ASSERV. mq: 63 FG: 28, P.LLA: 430, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 15 ; **NP**: 148 - **DITTA:** LUCENTE PIPITONE DARIO FEDERICO nato a ERICE (TP) il 31/12/1982 FG: 28, P.LLA: 432, Trapani, O.T. mq: 170, ASSERV. mq: 170 ; **NP**: 149, 151, 152 - **DITTA:** GRIGNANO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 10/10/1932 FG: 28, P.LLA: 433, Trapani, O.T. mq: 418, ASSERV. mq: 172 FG: 28, P.LLA: 568, Trapani, O.T. mq: 212, ASSERV. mq: 150 FG: 28, P.LLA: 567, Trapani, O.T. mq: 309, ASSERV. mq: 37 ; **NP**: 156, 158 - **DITTA:** LOMBARDO MARIA nata a ERICE (TP) il 05/02/1960 FG: 28, P.LLA: 440, Trapani, O.T. mq: 433, ASSERV. mq: 144 FG: 28, P.LLA: 443, Trapani, O.T. mq: 307, ASSERV. mq: 240 ; **NP**: 159 - **DITTA:** LOMBARDO ROSARIA nata a ERICE (TP) il 16/01/1961 FG: nan, P.LLA: nan, nan ; **NP**: 161, 162 - **DITTA:** VIRGILIO ANTONINO nato a ERICE (TP) il 14/05/1973 FG: 28, P.LLA: 507, Trapani, O.T. mq: 355, ASSERV. mq: 28 FG: 28, P.LLA: 508, Trapani, O.T. mq: 287, ASSERV. mq: 155 ; **NP**: 163 - **DITTA:** CUSENZA FILIPPO nato a TRAPANI (TP) il 06/08/1907 FG: 28, P.LLA: 63, Trapani, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 2 ; **NP**: 164, 165, 166, 172, 177, 178, 179, 180 - **DITTA:** GIANQUINTO ALBERTA nata a VENEZIA (VE) il 04/05/1927 FG: 20, P.LLA: 1081, Trapani, O.T. mq: 45, ASSERV. mq: 45 FG: 20, P.LLA: 1082, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 20, P.LLA: 1041, Trapani, O.T. mq: 234, ASSERV. mq: 75 FG: 20, P.LLA: 1090, Trapani, O.T. mq: 59 FG: 20, P.LLA: 1086, Trapani, O.T. mq: 21 FG: 20, P.LLA: 1087, Trapani, O.T. mq: 283 FG: 20, P.LLA: 1089, Trapani, O.T. mq: 314, ASSERV. mq: 310 FG: 20, P.LLA: 1088, Trapani, O.T. mq: 185, ASSERV. mq: 118 ; **NP**: 167, 168, 169 - **DITTA:** GIANQUINTO ANTONINO nato a VENEZIA (VE) il 16/07/1961 FG: 20, P.LLA: 1083, Trapani, O.T. mq: 1012, ASSERV. mq: 368 FG: 20, P.LLA: 1084, Trapani, O.T. mq: 160, ASSERV. mq: 160 FG: 20, P.LLA: 1044, Trapani, O.T. mq: 103, ASSERV. mq: 103 ; **NP**: 170, 171, 173, 174, 176 - **DITTA:** SERRAINO MARIA ; (ANTONIETTA FU ROSARIO MAR MESSINA) FG: 20, P.LLA: 1093, Trapani, O.T. mq: 595, ASSERV. mq: 338 FG: 20, P.LLA: 1092, Trapani, O.T. mq: 355, ASSERV. mq: 103 FG: 20, P.LLA: 1091, Trapani, O.T. mq: 325, ASSERV. mq: 5 FG: 20, P.LLA: 1094, Trapani, O.T. mq: 92 FG: 20, P.LLA: 1096, Trapani, O.T. mq: 60 ; **NP**: 175 - **DITTA:** MESSINA CATERINA nata a TRAPANI (TP) il 03/11/1947 FG: 20, P.LLA: 1095, Trapani, O.T. mq: 487, ASSERV. mq: 358 ; **NP**: 181, 182 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 165, Trapani, O.T. mq: 97, ASSERV. mq: 82 FG: 26, P.LLA: 166, Trapani, O.T. mq: 650, ASSERV. mq: 287 ; **NP**: 189 - **DITTA:** LENTINI ANGELA nata a TRAPANI (TP) il 12/07/1971 FG: 26, P.LLA: 367, Trapani, O.T. mq: 26 ; **NP**: 190 - **DITTA:** SCARLATA ANTONINO ; FU GIUSEPPE FG: 26, P.LLA: 369, Trapani, O.T. mq: 15 ; **NP**: 192 - **DITTA:** NOVARA BARBARA ; FU ANDREA FG: 26, P.LLA: 371, Trapani, O.T. mq: 23 ; **NP**: 196 - **DITTA:** SCARLATA ROSA nata a TRAPANI (TP) il 24/04/1938 FG: 26, P.LLA: 387, Trapani, O.T. mq: 164 ; **NP**: 199, 224, 225 - **DITTA:** BARRACO ANGELA nata a TRAPANI (TP) il 05/08/1979 FG: 38, P.LLA: 320, Trapani, O.T. mq: 49, ASSERV. mq: 4 FG: 38, P.LLA: 179, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 180, Trapani, O.T. mq: 95, ASSERV. mq: 90 ; **NP**: 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 - **DITTA:** REAL PREDI S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 38, P.LLA: 202, Trapani, O.T. mq: 36, ASSERV. mq: 36 FG: 38, P.LLA: 326, Trapani, O.T. mq: 207, ASSERV. mq: 138 FG: 38, P.LLA: 327, Trapani, O.T. mq: 80 FG: 38, P.LLA: 199, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 38, P.LLA: 200, Trapani, O.T. mq: 64, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 196, Trapani, O.T. mq: 119 FG: 38, P.LLA: 197, Trapani, O.T. mq: 83, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 193, Trapani, O.T. mq: 21, ASSERV. mq: 21 FG: 38, P.LLA: 194, Trapani, O.T. mq: 191, ASSERV. mq: 86 FG: 38, P.LLA: 191, Trapani, O.T. mq: 164, ASSERV. mq: 110 ; **NP**: 222, 223 - **DITTA:** CUSENZA ROSA nata a PACECO (TP) il 17/11/1937 FG: 38, P.LLA: 186, Trapani, O.T. mq: 151, ASSERV. mq: 151 FG: 38, P.LLA: 183, Trapani, O.T. mq: 70, ASSERV. mq: 70 ; **NP**: 226, 229 - **DITTA:** GENNA Maria Rita nata a ERICE (TP) il 21/03/1960 FG: 38, P.LLA: 176, Trapani, O.T. mq: 33, ASSERV. mq: 33 FG: 38, P.LLA: 177, Trapani, O.T. mq: 102, ASSERV. mq: 93 ; **NP**: 230 - **DITTA:** GENNA MARIA RITA nata a ERICE (TP) il

SERIE C: il Catania torna al successo battuto il Giugliano Toscano felice «Ho ritrovato la mia squadra»

ANDREA CATALDO pagine 16-17



CATANIA

Il figlio "conteso" oggi tornerà a scuola

LAURA DISTEFANO pagina II

CATANIA

Oggi il giuramento del nuovo assessore

LUISA SANTANGELO pagina II

ACI CATENA

Area archeologica 3 condanne per abusi

SERVIZIO pagina IX

LUNEDÌ SICILIANO

Da conduttore tv a manager della felicità

AGLIERI RINELLA IN ULTIMA PAGINA



TESTATA INDIPENDENTE CHE NON PERCEPISCE CONTRIBUTI PUBBLICI COME PREVEDE LA LEGGE N° 250/90

SPED. IN ABB. POSTALE - DL 353/2003 CONV. L. 46/2004 ART. 1, C. 1

LA SICILIA

MARCHIO STORICO 80 1945 2025

LUNEDÌ 27 GENNAIO 2025 - ANNO 80 - N. 26 - € 1.50

QUOTIDIANO FONDATO NEL 1945

DOMENICA NERA SUL VULCANO: TRE INCIDENTI, ALTRI DUE FERITI

Sull'Etna morti escursionisti di 17 e 60 anni 16enne cade dallo slittino e sbatte la testa

MARIO PREVITERA pagina 5

AGRICOLTORI VOLONTARI

"Sentinelle" dell'acqua sui Monti Sicani per evitare gli sprechi

ENZO MINIO pagina 7

Il mondo si ferma ad Auschwitz

Giornata della memoria. Mattarella con leader e teste coronate. In Italia scontri e polemiche

FINZI, LOMBARDO, MAGLIARO, MARRAZZO pagine 2-3

MIGRANTI: CASSIOPEA VERSO L'ALBANIA

Naufragio in acque Sar maltesi due bimbi annegati, in 15 salvati

MASSIMO NESTICÒ pagina 8

REPLICA A MELONI

L'Anm a muso duro «Almasri liberato per inerzia di Nordio»

SERVIZIO pagina 4

RAFFORZATE LE SCORTE

Minacce ai magistrati che a Milano indagano su "Super Cosa nostra"

SERVIZIO pagina 5

TROPPO FORTE



Sinner si conferma il re degli Australian Open e diventa il primo azzurro a trionfare in tre Slam L'Italia in delirio: «Jannik sei il più grande di tutti»

MICHELE MARTINI pagina 27



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Siciliacque

REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI (TP) E PORTO EMPEDOCLE (AG)

AVVISO DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni di legge:

- Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024;
- Decreto-legge n. 39 del 14 aprile 2023, convertito in L. n. 68 del 13 giugno 2023, e ss.mm.ii.;
- Decreto-legge n. 208 del 31 dicembre 2024 (art. 2);
- Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024;
- Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025;
- D.P.R. n. 327 del 8 giugno 2001 e ss.mm.ii. (artt. 3, 11, 12, 16 e ss.);
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. (art. 7 e ss.);
- Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- l'intervento per la "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)" rientra tra le misure urgenti individuate per contrastare la scarsità idrica in Sicilia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208/2024;
- il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica preposto alla realizzazione delle predette misure, nelle quali rientra anche l'intervento indicato in epigrafe e di cui al presente avviso, con il Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 ha individuato Siciliacque S.p.A. come Soggetto attuatore e con il Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025 ha conferito alla stessa la delega per l'esercizio dei poteri relativi alle procedure espropriative e di occupazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- Siciliacque S.p.A., ha predisposto il progetto del predetto intervento, che verrà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, specificamente convocata dal Commissario straordinario;

AVVISA:

dell'avvio del procedimento ai fini dell'approvazione del progetto di cui in oggetto, dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate e della dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere.

Il progetto sarà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, appositamente convocata ai fini del rilascio, da parte degli Enti preposti, di pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi prescritti dalle vigenti norme.

Il progetto interessa i **Comuni di Trapani, Paceco ed Erice** (nella Provincia di Trapani) e i **Comuni di Porto Empedocle e Agrigento** (nella Provincia di Agrigento) e gli atti relativi al Progetto dell'opera possono essere scaricati al seguente link:

https://italgasspa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/maurizio_sorce_italgas_it1/Eiql0Cg397NGhubQbSNsRJIBahsYBphOWu-arZqfWIET9Q?e=sL6wHQ

L'approvazione del Progetto definitivo comporterà, ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera. Negli elenchi che seguono si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura. I soggetti che, in base ai registri catastali, risultano intestatari dei beni immobili di cui è prevista l'espropriazione e/o asservimento, nonché i portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, hanno facoltà di presentare eventuali osservazioni (artt. 3, comma 3, e 16 del D.P.R. n. 327/2001), entro il termine dimezzato di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, e stabilito in virtù delle deroghe previste dal combinato disposto dell'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1, comma 14, del Decreto commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025. Nello stesso termine e ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, qualora gli intestatari non siano più proprietari dei beni, sono tenuti a darne comunicazione, indicando — ove noto — il nuovo proprietario o fornendo la documentazione in loro possesso utile a ricostruire la titolarità degli immobili.

Le predette osservazioni e la relativa documentazione e/o richieste di ulteriori informazioni dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A.R. a "Siciliacque S.p.A., via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo" e/o a mezzo PEC all'indirizzo siciliacque@siciliacquespa.com.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, è individuato come Responsabile del Procedimento l'Ing. Gaetano Caridi. Si precisa che il presente avviso è predisposto, in considerazione dell'emergenza idrica dichiarata in Sicilia con D.P.C.M. del 6.5.2024 e dell'urgenza della realizzazione dell'intervento, secondo le deroghe previste dall'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1 del Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025.

Provincia di Trapani (Comuni di Trapani, Paceco ed Erice):
NP:1, 2, 3, 4, 5, 6, 131, 133, 136, 236, 238, 265, 270 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE LAVORI PUBBLICI DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 376, Trapani, ESPROP. mq: 870, O.T. mq: 870 FG: 26, P.LLA: 378, Trapani, ESPROP. mq: 1942, O.T. mq: 1942 FG: 26, P.LLA: 165, Trapani, ESPROP. mq: 2611, O.T. mq: 2611 FG: 26, P.LLA: 168, Trapani, ESPROP. mq: 2639, O.T. mq: 2639 FG: 26, P.LLA: 166, Trapani, ESPROP. mq: 3528, O.T. mq: 3528 FG: 26, P.LLA: 169, Trapani, ESPROP. mq: 3373, O.T. mq: 3373 FG: 28, P.LLA: 532, Trapani, O.T. mq: 107, ASSERV. mq: 107 FG: 28, P.LLA: 534, Trapani, O.T. mq: 315, ASSERV. mq: 315 FG: 28, P.LLA: 536, Trapani, O.T. mq: 536, ASSERV. mq: 536 FG: 1, P.LLA: 104, Paceco, O.T. mq: 4450 FG: 1, P.LLA: 105, Paceco, O.T. mq: 1203 FG: 213, P.LLA: 1571, Erice, O.T. mq: 201, ASSERV. mq: 201 FG: 213, P.LLA: 1574, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 4; **NP**: 7 - **DITTA:** MESSINA ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 01/02/1962 FG: 26, P.LLA: 54, Trapani, ESPROP. mq: 3906, O.T. mq: 3906; **NP**: 8, 184 - **DITTA:** BUSCAINO ANTONINA nata a TRAPANI (TP) il 14/10/1929 FG: 26, P.LLA: 280, Trapani, ESPROP. mq: 2595, O.T. mq: 2595 FG: 26, P.LLA: 365, Trapani, O.T. mq: 112, ASSERV. mq: 9; **NP**: 9, 10 - **DITTA:** GENNA ANTONINO nato a TRAPANI (TP) il 21/10/1947 FG: 26, P.LLA: 763, Trapani, ESPROP. mq: 2391, O.T. mq: 2391 FG: 26, P.LLA: 764, Trapani, ESPROP. mq: 359, O.T. mq: 359; **NP**: 11, 14 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI REGIONE SICILIA FG: 26, P.LLA: 284, Trapani, ESPROP. mq: 2553, O.T. mq: 2553 FG: 26, P.LLA: 58, Trapani, ESPROP. mq: 2151, O.T. mq: 2151; **NP**: 12, 13, 18, 19, 29, 37, 39, 41, 43, 51, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 73, 74, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 102, 103, 109, 110, 111, 112, 121, 137, 140, 144, 146, 150, 157, 160, 183, 185, 187, 188, 191, 193, 194, 195, 197, 198, 201, 208, 209, 210, 227, 228, 237, 239, 240 - **DITTA:** DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 128, Trapani, ESPROP. mq: 1420, O.T. mq: 1420 FG: 26, P.LLA: 86, Trapani, ESPROP. mq: 1530, O.T. mq: 1530 FG: 26, P.LLA: 380, Trapani, O.T. mq: 276 FG: 26, P.LLA: 386, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 3 FG: 26, P.LLA: 389, Trapani, O.T. mq: 258, ASSERV. mq: 258 FG: 26, P.LLA: 403, Trapani, O.T. mq: 86, ASSERV. mq: 86 FG: 26, P.LLA: 406, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 FG: 26, P.LLA: 409, Trapani, O.T. mq: 17, ASSERV. mq: 17 FG: 26, P.LLA: 412, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 16 FG: 26, P.LLA: 419, Trapani, O.T. mq: 4, ASSERV. mq: 4 FG: 26, P.LLA: 421, Trapani, O.T. mq: 50, ASSERV. mq: 50 FG: 26, P.LLA: 424, Trapani, O.T. mq: 53, ASSERV. mq: 53 FG: 26, P.LLA: 427, Trapani, O.T. mq: 56, ASSERV. mq: 56 FG: 26, P.LLA: 430, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 26, P.LLA: 433, Trapani, O.T. mq: 108, ASSERV. mq: 108 FG: 26, P.LLA: 436, Trapani, O.T. mq: 30, ASSERV. mq: 30 FG: 27, P.LLA: 679, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 27, P.LLA: 683, Trapani, O.T. mq: 55, ASSERV. mq: 53 FG: 28, P.LLA: 366, Trapani, O.T. mq: 54, ASSERV. mq: 54 FG: 28, P.LLA: 368, Trapani, O.T. mq: 182, ASSERV. mq: 182 FG: 28, P.LLA: 370, Trapani, O.T. mq: 130, ASSERV. mq: 130 FG: 28, P.LLA: 372, Trapani, O.T. mq: 174, ASSERV. mq: 174 FG: 28, P.LLA: 374, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 63 FG: 28, P.LLA: 374, Trapani, O.T. mq: 18 FG: 28, P.LLA: 377, Trapani, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 28, P.LLA: 380, Trapani, O.T. mq: 66, ASSERV. mq: 66 FG: 28, P.LLA: 383, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 71 FG: 28, P.LLA: 518, Trapani, O.T. mq: 60, ASSERV. mq: 60 FG: 28, P.LLA: 386, Trapani, O.T. mq: 73, ASSERV. mq: 73 FG: 28, P.LLA: 389, Trapani, O.T. mq: 25, ASSERV. mq: 25 FG: 28, P.LLA: 398, Trapani, O.T. mq: 120, ASSERV. mq: 120 FG: 28, P.LLA: 420, Trapani, O.T. mq: 36, ASSERV. mq: 36 FG: 28, P.LLA: 423, Trapani, O.T. mq: 43, ASSERV. mq: 43 FG: 28, P.LLA: 426, Trapani, O.T. mq: 61, ASSERV. mq: 61 FG: 28, P.LLA: 429, Trapani, O.T. mq: 17, ASSERV. mq: 17 FG: 28, P.LLA: 435, Trapani, O.T. mq: 105, ASSERV. mq: 105 FG: 28, P.LLA: 441, Trapani, O.T. mq: 398, ASSERV. mq: 299 FG: 28, P.LLA: 444, Trapani, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 26, P.LLA: 364, Trapani, O.T. mq: 89, ASSERV. mq: 89 FG: 26, P.LLA: 366, Trapani, O.T. mq: 116, ASSERV. mq: 94 FG: 26, P.LLA: 368, Trapani, O.T. mq: 82 FG: 26, P.LLA: 370, Trapani, O.T. mq: 88, ASSERV. mq: 45 FG: 26, P.LLA: 372, Trapani, O.T. mq: 68, ASSERV. mq: 37 FG: 26, P.LLA: 398, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 18 FG: 26, P.LLA: 448, Trapani, O.T. mq: 69, ASSERV. mq: 35 FG: 26, P.LLA: 395, Trapani, O.T. mq: 217, ASSERV. mq: 180 FG: 38, P.LLA: 212, Trapani, O.T. mq: 125, ASSERV. mq: 125 FG: 38, P.LLA: 211, Trapani, O.T. mq: 1080, ASSERV. mq: 367 FG: 38, P.LLA: 210, Trapani, O.T. mq: 161, ASSERV. mq: 161 FG: 38, P.LLA: 188, Trapani, O.T. mq: 100, ASSERV. mq: 100 FG: 38, P.LLA: 205, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 FG: 38, P.LLA: 207, Trapani, O.T. mq: 31, ASSERV. mq: 31 FG: 38, P.LLA: 173, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10 FG: 38, P.LLA: 170, Trapani, O.T. mq: 3, ASSERV. mq: 3 FG: 1, P.LLA: 102, Paceco, O.T. mq: 192 FG: 1, P.LLA: 99, Paceco, O.T. mq: 4806 FG: 1, P.LLA: 96, Paceco, O.T. mq: 5330; **NP**: 15 - **DITTA:** GRIGNANO GRAZIA MARIA nata a TRAPANI (TP) il 29/12/1965 FG: 26, P.LLA: 374, Trapani, ESPROP. mq: 1910, O.T. mq: 1910; **NP**: 16 - **DITTA:** GIORDANO GIUSEPPE FRANCESCO nato a TRAPANI (TP) il 04/11/1959 FG: 26, P.LLA: 129, Trapani, ESPROP. mq: 1565, O.T. mq: 1565; **NP**: 17, 186 - **DITTA:** BUZZITTA DANIELA nata a ERICE (TP) il 07/12/1972 FG: 26, P.LLA: 381, Trapani, O.T. mq: 439, ASSERV. mq: 320 FG: 26, P.LLA: 853, Trapani, O.T. mq: 143, ASSERV. mq: 25; **NP**: 20 - **DITTA:** BUSCAINO ONOFRIA nato/a a TRAPANI (TP) il 01/12/1891 FG: 26, P.LLA: 385, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10; **NP**: 21, 22 - **DITTA:** GRIGNANO ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 27/03/1961 FG: 26, P.LLA: 383, Trapani, O.T. mq: 220, ASSERV. mq: 61 FG: 26, P.LLA: 384, Trapani, O.T. mq: 88, ASSERV. mq: 88; **NP**: 23, 24, 25 - **DITTA:** MARINO GIACOMO nato a PACECO (TP) il 06/11/1950 FG: 38, P.LLA: 215, Trapani, O.T. mq: 638, ASSERV. mq: 430 FG: 38, P.LLA: 328, Trapani, O.T. mq: 224, ASSERV. mq: 34 FG: 38, P.LLA: 329, Trapani, O.T. mq: 37; **NP**: 26, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207 - **DITTA:** DAIDONE ANTONIO nato a TRAPANI (TP) il 16/04/1903 FG: 38, P.LLA: 218, Trapani, O.T. mq: 7, ASSERV. mq: 7 FG: 38, P.LLA: 319, Trapani, O.T. mq: 56 FG: 38, P.LLA: 318, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 16 FG: 38, P.LLA: 321, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13 FG: 38, P.LLA: 317, Trapani, O.T. mq: 6, ASSERV. mq: 5 FG: 38, P.LLA: 316, Trapani, O.T. mq: 17 FG: 38, P.LLA: 315, Trapani, O.T. mq: 110 FG: 38, P.LLA: 314, Trapani, O.T. mq: 60, ASSERV. mq: 29; **NP**: 27 - **DITTA:** CULCASI VITA nata a PACECO (TP) il 28/11/1937 FG: 38, P.LLA: 331, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 2; **NP**: 28 - **DITTA:** CAMMARATA FRANCESCO nato a PACECO (TP) il 01/11/1937 FG: 38, P.LLA: 330, Trapani, O.T. mq: 6; **NP**: 30, 31 - **DITTA:** CIARAMITA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 01/08/1896 FG: 26, P.LLA: 519, Trapani, O.T. mq: 291, ASSERV. mq: 108 FG: 26, P.LLA: 518, Trapani, O.T. mq: 268; **NP**: 32, 33, 34, 35, 36 - **DITTA:** RITONDO MARIA; (MAR GRAMIGNANO) nata a TRAPANI (TP) il 02/10/1938 FG: 26, P.LLA: 392, Trapani, O.T. mq: 128, ASSERV. mq: 128 FG: 26, P.LLA: 520, Trapani, O.T. mq: 250, ASSERV. mq: 58 FG: 26, P.LLA: 521, Trapani, O.T. mq: 18, ASSERV. mq: 18 FG: 26, P.LLA: 400, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 37 FG: 26, P.LLA: 401, Trapani, O.T. mq: 102, ASSERV. mq: 25; **NP**: 38, 42 - **DITTA:** CIARAMITA CATERINA; (FU ANTONINO MAR CIARAMITA) FG: 26, P.LLA: 404, Trapani, O.T. mq: 235, ASSERV. mq: 58 FG: 26, P.LLA: 410, Trapani, O.T. mq: 44, ASSERV. mq: 10; **NP**: 40, 44 - **DITTA:** BOVA ALDO nato a TRAPANI (TP) il 18/05/1955 FG: 26, P.LLA: 407, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 9 FG: 26, P.LLA: 413, Trapani, O.T. mq: 42, ASSERV. mq: 9; **NP**: 45, 46 - **DITTA:** DI NICOLA VINCENZA nata a TRAPANI (TP) il 27/11/1948 FG: 26, P.LLA: 442, Trapani, O.T. mq: 54, ASSERV. mq: 13 FG: 26, P.LLA: 443, Trapani, O.T. mq: 19, ASSERV. mq: 19; **NP**: 47, 48, 49, 50 - **DITTA:** MORICI ROSA nata a TRAPANI (TP) il 12/02/1924 FG: 26, P.LLA: 445, Trapani, O.T. mq: 12, ASSERV. mq: 12 FG: 26, P.LLA: 444, Trapani, O.T. mq: 42, ASSERV. mq: 11 FG: 26, P.LLA: 446, Trapani, O.T. mq: 55, ASSERV. mq: 14 FG: 26, P.LLA: 447, Trapani, O.T. mq: 13, ASSERV. mq: 13; **NP**: 53 - **DITTA:** DI NICOLA VITA nato/a a TRAPANI (TP) il 12/01/1927 FG: 26, P.LLA: 422, Trapani, O.T. mq: 154, ASSERV. mq: 41; **NP**: 55, 59 - **DITTA:** GUCCIARDO MARIA nata a PACECO (TP) il 26/12/1935 FG: 26, P.LLA: 423, Trapani, O.T. mq: 167, ASSERV. mq: 48 FG: 26, P.LLA: 429, Trapani, O.T. mq: 108, ASSERV. mq: 28; **NP**: 57 - **DITTA:** DI NICOLA VINCENZA nata a TRAPANI (TP) il 23/04/1937 FG: 26, P.LLA: 426, Trapani, O.T. mq: 190, ASSERV. mq: 55; **NP**: 61 - **DITTA:** GUCCIARDO ANTONINO nato a PACECO (TP) il 25/04/1934 FG: 26, P.LLA: 434, Trapani, O.T. mq: 265, ASSERV. mq: 60; **NP**: 63, 64 - **DITTA:** GELATI MUCARIA S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 26, P.LLA: 437, Trapani, O.T. mq: 167, ASSERV. mq: 6 FG: 26, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 123, ASSERV. mq: 82; **NP**: 65, 66, 67, 68 - **DITTA:** ANGILERI ANTONIA MARIA nata a MARSALA (TP) il 12/04/1935 FG: 26, P.LLA: 439, Trapani, O.T. mq: 38 FG: 26, P.LLA: 522, Trapani, O.T. mq: 230, ASSERV. mq: 42 FG: 26, P.LLA: 441, Trapani, O.T. mq: 396, ASSERV. mq: 75 FG: 26, P.LLA: 523, Trapani, O.T. mq: 60; **NP**: 69, 70, 72 - **DITTA:** ACCARDO ANDREA; FU LEONARDO FG: 27, P.LLA: 725, Trapani, O.T. mq: 141, ASSERV. mq: 135 FG: 27, P.LLA: 677, Trapani, O.T. mq: 231, ASSERV. mq: 82 FG: 27, P.LLA: 726, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32; **NP**: 71 - **DITTA:** ACCARDI GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 04/05/1933 FG: 27, P.LLA: 678, Trapani, O.T. mq: 259, ASSERV. mq: 38; **NP**: 75, 76, 153, 154, 155 - **DITTA:** RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. con sede in ROMA (RM) FG: 27, P.LLA: 682, Trapani, O.T. mq: 94, ASSERV. mq: 8 FG: 27, P.LLA: 728, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 28, P.LLA: 569, Trapani, O.T. mq: 101, ASSERV. mq: 35 FG: 28, P.LLA: 92, Trapani, O.T. mq: 257, ASSERV. mq: 112 FG: 28, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 15; **NP**: 77, 80, 82, 83 - **DITTA:** SRL CASSA RURALE ARTIGIANA DI XITTA CON SEDE IN XITTA FG: 27, P.LLA: 729, Trapani, O.T. mq: 906, ASSERV. mq: 436 FG: 27, P.LLA: 730, Trapani, O.T. mq: 93, ASSERV. mq: 63 FG: 27, P.LLA: 731, Trapani, O.T. mq: 215, ASSERV. mq: 215 FG: 27, P.LLA: 732, Trapani, O.T. mq: 123; **NP**: 78, 81, 84, 85, 86, 87 - **DITTA:** FILETI SALVATORE nato a ERICE (TP) il 28/01/1974 FG: 27, P.LLA: 686, Trapani, O.T. mq: 334 FG: 27, P.LLA: 779, Trapani, O.T. mq: 96, ASSERV. mq: 96 FG: 27, P.LLA: 689, Trapani, O.T. mq: 125 FG: 27, P.LLA: 724, Trapani, O.T. mq: 6, ASSERV. mq: 5 FG: 27, P.LLA: 723, Trapani, O.T. mq: 82, ASSERV. mq: 82 FG: 27, P.LLA: 781, Trapani, O.T. mq: 260, ASSERV. mq: 6; **NP**: 79 - **DITTA:** GUASTELLA LEONARDA nata a TRAPANI (TP) il 30/01/1967 FG: nan, P.LLA: nan, nan; **NP**: 88 - **DITTA:** COLOMBO ALBERTO; FU NICOLO FG: 27, P.LLA: 438, Trapani, O.T. mq: 170; **NP**: 89 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO PER LE OPERE DI BONIFICA MARGI FG: 28, P.LLA: 46, Trapani, O.T. mq: 10, ASSERV. mq: 10; **NP**: 90, 91, 142, 214 - **DITTA:** DEMANIO DELLO STATO con sede in ROMA (RM) FG: 28, P.LLA: 476, Trapani, O.T. mq: 110, ASSERV. mq: 106 FG: 28, P.LLA: 475, Trapani, O.T. mq: 2180, ASSERV. mq: 614 FG: 28, P.LLA: 57, Trapani, O.T. mq: 645 FG: 38, P.LLA: 240, Trapani, O.T. mq: 3327, ASSERV. mq: 820; **NP**: 97, 99 - **DITTA:** ALESTRA ANGELA; FU GIUSEPPE FG: 28, P.LLA: 509, Trapani, O.T. mq: 181, ASSERV. mq: 154 FG: 28, P.LLA: 510, Trapani, O.T. mq: 53; **NP**: 100, 101 - **DITTA:** CERNIGLIARO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 17/10/1967 FG: 28, P.LLA: 511, Trapani, O.T. mq: 37, ASSERV. mq: 33 FG: 28, P.LLA: 512, Trapani, O.T. mq: 23; **NP**: 104, 105, 106, 107 - **DITTA:** BUSCAINO IGNAZIO; GIUSEPPE FU ANTONINO FG: 28, P.LLA: 513, Trapani, O.T. mq: 93, ASSERV. mq: 80 FG: 28, P.LLA: 514, Trapani, O.T. mq: 86 FG: 28, P.LLA: 515, Trapani, O.T. mq: 72, ASSERV. mq: 67 FG: 28, P.LLA: 516, Trapani, O.T. mq: 134; **NP**: 108 - **DITTA:** SANTANGELO MARGHERITA nata a TRAPANI (TP) il 26/01/1954 FG: 28, P.LLA: 517, Trapani, O.T. mq: 189, ASSERV. mq: 28; **NP**: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 - **DITTA:** SANTANGELO ALBERTA nata a TRAPANI (TP) il 01/01/1951 FG: 28, P.LLA: 392, Trapani, O.T. mq: 27, ASSERV. mq: 27 FG: 28, P.LLA: 519, Trapani, O.T. mq: 72, ASSERV. mq: 6 FG: 28, P.LLA: 520, Trapani, O.T. mq: 21, ASSERV. mq: 21 FG: 28, P.LLA: 521, Trapani, O.T. mq: 75 FG: 26, P.LLA: 522, Trapani, O.T. mq: 204, ASSERV. mq: 45 FG: 26, P.LLA: 523, Trapani, O.T. mq: 10 FG: 28, P.LLA: 524, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 65 FG: 28, P.LLA: 395, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 63; **NP**: 122, 123 - **DITTA:** CAVALLINO SEBASTIANO nato a TRAPANI (TP) il 01/01/1951 FG: 28, P.LLA: 699, Trapani, O.T. mq: 63, ASSERV. mq: 60 FG: 28, P.LLA: 701, Trapani, O.T. mq: 149; **NP**: 124, 125 - **DITTA:** CAVALLINO SALVATORE nato a TRAPANI (TP) il 27/08/1955 FG: 28, P.LLA: 700, Trapani, O.T. mq: 40, ASSERV. mq: 34 FG: 28, P.LLA: 702, Trapani, O.T. mq: 158, ASSERV. mq: 6; **NP**: 126 - **DITTA:** MONTALBANO MARIA nata a TRAPANI (TP) il 27/08/1953 FG: 28, P.LLA: 401, Trapani, O.T. mq: 16, ASSERV. mq: 16; **NP**: 127 - **DITTA:** MONTALBANO MARIA nata a TRAPANI (TP) il 27/08/1953 FG: 28, P.LLA: 402, Trapani, O.T. mq: 482, ASSERV. mq: 240; **NP**: 128, 129, 130 - **DITTA:** POLISANO GIUSEPPE; FU ANTONINO FG: 28, P.LLA: 527, Trapani, O.T. mq: 616, ASSERV. mq: 273 FG: 28, P.LLA: 529, Trapani, O.T. mq: 353, ASSERV. mq: 184 FG: 28, P.LLA: 530, Trapani, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 71; **NP**: 132, 134, 135 - **DITTA:** D'ANGELO ROSA nata a TRAPANI (TP) il 08/07/1949 FG: 28, P.LLA: 531, Trapani, O.T. mq: 217, ASSERV. mq: 49 FG: 28, P.LLA: 533, Trapani, O.T. mq: 448 FG: 28, P.LLA: 535, Trapani, O.T. mq: 178; **NP**: 138, 139 - **DITTA:** CARDELLA GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 01/01/1937 FG: 28, P.LLA: 563, Trapani, O.T. mq: 186, ASSERV. mq: 139 FG: 28, P.LLA: 564, Trapani, O.T. mq: 115; **NP**: 141, 143 - **DITTA:** BARRACO MARIA CRISTINA nata a ERICE (TP) il 16/07/1986 FG: 28, P.LLA: 566, Trapani, O.T. mq: 77, ASSERV. mq: 77 FG: 28, P.LLA: 565, Trapani, O.T. mq: 187, ASSERV. mq: 42; **NP**: 145, 147 - **DITTA:** CARDELLA ROSARIO nato a TRAPANI (TP) il 14/08/1940 FG: 28, P.LLA: 427, Trapani, O.T. mq: 153, ASSERV. mq: 63 FG: 28, P.LLA: 430, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 15; **NP**: 148 - **DITTA:** LUCENTE PIPITONE DARIO FEDERICO nato a ERICE (TP) il 31/12/1982 FG: 28, P.LLA: 432, Trapani, O.T. mq: 170, ASSERV. mq: 170; **NP**: 149, 151, 152 - **DITTA:** GRIGNANO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 10/10/1932 FG: 28, P.LLA: 433, Trapani, O.T. mq: 418, ASSERV. mq: 172 FG: 28, P.LLA: 568, Trapani, O.T. mq: 212, ASSERV. mq: 150 FG: 28, P.LLA: 567, Trapani, O.T. mq: 309, ASSERV. mq: 37; **NP**: 156, 158 - **DITTA:** LOMBARDO MARIA nata a ERICE (TP) il 05/02/1960 FG: 28, P.LLA: 440, Trapani, O.T. mq: 433, ASSERV. mq: 144 FG: 28, P.LLA: 443, Trapani, O.T. mq: 307, ASSERV. mq: 240; **NP**: 159 - **DITTA:** LOMBARDO ROSARIA nata a ERICE (TP) il 16/01/1961 FG: nan, P.LLA: nan, nan; **NP**: 161, 162 - **DITTA:** VIRGILIO ANTONINO nato a ERICE (TP) il 14/05/1973 FG: 28, P.LLA: 507, Trapani, O.T. mq: 355, ASSERV. mq: 28 FG: 28, P.LLA: 508, Trapani, O.T. mq: 287, ASSERV. mq: 155; **NP**: 163 - **DITTA:** CUSENZA FILIPPO nato a TRAPANI (TP) il 06/08/1907 FG: 28, P.LLA: 63, Trapani, O.T. mq: 15, ASSERV. mq: 2; **NP**: 164, 165, 166, 172, 177, 178, 179, 180 - **DITTA:** GIANQUINTO ALBERTA nata a VENEZIA (VE) il 04/05/1927 FG: 20, P.LLA: 1081, Trapani, O.T. mq: 45, ASSERV. mq: 45 FG: 20, P.LLA: 1082, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 20, P.LLA: 1041, Trapani, O.T. mq: 234, ASSERV. mq: 75 FG: 20, P.LLA: 1090, Trapani, O.T. mq: 59 FG: 20, P.LLA: 1086, Trapani, O.T. mq: 21 FG: 20, P.LLA: 1087, Trapani, O.T. mq: 283 FG: 20, P.LLA: 1089, Trapani, O.T. mq: 314, ASSERV. mq: 310 FG: 20, P.LLA: 1088, Trapani, O.T. mq: 185, ASSERV. mq: 118; **NP**: 167, 168, 169 - **DITTA:** GIANQUINTO ANTONINO nato a VENEZIA (VE) il 16/07/1961 FG: 20, P.LLA: 1083, Trapani, O.T. mq: 1012, ASSERV. mq: 368 FG: 20, P.LLA: 1084, Trapani, O.T. mq: 160, ASSERV. mq: 160 FG: 20, P.LLA: 1044, Trapani, O.T. mq: 103, ASSERV. mq: 103; **NP**: 170, 171, 173, 174, 176 - **DITTA:** SERRAINO MARIA; (ANTONIETTA FU ROSARIO MAR MESSINA) FG. 20, P.LLA: 1093, Trapani, O.T. mq: 595, ASSERV. mq: 338 FG: 20, P.LLA: 1092, Trapani, O.T. mq: 355, ASSERV. mq: 103 FG: 20, P.LLA: 1091, Trapani, O.T. mq: 325, ASSERV. mq: 5 FG: 20, P.LLA: 1094, Trapani, O.T. mq: 92 FG: 20, P.LLA: 1096, Trapani, O.T. mq: 60; **NP**: 175 - **DITTA:** MESSINA CATERINA nata a TRAPANI (TP) il 03/11/1947 FG: 20, P.LLA: 1095, Trapani, O.T. mq: 487, ASSERV. mq: 358; **NP**: 181, 182 - **DITTA:** ASSESSORATO REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI - REGIONE SICILIA con sede in PALERMO (PA) FG: 26, P.LLA: 165, Trapani, O.T. mq: 97, ASSERV. mq: 82 FG: 26, P.LLA: 166, Trapani, O.T. mq: 650, ASSERV. mq: 287; **NP**: 189 - **DITTA:** LENTINI ANGELA nata a TRAPANI (TP) il 12/07/1971 FG: 26, P.LLA: 367, Trapani, O.T. mq: 26; **NP**: 190 - **DITTA:** SCARLATA ANTONINO; FU GIUSEPPE FG: 26, P.LLA: 369, Trapani, O.T. mq: 15; **NP**: 192 - **DITTA:** NOVARA BARBARA; FU ANDREA FG: 26, P.LLA: 371, Trapani, O.T. mq: 23; **NP**: 196 - **DITTA:** SCARLATA ROSA nata a TRAPANI (TP) il 24/04/1938 FG: 26, P.LLA: 387, Trapani, O.T. mq: 164; **NP**: 199, 224, 225 - **DITTA:** BARRACO ANGELA nata a TRAPANI (TP) il 05/08/1979 FG: 38, P.LLA: 320, Trapani, O.T. mq: 49, ASSERV. mq: 4 FG: 38, P.LLA: 179, Trapani, O.T. mq: 32, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 180, Trapani, O.T. mq: 95, ASSERV. mq: 90; **NP**: 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 - **DITTA:** REAL PREDI S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 38, P.LLA: 202, Trapani, O.T. mq: 36, ASSERV. mq: 36 FG: 38, P.LLA: 326, Trapani, O.T. mq: 207, ASSERV. mq: 138 FG: 38, P.LLA: 327, Trapani, O.T. mq: 80 FG: 38, P.LLA: 199, Trapani, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 38, P.LLA: 200, Trapani, O.T. mq: 64, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 196, Trapani, O.T. mq: 119 FG: 38, P.LLA: 197, Trapani, O.T. mq: 83, ASSERV. mq: 32 FG: 38, P.LLA: 193, Trapani, O.T. mq: 21, ASSERV. mq: 21 FG: 38, P.LLA: 194, Trapani, O.T. mq: 191, ASSERV. mq: 86 FG: 38, P.LLA: 191, Trapani, O.T. mq: 164, ASSERV. mq: 110; **NP**: 222, 223 - **DITTA:** CUSENZA ROSA nata a PACECO (TP) il 17/11/1937 FG: 38, P.LLA: 186, Trapani, O.T. mq: 151, ASSERV. mq: 151 FG: 38, P.LLA: 183, Trapani, O.T. mq: 70, ASSERV. mq: 70; **NP**: 226, 229 - **DITTA:** GENNA Maria Rita nata a ERICE (TP) il 21/03/1960 FG: 38, P.LLA: 176, Trapani, O.T. mq: 33, ASSERV. mq: 33 FG: 38, P.LLA: 177, Trapani, O.T. mq: 102, ASSERV. mq: 93; **NP**: 230 - **DITTA:** GENNA MARIA RITA nata a ERICE (TP) il 21/03/1960 FG: 38, P.LLA: 174, Trapani, O.T. mq: 51, ASSERV. mq: 51; **NP**: 231 - **DITTA:** COMUNE DI TRAPANI con sede in TRAPANI (TP) FG: 38, P.LLA: 333, Trapani, O.T. mq: 2330, ASSERV. mq: 1382; **NP**: 233, 234

Le sentinelle dell'acqua per "salvare" dighe e fiumi dei Monti Sicani

La storia. Agricoltori volontari agrigentini si sono messi alla ricerca degli sprechi idrici

ENZO MINIO

RIBERA. Li chiamano da qualche tempo "le sentinelle dell'acqua" perché operano come volontari nell'area dei Monti Sicani, al confine dei territori delle province di Agrigento e Palermo, per controllare visivamente l'acqua a uso irriguo e potabile che passa dai fiumi e arriva per caduta naturale nelle dighe e negli invasi di aziende agricole dell'Agrigentino. Protagonisti sono alcuni coltivatori riberesi che periodicamente viaggiano lungo il corso del fiume Sosio-Verdura, soffermandosi nelle aree nevralgiche di passaggio e di accumulo dell'acqua che, spesso inutilizzata, dalle montagne palermitane si riversa nel Canale di Sicilia.

Anche ieri mattina una delegazione di coltivatori, che ha invitato a partecipare pure il sindaco Matteo Ruvolo, dalla foce del fiume Verdura è risalito per chilometri lungo il corso d'acqua, da Poggio Diana di Ribera a San Carlo di Chiusa Sclafani, per fermarsi sulle sponde della traversa di Gammauta, in territorio di Palazzo Adriano, dove, con video e fotogrammi ripresi dalla strada di accesso, hanno accertato la presenza dell'acqua, che proveniente dalle fluenze del bacino imbrifero, entra per caduta nell'invaso per essere trasferita poi nella diga Castello di Bivona.

"Le sentinelle dell'acqua" dell'associazione locale Liberi agricoltori osservano attentamente il territorio e più volte hanno segnalato rotture e perdite di tubazioni che si registrano lungo la canalizzazione di oltre 20 chilometri tra Gammauta e Castello. Osservano spesso che, grazie alle piogge che alimentano sorgenti e ruscelli, l'acqua di Gammauta, una volta raggiunta la quota di sicurezza, pare tra i 400-500mila litri, quando la bretella si ferma per riparazioni, viene scaricata sul fiume Sosio-Verdura per finire inutilizzata a mare.





Nel corso dei loro sopralluoghi, pure con il sindaco di Ribera, le sentinelle dell'acqua fotografano fiumi e dighe per monitorarne i livelli

Viene chiesta l'istallazione, prima dell'ingresso dell'acqua in diga, dei sensori radar semplici per la misura della velocità e della portata idrica degli affluenti più copiosi. Dalla cabina di regia regionale, l'autorità di Bacino ha chiesto nei giorni scorsi ai gestori delle 30 dighe siciliane di conoscere i dati giornalieri sui livelli idrici delle dighe (e non solo) con periodicità settimanale, al fine di monitorarne l'andamento.

Intanto, sul fiume Verdura, a Poggio Diana di Ribera, sono in corso i lavori da parte del consorzio di bonifica Ag 3 per piazzare le due motopompe che sono state appositamente acquistate dalla Regione Siciliana circa due mesi fa e che ancora non sono entrate in funzione per un motivo o per un'altra pastoia burocratica, con lo scopo di impedire che l'acqua finisca a mare e vada a riempire invece centinaia di laghetti collinari del comprensorio riberese con migliaia di ettari di terreno sotteso ad agrumeto. A causa di una rottura dell'adduttore tra Gammauta e Castello, nei pressi della vasca di Calamonaci, è stato sospeso il trasferimento di 350 litri al secondo tra due invasi. Le riparazioni inizieranno oggi. ●

NEL DECRETO SICCITÀ "NASCOSTE" LE ELEZIONI PER LE EX PROVINCE

Faraone: «Non c'entra niente, la Consulta boccerà gli emendamenti»

«Si è facili profeti nel dire che l'emendamento sull'elezione diretta del presidente della Provincia per cui i leghisti siciliani festeggiano è destinato a fare la stessa fine della riforma Calderoli sull'autonomia differenziata». Lo dice Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera. «Come la legge Calderoli è stata polverizzata dalla Corte costituzionale, lo stesso destino attende il formidabile emendamento dei leghisti del Sud al Dl per il contrasto alla siccità». I deputati Valeria Sudano, Anastasio Carrà e Nino Minardo hanno annunciato l'emendamento alcuni giorni fa, giustificandolo con l'esigenza per la Sicilia di «affrontare le tante emergenze della regione, non ultima quella della siccità, con una governance più efficace nelle province dell'Isola». Emendamenti dello stesso tenore sono stati presentati anche dalle altre forze del centrodestra. «Per prima cosa non c'è alcun rapporto tra la materia del decreto legge e l'emendamento - attacca Faraone - È lecito nutrire dubbi sul fatto che l'elezione diretta del presidente della provincia possa arrestare immediatamente il cambiamento climatico, far funzionare i dissalatori e far sparire per miracolo le falle delle condotte idriche. Inoltre, l'emendamento proposto si pone in manifesta violazione dell'articolo 117 della Costituzione. A meno che non si pretenda che la Sicilia sia l'unico territorio che si sottrae alle disposizioni generali dell'ordinamento degli enti locali, il tentativo è del tutto irragionevole», conclude.

mq: 26 FG: 214, P.LLA: 1179, Erice, O.T. mq: 39, ASSERV. mq: 14; **NP**: 260 - **DITTA:** PIACENTINO DOMENICO nato a TRAPANI (TP) il 01/07/1955 FG: 213, P.LLA: 158, Erice, O.T. mq: 45; **NP**: 264, 269 - **DITTA:** STABILE CARLA nata a TRAPANI (TP) il 17/08/1963 FG: 213, P.LLA: 1855, Erice, O.T. mq: 8, ASSERV. mq: 8 FG: 213, P.LLA: 1877, Erice, O.T. mq: 32; **NP**: 273, 277, 279 - **DITTA:** TEDESCO ZAMMARANO VITTORIO nato a ROMA (RM) il 22/04/1963 FG: 213, P.LLA: 1740, Erice, O.T. mq: 580, ASSERV. mq: 197 FG: 213, P.LLA: 1742, Erice, O.T. mq: 248, ASSERV. mq: 80 FG: 213, P.LLA: 1738, Erice, O.T. mq: 489, ASSERV. mq: 154; **NP**: 274 - **DITTA:** P.F. COSTRUZIONI MODERNE S.R.L. con sede in TRAPANI (TP) FG: 213, P.LLA: 1045, Erice, O.T. mq: 81; **NP**: 275, 276 - **DITTA:** RIBEDIL S.R.L. con sede in ERICE (TP) FG: 213, P.LLA: 1367, Erice, O.T. mq: 3 FG: 213, P.LLA: 1369, Erice, O.T. mq: 36; **NP**: 278 - **DITTA:** COMUNE TRAPANI FG: 213, P.LLA: 1506, Erice, O.T. mq: 39, ASSERV. mq: 12; **NP**: 280, 281, 282 - **DITTA:** TEDESCO ZAMMARANO SILVIO nato a ROMA (RM) il 17/09/1926 FG: 213, P.LLA: 1737, Erice, O.T. mq: 372, ASSERV. mq: 136 FG: 213, P.LLA: 91, Erice, O.T. mq: 685, ASSERV. mq: 205 FG: 213, P.LLA: 118, Erice, O.T. mq: 717, ASSERV. mq: 190; **NP**: 283 - **DITTA:** MUSTAZZA ANGELA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 01/12/1928 FG: 214, P.LLA: 385, Erice, O.T. mq: 22, ASSERV. mq: 22; **NP**: 284, 290 - **DITTA:** RIZZO ANGELA nata a ERICE (TP) il 29/04/1975 FG: 214, P.LLA: 281, Erice, O.T. mq: 22, ASSERV. mq: 22 FG: 214, P.LLA: 381, Erice, O.T. mq: 133; **NP**: 285, 287, 302 - **DITTA:** VULTAGGIO GIOVANNI nato a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 18/01/1946 FG: 214, P.LLA: 282, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20 FG: 214, P.LLA: 400, Erice, O.T. mq: 29, ASSERV. mq: 29 FG: 214, P.LLA: 756, Erice, O.T. mq: 57, ASSERV. mq: 26; **NP**: 286 - **DITTA:** SPEZIA GIUSEPPE ROCCO nato a TRAPANI (TP) il 19/06/1961 FG: 214, P.LLA: 283, Erice, O.T. mq: 20, ASSERV. mq: 20; **NP**: 288 - **DITTA:** SPEZIA ANTONIA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 15/01/1914 FG: 214, P.LLA: 284, Erice, O.T. mq: 120; **NP**: 289, 291 - **DITTA:** VULTAGGIO PAOLA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 04/04/1944 FG: 214, P.LLA: 399, ERICE, O.T. mq: 156, ASSERV. mq: 85 FG: 214, P.LLA: 755, Erice, O.T. mq: 1100, ASSERV. mq: 400; **NP**: 292 - **DITTA:** ALBERTI CATERINA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 15/08/1930 FG: 214, P.LLA: 380, Erice, O.T. mq: 120; **NP**: 293 - **DITTA:** ALBERTI FRANCESCO nato a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 01/04/1940 FG: 214, P.LLA: 379, Erice, O.T. mq: 105; **NP**: 294 - **DITTA:** GRECOLINI ANGELINA; MARIA nata a TRAPANI (TP) il 21/08/1944 FG: 214, P.LLA: 570, Erice, O.T. mq: 90; **NP**: 295, 296, 297 - **DITTA:** MARECA COSTRUZIONI - S.R.L. con sede in ERICE (TP) FG: 214, P.LLA: 361, Erice, O.T. mq: 52 FG: 214, P.LLA: 1042, Erice, O.T. mq: 39 FG: 214, P.LLA: 1047, Erice, O.T. mq: 37; **NP**: 298 - **DITTA:** MUSTAZZA CARLO nato a ENNA (EN) il 09/03/1961 FG: 214, P.LLA: 1247, Erice, O.T. mq: 29; **NP**: 299 - **DITTA:** LA PICA MARCO nato a ERICE (TP) il 15/11/1988 FG: 214, P.LLA: 1249, Erice, O.T. mq: 73; **NP**: 300 - **DITTA:** ALBERTI ANGELA; FU FRANCESCO FG: 214, P.LLA: 752, Erice, O.T. mq: 19, ASSERV. mq: 19; **NP**: 301 - **DITTA:** ALBERTI CATERINA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 15/08/1930 FG: 214, P.LLA: 751, Erice, O.T. mq: 58, ASSERV. mq: 58; **NP**: 303 - **DITTA:** MUSTAZZA BARBARA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 22/11/1922 FG: 214, P.LLA: 748, Erice, O.T. mq: 90, ASSERV. mq: 7; **NP**: 304 - **DITTA:** COSTA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 06/01/1954 FG: 214, P.LLA: 1251, Erice, O.T. mq: 60; **NP**: 307 - **DITTA:** ALBERTI ANGELA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 16/10/1934 FG: 214, P.LLA: 735, Erice, O.T. mq: 847, ASSERV. mq: 355; **NP**: 308 - **DITTA:** ADRAGNA FRANCESCA nata a TRAPANI (TP) il 24/05/1921 FG: 214, P.LLA: 759, Erice, O.T. mq: 11; **NP**: 309 - **DITTA:** COSTA VITA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 11/10/1951 FG: 214, P.LLA: 766, Erice, O.T. mq: 9, ASSERV. mq: 6; **NP**: 310 - **DITTA:** COSTA VITA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 11/10/1952 FG: 214, P.LLA: 765, Erice, O.T. mq: 49, ASSERV. mq: 35; **NP**: 311 - **DITTA:** RUGGIRELLO GIUSEPPE nato a TRAPANI (TP) il 31/12/1962 FG: 214, P.LLA: 292, Erice, O.T. mq: 53, ASSERV. mq: 39; **NP**: 312 - **DITTA:** FAZIO ROSSELLA nata a MARSALA (TP) il 06/12/1971 FG: 214, P.LLA: 290, Erice, O.T. mq: 47, ASSERV. mq: 47; **NP**: 313 - **DITTA:** FAZIO MARIA nata a BUSETO PALIZZOLO (TP) il 22/05/1954 FG: 214, P.LLA: 1052, Erice, O.T. mq: 34, ASSERV. mq: 34; **NP**: 314 - **DITTA:** FAZIO ANDREA nato a ERICE (TP) il 05/03/1974 FG: 214, P.LLA: 1198, Erice, O.T. mq: 91; **NP**: 315 - **DITTA:** AMMINISTRAZIONE DELLO STATO con sede in ROMA (RM) FG: 214, P.LLA: 1057, Erice, O.T. mq: 1368, ASSERV. mq: 169; **NP**: 316 - **DITTA:** CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA con sede in ROMA (RM) FG: 214, P.LLA: 702, Erice, O.T. mq: 71, ASSERV. mq: 51; **NP**: 317 - **DITTA:** COMUNE DI ERICE con sede in ERICE (TP) FG: 214, P.LLA: 1179, Erice, O.T. mq: 39, ASSERV. mq: 14

Provincia di Agrigento (Comuni di Agrigento e Porto Empedocle):

NP 1; **NP** 12; **NP** 13; **NP** 15; **NP** 16; **NP** 19 - **DITTA**: COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE con sede in PORTO EMPEDOCLE fg. 25, p.lla 1094, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 4330, servitù per mq. 1085 fg. 25, p.lla 1093, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 9, servitù per mq. 6 fg. 25, p.lla 1094, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 4330, servitù per mq. 1085 fg. 25, p.lla 1111, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 1325, servitù per mq. 450 fg. 25, p.lla 1852, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 30, servitù per mq. 22 fg. 25, p.lla 1905, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 4040, servitù per mq. 1440; **NP** 2 - **DITTA**: ENEL PRODUZIONE S.P.A. con sede in ROMA fg. 25, p.lla 2329, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 1710; **NP** 3; **NP** 4; **NP** 5; **NP** 17 - **DITTA**: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA fg. 25, p.lla 1606, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 2484 fg. 25, p.lla X4, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 471 fg. 25, p.lla 2333, di Porto empedocle, occ. temp. per mq. 1360 fg. 25, p.lla 1112, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 355; **NP** 6; **NP** 7 - **DITTA**: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA GRECCHI ANGELO.DI ANTONINO fg. 25, p.lla 1432, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 62 fg. 25, p.lla 1431, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 40; **NP** 8 - **DITTA**: BONSIGNORE FRANCESCO nato/a a PORTO EMPEDOCLE il 18/12/1938 BONSIGNORE GIUSEPPE nato a PORTO EMPEDOCLE il 16/03/1937 DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA GALLUZZO MARIA nato/a a PORTO EMPEDOCLE il 10/05/1917 VOLPE CONCETTINA nata a PORTO EMPEDOCLE il 10/07/1937 fg. 25, p.lla 1429, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 55; **NP** 9 - **DITTA**: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA MANGIONE LUIGI fg. 25, p.lla 1428, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 45; **NP** 10 - **DITTA**: DEMANIO PUBBLICO DELLO STATO - RAMO MARINA MERCANTILE con sede in ROMA MARULLO CALOGERO MARULLO CARMELO MARULLO FRANCESCO MARULLO SALVATORE fg. 25, p.lla 1427, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 11; **NP** 11 - **DITTA**: COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE fg. 25, p.lla 1102, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 125; **NP** 14 - **DITTA**: SMECCA IGNAZIO MARIA nato a TERNI il 11/12/1966 SMECCA MARIA ROBERTA nata a TERNI il 20/09/1965 fg. 25, p.lla 1689, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 16, servitù per mq. 7; **NP** 18; **NP** 20 - **DITTA**: RETE FERROVIARIA ITALIANA - SOCIETA' PER AZIONI IN SIGLA RFI con sede in ROMA fg. 25, p.lla 1899, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 525 fg. 24, p.lla 236, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 190, servitù per mq. 150; **NP** 21; **NP** 22; **NP** 24 - **DITTA**: DEMANIO DELLO STATO con sede in PALERMO fg. 24, p.lla 91, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 2920, servitù per mq. 875 fg. 24, p.lla 502, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 3710, servitù per mq. 1030 fg. 24, p.lla 301, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 155, servitù per mq. 47; **NP** 23 - **DITTA**: LA LOGGIA DANIKA nata a AGRIGENTO il 13/07/1974 LA LOGGIA MARIO nato a AGRIGENTO il 31/03/1976 fg. 24, p.lla 286, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 870, servitù per mq. 265; **NP** 25 - **DITTA**: LA LOGGIA DANIKA nata a AGRIGENTO il 13/07/1974 LA LOGGIA MARIO nato a AGRIGENTO il 31/03/1976 fg. 24, p.lla 280, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 104, servitù per mq. 30; **NP** 26 - **DITTA**: LA LOGGIA DANIKA nata a AGRIGENTO il 13/07/1974 LA LOGGIA MARIO nato a AGRIGENTO il 31/03/1976 fg. 24, p.lla 486, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 1415, servitù per mq. 435; **NP** 27 - **DITTA**: GUARRAGI SALVATORE E C.S.N.C con sede in PORTO EMPEDOCLE fg. 24, p.lla 512, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 21; **NP** 28 - **DITTA**: ISEDA S.R.L. con sede in ARAGONA fg. 24, p.lla 106, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 2300, servitù per mq. 675; **NP** 29 - **DITTA**: ENILIVE S.P.A. con sede in ROMA fg. 23, p.lla 131, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 1145, servitù per mq. 215; **NP** 30 - **DITTA**: DEMANIO DELLA REGIONE SICILIANA RAMO ACQUE con sede in PALERMO fg. 23, p.lla 1581, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 425, servitù per mq. 345; **NP** 31 - **DITTA**: RICAV S.R.L. con sede in AGRIGENTO fg. 23, p.lla 1641, di Porto Empedocle, occ. temp. per mq. 330, servitù per mq. 160; **NP** 32 - **DITTA**: ITALCEMENTI FABBRICHE RIUNITE CEMENTO S.P.A. CON SEDE IN BERGAMO con sede in BERGAMO fg. 23, p.lla 1564, di Porto Empedocle, servitù per mq. 70; **NP** 33; **NP** 37 - **DITTA**: HEIDELBERG MATERIALS ITALIA CEMENTI S.P.A. con sede in PESCHIERA BORROMEO fg. 23, p.lla 1446, di Porto Empedocle, servitù per mq. 240 fg. 23, p.lla 480, di Porto Empedocle, servitù per mq. 75; **NP** 34 - **DITTA**: EMPEDOCLE CALCESTRUZZI S.R.L. con sede in PORTO EMPEDOCLE fg. 23, p.lla 494, di Porto Empedocle, servitù per mq. 50; **NP** 35; **NP** 36 - **DITTA**: NOBILE ANGELO nato a FAVARA il 09/01/1930 fg. 23, p.lla 495, di Porto Empedocle, servitù per mq. 72 fg. 23, p.lla 1439, di Porto Empedocle, servitù per mq. 80; **NP** 38 - **DITTA**: TORTORICI ONOFRIO nato/a a AGRIGENTO il 16/02/1910 fg. 23, p.lla 180, di Porto Empedocle, servitù per mq. 85; **NP** 39; **NP** 41; **NP** 42 - **DITTA**: GIAMBRONE KRIZIA nata a AGRIGENTO il 20/05/1988 fg. 98, p.lla 97, di Porto Empedocle, servitù per mq. 25 fg. 98, p.lla 161, di Porto Empedocle, servitù per mq. 150 fg. 98, p.lla 641, di Agrigento, servitù per mq. 75; **NP** 40 - **DITTA**: TORTORICI CATERINA nata a AGRIGENTO il 12/02/1937 fg. 98, p.lla 168, di Porto Empedocle, servitù per mq. 8; **NP** 43 - **DITTA**: CONTINO DANTE nato a AGRIGENTO il 10/01/1949 fg. 98, p.lla 642, di Agrigento, servitù per mq. 23; **NP** 48 - **DITTA**: COMUNE DI AGRIGENTO con sede in AGRIGENTO fg. 98, p.lla 321, di Agrigento, servitù per mq. 25; **NP** 49; **NP** 50; **NP** 51; **NP** 52; **NP** 53; **NP** 54 - **DITTA**: COMUNE DI AGRIGENTO CON SEDE IN AGRIGENTO fg. 98, p.lla 324, di Agrigento, servitù per mq. 250 fg. 98, p.lla 382, di Agrigento, servitù per mq. 250 fg. 98, p.lla 326, di Agrigento, servitù per mq. 24 fg. 98, p.lla 338, di Agrigento, servitù per mq. 360 fg. 98, p.lla 225, di Agrigento, servitù per mq. 200 fg. 98, p.lla 339, di Agrigento, servitù per mq. 295; **NP** 55 - **DITTA**: BRUCCOLERI PAOLO nato a FAVARA il 29/07/1917 SICILIA ANGELA nata a FAVARA il 19/01/1930 fg. 98, p.lla 647, di Agrigento, servitù per mq. 45; **NP** 56 - **DITTA**: BRUCCOLERI PAOLO nato a FAVARA il 29/07/1917 DEMANIO REGIONE SICILIANA - RAMO ACQUE con sede in PALERMO fg. 98, p.lla 644, di Agrigento, servitù per mq. 30; **NP** 57; **NP** 58 - **DITTA**: DEMANIO REGIONE SICILIANA - RAMO ACQUE con sede in PALERMO fg. 98, p.lla 646, di Agrigento, servitù per mq. 65 fg. 98, p.lla 645, di Agrigento, servitù per mq. 12.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gaetano Caridi



https://www.siciliacque.it/espropri/realizzazione-dellimpianto-di-dissalazione-di-acqua-di-mare-di-gela-cl-avviso-di-avvio-del-procedimento-espropriativo-ex-art-16-dpr-n-327-2001/

Realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di Gela (CL). Avviso di avvio del procedimento espropriativo ex art. 16 DPR n. 327/2001

Avvisi per esproprio | Pubblicato il **27 Gennaio 2025** | Autore **Invsi** | Tempo di lettura **1 min** | Condividi

L'intervento per la "**Realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di Gela (CL)**" rientra tra le misure urgenti individuate per contrastare la scarsità idrica in Sicilia, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 208/2024.

Il Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica preposto alla realizzazione delle predette misure, nelle quali rientra anche l'intervento indicato in epigrafe, con il Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 ha individuato Siciliacque S.p.A. come Soggetto attuatore e con il Decreto Commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025 ha conferito alla stessa la delega per l'esercizio dei poteri relativi alle procedure espropriative e di occupazione ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.


Siciliacque S.p.A. ha pertanto predisposto il progetto del predetto intervento, che verrà esaminato in sede di Conferenza di Servizi, all'uopo convocata dallo stesso Commissario.

Il progetto interessa il comune di Gela (nella Provincia di Caltanissetta) e gli atti relativi al Progetto dell'opera possono essere scaricati cliccando qui.

L'approvazione del Progetto definitivo comporterà, ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del D.P.R. n. 327/2001, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui beni interessati e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera. Negli elenchi allegati si indicano i dati catastali degli immobili interessati dalla presente procedura. I soggetti che, in base ai registri catastali, risultano intestatari dei beni immobili di cui è prevista l'espropriazione e/o asservimento, nonché i portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, hanno facoltà di presentare eventuali osservazioni (artt. 3, comma 3, e 16 del D.P.R. n. 327/2001), entro il termine dimezzato di 15 (quindici) giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso, e stabilito in virtù delle deroghe previste dal combinato disposto dell'art. 3 del Decreto Commissariale n. 10 del 19 dicembre 2024 e dell'art. 1, comma 14, del Decreto commissariale n. 11 del 17 gennaio 2025. Nello stesso termine e ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001, qualora gli intestatari non siano più proprietari dei beni, sono tenuti a darne comunicazione, indicando — ove noto — il nuovo proprietario o fornendo la documentazione in loro possesso utile a ricostruire la titolarità degli immobili.

Le predette osservazioni e la relativa documentazione e/o richieste di ulteriori informazioni dovranno essere inviate:

- **a mezzo raccomandata A.R. a "Siciliacque S.p.A., via Vincenzo Orsini n. 13, 90139 Palermo"**

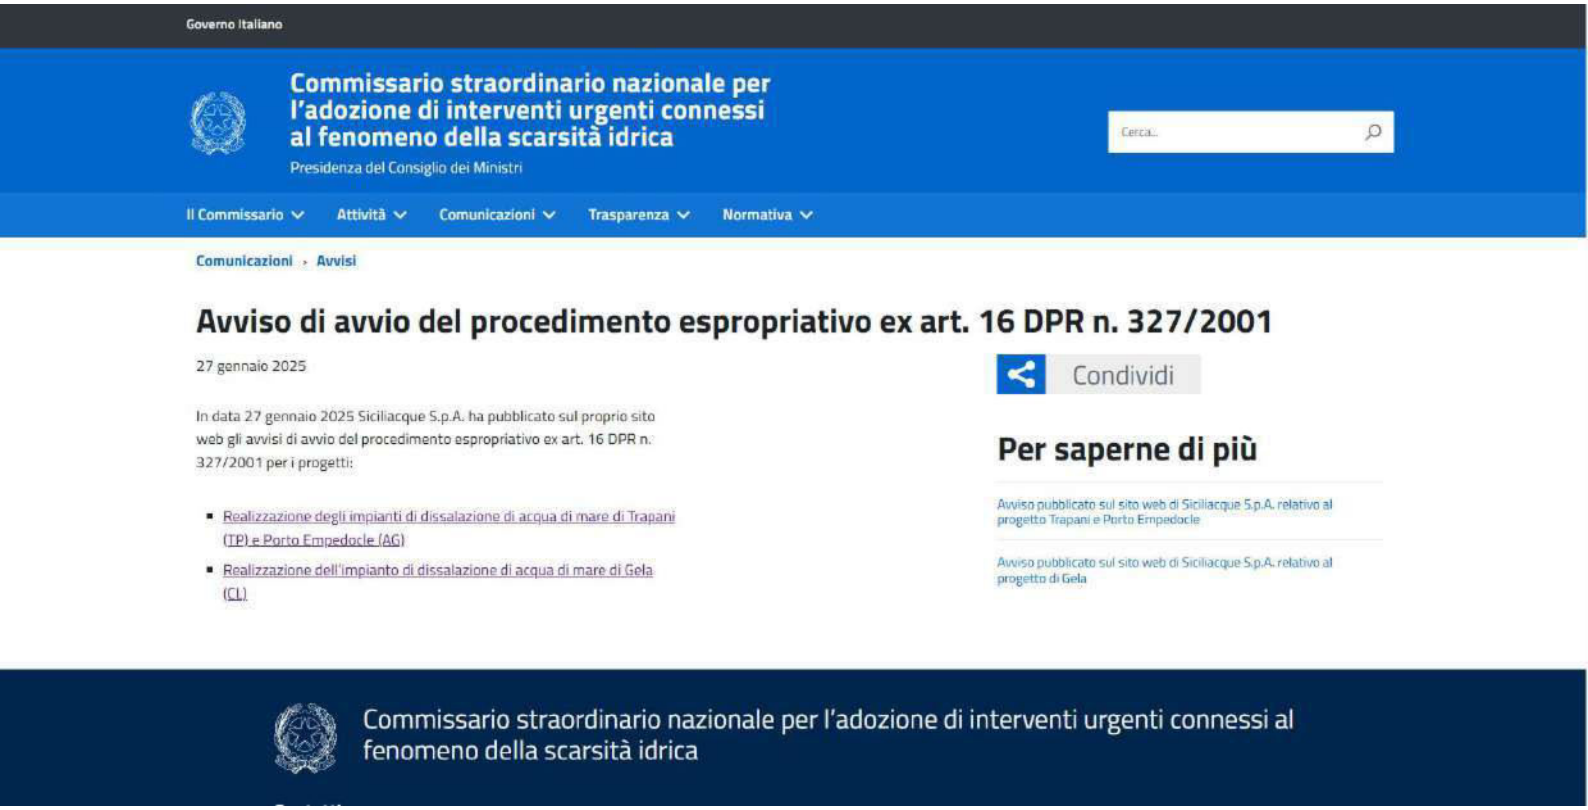
Governo Italiano
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Cerca...
Il Commissario
Attività
Comunicazioni
Trasparenza
Normativa
Comunicazioni › Avvisi
Avviso di avvio del procedimento espropriativo ex art. 16 DPR n. 327/2001
27 gennaio 2025
In data 27 gennaio 2025 Siciliacque S.p.A. ha pubblicato sul proprio sito web gli avvisi di avvio del procedimento espropriativo ex art. 16 DPR n. 327/2001 per i progetti:
Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)
Realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di Gela (CL)
Condividi
Per saperne di più
Avviso pubblicato sul sito web di Siciliacque S.p.A. relativo al progetto Trapani e Porto Empedocle
Avviso pubblicato sul sito web di Siciliacque S.p.A. relativo al progetto di Gela
Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Trapani, 03/02/2025

Spett.le: Commissario Straordinario Nazionale per l'Emergenza Idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

U.T. Trapani - LO

Protocollo:F25034DEF0014

e p.c.: Ing. Maurizio Sorce
maurizio.sorce@siciliacque.it

Oggetto: Trasmissione cartografia per opere idrauliche da realizzarsi nel Comune di Trapani

In riferimento alla vostra richiesta del 24/01/2025 in allegato alla presente vi trasmettiamo:

Lo stralcio planimetrico dell'area interessata dai lavori e la cartografia[1][1], con indicate le condotte gas presenti;

Comune: Trapani e Paceco
Data estrazione della cartografia: 03/02/2025
Operatore incaricato (matricola): IG45955
Formato della documentazione (Dwg/Pdf/Shp): Dwg

A fronte di quanto trasmesso, ci attendiamo di ricevere il vostro progetto definitivo, nel quale devono essere:

- Segnalate, con elevato livello di dettaglio, le eventuali interferenze che verranno a determinarsi con le condotte gas; nella cartografia in allegato si sono predeterminati, a valle della verifica del vostro progetto, due possibili siti di interferenza
- Indicati i provvedimenti che adotterete nel rispetto delle norme di legge per evitare situazioni di rischio o di pericolo in fase realizzativa

Si richiede in particolare di specificare nel progetto la tecnologia utilizzata:

- Scavo tradizionale a cielo aperto;
- Scavo limitato o mini-trincea;
- Trivellazione orizzontale controllata/teleguidata (TOC/TOT)

In caso di interventi realizzati con scavi limitati o mini-trincea, oppure con trivellazioni orizzontali controllate/teleguidate l'esatta ubicazione della condotte – ed in particolare degli impianti di

derivazione di utenza – presenti nel sottosuolo deve essere determinata preventivamente dall'Operatore mediante l'utilizzo del georadar, così da osservare le cautele necessarie per garantire una distanza delle condotte gas esistenti conforme ai vincoli di legge e alla regola d'arte. Si raccomanda comunque preventivamente di condurre campagne di rilievo con georadar anche nel caso siano previsti scavi tradizionali a cielo aperto, onde disporre di un maggior dettaglio per l'esecuzione del progetto definitivo stesso.

In caso di mancata ricezione di quanto suddetto, il rapporto di collaborazione tra le parti, prescritto dalla norma, è da considerarsi non perfezionato e pertanto vi diffidiamo fin da ora, dall'avviare i lavori.
La nostra Società rappresenta che nelle zone interessate dalle vostre lavorazioni può rendere disponibili le proprie infrastrutture per l'eventuale posa di cavi per le reti di telecomunicazioni. *(nota: riferimento da inserire solo in caso di infrastrutture effettivamente disponibili)*

Si segnala che – in caso di realizzazione di opere da interferenze terzi incompatibili con la presenza delle condotte gas preesistenti - i costi delle opere di spostamento di queste ultime saranno completamente a carico del committente delle opere interferenti, mentre la realizzazione degli spostamenti sarà sempre a carico di Italgas Reti.

Il nominativo del Referente dell'Unità Tecnica competente è il sig. Leonardo Occhipinti, leonardo.occhipinti@italgas.it

NB: La cartografia fornita è da intendersi, in via cautelativa, come indicativa in ragione - delle circostanze esterne che possono influire sul posizionamento delle tubature in planimetria. Infatti, le planimetrie di Italgas Reti vengono verificate, e se del caso aggiornate, in occasione degli interventi sulle tubazioni ma non si può ovviare al fatto che, tra un intervento di Italgas Reti e l'altro si verifichino anche interventi di soggetti terzi, che mutino lo stato dei luoghi risultante dalla planimetria di Italgas Reti stessa: può ad esempio accadere che, nel tempo intercorso dalla stesura della planimetria, siano variati i riferimenti topografici che sono utilizzati (in quelle di Italgas Reti come in tutte le planimetrie) per segnalare il posizionamento di una condotta oppure – a titolo di esempio - l'intervenuto rifacimento del manto stradale, o l'aggiunta di un marciapiede, possono incidere sull'indicazione in planimetria della profondità della condotta. Inoltre le condotte gas - costituite da un insieme di tubi, valvole, giunti isolanti, pezzi speciali ed accessori uniti tra di loro per la distribuzione del gas - comprendono anche gli impianti di derivazione di utenza che tuttavia possono non essere riportati nella cartografia stessa, in quanto – secondo quanto previsto dalla regolazione della qualità dei servizi di distribuzione del gas emanata da ARERA "*la "cartografia" è il sistema di documentazione dell'impianto di distribuzione, esclusi gli impianti di derivazione di utenza e i gruppi di misura, mediante una rappresentazione, almeno grafica, che comprende indicazioni sul materiale delle condotte, il loro diametro e la pressione di esercizio*" (rif. Allegato A TUDG, PARTE I RQDG).

Firma
Italgas Reti S.p.A.
Polo Sicilia
Unità Tecnica Trapani

Il Responsabile
Christian Demma

Firmato da CHRISTIAN DEMMA
Data: il 03/02/2025 alle 13:06:56 CET

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7 " Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile"

Servizio - Programmazione OO.PP. – Concessioni e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali con funzioni Vicarie e programmazione Generale.

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file

OGGETTO: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 2, comma 5 del decreto del Commissario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Progetto " Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) – CUP C73F24000200003 – Soggetto attuatore Siciliacque S.P.A.

Al Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi
al fenomeno della scarsità idrica
c/o La Presidenza del Consiglio dei Ministri- Roma
Pec:commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

- Vista la nota prot. SM_CSI-000062-P-24/01/2025 , assunta al protocollo n. 2605 di questo Ente in data 27/01/2025, il Commissario Straordinario Nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma, indice la Conferenza di Servizi in modalità asincrona – da svolgersi secondo le modalità indicate nel richiamato decreto commissariale - per la autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti , apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera in relazione al progetto richiamato in oggetto e invita le amministrazioni a rilasciare le determinazioni (pareri, intese,concerti, nulla Osta o altri atti di assenso, comunque denominati) di competenza entro il termine di 18 giorni dalla data di indizione della presente conferenza e quindi entro il giorno 11 febbraio 2025.
- Visti gli elaborati tecnici scaricabili da apposito link da cui si evince che le opere da realizzare ricadono fuori del centro abitato del Comune di Trapani, delimitato ai sensi degli artt. 3 e 4 del D. Lgs n. 285/92 e che, per quanto di competenza di questo Ente, il progetto per la riattivazione del dissatalore di Trapani di cui in oggetto, prevede la realizzazione di opere che interferiscono con la viabilità del Libero Consorzio Comunale di Trapani come di seguito descritte:

- **Revamping (manutenzione) di una condotta di acqua potabile interrata esistente – PEAD DN 500 PN 16 - in attraversamento longitudinale lungo la S.P. n. 83 " Circonvallazione di Trapani" nel tratto compreso tra l'innesto con la rotonda lungo la SS. 113 e l'innesto con la strada comunale denominata via Antonio Franco per una lunghezza di m 1.220,00 circa.** I lavori di revamping consistono nell'apertura di buche, lungo il tracciato della condotta, ad una distanza di circa m 100 e l'introduzione di un tubo camicia in materiale plastico all'interno della stessa in modo da rinforzarne la struttura.

- Visto il DLgs 285/92, il D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la Delibera del Commissario Straordinario n. 24 del 31/01/13 dalla quale si evince che il tratto interessato ricade in zona identificata come strade di tipo F in deroga ;
- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 19/04/2021 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'Applicazione del Canone Unico Patrimoniale di Concessione, Autorizzazione, Nulla Osta o Esposizione Pubblicitaria" in applicazione della Legge 160/2019- articolo 1, commi 816-836 e 846-847 con validità delle tariffe dal 1 gennaio 2021;

Non trovandosi in condizioni di conflitto d'interessi, nemmeno potenziale, di cui all'art. 1 c. 41 della L. 190/2012, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. n.62/2013 e del Codice di comportamento interno;
per quanto di competenza di questo Servizio si esprime

PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI

alla realizzazione di lavori di Revamping (manutenzione) di una condotta di acqua potabile interrata esistente – PEAD DN 500 PN 16 - in attraversamento longitudinale lungo la S.P. n. 83 " Circonvallazione di Trapani" nel tratto compreso tra l'innesto con la rotonda lungo la SS. 113 e l'innesto con strada comunale denominata via Antonio Franco per una lunghezza di m 1.220,00 circa, a servizio del dissalatore di Trapani da riattivare
il tutto alle seguenti prescrizioni :

a) **E' fatto obbligo alla ditta di eseguire preventive idonee verifiche georadar** per individuare eventuali altri sottoservizi e l'effettiva loro dislocazione sul tracciato stradale interessato, al fine di evitare interferenze; ove da tali verifiche dovesse emergere la necessità di modificare il tracciato dovrà essere acquisito preventivamente un nuovo parere.
b) non deve essere occupata con materiali, depositi, etc. la pavimentazione stradale e la stessa non deve essere modificata o danneggiata;
c) durante l'esecuzione dei lavori devono essere attuati tutti gli accorgimenti atti a non ostacolare il traffico veicolare e pedonale ed a garantire la sicurezza della circolazione apponendo la segnaletica stradale di cantiere, diurna e notturna a norma del codice stradale e secondo il disciplinare tecnico sugli schemi segnaletici del D.M. (Infrastrutture e trasporti) del 10 luglio 2002 riguardante la segnaletica nei cantieri stradali;
d) il ricolmamento per gli scavi da eseguire a cielo aperto, deve essere eseguito come segue:
   - strato di materiale arido con misto granulometrico e tout – venant di cava;
   - strato di conglomerato bituminoso a caldo (base), ove esistente;

- strato di conglomerato bituminoso a caldo (Binder) dello spessore cm. 13, eseguito fino alla quota preesistente della sede stradale previa idonea costipazione degli strati sottostanti;
- strato di conglomerato bituminoso a caldo (Tappetino) dello spessore almeno cm. 3 previa scarificazione, per l'intera lunghezza dello scavo raccordandosi con la cordatura del marciapiede, cunetta, banchina, muretto di protezione laterale o di altra opera limitrofa, e **per la larghezza di metà carreggiata. Qualora l'elettrodotto dovesse essere posto in parallelismo ad altro sottoservizio esistente in sito con conseguente spostamento in prossimità del centro della carreggiata**, **e/o qualora il piano stradale del tratto stradale di che trattasi sia stato interessato da recenti lavori di manutenzione, il ripristino dello strato di usura deve essere eseguito per l'intera carreggiata stradale;**

e) E' consentito per il rinterro degli scavi l'utilizzo di aggregati riciclati, rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della norma UNI EN 11531-1, e provenienti da idonei impianti di riciclaggio conformi al regolamento Europeo N. 305/2011, idoneamente costipato al fine di garantire la densità e la stabilità prevista per la formazione del corpo stradale;

f) E' fatto divieto utilizzare per il ricolmamento dello scavo materiale proveniente dallo scavo;

g) **Qualora venga accertato durante l'esecuzione dei lavori l'utilizzo di materiale proveniente dallo scavo, questo Ente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e la verifica a cura e spese della società dei tratti completati per l'eventuale rifacimento secondo le caratteristiche sopra descritte, compreso le prove in sito per verificare la portanza della pavimentazione nei tratti di scavo;**

h) la segnaletica orizzontale, deve essere idoneamente ripristinata con materiali conformi alle vigenti normative, delle stesse dimensioni e consistenza;

i) Qualora per l'esecuzione di detti lavori la strada venga danneggiata o usurata dai mezzi pesanti che eseguiranno i lavori, il conglomerato bituminoso deve essere eseguito per l'intera carreggiata deteriorata. L'esecuzione dello strato di usura (tappetino) onde garantire la presa, il livellamento e la regolarità del manto **deve essere preceduta da idonea scarificazione**.

j) A lavoro ultimato la superficie dovrà presentarsi assolutamente priva di ondulazioni, di rialzi, etc. sia complessivamente che in corrispondenza del rappezzo in modo da mantenere la regolarità del manto stradale e da ottenere una superficie liscia finita, anche in corrispondenza e in presenza di pozzetti il cui estradosso dovrà essere posti in quota e complanare con il manto stradale. Per le norme di esecuzione riguardanti gli strati di pavimentazione, in particolare la preparazione della carreggiata, la composizione dei vari strati, la confezione e la posa in opera, la caratteristica degli inerti e dei leganti, gli eventuali trattamenti superficiali, valgono le norme relative ai capitolati speciali d'appalto per lavori stradali uniformati alle norme CNR ed UNI.

k) L'area del cantiere, interessato dalle operazioni di scavo, deve essere valutata in relazione all'andamento plano altimetrico della strada, al fine di garantire condizioni adeguate di visibilità e di passaggio dei veicoli in condizioni di sicurezza e non occupare oltre la metà della carreggiata, da punto di vista della larghezza e non oltre m 200,00 per quanto riguarda

la lunghezza; nei tratti curvilinei in assenza di visibilità deve essere istituito il senso unico alternato a mezzo di semaforo mobile; prima di procedere allo scavo nell'ambito di una successiva area di cantiere, il tratto della strada interessato dagli scavi, per potere essere riaperto alla circolazione stradale, deve essere richiuso, ricolmato e reso transitabile in condizioni di sicurezza, seppure in via provvisoria con strato finale di conglomerato bituminoso di collegamento "binder" dello spessore di cm 13 che deve risultare perfettamente complanare al piano viabile circostante;

l) In caso di cedimenti o danni al piano viabile conseguenti ai lavori, **la ditta autorizzata dovrà intervenire immediatamente ripristinando a regola d'arte il tratto di strada interessato, in qualsiasi momento anche dopo il completamento dei lavori, per tutta la durata dell'autorizzazione e per tutto il tempo necessario all'eventuale posa della condotta interrata;**

Per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della condotta idrica interrata esistente lungo la S.P. n. 83, con occupazione del suolo e/o sottosuolo in via provvisoria e/o permanente a seguito della realizzazione dei lavori di ripristino è necessario richiedere ed ottenere preventivamente la concessioni per l'esecuzione dei lavori e il mantenimento della stessa condotta interrata esistente.

L'Istruttore Tecnico
(Geom. MESSINA S.re)

MESSINA SALVATORE
2025.02.07 09:23:34
CN=MESSINA SALVATORE
C=IT
2.5.4.4=MESSINA
2.5.4.42=SALVATORE
RSA/2048 bits

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. CAROLLO Nicola)

CAROLLO NICOLA
2025.02.07 09:23:49
CN=CAROLLO NICOLA
C=IT
2.5.4.4=CAROLLO
2.5.4.42=NICOLA

"Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 1 *lett. s)* del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82 – *Codice dell'Amministrazione digitale* – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa";

Il Responsabile dell'Istruttoria Geom. Salvatore Messina, tel. 0923806561, e-mail: salmessina@consorziocomunale.trapani.it
Il Responsabile del Procedimento Ing. Nicola Carollo, tel 0923806562, e-mail: ncarollo@provincia.trapani.it
Via Carrera, 8– 91100 TRAPANI
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www.liberoconsorziocomunale.trapani.it
pec: provincia.trapani@cert.prontotp.net - sito web: www.liberoconsorziocomunale.trapani.it

SM_CSI-0000184-A-11/02/2025

RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

Ferrovie dello Stato Italiane
UA 11/2/2025
RFI-VDO-DOIT.PA.ING\A0011\P\2025\0001941

PREMIUM PARTNER

Vice Direzione Generale Operation
Direzione Operativa Infrastrutture
Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Palermo
Struttura Organizzativa Ingegneria
Il Responsabile

Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri
Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Spett.le Siciliacque S.p.A
siciliacque@siciliacquespa.com

E, p.c.

RFI S.p.A.
S.O. Unità Territoriale di Palermo
Sede

RFI S.p.A.
S.O. Unità Territoriale di Caltanissetta
Sede

RFI S.p.A.
Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria
Progetti Sicilia Occidentale
Sede

Oggetto: Parere della Conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come

Referente: U.O. Civile – U.O. PAU (GS)
DOIT – Palermo – S.O. Ingegneria
Piazzetta Cairoli n. 5 – 90123 Palermo

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.

Progetto "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo).– CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Richiedente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario Nazionale, per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

Linee ferroviarie: Palermo-Trapani (Via Milo), Palermo Trapani (Via Castelvetrano), Lercara Diramazione-Porto Empedocle.

Pratica: CDS\I\01591\25

Parere solo ai fini della Conferenza dei servizi

In riferimento alla richiesta per la realizzazione delle opere indicate in oggetto, il sottoscritto Ing. Giovanni Battista Di Liberto nella qualità di Responsabile della S.O. Ingegneria di D.O.I.T. Palermo di R.F.I. S.p.A., per quanto di competenza ed ai sensi del D.P.R. 753/80 rappresenta quanto di seguito.

Premesso che il rilascio delle autorizzazioni a realizzare opere in fascia di rispetto ferroviaria, di cui alle distanze dettate dagli artt. dal 49 al 58 del D.P.R. 753/80 "Nuove norme in materia di Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio Ferroviario", si concretizza nella valutazione di compatibilità di un'opera con le esigenze di un pubblico servizio, quale è il servizio ferroviario;

Premesso che il rilascio di autorizzazioni nei limiti dell'art. 49 e 58 del DPR 753/80 riguardante norme in materia di "Polizia, Sicurezza e Regolarità dell'Esercizio

Ferroviario" non può essere ricondotta all'interno del procedimento amministrativo della Conferenza dei Servizi, anche quella promossa ai sensi dell'ex art. 5 della L.R. 12/2011;

Premesso che lo stesso procedimento non è soggetto alla disciplina del silenzio – assenso di cui agli artt. 17 bis e 20 della legge 241/1990, giusto quanto disposto dall'art. 9 comma 3 della legge n.69/2009, di modifica dello stesso art. 20, poiché nel caso specifico trattasi di procedimento che interferisce con la sicurezza all'esercizio ferroviario e la pubblica incolumità;

Premesso, altresì, che la sicurezza dell'esercizio ferroviario e l'incolumità delle persone rappresentano l'interesse prevalente che deve essere tutelato nell'autorizzare nei limiti legislativamente imposti. Infatti, la fascia di rispetto ferroviaria è posta a tutela della regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario attuale o futuro e della pubblica incolumità;

Vista la nota prot. RFI-VDO-DOIT.PA.ING\PEC\P\2025\0001129 del 28/01/2025 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario Nazionale, per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, convoca la Conferenza ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. per il progetto della "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), e Porto Empedocle (AG)";

Esaminati gli elaborati del Progetto trasmessi;

Rilevato che il progetto riguarda la realizzazione di un dissalatore di acqua di mare per gli impianti di Trapani e Porto Empedocle per affrontare l'emergenza idrica in corso

nonché tutte le opere complementari necessarie alla presa ed allo scarico dell'acqua di mare ed al collegamento alla rete di adduzione, oltre la successiva valutazione della FASE 2, inerente il raddoppio della capacità di ogni impianto.

Rilevato che il progetto interferisce attraversando la linea ferroviaria in 3 punti differenti.

Rilevato che sono in corso dei progetti di miglioramento ed efficientamento delle linee ferroviarie;

Ciò premesso, visto e considerato, atteso il fatto che gli interventi di cui all'oggetto sono da ritenersi di interesse pubblico, avendo esaminato il progetto acquisito con invio telematico, fatti sempre salvi diritti di Terzi, i pareri degli altri Enti, per quanto di propria competenza e per le sole opere in fascia di rispetto ferroviario, **la Scrivente Struttura di RFI S.p.A. esprime parere favorevole a condizione che:**

- il progetto esecutivo dovrà essere reso compatibile con i progetti in corso di RFI S.p.A;
- le aree attraversate dalle condotte di proprietà di RFI S.p.A., ricadenti in fascia di rispetto ferroviario dei 30,00 m, non possono essere asservite o espropriate con le procedure espropriative, ma dovranno essere convenzionate;
- è necessario produrre degli elaborati progettuali dove vengono indicate tutte le opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto ferroviario dei 30,00 m, quotate rispetto alla più vicina rotaia;
- è necessario produrre per ogni singolo attraversamento/parallelismo degli elaborati progettuali, ai sensi del DM 137/2014 (dove necessario dovrà essere prevista la protezione catodica), di dettaglio dove vi sia evidenza dell'interazione delle opere di progetto con l'esistente tracciato ferroviario, redigendo delle sezioni trasversali quotate in adeguata scala;

I livelli di sviluppo della progettazione delle opere per l'intervento di che trattasi per poter essere esitato e le opere meritevoli di autorizzazione dovrà essere redatto con riferimento e sulla scorta dei seguenti documenti:

- Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili RFI DTC SI SP IFS 001 H del 20/12/2024;
- Manuale di progettazione delle opere civili RFI DTC SI MA IFS 001 H del 20/12/2024;
- Il DPR 753/80;
- Il DM 137/2014
- Il progetto, per l'esame di RFI S.p.A. dovrà specificatamente riguardare le opere che ricadono nel perimetro dei 30 metri a monte e a valle dalla più vicina rotaia.

Si precisa che l'autorizzazione, per ogni singolo attraversamento/parallelismo, potrà essere rilasciata solo a seguito del completamento dell'iter amministrativo con stipula o adeguamento di apposita Convenzione a titolo oneroso tra RFI S.p.A. per disciplinare i rapporti nascenti in fase di realizzazione, di gestione e manutenzione delle opere nel tempo, secondo i tipi in uso in RFI S.p.A., previo parere tecnico delle strutture di superiore sede di RFI.

In ogni caso, al fine di ottenere l'autorizzazione ai sensi del DPR 753/80, risulta necessario effettuare l'iter autorizzativo come da Procedura RFI.

Si rappresenta che in mancanza di specifica autorizzazione da parte di RFI S.p.A. alla realizzazione alle opere in progetto il parere deve intendersi reso in senso negativo, pertanto, qualsiasi provvedimento in contrasto con quanto sopra sarà ritenuto illegittimo.
Ad ogni buon fine si resta a disposizione per qualsiasi eventualità.

Distinti saluti.

Ing. Giovanni Battista Di Liberto

GIOVANNI BATTISTA DI LIBERTO

Firmato da
GIOVANNI BATTISTA
DI LIBERTO
il 11/02/2025 alle
08:48:41 CET

ARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità
Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti
Num. Codice Fiscale 80012000826
Partita I.V.A. 02711070827

SERVIZIO 1 - " S.I.I., Dissalazione e Sovrambito"
Viale Campania,36/a - 90144 Palermo
Tel. 09176391111 - PEC: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 6148 del 13/02/2025

Al Commissario Straordinario Nazionale
per l'adozione degli interventi urgenti
connessi al fenomeno della scarsità idrica
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

A Siciliacque spa
siciliacquespa@siciliacquespa.com

OGGETTO: Indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 2 comma 5 del Decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione degli interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica n. 10 del 19/12/2024 , come modificato dal decreto n. 11 del 17/1/2025 e della legge n. 241 del 7/8/1990 e ss.mm.ii..
Progetto di "Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua mare di Trapani (TP) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo) - CUP : C73F24000200003 " Soggetto attuatore Siciliacque spa.
Riscontro nota n. 62 del 24/01/2025 - Emissione parere.

Con nota prot. n. 62 del 24/01/2025, acquisita in data 29/1/2025 al prot.n. 3702, il Commissario straordinario nazionale per l'adozione degli interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica, ai sensi della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., indice la conferenza dei servizi in modalità asincrona per l'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti, apposizione del vincolo preordinato di esproprio e dichiarazione di pubblica utilità urgenza ed indifferibilità dell'opera in relazione al progetto richiamato, stabilendo il termine (11/02/2025) entro cui gli Enti invitati alla CdS devono rendere le proprie determinazioni in merito alla realizzazione dei lavori relativi alla **"Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua mare di Trapani (TP) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo) - CUP : C73F24000200003 "**.

Premesso che:

-la Regione Siciliana con le procedure di legge ha costituito una società mista Regione- Soggetto Privato, denominata Siciliacque spa, stipulando la convenzione n. 10994 del 20.04.2004, per l'affidamento e gestione degli schemi acquedottistici della Sicilia nonché il relativo servizio di erogazione di acqua per uso potabile;

- la L.R. n. 19 del 16.12. 2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali – Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione Regionale" ha previsto il trasferimento delle competenze dell'amministrazione regionale relativamente ai rapporti con Siciliacque spa al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Visti:

- il Decreto n. 10 del 19/12/2024 con il quale il Commissario Straordinario ex D.L. 39/2023 ha individuato Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- il D.L. 208 del 31/12/2024 con il quale Siciliacque, viene individuato Soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;
- il Decreto n. 11 del 17/01/2025 di modifica del decreto 10/2024 sopra richiamato;
- il PFTE datato 16/01/2025 (1° emissione) relativo alla **"Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua mare di Trapani (TP) e Porto Empedocle (AG)**" trasmesso al Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti in allegato alla nota 62 del 24/01/2025 e scaricabile attraverso il link: *Dissalatore_Trapani_Porto_ Empedocle_PFTE_CdS-OneDrive.*
- la relazione generale dell'intervento dalla quale si evince che i lavori riguardano la "Realizzazione degli impianti di dissalazione mobili di acqua mare di Trapani (TP) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e Porto Empedocle (AG) con portata di acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo) prevedendo :

LOTTO 1) per la realizzazione dell'**impianto di dissalazione di acqua mare di Trapani (TP),** ubicato nell'area del preesitente impianto, che prevede i seguenti principali lavori :

- riqualificazione delle opere di presa mare, della pre-vasca di arrivo e di grigliatura esistenti;
- realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento acqua mare, di un impianto di dissalazione mobile da 96 l/s (fase 1) successivamente aumentato di ulteriori 96 l/s (fase 2) e di una nuova vasca di accumulo;
- realizzazione nuovo impianto di sollevamento alla rete di sovrambito;
- acquisizione delle aree oggetto di intervento.

LOTTO 2) per la realizzazione dell'**impianto di dissalazione di Porto Empedocle (AG),** ubicato nell'area messa a disposizione da Enel Green Power presso la centrale elettrica di Porto Empedocle, che prevede i seguenti principali lavori:

- realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento, di un nuovo impianto di dissalazione mobile da 96 l/s (fase 1), successivamente ridotto a 0 l/s (fase 2) (a seguito spostamento dei moduli presso l'impianto di Trapani – vedi successivo lotto 3);
- realizzazione nuova vasca di accumulo e nuovo impianto di sollevamento e collegamento all'acquedotto di sovrambito.

LOTTO 3) per i lavori relativi allo **spostamento dell'impianto mobile da 96 l/s installato a Porto Empedocle verso l'impianto di Trapani**.

L'importo complessivo del progetto è di **€ 47.210.000,00** (iva inclusa), di cui € 33.615.357,57 per lavori (lotti 1, 2 e 3) ed € 13.594.642,48 per somme a disposizione dell'amministrazione (di cui € 4.846.490,47 per IVA), come da quadro economico di progetto (vedasi allegato 08-24sia197-01.gi.cn.002) .

Visti altresì :

- il piano particellare grafico (allegato 22-24sia197-01.gi.pp-t003) di cui all'elenco degli elaborati progettuali inseriti nella nota prot.n.3702/2025), dalla quale si evince che tra le aree interessate

dall'intervento rientra anche la particella n. 284 foglio 26 del Comune di Trapani oggetto di contenzioso in corso, sorto nell'ambito della procedura di esproprio condotta in sede di costruzione dell'originario impianto;

- la nota prot. n. 4333 del 03/02/2025 con la quale questo Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha chiesto informazioni all'Assessorato Infrastrutture e Mobilità ed all'Avvocatura dello Stato in merito agli esiti della sentenza del TAR n. 304/2024, che condanna la Regione Siciliana - Assessorato Infrastrutture al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione dell'area ricadente nella particella n. 284 foglio 26 del Comune di Trapani, in origine intestata alla ditta Giordano Domenico.

Considerato che:

- per la realizzazione degli imopianti di dissalazione a Gela, Porto Empedocle e Trapani risultano appostate risorse finanziarie pari a 100 M€ di cui 90 M€ a valere sui Fondi FSC 2021/2027 di cui alla delibera CIPESS n. 41 del 09/07/2024 e 10 M€ a valere su risorse regionali di cui all'art. 1 della L.R. n,28 del 18/11/2024;
- la realizzazione dell'intervento in questione rientra tra le misure di contrasto alla grave crisi idrica che allo stato interessa il territorio della Regione Siciliana e per il quale è stato riconosciuto lo stato di emergenza nazionale giusta delibera del Consoglio dei Ministari del 06/05/2024;

Tutto ciò premesso e considerato, per quanto di competenza di questo Dipartimento, **SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** sull'intervento in oggetto **con le seguenti prescrizioni ed osservazioni**:

-) si prescrive di accantonare prudenzialmente nel quadro economico di progetto, le somme per l'eventuale acquisizione ex art. 42 bis DPR n. 327/2001 della particella n. 284 foglio 26 del Comune di Trapani, qualora dovesse rendersi necessario;

-) si osserva che diversi locali del vecchio impianto di dissalazione di Trapani, nel corso della pregressa gestione, sono risultati sommersi dalle acque meteoriche che hanno compromesso l'utilizzo sia delle apparecchiature metalliche sia delle opere civili (vedasi l'elevato grado di corrosione nell'opera di presa a mare – edificio della stazione di sollevamento e l'enorme crescita di canne comuni nel serbatorio dell'acqua potabile) pertanto si raccomanda di porre paeticolare attenzione verso la predisposizione di idoneo sistema di raccolta, convogliamento e allontanamento delle acque meteoriche all'interno dell'area dell'impianto.

-) poiché l'attuazione dell'intervento trova copertura finanziaria a valere sui fondi FSC 2021/2027 di cui all'accordo di coesione stipulato tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidenza della Regione il 27/05/2024 e ss.mm.ii. e successiva delibera CIPESS 41/2024 occorre, fatte salve eventuali e future modifiche, che vengano rispettati i **cronoprogrammi di spesa** indicati nell'accordo sottoscritto.

Il Funzionario Direttivo
(Ing. Stefania Augi)
Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'ufficio

Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Mario Cassarà)

MARIO CASSARA'
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
12.02.2025 12:38:56 GMT+02:00

Il Dirigente Generale
(Dott. Arturo Vallone)

ARTURO VALLONE
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
13.02.2025 13:50:31
GMT+02:00

energy to inspire the world

Mazara del Vallo, lì 17/02/2025

Prot. DI.SIC/C.MV/050/Asa

Spett.
Siciliacque S.p.A
siciliacque@siciliacquespa.com

e p.c.

Spett.li
Presidenza del Consiglio dei Ministri
COMMISSARIO STRAORDINARIO Nazionale
commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Ragusa
centroragusa@pec.snam.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Caltanissetta
centrocaltanissetta@pec.snam.it

Oggetto: Indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11 e della legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii.
Realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di **Gela** (CL), con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo)"
Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di **Trapani** (TP), con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo), e **Porto Empedocle** (AG) con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo):
CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA. - Ns. rif. EAM93997.

Interferenza con Gasdotti Snam Rete Gas S.p.A:
Met. Allacc. DISSALATORE DI TRAPANI DN200 (8'') – 75 bar - Distanza minima 13,50 m. asse metanodotto - Rif. EAM94002;
Met. Deriv. PER TRAPANI 2° TRATTO DN150 (4'') – 75 bar - Distanza minima 13,50 m. asse metanodotto - Rif. EAM94004.

In riferimento alla comunicazione della Spett.le Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24.01.2025 e relativa a quanto in oggetto, alla ns. successiva prot. DI.SIC-C.MV-037-Asa Richiesta integrazioni del 28.01.2025, nonché alla Vs. comunicazione prot. 001-0001325-GEN/2025 del 10/02/2025, Vi significhiamo che dall'esame degli elaborati progettuali preliminari inviati da codesto Ente è emerso che le opere in progetto interferiscono con i metanodotti emarginati in pressione e in esercizio e disciplinati dalle norme di sicurezza vigenti in materia di cui al D.M. 24/11/1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni al D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8" e in accordo alle normative tecniche italiane ed internazionali.

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Mazara del Vallo
Via dei Ponticcioli, 101
Cap 91026 – Mazara del Vallo (TP)
Tel. centralino +39 0923651213
www.snam.it
Pec. centromazaradelvallo@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)
)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

energy to inspire the world

Nei citati Decreti Ministeriali sono stabilite, tra l'altro, le distanze di sicurezza, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati. Nella fattispecie, Vi specifichiamo che i fondi e le strade attraversate dai tratti di metanodotto interessati sono gravati da servitù regolarmente costituite, in favore della scrivente Società, con atti notarili registrati e trascritti nonché da regolari autorizzazioni e/o concessioni rilasciate dagli enti preposti.

Ciò premesso, comunichiamo che siamo in attesa di ricevere il progetto esecutivo di risoluzione delle interferenze con le ns. condotte, al fine di individuare e valutare puntualmente le interferenze fra le rispettive infrastrutture, così come da Voi condiviso con Vs. 001-0001338-GEN/2025 del 10/02/2025 citata nelle note di cui sopra.

Premesso quanto sopra, per quanto di nostra competenza e sulla base della documentazione progettuale ad oggi pervenutaci, non ravvediamo elementi ostativi alla realizzazione dell'opera purché la risoluzione delle interferenze avvenga nell'osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Resta comunque inteso che ad oggi non è possibile esprimere alcuna valutazione tecnica di dettaglio in merito alla risoluzione delle interferenze con i nostri esistenti asset.

Vi significhiamo inoltre che, qualora si rendesse necessario adeguare i nostri impianti per il superamento delle interferenze con le opere in oggetto, occorrerà procedere a nostra cura e a tutte spese della Società Siciliacque S.p.A. alla realizzazione di varianti e/o opere di protezione ai nostri gasdotti emarginati.

Il Centro di Manutenzione Snam Rete Gas di Mazara del Vallo contattabile al numero 0923651213, rimane a disposizione per definire le modalità di risoluzione delle suddette interferenze e per eventuali chiarimenti in merito.

Nel ribadirVi, infine, che i metanodotti sopra emarginati, sono in pressione e in esercizio, ci corre l'obbligo di evidenziare che ai fini della sicurezza, all'interno della fascia asservita dei gasdotti ed in prossimità degli stessi nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione da parte della scrivente.

Distinti saluti

GIARDINA EMANUELE
2025.02.17 11:53:11
Snam Rete Gas - Manager Centro Mazara del Vallo
CN=GIARDINA EMANUELE
C=IT
2.5.4.4=GIARDINA
2.5.4.42=EMANUELE
RSA/2048 bits

Snam rete gas S.p.A.
Centro di Mazara del Vallo
Via dei Ponticcioli, 101
Cap 91026 – Mazara del Vallo (TP)
Tel. centralino +39 0923651213
www.snam.it
Pec. centromazaradelvallo@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

All. D

Siciliacque

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0002586-GEN/2025
BARCODE: -001.1175622- 19-03-2025 - 12:42:15

a: **COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE PER L'ADOZIONE DI INTERVENTI URGENTI CONNESSI AL FENOMENO DELLA SCARSITÀ IDRICA**

commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

OGGETTO: **Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo), e Porto Empedocle (AG) con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo):**

CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Trasmissione schema di ripartizione delle somme a disposizione

Facciamo seguito alla ns precedente comunicazione prot. n. 2540 del 18.03.2025, per allegare uno schema di ripartizione delle somme a disposizione dell'amministrazione tra i due impianti di Trapani e Porto Empedocle.

Le suddette somme, indistinte nel quadro economico trasmesso con la succitata comunicazione, sono state ripartite mediante proporzione utilizzando come pesi gli importi dei lavori riferibili a ciascun sito.

Distinti saluti

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gaetano Caridi

Firmato da GAETANO CARIDI
Data: 19/03/2025 11:22:59 UTC

Dissalatori di acqua di mare di Trapani, Porto Empedocle, Gela

CUP C73F24000200003

Ripartizione quadro economico

Tutti gli importi sono espressi in euro

Impianto	Aliquote	Importi
Trapani	Lavori	23.626.723
	Somme a disposizione dell'amministrazione	9.466.700
	Totale	**33.093.423**
Porto Empedocle	Lavori	13.519.582
	Somme a disposizione dell'amministrazione	5.416.995
	Totale	**18.936.577**
Totale	Lavori	37.146.305
	Somme a disposizione dell'amministrazione	14.883.695
	Totale	**52.030.000**

Trasmessa a mezzo posta elettronica certificata

SICILIACQUE SPA
Prot. Uscita
001-0002540-GEN/2025
BARCODE: -001.1175165- 18-03-2025 - 10:21:17

COMMISSARIO STRAORDINARIO NAZIONALE

per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica

commissarioemergenzaidrica@pec.governo.it

OGGETTO: **Realizzazione degli impianti di dissalazione di acqua di mare di Trapani (TP), con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo), e Porto Empedocle (AG) con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo):**

CUP C73F24000200003" – Soggetto attuatore Siciliacque SpA.

Trasmissione Progetto di fattibilità tecnico-economica, revisionato per recepimento delle prescrizioni a seguito di Conferenza dei Servizi

Siciliacque S.p.A., soggetto attuatore dell'intervento di cui all'oggetto ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica 19 dicembre 2024, n. 10, come modificato dal decreto 17 gennaio 2025, n.11,

VISTA

- la conclusione della Conferenza dei Servizi, indetta con nota del Commissario Straordinario Nazionale Prot. n. SM_CSI-0000062-P-24/01/2025 del 24 gennaio 2025 sulla base del Progetto di fattibilità tecnico-economica di "fase 1"
- le prescrizioni pervenute dagli Enti coinvolti nel corso della procedura in modalità asincrona per l'autorizzazione alla realizzazione e messa in esercizio degli impianti, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dell'opera in relazione al progetto richiamato in oggetto.

con la presente

TRASMETTE

il Progetto di fattibilità tecnico-economica revisionato a seguito del recepimento delle prescrizioni degli Enti e relativo alla realizzazione dell'impianto di dissalazione di acqua di mare di **Trapani (TP)**, con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 192 l/s (lungo periodo) e **Porto Empedocle (AG)**, con portata acqua desalinizzata pari a 96 l/s (breve periodo) e 0 l/s (lungo periodo)

Dissalatore_Trapani_Porto_Empedocle_PFTE_CdS

COMUNICA

che le modifiche apportate al Progetto di fattibilità tecnico-economica di "fase 1", sulla base del quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi, determinano

- una variazione in aumento dei costi, con impatti sul quadro generale dei capex;
- una variazione del piano particellare di esproprio, con impatti sulla relativa procedura;
- la necessità di ottenere nuove autorizzazioni in relazione alle opere variate;
- la necessità di definire urgentemente le modalità di gestione degli impianti ubicati nelle aree Regione Siciliana (Trapani) ed Enel Green Power Vigata (Porto Empedocle), che potrebbero avere rilevanti impatti in termini di opex.

Distinti saluti,

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing. Gaetano Caridi

Firmato da GAETANO CARIDI
Data: 17/03/2025 16:56:12 UTC

All. E

Siciliacque

SICILIACQUE S.P.A.
SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA REGIONE SICILIANA
Convenzione n.10994 del 20/4/2004

REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI

DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE

DI TRAPANI E PORTO EMPEDOCLE

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

REVISIONE	DESCRIZIONE	DATA
Revisione 0	1° emissione	16/01/2025
Revisione 1	Integrazione elaborati richiesti in Conferenza dei Servizi	07/02/2025
Revisione 2	Revisione per CdS	07/03/2025
Revisione 3		
Revisione 4		

Oggetto	Classe	Formato
ELENCO ELABORATI	0. ELENCO ELABORATI AMMINISTRATIVI ED ECONOMICI	A4
	N. Tavola: GI–LI–001	Scala

IL TECNICO Redatto	IL PROGETTISTA Controllato	IL COMMITTENTE Approvato
Arch. Piera Savazzi	Ing. Stefano Chiarelli Ing. Antonello Ruttilio	Ing. Gaetano Caridi Siciliacque

incico
advanced integrated engineering

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTR.	APPROV.
00	1° emissione	PSA	SCH	ARU
01	Integrazione elaborati richiesti	PSA	SCH	ARU
02	Revisione per CdS	PSA	SCH	ARU

Cod. Elaborato: 24SIA197–01–GI–LI–001

incico advanced integrated engineering			Siciliacque SICILIACQUE S.P.A. SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA REGIONE SICILIANA Convenzione n.10994 del 20/4/2004			
COMMESSA						
24SIA197-01			Siciliacque S.p.A.			
REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI E PORTO EMPEDOCLE						

n.	ID INCICO	rev.	Classe elaborato	Descrizione	Scala	Data emissione
				FASE 1		**12/01/2025**
0.1	24SIA197-01 - GI - LI - 001	2	0. Elaborati amministrativi ed economici	Elenco elaborati	-	07/03/2025
0.2	24SIA197-01 - GI - LI - T 002	1	0. Elaborati amministrativi ed economici	Elenco ditte - Trapani	-	07/03/2025
0.3	24SIA197-01 - GI - LI - E 002	1	0. Elaborati amministrativi ed economici	Elenco ditte - Porto Empedocle	-	07/03/2025
0.4	24SIA197-01 - GI - CN - 001	1	0. Elaborati amministrativi ed economici	Calcolo sommario di spesa	-	07/03/2025
0.5	24SIA197-01 - GI - CN - 002	1	0. Elaborati amministrativi ed economici	Quadro economico di progetto	-	07/03/2025
1.1	24SIA197-01 - GI - GS - 001	1	1. Relazioni	Relazione generale dell'intervento	-	07/03/2025
1.2	24SIA197-01 - GI - GS - 002	2	1. Relazioni	Relazione di inserimento urbanistico e accertamento dei vincoli	-	07/03/2025
1.3	24SIA197-01 - GI - GS - 003	1	1. Relazioni	Relazione paesaggistica	-	07/03/2025
1.4	24SIA197-01 - GI - GS - 004	0	1. Relazioni	Screening di V.INC.A	-	16/01/2025
1.5	24SIA197-01 - GI - GS - 005	0	1. Relazioni	Valutazione di incidenza ambientale	-	31/01/2025
1.6	24SIA197-01 - GI - GS - T 006	0	1. Relazioni	Trapani - Relazione tecnico descrittiva dell'opera marittima - Autorizzazione art. 109 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.	-	19/02/2025
1.7	24SIA197-01 - GI - GS - E 001	0	1. Relazioni	Porto Empedocle - Relazione geologica	-	05/02/2025
2.1	24SIA197-01 - GI - PP - T 001	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Corografia generale di inquadramento	1:10000	07/03/2025
2.2	24SIA197-01 - GI - PP - T 002.1	0	2. Elaborati grafici	Trapani - Piano Regolatore Generale del Comune di Trapani	1:10000	16/01/2025
2.3	24SIA197-01 - GI - PP - T 002.2	0	2. Elaborati grafici	Trapani - Piano Regolatore Generale del Comune di Paceco	1:10000	16/01/2025
2.4	24SIA197-01 - GI - PP - T 002.3	0	2. Elaborati grafici	Trapani - siti d'interesse comunitario (SIC) e zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"	1:10000	16/01/2025
2.5	24SIA197-01 - GI - PP - T 002.4	0	2. Elaborati grafici	Trapani -aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 e ss.mm.ii.e del R.D. n. 1126 del 1926 e ss.mm.ii.; Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e Decreto Assessoriale n. 569 del 17/04/2012	1:10000	16/01/2025
2.6	24SIA197-01 - GI - PP - T 002.5	0	2. Elaborati grafici	Trapani - piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana: aree a diversa classe di pericolosità e rischio geomorfologico ai sensi della Legge n.183 del 1989 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge n. 180 del 1998 e ss.mm.ii.	1:10000	16/01/2025
2.7	24SIA197-01 - GI - PP - T 002.6	0	2. Elaborati grafici	Trapani - piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana: carta delle segnalazioni dei dissesti geomorfologici	1:10000	16/01/2025
2.8	24SIA197-01 - GI - PP - T 002.7	0	2. Elaborati grafici	Trapani - piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana: aree a diversa classe di pericolosità e rischio idraulico ai sensi della Legge n. 183 del 1989 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge n. 180 del 1998 e ss.mm.ii.	1:10000	16/01/2025
2.9	24SIA197-01 - GI - PP - T 002.8	0	2. Elaborati grafici	Trapani - aree naturali protette della Sicilia (Parchi e Riserve Regionali) ai sensi della L.R. n.98 del 6 Maggio 1981 e ss.mm.ii.	1:10000	16/01/2025
2.10	24SIA197-01 - GI - PP - T 002.9	0	2. Elaborati grafici	Trapani - aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi: (i) del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Piani Paesaggistici Provinciali (negli ambiti ove presenti Piani Paesaggistici Provinciali); (ii) della L. 431/1985 - Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (negli ambiti ove non presenti Piani Paesaggisti Provinciali).	1:10000	16/01/2025
2.11	24SIA197-01 - GI - PP - T 002.10	0	2. Elaborati grafici	Trapani - regimi normativi esistenti sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Piani Paesaggistici Provinciali	1:10000	16/01/2025
2.12	24SIA197-02 - GI - PP - T 002.11	0	2. Elaborati grafici	Trapani - Stralcio Tavola del Piano Paesaggistico Ambiti 2-3 Trapani - 6.a.1 Reti Ecologiche	1:10000	16/01/2025
2.13	24SIA197-03 - GI - PP - T 002.12	0	2. Elaborati grafici	Trapani - Stralcio Tavola del Piano Paesaggistico Ambiti 2-3 Trapani - 15a Vincoli Territoriali	1:10000	16/01/2025
2.14	24SIA197-01 - GI - PP - T 003	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Piano particellare grafico	1:1000	07/03/2025
2.15	24SIA197-01 - GI - PP - T 004.1	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Planimetria su ortofoto con demolizioni	1:1000	07/03/2025
2.16	24SIA197-02 - GI - PP - T 004.2	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Planimetria di progetto su ortofoto	varie	07/03/2025
2.17	24SIA197-01 - GI - PP - T 005	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Planimetria di progetto	varie	07/03/2025
2.18	24SIA197-01 - GI - PP - T 006	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Layout impianto opere civili	varie	07/03/2025
2.19	24SIA197-01 - GI - PP - T 007	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Layout impianto collegamenti idraulici	1:100	07/03/2025
2.20	24SIA197-01 - GI - PP - T 008	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Impianto di sollevamento finale	1:200	07/03/2025
2.21	24SIA197-01 - GI - PP - T 009	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Pretrattamenti ed opere a mare - Opere civili	1:100	07/03/2025
2.22	24SIA197-01 - GI - PP - T 010.1	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Planimetrie condotte di progetto - Stralci 1 e 2	1:5.000	07/03/2025
2.23	24SIA197-02 - GI - PP - T 010.2	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Planimetrie condotte di progetto - Stralcio 3	1:5.000	07/03/2025
2.24	24SIA197-01 - GI - PP - T 011	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Profili longitudinali condotte	varie	07/03/2025
2.25	24SIA197-01 - GI - PP - T 012.1	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Planimetria interferenze Italgas	varie	07/03/2025
2.26	24SIA197-01 - GI - PP - T 012.2	1	2. Elaborati grafici	Trapani - Planimetria interferenze SNAM	varie	03/02/2025
2.27	24SIA197-01 - GI - PP - E 001	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - Corografia generale di inquadramento	1:10000	07/03/2025
2.28	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.1	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - Piano Regolatore Generale del Comune di Porto Empedocle	1:10000	07/03/2025
2.29	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.2	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - Piano Regolatore Portuale	1:10000	07/03/2025

incico advanced integrated engineering			Siciliacque SICILIACQUE S.P.A. SOCIETA' CONCESSIONARIA DELLA REGIONE SICILIANA			
COMMESSA						
24SIA197-01			Siciliacque S.p.A.			
REALIZZAZIONE DEI NUOVI IMPIANTI DI DISSALAZIONE DI ACQUA DI MARE DI TRAPANI E PORTO EMPEDOCLE						

n.	ID INCICO	rev.	Classe elaborato	Descrizione	Scala	Data emissione
2.30	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.3	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - siti d'interesse comunitario (SIC) e zone speciali di conservazione (ZSC) ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" e Zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"	1:10000	07/03/2025
2.31	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.4	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle -aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267 del 1923 e ss.mm.ii.e del R.D. n. 1126 del 1926 e ss.mm.ii.; Legge Regionale 6 aprile 1996, n. 16 e Decreto Assessoriale n. 569 del 17/04/2012	1:10000	07/03/2025
2.32	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.5	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana: aree a diversa classe di pericolosità e rischio geomorfologico ai sensi della Legge n.183 del 1989 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge n. 180 del 1998 e ss.mm.ii.	1:10000	07/03/2025
2.33	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.6	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana: carta delle segnalazioni dei dissesti geomorfologici	1:10000	07/03/2025
2.34	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.7	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Siciliana: aree a diversa classe di pericolosità e rischio idraulico ai sensi della Legge n. 183 del 1989 e ss.mm.ii. e del Decreto Legge n. 180 del 1998 e ss.mm.ii.	1:10000	07/03/2025
2.35	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.8	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - aree naturali protette della Sicilia (Parchi e Riserve Regionali) ai sensi della L.R. n.98 del 6 Maggio 1981 e ss.mm.ii.	1:10000	07/03/2025
2.36	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.9	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi: (i) del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Piani Paesaggistici Provinciali (negli ambiti ove presenti Piani Paesaggistici Provinciali); (ii) della L. 431/1985 - Linee guida del Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (negli ambiti ove non presenti Piani Paesaggisti Provinciali).	1:10000	07/03/2025
2.37	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.10	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - regimi normativi esistenti sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Piani Paesaggistici Provinciali	1:10000	07/03/2025
2.38	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.11	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - componenti del paesaggio esistenti sulle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Piani Paesaggistici Provinciali	1:10000	07/03/2025
2.39	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.12	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - uso del suolo nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. - Piani Paesaggistici Provinciali	1:10000	07/03/2025
2.40	24SIA197-01 - GI - PP - E 002.13	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - Stralcio Tavola del Piano Paesaggistico Ambiti 2-3-5-6-10-11-15 Agrigento - 13b Vincoli Territoriali e Patrimonio Naturale Protetto	1:10000	07/03/2025
2.41	24SIA197-01 - GI - PP - E 003	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - Piano particellare grafico	1:1000	07/03/2025
2.42	24SIA197-01 - GI - PP - E 004	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - Planimetria su ortofoto	1:2500	07/03/2025
2.43	24SIA197-01 - GI - PP - E 005	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - Planimetria di progetto	varie	07/03/2025
2.44	24SIA197-01 - GI - PP - E 006	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - Layout impianto opere civili	varie	07/03/2025
2.45	24SIA197-01 - GI - PP - E 007	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - Layout impianto collegamenti idraulici	1:100	07/03/2025
2.46	24SIA197-01 - GI - PP - E 008	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - Planimetrie e profilo condotta di progetto	varie	07/03/2025
2.47	24SIA197-01 - GI - PP - E 009.1	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - Planimetrie interferenze ANAS	varie	07/03/2025
2.48	24SIA197-01 - GI - PP - E 009.2	1	2. Elaborati grafici	Porto Empedocle - Planimetrie interferenze RETE GAS 2iReteGas	varie	07/03/2025