LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

Elementi costruttivi: Porta resistente al fuoco.		*Vie di uscita: Percorso di uscita verso l'alto.*		*Sistemi antincendio idrici: Idrante su naspo.*		*Sistemi antincendio idrici: Idrante soprasuolo.*		*Impianti fissi e di estinzione: Ad attivazione automatica.*	X
Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco, accanto al simbolo grafico dovrà indicarsi la voce REI, RE o R, con il relativo numero che esprime i minuti primi.		*Vie di uscita: Percorso di uscita orizzontale.*		*Sistemi antincendio idrici: Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia.*		*Sistemi antincendio idrici: Attacco autopompa singolo.*		*Impianti fissi e di estinzione: Ad attivazione manuale.*	X
Distanziamenti: Distanza di sicurezza esterna.	X m	*Vie di uscita: Percorso di uscita verso il basso.*		*Sistemi antincendio idrici: Idrante sottosuolo.*		*Sistemi antincendio idrici: Attacco autopompa doppio.*		Nota – All'interno della circonferenza e del quadrato dovranno essere posti i simboli della sostanza estinguente.	
Distanziamenti: Distanza di sicurezza interna.	X m	*Estintore portatile.*	E	Nota – Dovrà essere indicata accanto al simbolo il diametro delle bocche ed il numero se multiplo				Interruttore generale	IG
Distanziamenti: Distanza di protezione.	X m	*Estintore carrellato*	E	*Sistemi di segnalazione: Impianto di allarme.*		*Sistemi di segnalazione: Impianto automatico di rilevazione antincendio (*).*		Lampada illuminazione d'emergenza	SE
Compartimentazione REI 60		Nota – Dovrà essere indicata accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile e la potenzialità dell'estintore.		Nota – (*) All'interno della circonferenza dovrà comparire il simbolo del rilevatore.					

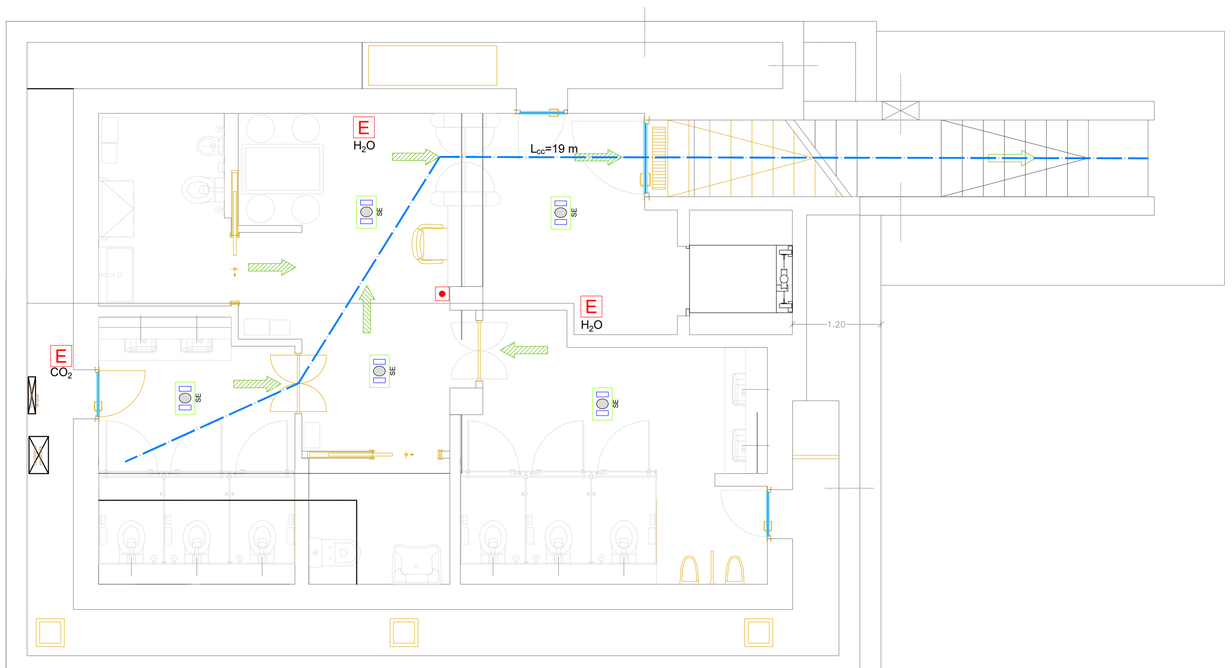

Piano interrato

Luogo sicuro
(piazza di Spagna)

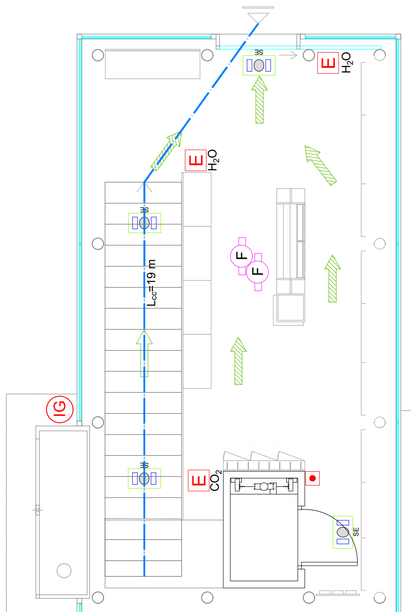

Piano terra

P.STOP

ROMA

PROGETTO ARCHITETTONICO

Ambito d'intervento

Accoglienza e partecipazione
Accoglienza per i pellegrini e i visitatori

COMUNE DI ROMA

Intervento n. 145
COMPLETAMENTO BAGNI PUBBLICI INTEGRATI CON PUNTI INFORMAZIONE TURISTICI

Livello di progettazione
PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto
RIQUALIFICA BAGNI CONCESSIONE N° 163 DEL 12/04/2006

Luogo d'intervento
Territorio urbano di Roma Capitale - Piazza di Spagna

Responsabile unico del Procedimento
Arch. Valentina Cocco

Ditta esecutrice
ASTECO S.R.L. e TEAM IMPIANTI

Progettista Responsabile:
Arch. Marco D'Ottavi

Cliente
P.STOP S.R.L.

Progettista strutture:
Ing. Lionello Lupi

Progettista impianti:
Ing. Gaetano Motta

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Marco D'Ottavi

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:
Arch. Marco D'Ottavi

Tav. 145_SP_EG_IA_01_I.ANTINCENDIO
ANTINCENDIO

File:
145_SP_EG_IA_01_I.ANTINCENDIO

Data
05/11/2024

Rev.	Data:
00	00/00/0000
00	00/00/0000
00	00/00/0000

Rapp.: 1:50

Formato: FF

Collaboratori:
Dott.sa Arch. Chiara Trebbi

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

Elementi costruttivi: *Porta resistente al fuoco.*	
Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco, accanto al simbolo grafico dovrà indicarsi la voce REI, RE o R, con il relativo numero che esprime i minuti primi	
Distanziamenti: *Distanza di sicurezza esterna.*	x.m
Distanziamenti: *Distanza di sicurezza interna.*	x.m
Distanziamenti: *Distanza di protezione.*	x.m
Vie di uscita: *Percorso di uscita verso l'alto.*	
Vie di uscita: *Percorso di uscita orizzontale.*	
Vie di uscita: *Percorso di uscita verso il basso.*	
Estintore portatile.	E
Estintore carrellato	E
Nota – Dovrà essere indicata accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile e la potenzialità dell'estintore.	
Sistemi antincendio idrici: *Idrante su naspo.*	
Sistemi antincendio idrici: *Idrante o muro con tubazione flessibile e lancia.*	
Sistemi antincendio idrici: *Idrante sottosuolo.*	
Nota – Dovrà essere indicata accanto al simbolo il diametro delle bocche ed il numero se multiplo	
Sistemi di segnalazione: *Impianto di allarme.*	
Sistemi antincendio idrici: *Idrante soprasuolo.*	
Sistemi antincendio idrici: *Attacco autopompa singolo.*	
Sistemi antincendio idrici: *Attacco autopompa doppio.*	
Sistemi di segnalazione: *Impianto automatico di rilevazione antincendio (*).*	
Nota – (*) All'interno della circonferenza dovrà comparire il simbolo del rilevatore.	
Impianti fissi e di estinzione: *Ad attivazione automatica.*	X
Impianti fissi e di estinzione: *Ad attivazione manuale.*	X
Nota – All'interno della circonferenza e del quadrato dovranno essere posti i simboli dello sostanza estinguente.	
Interruttore generale	IG
Lampada illuminazione d'emergenza	BE

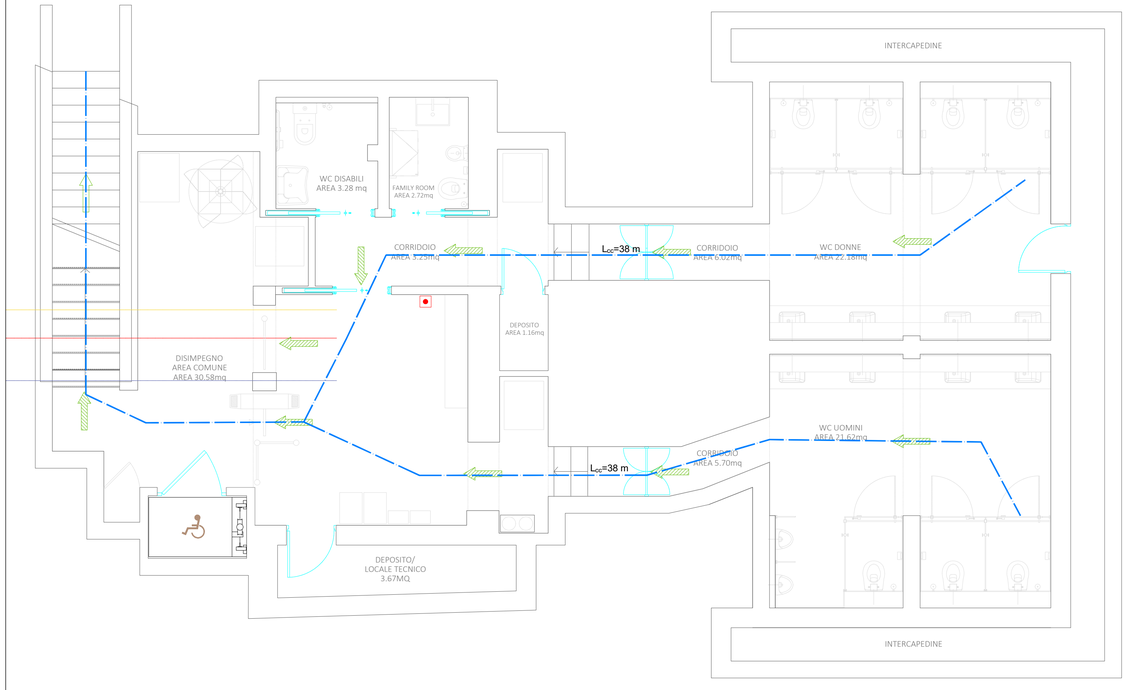

Piano interrato

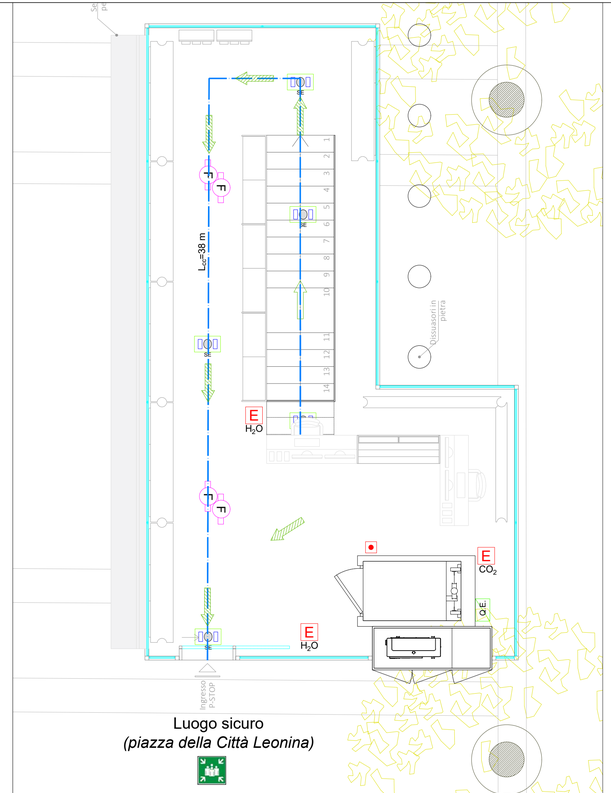

Luogo sicuro
(piazza della Città Leonina)

Piano terra

P.STOP ROMA

PROGETTO ARCHITETTONICO

Ambito d'intervento

Accoglienza e partecipazione
Accoglienza per i pellegrini e i visitatori

COMUNE DI ROMA

Intervento n. 145
COMPLETAMENTO BAGNI PUBBLICI INTEGRATI CON PUNTI INFORMAZIONE TURISTICI

Livello di progettazione
PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto
RIQUALIFICA BAGNI CONCESSIONE N° 163 DEL 12/04/2006

Luogo d'intervento
Territorio urbano di Roma Capitale - Piazza della Città Leonina

Responsabile unico del Procedimento	Ditta esecutrice
Arch. Valentina Cocco	ASTECO S.R.L. e TEAM IMPIANTI

Progettista Responsabile:	Cliente
Arch. Marco D'Ottavi	P.STOP S.R.L.

Progettista strutture:
Ing. Lionello Lupi

Progettista impianti:
Ing. Gaetano Motta

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Marco D'Ottavi

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:
Arch. Marco D'Ottavi

Tav. 145_LE_EG_IA_01_I.ANTINCENDIO
ANTINCENDIO

File:
145_LE_EG_IA_01_I.ANTINCENDIO

Data
05/11/2024

Rev.	00	Data:	00/00/0000
Rev.	00	Data:	00/00/0000
Rev.	00	Data:	00/00/0000
Rapp.:	1:50	Formato:	FF

Collaboratori:
Dott.sa Arch. Chiara Trebbi

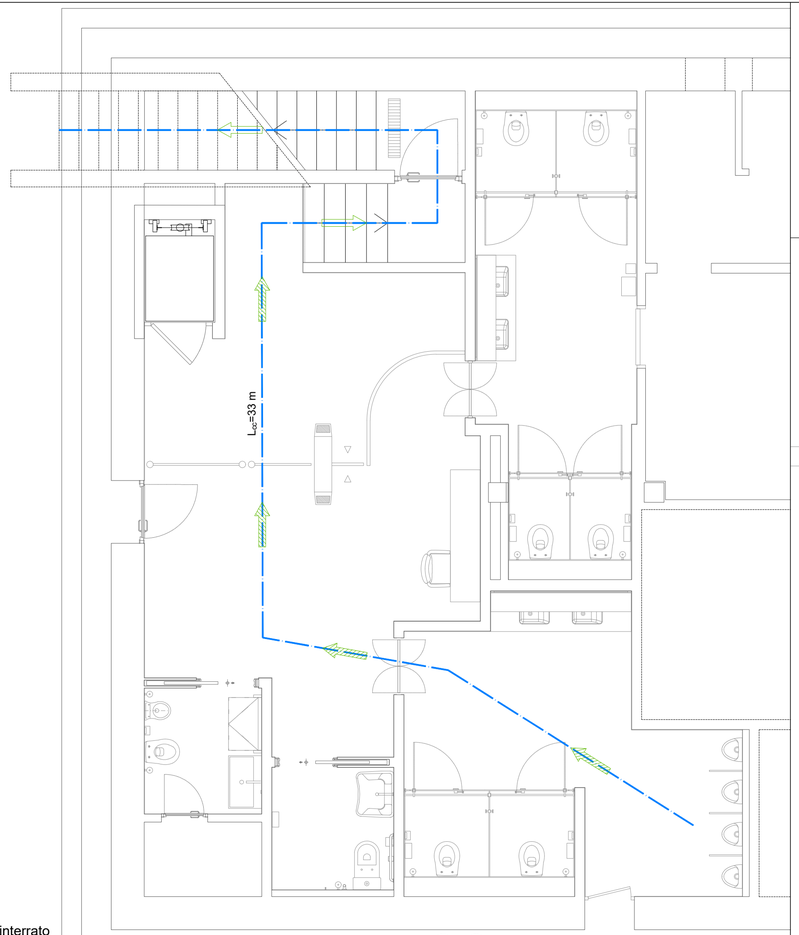

Piano interrato

LEGENDA SIMBOLI ANTINCENDIO

Elementi costruttivi: Porta resistente al fuoco.		*Vie di uscita: Percorso di uscita verso l'alto.*		*Sistemi antincendio idrici: Idrante su naspo.*		*Sistemi antincendio idrici: Idrante soprasuolo.*		*Impianti fissi e di estinzione: Ad attivazione automatica.*	X
Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al fuoco, accanto al simbolo grafico dovrà indicarsi la voce REI, RE o R, con il relativo numero che esprime i minuti primi		*Vie di uscita: Percorso di uscita orizzontale.*		*Sistemi antincendio idrici: Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia.*		*Sistemi antincendio idrici: Attacco autopompa singolo.*		*Impianti fissi e di estinzione: Ad attivazione manuale.*	X
Distanziamenti: Distanza di sicurezza esterna.	X m	*Vie di uscita: Percorso di uscita verso il basso.*		*Sistemi antincendio idrici: Idrante sottosuolo.*		*Sistemi antincendio idrici: Attacco autopompa doppio.*		Nota – All'interno della circonferenza e del quadrato dovranno essere posti i simboli della sostanza estinguente.	
Distanziamenti: Distanza di sicurezza interna.	X m	*Estintore portatile.*	E	Nota – Dovrà essere indicata accanto al simbolo il diametro delle bocche ed il numero se multiplo				Interruttore generale	IG
Distanziamenti: Distanza di protezione.	X m	*Estintore carrellato*	E	*Sistemi di segnalazione: Impianto di allarme.*		*Sistemi di segnalazione: Impianto automatico di rilevazione antincendio (*).*		Lampada illuminazione d'emergenza	SE
Compartimentazione REI 60		Nota – Dovrà essere indicata accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile e la potenzialità dell'estintore.		Nota – (*) All'interno della circonferenza dovrà comparire il simbolo del rilevatore.					

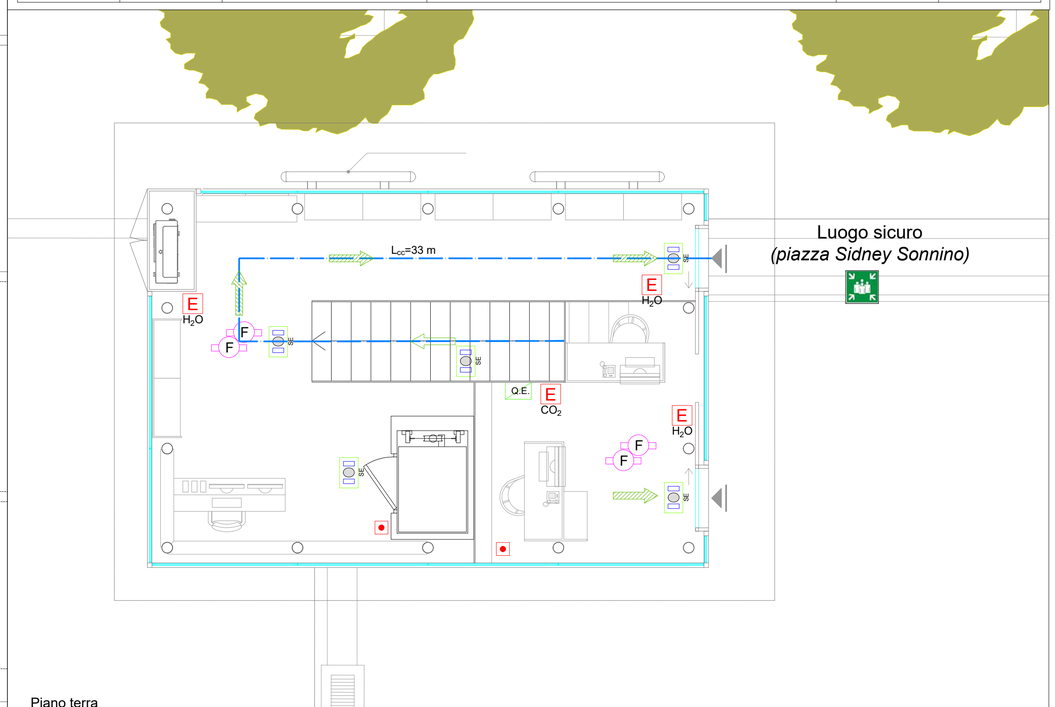

Piano terra

P·STOP

ROMA

PROGETTO ARCHITETTONICO

Ambito d'intervento

Accoglienza e partecipazione
Accoglienza per i pellegrini e i visitatori

COMUNE DI ROMA

Intervento n. 145
COMPLETAMENTO BAGNI PUBBLICI INTEGRATI CON PUNTI INFORMAZIONE TURISTICI

Livello di progettazione
PROGETTO ESECUTIVO

Oggetto
RIQUALIFICA BAGNI CONCESSIONE N° 163 DEL 12/04/2006

Luogo d'intervento
Territorio urbano di Roma Capitale - Piazza Sidney Sonnino

Responsabile unico del Procedimento	Ditta esecutrice
Arch. Valentina Cocco	ASTECO S.R.L. e TEAM IMPIANTI

Progettista Responsabile:	Cliente
Arch. Marco D'Ottavi	P.STOP S.R.L.

Progettista strutture:
Ing. Lionello Lupi

Progettista impianti:
Ing. Gaetano Motta

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Arch. Marco D'Ottavi

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:
Arch. Marco D'Ottavi

Tav. 145_SO_EG_IA_01_ANTINCENDIO
ANTINCENDIO

File:
145_LE_SO_IA_01_ANTINCENDIO

Data
05/11/2024

Rev.	Data:
00	00/00/0000
00	00/00/0000
00	00/00/0000

Rapp.:	Formato:
1:50	FF

Collaboratori:
Dott.sa Arch. Chiara Trebbi